


4. 女川原子力発電所の運転状況

(1) 1号機の廃止措置の状況

H30/12/21	運転終了
R2/3/18	廃止措置計画認可
R2/7/28～	廃止措置作業（核燃料物質による汚染の除去）に着手
R2/8/3～	「核燃料物質の搬出」、「汚染状況の調査」、「設備の解体撤去」に係る詳細な検討に着手


(2) 2号機の運転状況

項目	月	10月	11月	12月	計
発電日数	(日)	0	0	0	0
発電時間数	(時間)	0	0	0	0
電力量（発電端）	(10^3 kWh)	0	0	0	0
最大電力	(kW)	0	0	0	0
時間稼働率 ^{※1}	(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
設備利用率 ^{※2}	(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
備 考		H22/11/6～ 第11回定期事業者検査 H23/3/11 地震による原子炉自動停止			

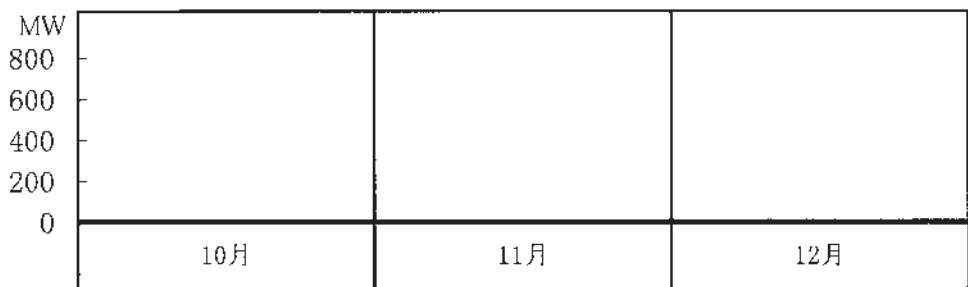

(3) 3号機の運転状況

項目	月	10月	11月	12月	計
発電日数 (H)		0	0	0	0
発電時間数 (時間)		0	0	0	0
電力量 (発電端) (10 ³ kWh)		0	0	0	0
最大電力 (kW)		0	0	0	0
時間稼働率 ^{*1} (%)		0.0	0.0	0.0	0.0
設備利用率 ^{*2} (%)		0.0	0.0	0.0	0.0
備 考	H23/3/11 地震による原子炉自動停止 H23/9/10～ 第7回定期事業者検査				

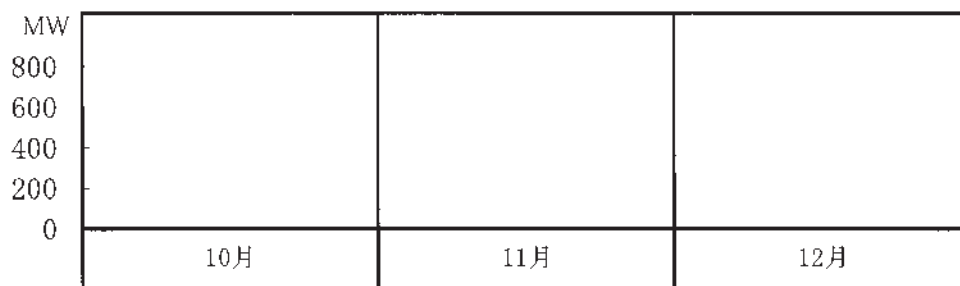

*1 時間稼働率 = (発電時間 / 暦時間) × 100 (%)

*2 設備利用率 = (発電電力量 / (認可出力 × 暦時間)) × 100 (%)

(4) 放射性廃棄物の管理状況

単位: Bq

	放射性気体廃棄物						放射性液体廃棄物					
	放射性希ガス *1			I-131 *2			II-3を除く *3			H-3		
	1号	2号	3号	1号	2号	3号	1号	2号	3号	1号	2号	3号
令和2年 10月～12月	N D	N D	N D	N D	N D	N D	---	---	---	---	---	---
令和2年度 累計	N D	N D	N D	N D	N D	N D	---	---	---	---	---	---
年間放出 管理目標値 *5	2.3×10 ¹⁵			4.1×10 ¹⁰			7.4×10 ⁹			*6		

*1 測定下限濃度は 2×10^{-9} Bq/cm³である。

*2 測定下限濃度は 7×10^{-9} Bq/cm³である。

*3 測定下限濃度は 2×10^{-2} Bq/cm³である。(60Coで代表した。)

*4 ---は当該号機放水路からの放射性廃棄物の放出がなかったことを表す。

*5 放出管理目標値は原子炉設置変更許可申請書において設定した値。また、原子炉施設保安規定で定める値である。

*6 原子炉施設保安規定で定める放出管理の基準値は年間 7.4×10^{12} Bqである。


(5) モニタリングポスト測定結果

(単位 nGy/h)


	10月				11月				12月				過去の測定値範囲*	
	最大	平均	最小	標準偏差	最大	平均	最小	標準偏差	最大	平均	最小	標準偏差	最大	最小
MP-1	50	39	37	1.2	52	40	37	1.3	54	41	38	1.3	70	32
													83	36
MP-2	47	36	34	1.1	51	37	35	1.3	50	38	36	1.2	65	25
													77	34
MP-3	46	36	34	1.0	49	37	35	1.3	53	37	35	1.4	69	30
													83	34
MP-4	45	35	33	1.0	46	36	34	1.2	51	36	35	1.3	67	30
													80	33
MP-5	49	37	35	1.2	50	39	37	1.4	54	40	37	1.5	68	29
													81	35
MP-6	56	45	42	1.1	57	47	44	1.2	67	47	45	1.6	81	44
													85	43
備考	測定器：2" φ × 2" NaI (Tl) シンチレーション検出器 温度補償型 ・定期点検による欠測 MP-1：10/6(30個)、10/15(5個)、MP-2：10/1(33個)、10/15(3個)、MP-3：10/2(35個)、10/16(3個)、 MP-4：10/5(33個)、10/16(3個)、MP-5：10/9(36個)、10/16(5個)、MP-6：10/15(6個)													

*上段：平成21年4月～平成23年3月11日までの測定値の範囲を示す（福島第一原発事故前）。
 下段：平成30年4月～令和2年3月までの測定値の範囲を示す（福島第一原発事故後）。

モニタリングポスト設置地点

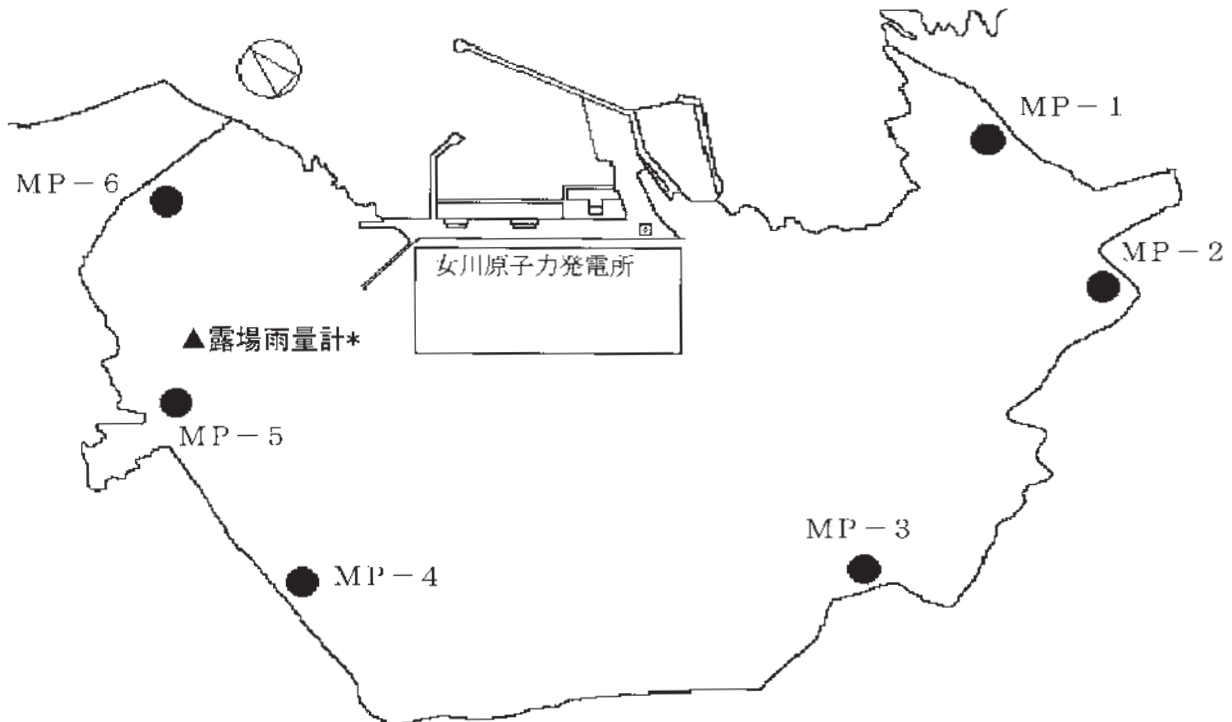


* 次ページ以降の各モニタリングポストの時系列グラフ中に記載した降水量データは、▲で示した地点に設置した雨量計によって測定した。

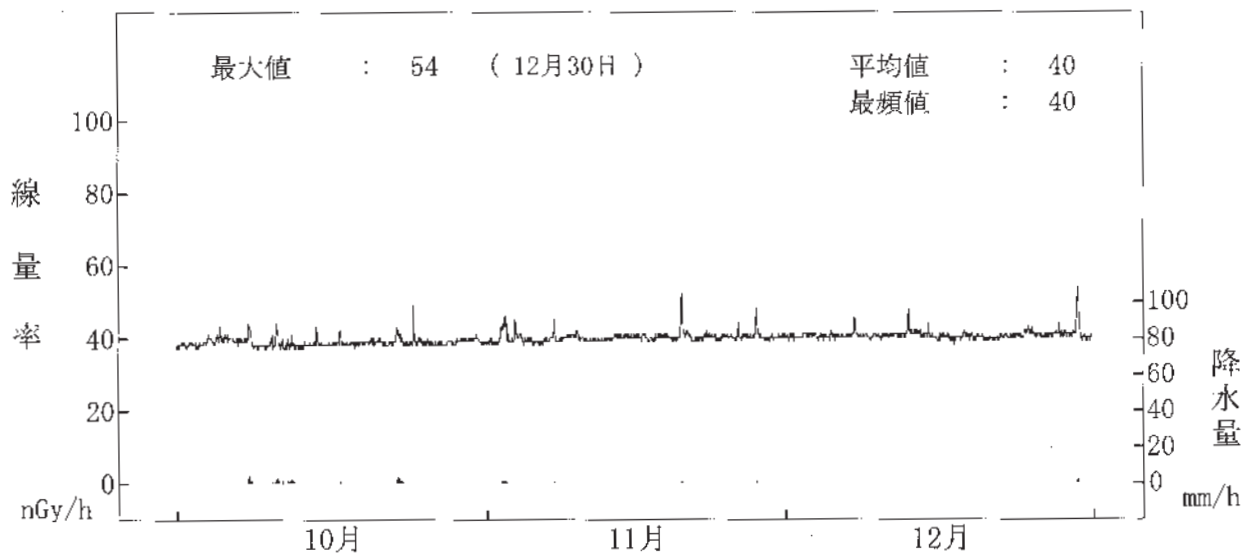

(注) 10月6日の欠測は、定期点検によるものである。


空間ガンマ線量率監視結果(MP-1)

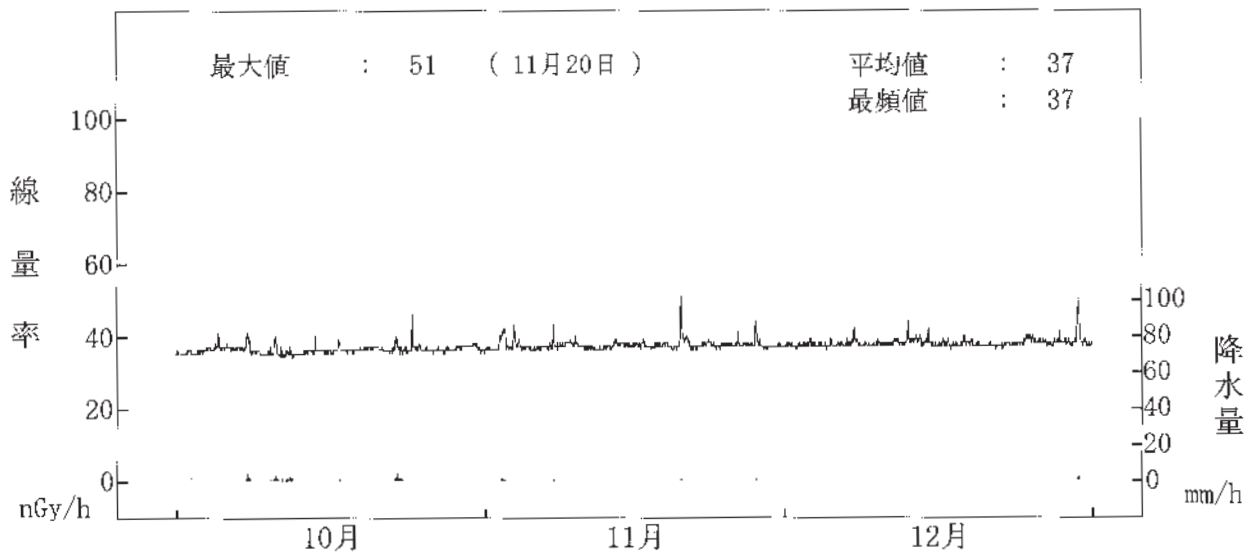

(注) 10月1日の欠測は、定期点検によるものである。


空間ガンマ線量率監視結果(MP-2)

令和2年度

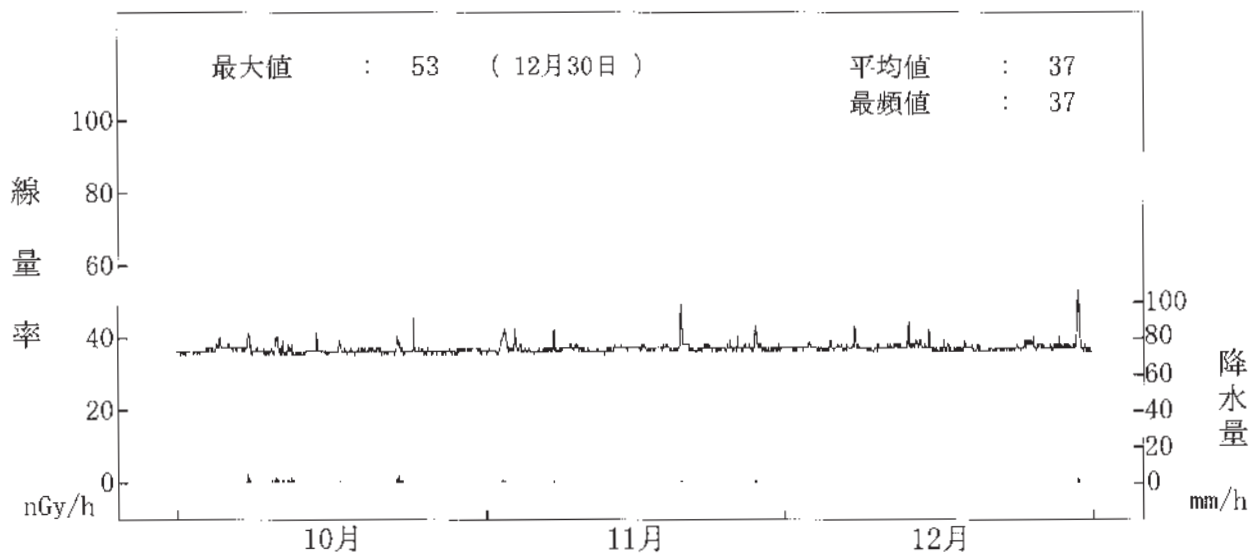

(注) 10月2日の欠測は、定期点検によるものである。


空間ガンマ線量率監視結果(MP-3)

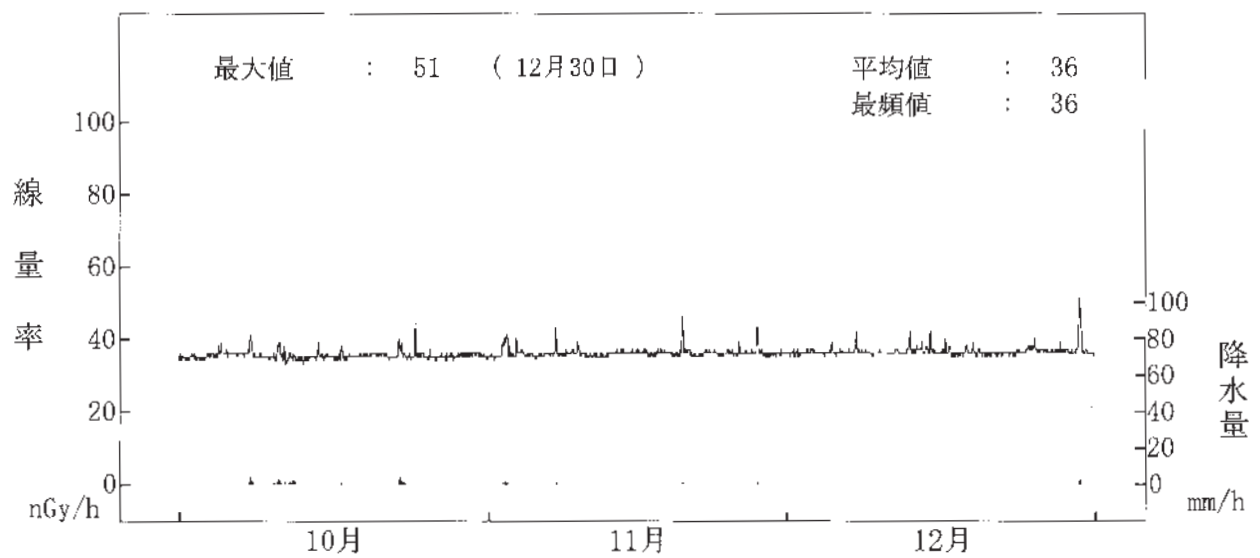

(注) 10月5日の欠測は、定期点検によるものである。


空間ガンマ線量率監視結果(MP-4)

令和2年度

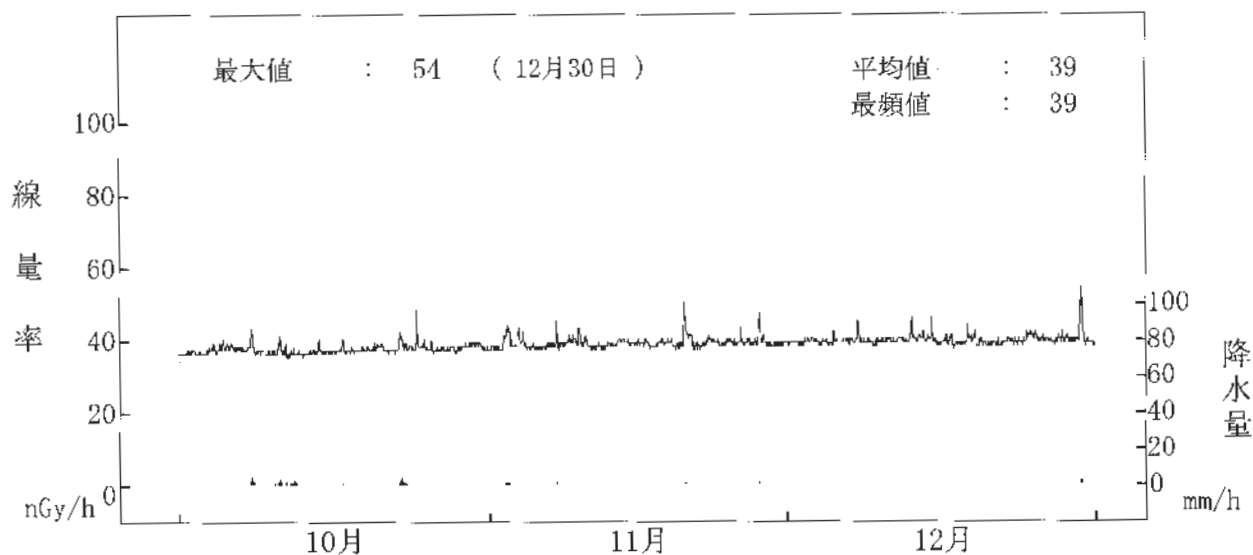

(注) 10月9日の欠測は、定期点検によるものである。

空間ガンマ線量率監視結果(MP-5)

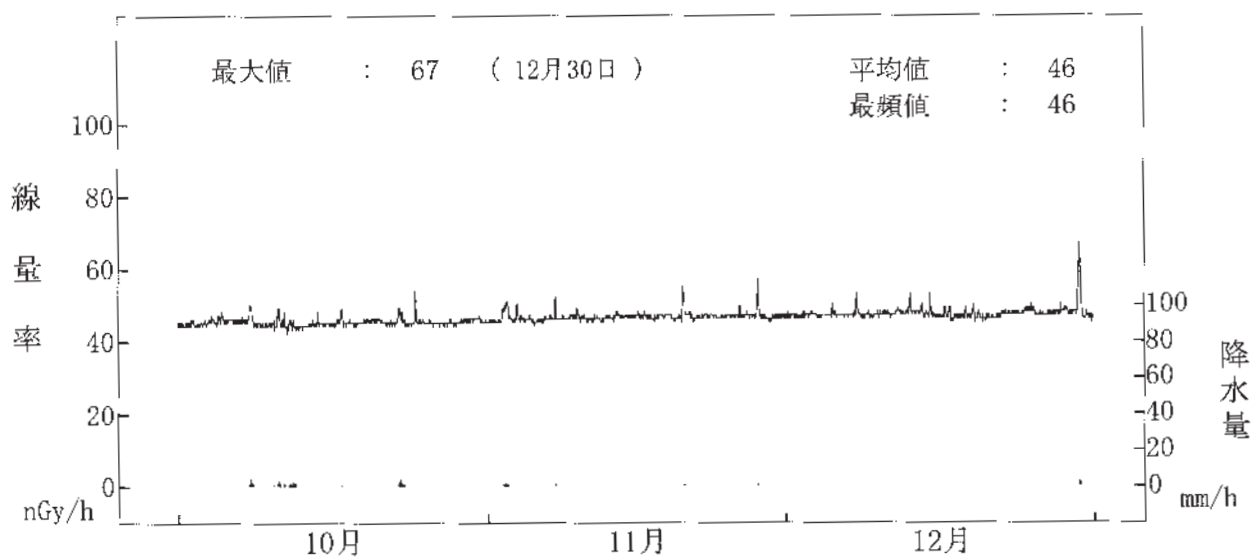

空間ガンマ線量率監視結果(MP-6)

令和2年度

第 II 編

温 排 水

1. 調査概要

本報告書は、「女川原子力発電所環境放射能及び温排水測定基本計画」に基づき、令和2年度第3四半期（令和2年10月1日～12月31日）に実施した温排水調査結果のうち、水温・塩分調査および水温調査（モニタリング）結果について報告するものであり、それ以外の調査結果については、令和2年度報告書としてとりまとめの上、別途報告する。

(1) 調査機関

調査担当機関	
宮城県	宮城県水産技術総合センター
東北電力(株)	女川原子力発電所


(2) 調査項目等

調査事項	調査項目	宮城県	東北電力(株)
		地点数	地点数
水温・塩分調査	水温・塩分	43	43
水温調査（モニタリング）	水温	6	9

2. 調査結果の概要

(1) 水温・塩分調査

水温・塩分調査においては、大貝崎と早崎とを結ぶ線の内側の入り江を前面海域，その他を周辺海域として記述することとする。

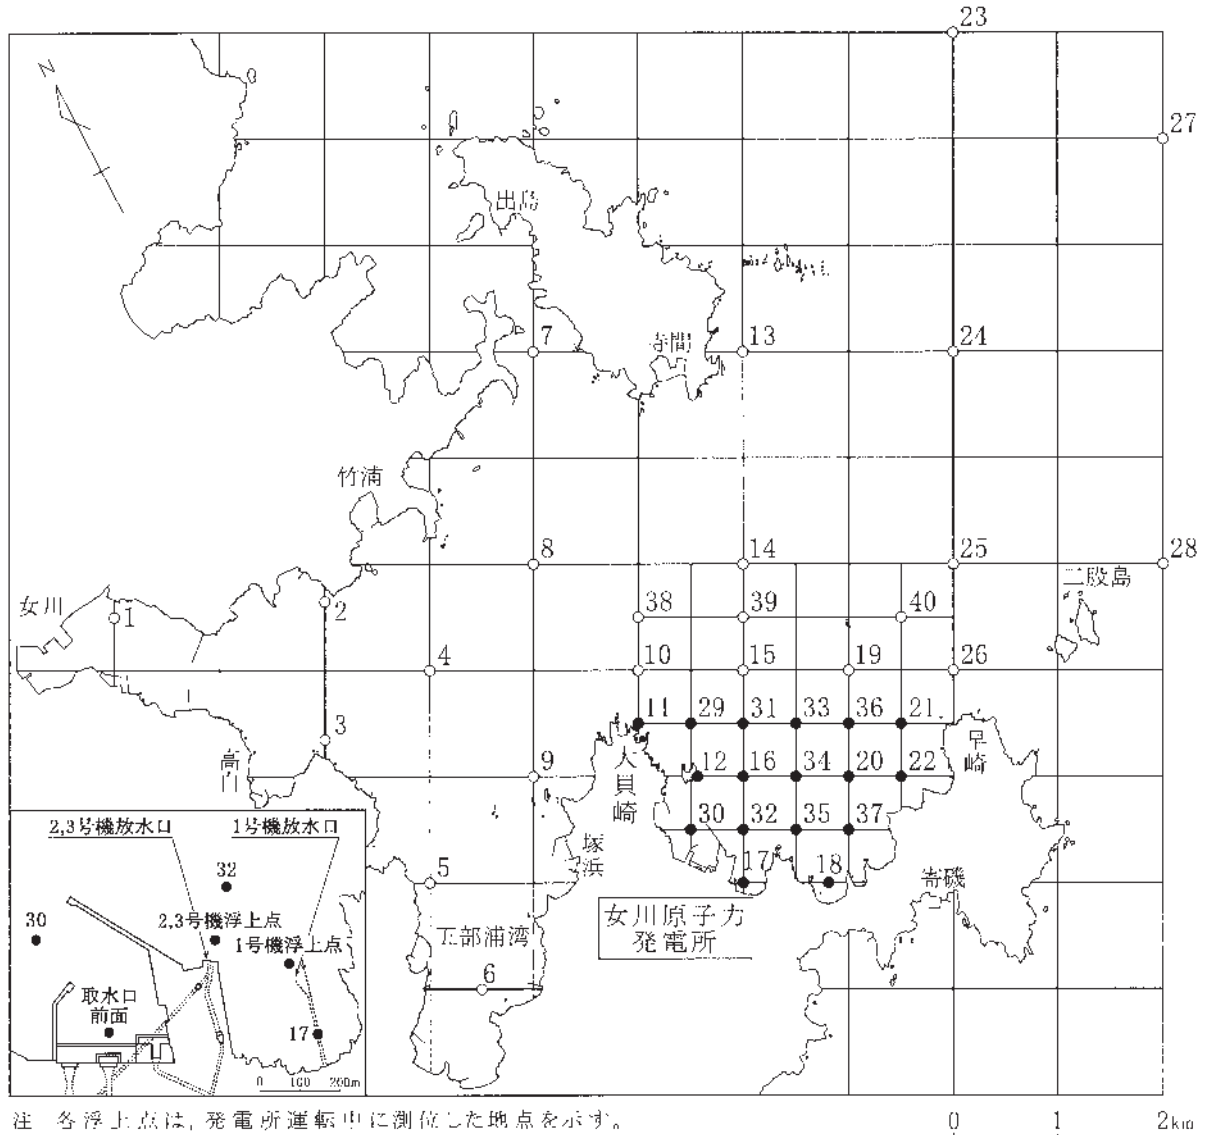

凡	● 前面海域の調査点
例	○ 周辺海域の調査点

図-1 水温・塩分調査位置

当該四半期の水温・塩分調査で得られた結果からは、温排水の影響と考えられる異常な値は観測されなかった。

なお、調査結果は以下に示す通りである。

イ. 水温

(イ) 10月15日 (表-1, 3, 図-2, 3)

前面海域の水温は19.3～19.5℃の範囲、1号機浮上点の水温は19.3～19.5℃の範囲、2,3号機浮上点の水温は19.4～19.5℃の範囲にあった。一方、周辺海域の水温は18.8～20.0℃の範囲にあり、前面海域の水温は周辺海域の水温の範囲内にあった。なお、昨年同期の前面海域の水温は17.9～19.5℃、周辺海域の水温は17.5～19.5℃の範囲にあった。水温水平分布、St.17-St.29, St.17-St.15, St.17-St.33およびSt.17-St.21ラインの水温鉛直分布では、温排水の量が僅かであり、浮上点付近に異なる水温分布は見られず、いずれも過去同期の水温の範囲内にあった。

また、浮上点および浮上点付近水温と取水口前面との較差については、1号機浮上点において-0.2～-0.1℃、2,3号機浮上点において-0.1～0.1℃、St.17においては-0.1～0.1℃、St.32においては-0.1～0.0℃であり、全て過去同期の範囲内にあった。

(ロ) 11月16日 (表-2, 3, 図-4, 5)

前面海域の水温は15.3～15.6℃の範囲、1号機浮上点の水温は15.2～15.3℃の範囲、2,3号機浮上点の水温は15.3～15.4℃の範囲にあった。一方、周辺海域の水温は14.7～15.7℃の範囲にあり、前面海域の水温は周辺海域の水温の範囲内にあった。なお、昨年同期の前面海域の水温は16.5～16.8℃、周辺海域の水温は16.5～17.2℃の範囲にあった。水温水平分布、St.17-St.29, St.17-St.15, St.17-St.33およびSt.17-St.21ラインの水温鉛直分布では、温排水の量が僅かであり、浮上点付近に異なる水温分布は見られず、いずれも過去同期の水温の範囲内にあった。

また、浮上点および浮上点付近水温と取水口前面との較差については、1号機浮上点において0.0℃、2,3号機浮上点において0.0～0.1℃、St.17においては0.0℃、St.32においては0.0℃であり、全て過去同期の範囲内にあった。

ロ. 塩分

(イ) 10月15日 (表-4)

塩分は32.2～33.5の範囲にあり、水平分布の較差は0.2～1.1、鉛直分布の較差は0.0～1.2の範囲にあって、海域全体でほぼ同じ値であった。

なお、昨年同期の塩分は31.6～33.8の範囲にあった。

(ロ) 11月16日 (表-5)

塩分は33.5～33.7の範囲にあり、水平分布の較差は0.0～0.2、鉛直分布の較差は0.0～0.1の範囲にあって、海域全体でほぼ同じ値であった。

なお、昨年同期の塩分は33.6～34.0の範囲にあった。

表一1 水温鉛直分布(干潮時)

単位：℃
 調査年月日：令和2年10月15日
 測定者：宮城県

St. m	周								辺								海								城								取水路 前面											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	19	23	24	25	26	27	28	38	39	40	11	12	16	17	18	20	21	22	29		30	31	32	33	34	35	36	37	浮1 浮2,3		
0.5	18.8	19.3	19.3	19.4	19.4	19.2	19.3	19.3	19.4	19.4	19.3	19.4	19.4	19.4	19.3	19.2	19.2	19.3	19.3	19.3	19.4	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.5	19.4	19.4	19.5	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.3	19.5	19.4		
1	19.4	19.3	19.3	19.4	19.4	19.2	19.3	19.3	19.4	19.4	19.3	19.4	19.4	19.4	19.3	19.2	19.2	19.3	19.3	19.3	19.4	19.4	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.5	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.3	19.5	19.4
2	19.7	19.3	19.3	19.4	19.4	19.2	19.3	19.4	19.4	19.4	19.3	19.4	19.4	19.4	19.3	19.2	19.3	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.5	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.3	19.4	19.4	
3	20.0	19.4	19.3	19.4	19.4	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4	19.5	19.3	19.4	19.4	19.3	19.2	19.3	19.4	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.5	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.3	19.4	19.4	
4	19.9	19.4	19.3	19.4	19.4	19.7	19.3	19.4	19.4	19.4	19.5	19.3	19.4	19.4	19.3	19.2	19.3	19.4	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.3	19.4	19.4	
5	19.9	19.4	19.3	19.4	19.4	19.7	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.3	19.4	19.4	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4	19.3	19.5	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.5	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.3	19.4	19.4	
7	19.8	19.4	19.4	19.4	19.4	19.6	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4	19.3	19.5	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.3	19.4	19.4	
10	19.6	19.4	19.5	19.5	19.4	19.6	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.3	19.5	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.3	19.4	19.4
15	19.5	19.5	19.4	19.5	19.5	19.5	19.4	19.4	19.4	19.5	19.4	19.4	19.4	19.4	19.3	19.5	19.4	19.4	19.4	19.3	19.5	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.5	19.5	19.5	19.4
20	19.5	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4
海底上2m	19.5	19.4	19.4	19.3	19.5	19.4	19.3	19.2	19.5	19.2	19.5	18.8	19.2	19.2	19.1	19.1	19.0	19.3	18.6	19.1	19.2	19.0	18.9	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.3	19.3	19.3	19.4	19.3	19.4	19.5	19.3	19.4	19.2	19.3	19.4	19.2	19.4	19.5	19.5
(水深:m)	(18.0)	(24.0)	(17.5)	(14.5)	(22.5)	(21.5)	(29.5)	(38.5)	(17.0)	(38.0)	(29.0)	(41.0)	(39.5)	(34.0)	(35.0)	(43.5)	(39.5)	(34.5)	(64.0)	(30.0)	(39.0)	(41.0)	(38.5)	(16.5)	(10.5)	(23.5)	(9.5)	(10.5)	(27.5)	(29.0)	(26.0)	(23.5)	(12.5)	(33.5)	(17.5)	(35.0)	(30.5)	(21.5)	(31.0)	(19.5)	(15.5)	(17.0)	(11.5)	

注 1 St. はステーションの意で測定地点を示す。
 2 「/」は海底に達したため測定不能箇所を示す。
 3 過去は昭和59年7月から令和元年度までを表す。

過去同期(昭和59年7月から令和元年度までの測定範囲)
 周辺海域[16.4~22.1℃] 前面海域[16.2~22.1℃]
 1号機浮上点[17.8~22.7℃] 2,3号機浮上点[17.5~22.8℃]

■ 範囲内の最大値
 □ 範囲内の最小値

調査年月日：令和2年10月15日
 測定者：宮城県
 観測層：海面下0.5m層

単位：℃


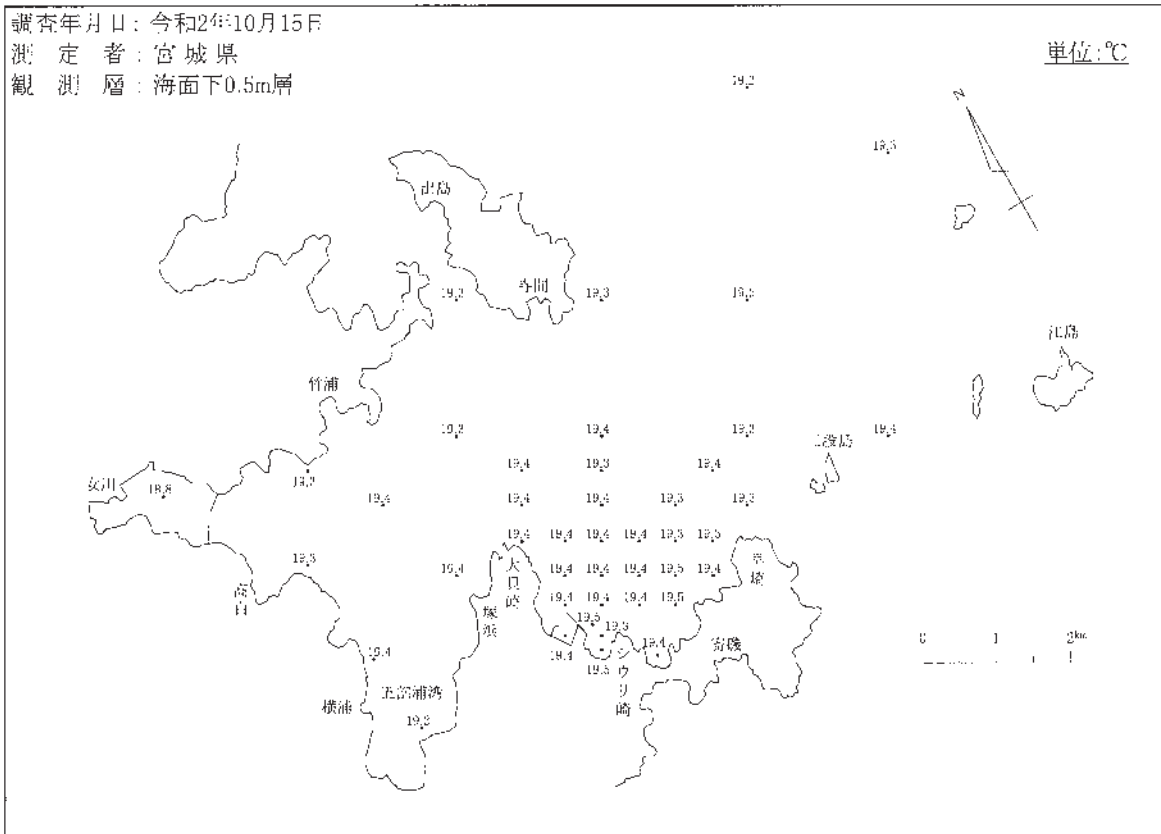


図-2-(1) 水温水平分布


調査年月日：令和2年10月15日
 測定者：宮城県
 観測層：海面下0.5m層

単位：℃

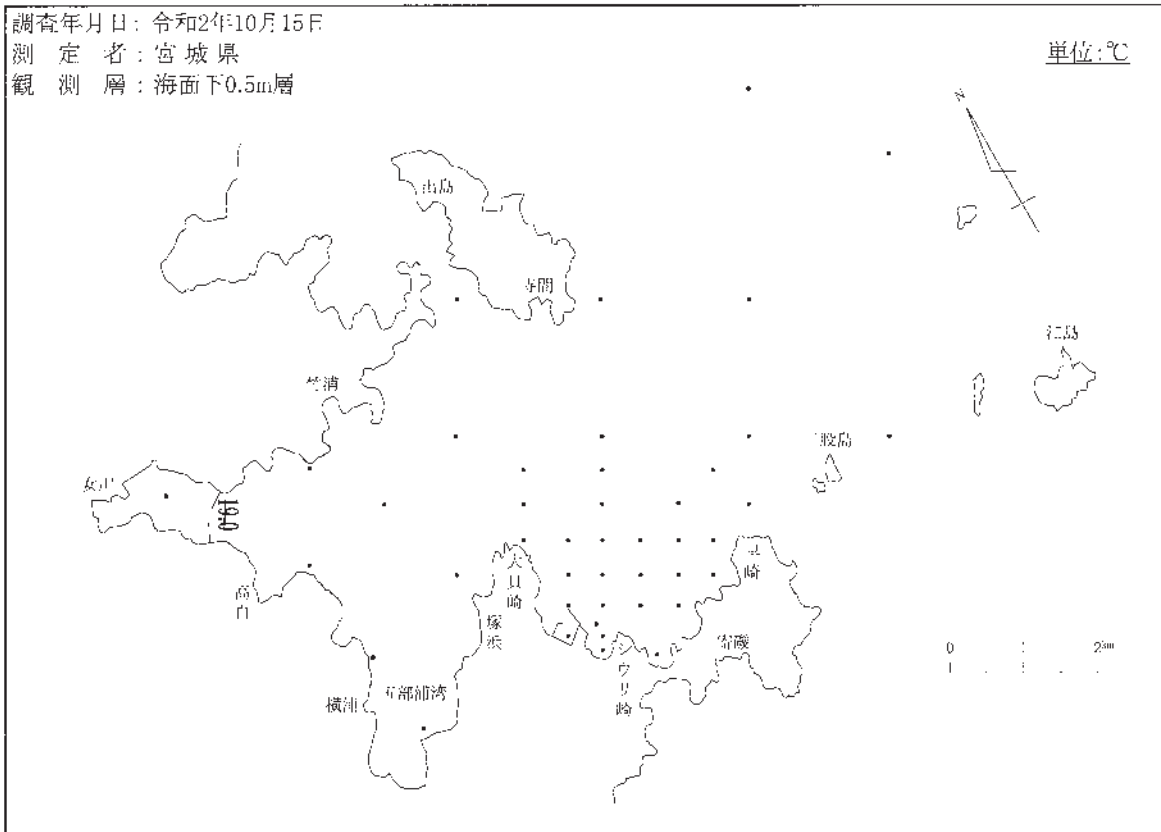

注 等温線は、水温分布の一例を示す。

図-2-(2) 等温線

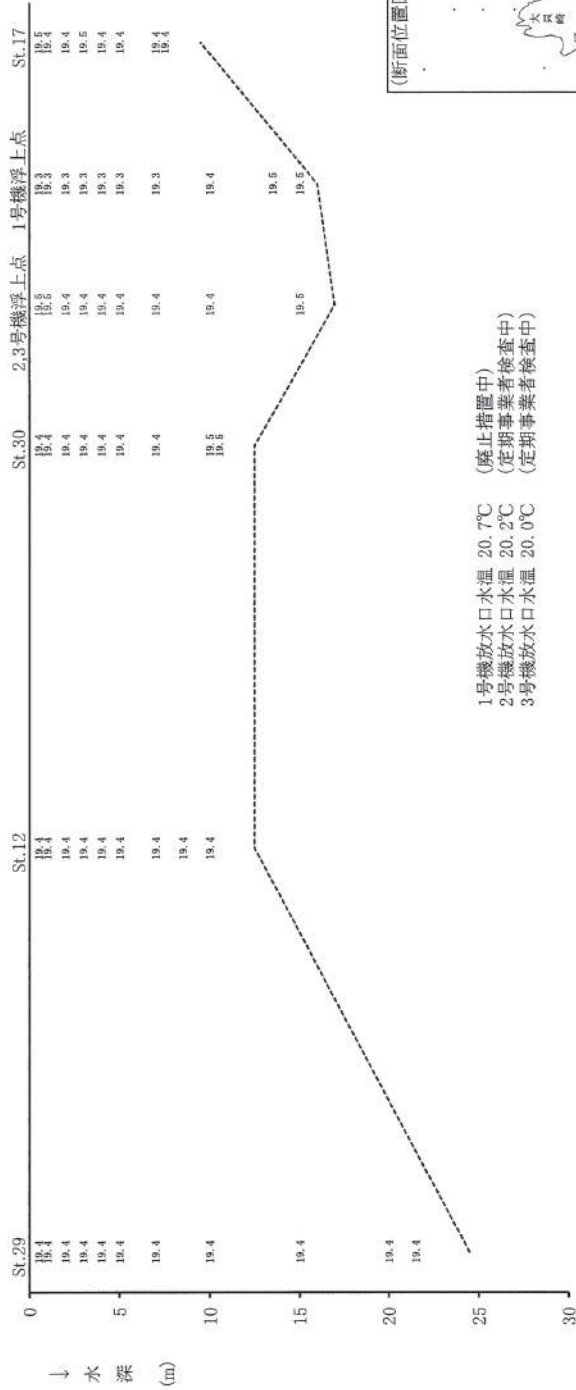

1号機放水口水温 20.7℃ (焼止措置中)
 2号機放水口水温 20.2℃ (定期業者検査中)
 3号機放水口水温 20.0℃ (定期業者検査中)

注1 調査結果の水温差がないため、等温線はない。
 注2 水深は調査時の測定値である。

図-3-(1) St.17-St.29ラインの水温鉛直分布(1・2,3号機浮上点含む)



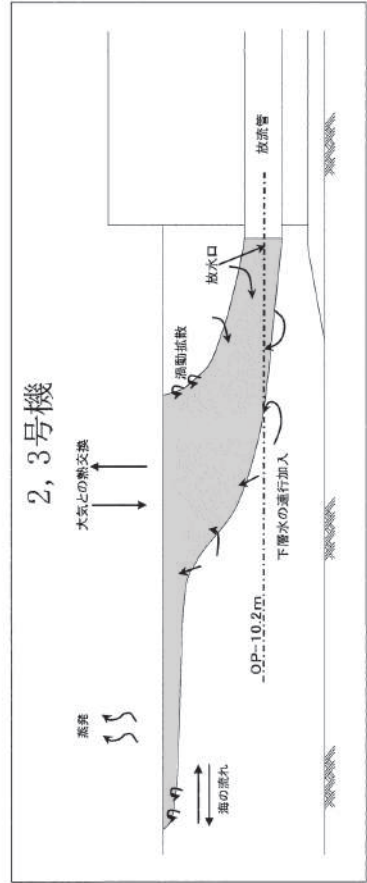


図-3-(2) 水中放流方式における温排水の拡散概念

調査年月日: 令和2年10月15日 測定者: 青 城 県

単位:℃

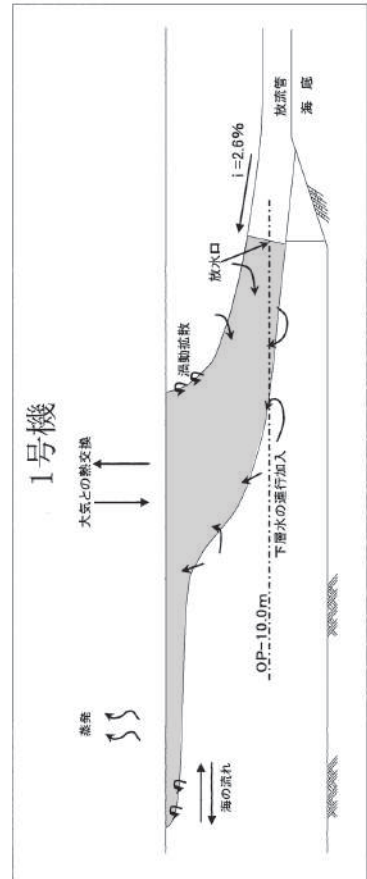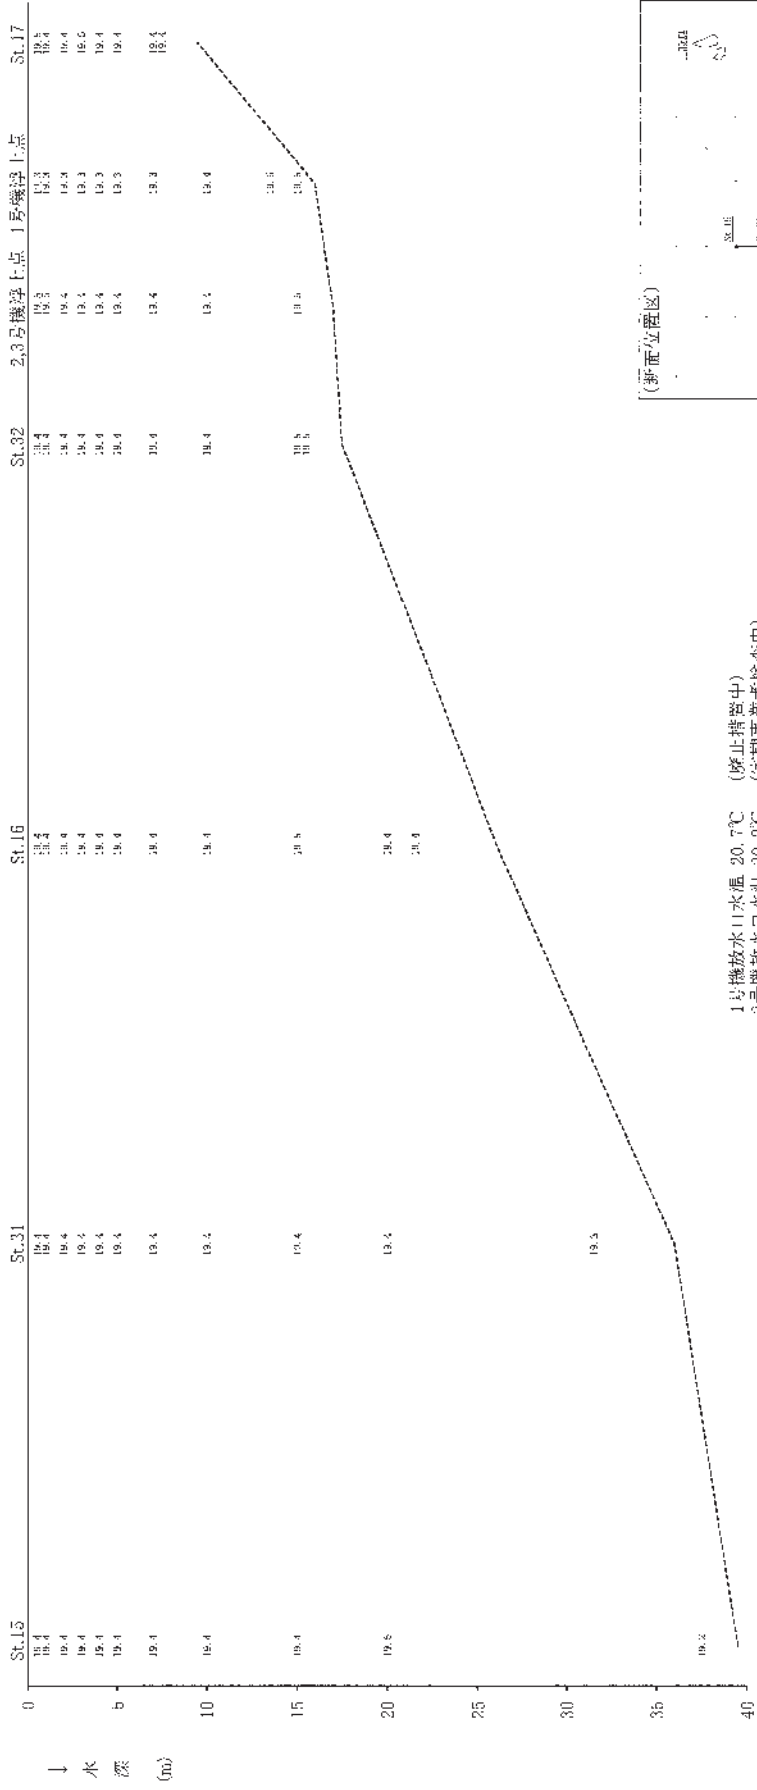

1号機放水口水温 20.7℃ (停止時測定中)
 2号機放水口水温 20.2℃ (定期事業者検査中)
 3号機放水口水温 20.0℃ (定期事業者検査中)

注1 調査結果の水温がなないため、等温線はない。
 2 水深に調査時の測定値である。



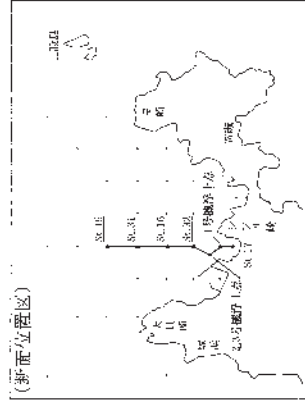


図-3-(3) St.17-St.15ラインの水温鉛直分布(1・2,3号機浮上点含む)

単位:℃

調査年月日:令和2年10月15日 測定者:宮城 泉

調査年月日:令和2年10月15日 測定者:宮城 泉

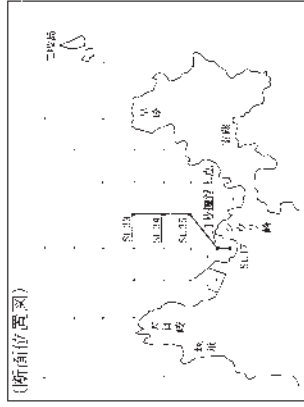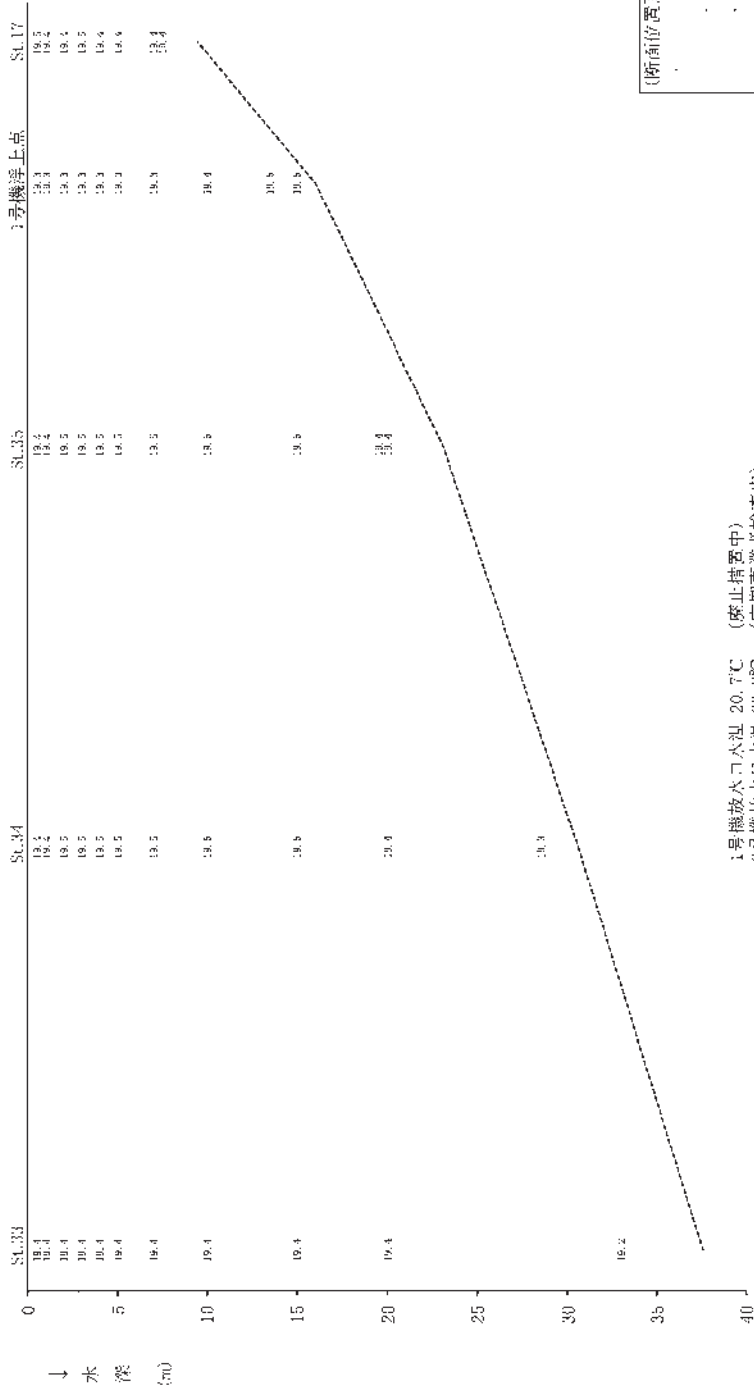



- 1号機放水口水温 20.7℃ (停止措置中)
- 2号機放水口水温 20.2℃ (定期事業者検査中)
- 3号機放水口水温 20.0℃ (定期事業者検査中)

注1 調査結果の水温差がないため、等温線はない。
 2 水深は調査時の測定値である。

図-3-(4) St.17-St.33ラインの水温鉛直分布(1号機浮上点含む)

単位:℃

調査年月日:令和2年10月15日 測定者:宮城 県

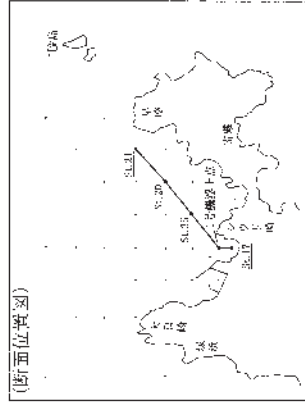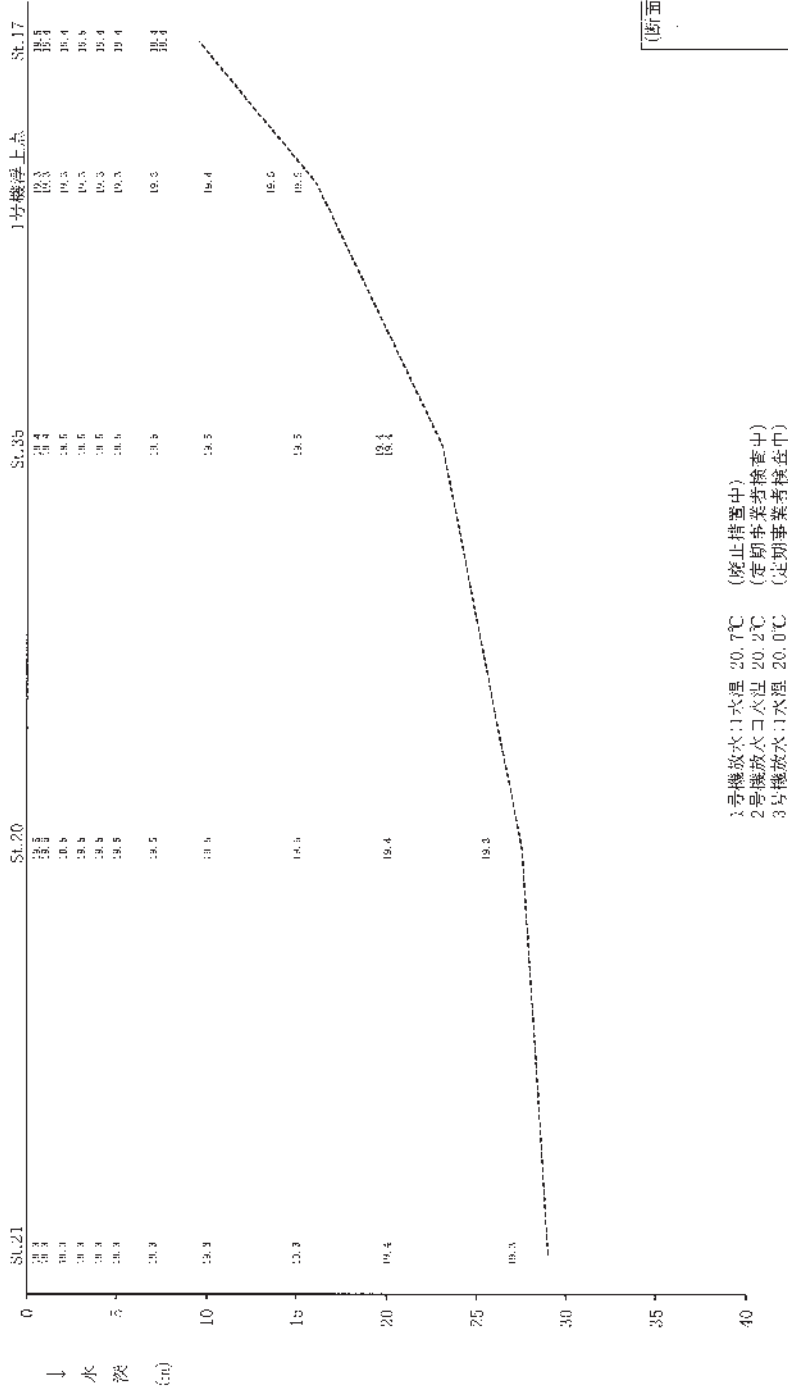

1号機放水口水温 20.7℃ (停止措置中)
 2号機放水口水温 20.2℃ (定期事業業者検査中)
 3号機放水口水温 20.0℃ (定期事業業者検査中)

注1 調査結果の水温差がないため、等温線はない。
 注2 水深は調査時の測定値である。

図-3-(5) St.17-St.21ラインの水温鉛直分布(1号機浮上点含む)

表-2 水温鉛直分布(干潮時)

単位: °C

調査年月日: 令和2年11月16日

測定者: 東北電力

St. m	周							辺							海							域							取水口 前面														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	19	23	24	25	26	27	28	38	39	40	11	12	16	17	18		20	21	22	29	30	31	32	33	34	35	36	37	浮1	浮2,3
0.5	14.8	15.4	15.2	15.4	15.2	15.1	15.4	15.5	15.3	15.4	15.5	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.4	15.6	15.6	15.3	15.3	15.4	15.3	15.3	15.3	15.6	15.6	15.6	15.3	15.4	15.3	15.4	15.3	15.5	15.6	15.6	15.6	15.3	15.4
1	14.7	15.4	15.2	15.4	15.2	15.1	15.4	15.5	15.3	15.4	15.5	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.4	15.6	15.6	15.3	15.3	15.4	15.3	15.3	15.3	15.6	15.6	15.6	15.4	15.3	15.4	15.3	15.4	15.3	15.5	15.6	15.6	15.3	15.4
2	14.7	15.4	15.3	15.4	15.2	15.1	15.4	15.5	15.3	15.4	15.5	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.4	15.6	15.6	15.3	15.3	15.4	15.3	15.3	15.3	15.6	15.6	15.6	15.4	15.3	15.4	15.3	15.4	15.3	15.5	15.6	15.6	15.3	15.4
3	14.7	15.4	15.3	15.4	15.2	15.1	15.4	15.5	15.3	15.4	15.5	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.4	15.6	15.6	15.3	15.3	15.4	15.3	15.3	15.3	15.6	15.6	15.6	15.4	15.3	15.4	15.3	15.4	15.3	15.5	15.6	15.6	15.3	15.4
4	14.7	15.4	15.2	15.4	15.2	15.1	15.4	15.5	15.3	15.4	15.5	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.4	15.6	15.6	15.3	15.3	15.4	15.3	15.3	15.3	15.6	15.6	15.6	15.4	15.3	15.4	15.3	15.4	15.3	15.5	15.6	15.6	15.3	15.4
5	14.7	15.4	15.2	15.4	15.2	15.1	15.4	15.5	15.3	15.4	15.5	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.4	15.6	15.6	15.3	15.3	15.4	15.3	15.3	15.3	15.6	15.6	15.6	15.4	15.3	15.4	15.3	15.4	15.3	15.5	15.6	15.6	15.3	15.4
7	14.8	15.4	15.3	15.4	15.2	15.1	15.4	15.5	15.3	15.4	15.5	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.4	15.6	15.6	15.3	15.3	15.4	15.3	15.3	15.3	15.6	15.6	15.6	15.4	15.3	15.4	15.3	15.4	15.3	15.5	15.6	15.6	15.3	15.4
10	14.8	15.4	15.2	15.4	15.2	15.1	15.4	15.5	15.3	15.4	15.5	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.4	15.6	15.6	15.3	15.3	15.4	15.3	15.3	15.3	15.6	15.6	15.6	15.4	15.3	15.4	15.3	15.4	15.3	15.5	15.6	15.6	15.3	15.4
15	14.8	15.4	15.2	15.3	15.2	15.1	15.4	15.5	15.3	15.4	15.5	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.4	15.6	15.6	15.3	15.3	15.4	15.3	15.3	15.3	15.6	15.6	15.6	15.4	15.3	15.4	15.3	15.4	15.3	15.5	15.6	15.6	15.3	15.4
20	15.4	15.3	15.2	15.0	15.4	15.5	15.4	15.4	15.5	15.5	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.6	15.3	15.3	15.4	15.3	15.3	15.3	15.6	15.6	15.6	15.4	15.3	15.4	15.3	15.4	15.3	15.5	15.6	15.6	15.3	15.4
海底上2m	14.8	15.4	15.2	15.3	15.2	15.0	15.4	15.3	15.3	15.5	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.6	15.3	15.3	15.4	15.3	15.3	15.3	15.6	15.6	15.6	15.4	15.3	15.4	15.3	15.4	15.3	15.5	15.6	15.6	15.3	15.4

注 1 St.はステーションの意で測定地点を示す。

2 「/」は海底に達したため測定不能箇所を示す。

3 過去は昭和59年7月から令和元年度までを表す。

過去同期(昭和59年7月から令和元年度まで)の測定範囲

周辺海域[13.1~20.7°C] 前面海域[13.6~20.9°C]

1号機浮上点[14.2~21.0°C] 2,3号機浮上点[14.5~20.2°C]

■ 範囲内の最大値

□ 範囲内の最小値

調査年月日：令和2年11月16日
 測定者：東北電力
 観測層：海面下0.5m層

単位：℃

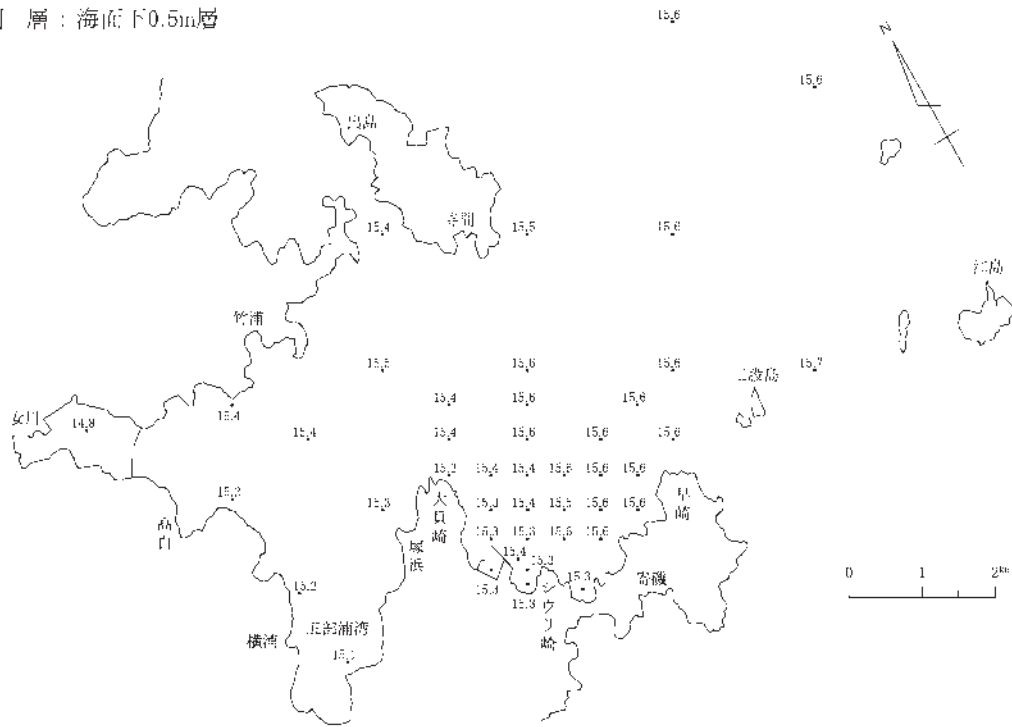


図-4-(1) 水温水平分布

調査年月日：令和2年11月16日
 測定者：東北電力
 観測層：海面下0.5m層

単位：℃




注 等温線は、水温分布の一例を示す。

図-4-(2) 等温線

調査年月日：令和2年11月16日 測定者：東北電力

単位：℃

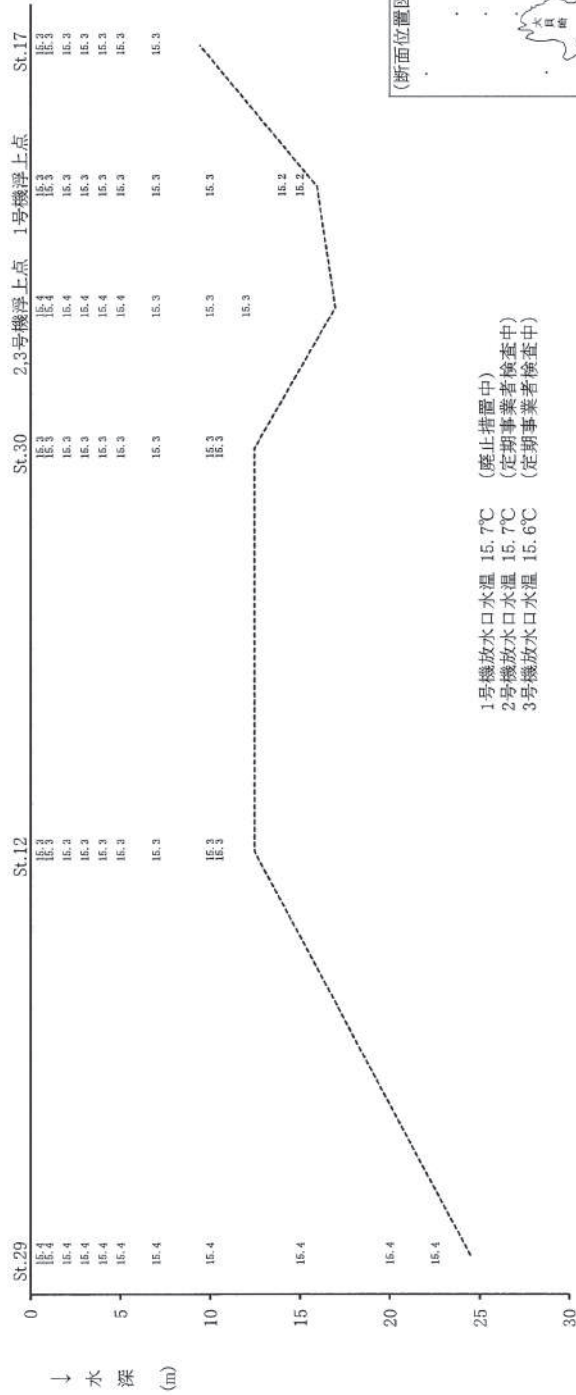

1号機放水口水温 15.7℃ (停止措置中)
 2号機放水口水温 15.7℃ (定期事業者検査中)
 3号機放水口水温 15.6℃ (定期事業者検査中)

注1 調査結果の水温差がないため、等温線はない。
 注2 水深は調査時の測定値である。

図-5-(1) St.17-St.29ラインの水温鉛直分布(1・2,3号機浮上点含む)



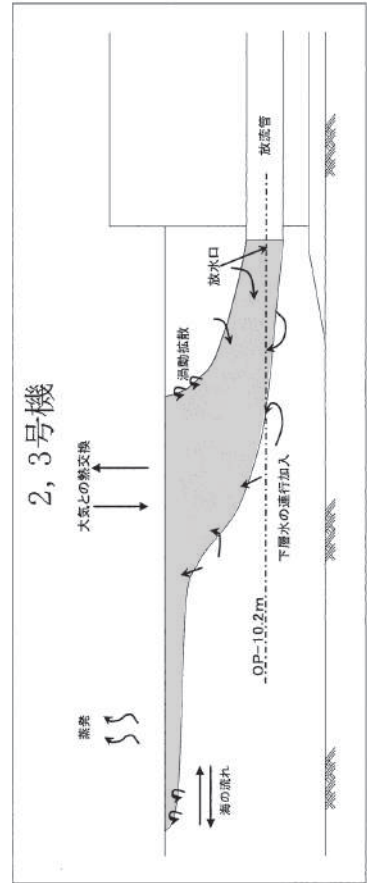


図-5-(2) 水中放流方式における温排水の拡散概念

調査年月日：令和2年11月16日 測定者：東北電力

単位：℃

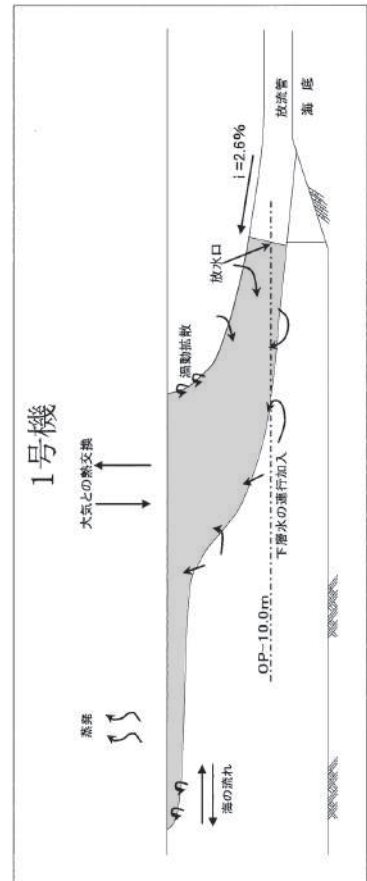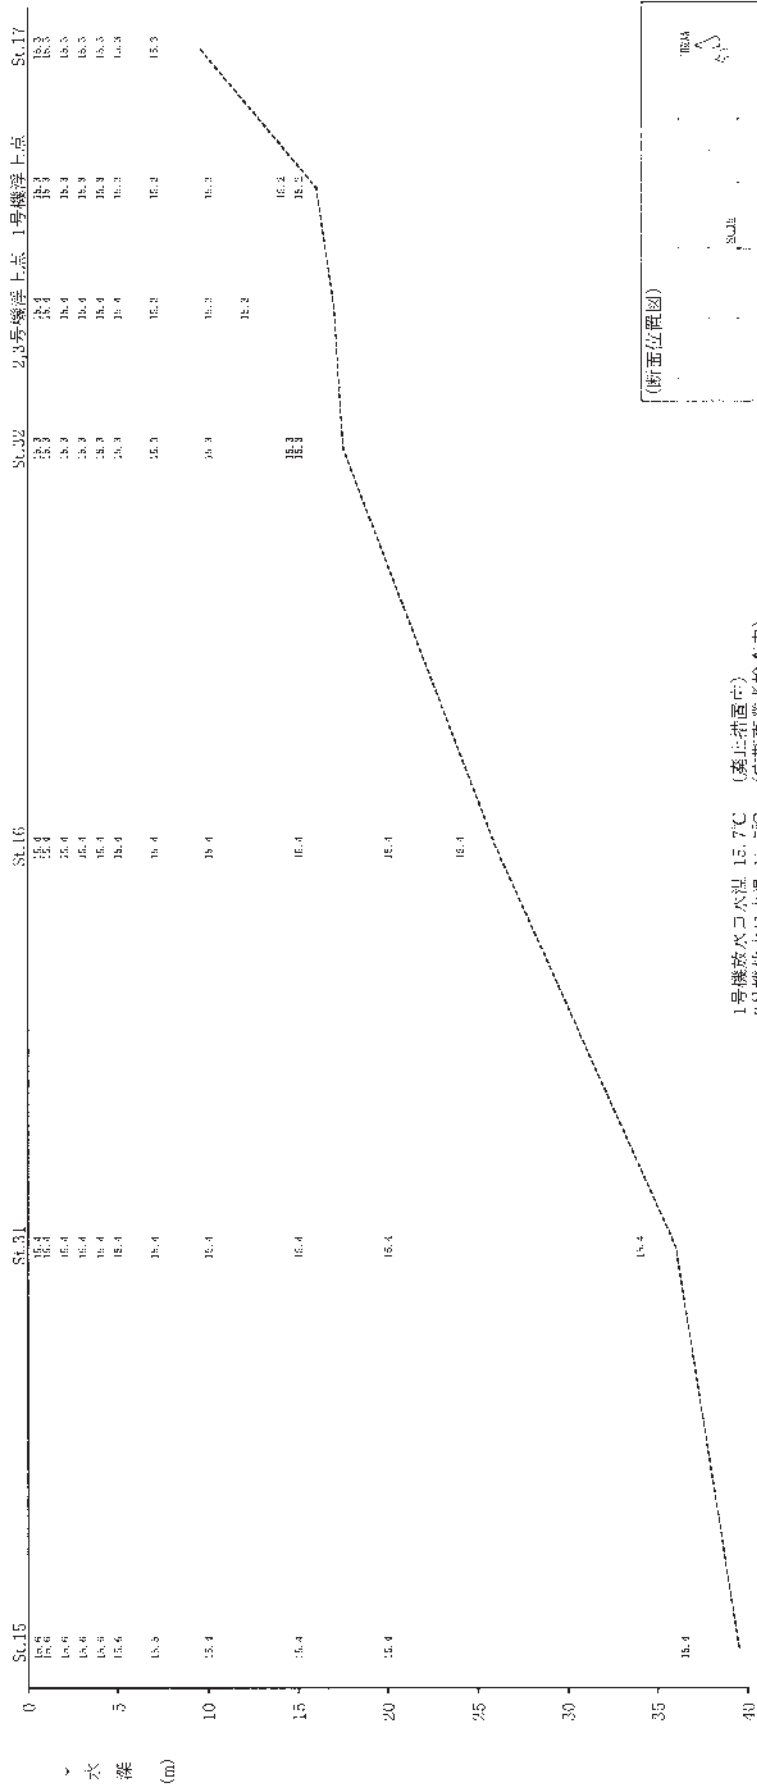

1号機放水口水温 15.7℃ (測定中)
 2号機放水口水温 15.7℃ (定期事業者検査中)
 3号機放水口水温 15.6℃ (定期事業者検査中)

注1 調査結果の水温差がないため、等温線はない。
 注2 水深は観測時の測定値である。



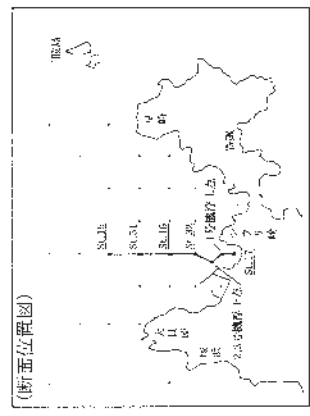


図-5-(3) St.17-St.15ラインの水温鉛直分布(1・2,3号機浮上点含む)

調査年月日：令和2年11月16日 測定者：東北電力

単位：℃

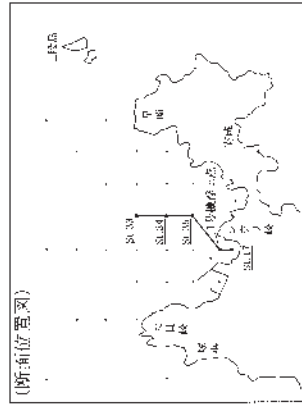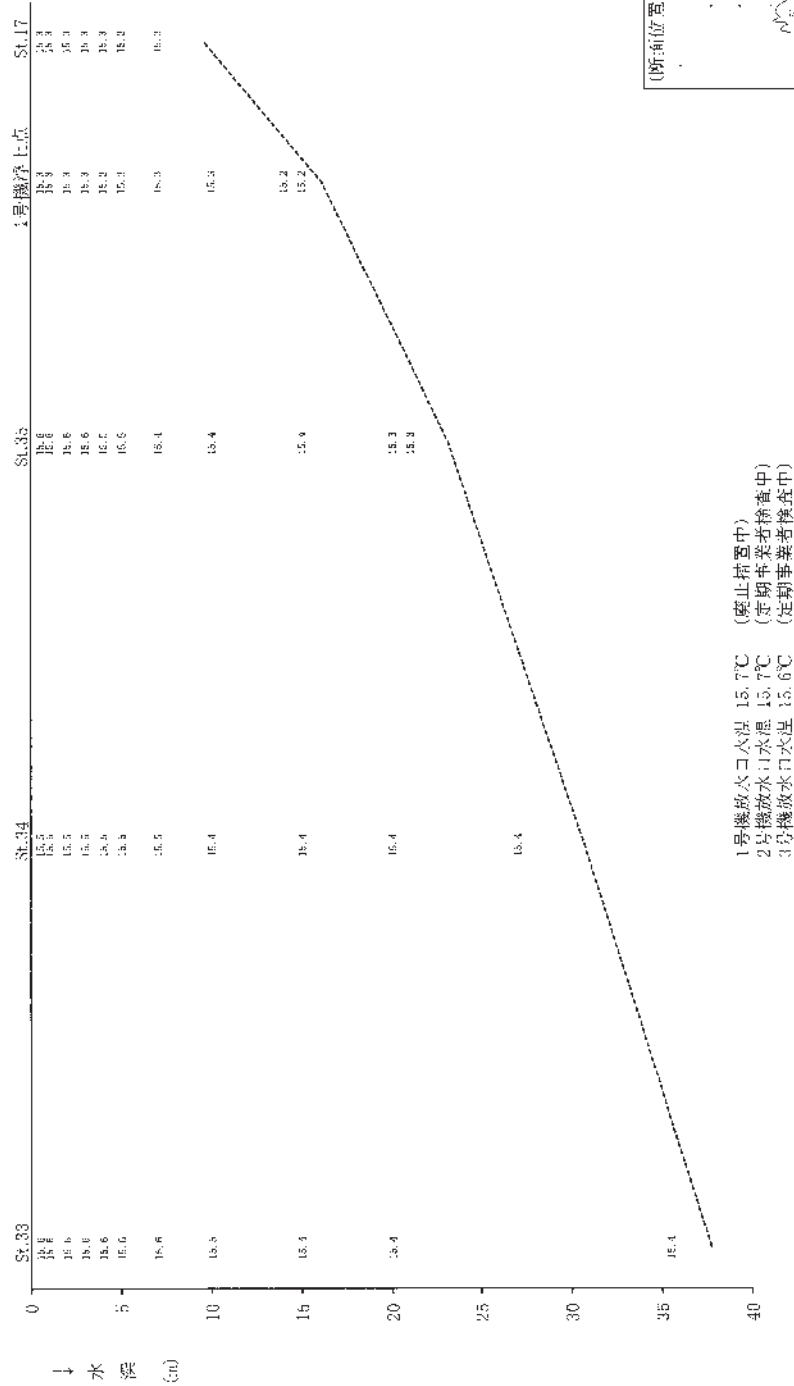



1号機放水口水温 15.7℃ (廃止措置中)
 2号機放水口水温 15.7℃ (定期業者検査中)
 3号機放水口水温 15.6℃ (定期業者検査中)

注1 調査結果の水温差がないため、等温線はない。
 注2 水深は調査時の測定値である。

図-5-(4) St.17-St.33ラインの水温鉛直分布(1号機浮上点含む)

調査年月日：令和2年11月16日 測定者：東北電力

単位：℃

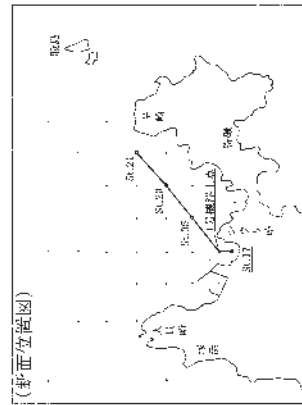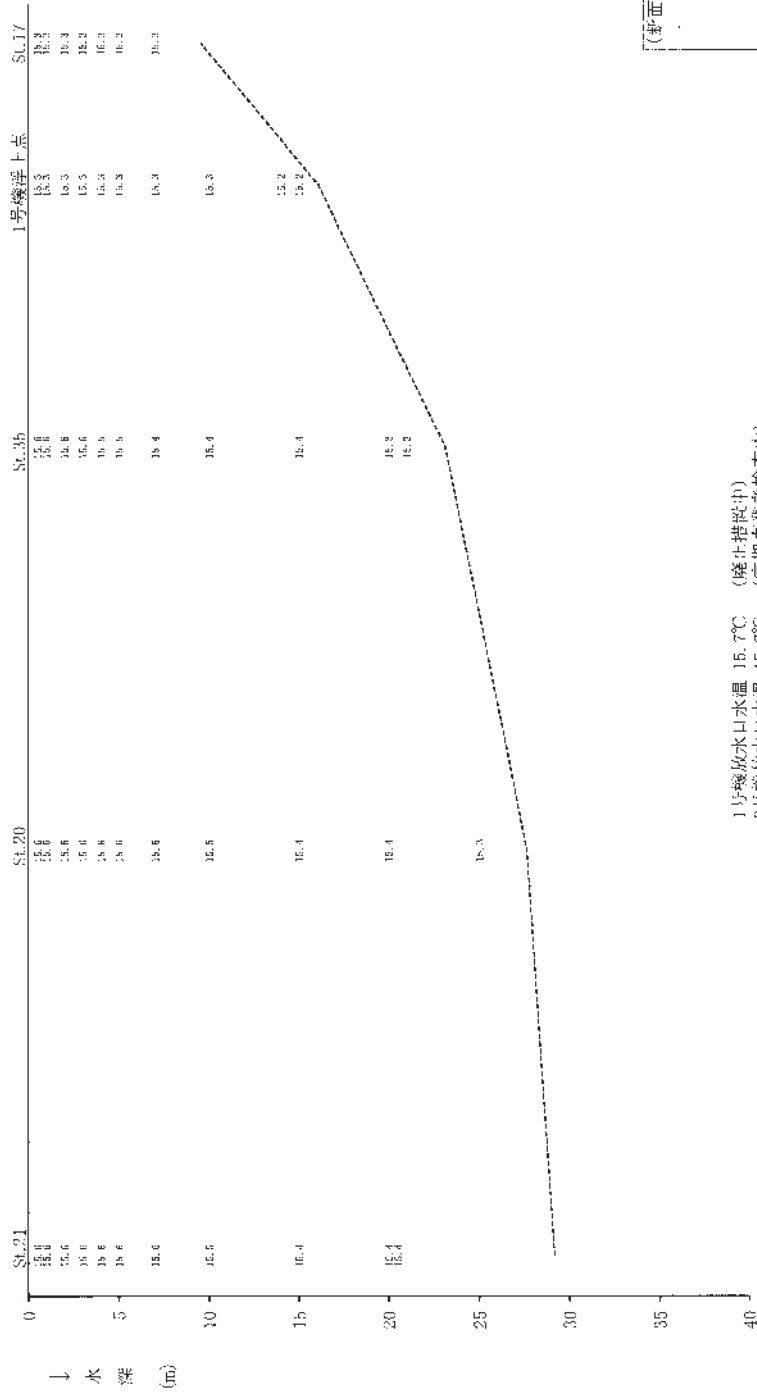

1号機放水口水温 15.7℃ (廃止措置中)
 2号機放水口水温 15.7℃ (定期事業者検査中)
 3号機放水口水温 15.6℃ (定期事業者検査中)

注1 調査結果の水温度差がないため、等温線はない。
 注2 水深は朝霞時の測定値である。

図-5-(5) St.17-St.21ラインの水温度鉛直分布(1号機浮上点含む)

表一3 浮上点他の水温鉛直分布と取水口前面水温との較差

単位:℃

調査年月日: 令和2年10月15日

測定者: 宮城 崇

1号機 2,3号機 取水口 1号機 2,3号機
浮上点 浮上点 前面 較差 較差

0.5m	19.3	19.5	19.4	-0.1	0.1
1	19.3	19.5	19.4	-0.1	0.1
2	19.3	19.4	19.5	-0.2	-0.1
3	19.3	19.4	19.5	0.2	-0.1
4	19.3	19.4	19.5	0.2	0.1
5	19.3	19.4	19.5	-0.2	-0.1
7	19.3	19.4	19.5	-0.2	-0.1
10	19.4	19.4	19.5	-0.1	-0.1
15	19.5	19.5			
20	19.5	19.5			
海底上2m (水深:m)	19.5	19.5	19.5		
	(15.5)	(17.0)	(11.5)		

過去同期の水温較差範囲 (S60.7~R1年度)	-0.9 ~ 2.5	-0.6 ~ 3.1
-----------------------------	------------------	------------------

取水口
St.17 前面 較差

19.5	19.4	0.1
19.4	19.4	0.0
19.4	19.5	-0.1
19.5	19.5	0.0
19.4	19.5	-0.1
19.4	19.5	-0.1
19.4	19.5	0.1
19.4	19.5	0.1
19.5		

過去同期の水温較差範囲 (S60.7~R1年度)	0.4 ~ 1.9
-----------------------------	-----------------

取水口
St.32 前面 較差

19.4	19.4	0.0
19.4	19.4	0.0
19.4	19.5	0.1
19.4	19.5	-0.1
19.4	19.5	0.1
19.4	19.5	0.1
19.4	19.5	-0.1
19.4	19.5	0.1
19.5		

過去同期の水温較差範囲 (S60.7~R1年度)	-1.1 ~ 1.1
-----------------------------	------------------

調査年月日: 令和2年11月16日

測定者: 東北電力

1号機 2,3号機 取水口 1号機 2,3号機
浮上点 浮上点 前面 較差 較差

0.5m	15.3	15.4	15.3	0.0	0.1
1	15.3	15.4	15.3	0.0	0.1
2	15.3	15.4	15.3	0.0	0.1
3	15.3	15.4	15.3	0.0	0.1
4	15.3	15.4	15.3	0.0	0.1
5	15.3	15.4	15.3	0.0	0.1
7	15.3	15.3	15.3	0.0	0.0
10	15.3	15.3	15.3	0.0	0.0
15	15.3				
20					
海底上2m (水深:m)	15.2	15.3	15.3		
	(16.0)	(14.0)	(12.0)		

過去同期の水温較差範囲 (S60.7~R1年度)	-0.7 ~ 2.2	0.0 ~ 2.8
-----------------------------	------------------	-----------------

取水口
St.17 前面 較差


15.3	15.3	0.0
15.3	15.3	0.0
15.3	15.3	0.0
15.3	15.3	0.0
15.3	15.3	0.0
15.3	15.3	0.0
15.3	15.3	0.0
15.3	15.3	0.0
15.3		

過去同期の水温較差範囲 (S60.7~R1年度)	-0.2 ~ 1.8
-----------------------------	------------------

取水口
St.32 前面 較差

15.3	15.3	0.0
15.3	15.3	0.0
15.3	15.3	0.0
15.3	15.3	0.0
15.3	15.3	0.0
15.3	15.3	0.0
15.3	15.3	0.0
15.3	15.3	0.0
15.3		

過去同期の水温較差範囲 (S60.7~R1年度)	0.5 ~ 1.9
-----------------------------	-----------------

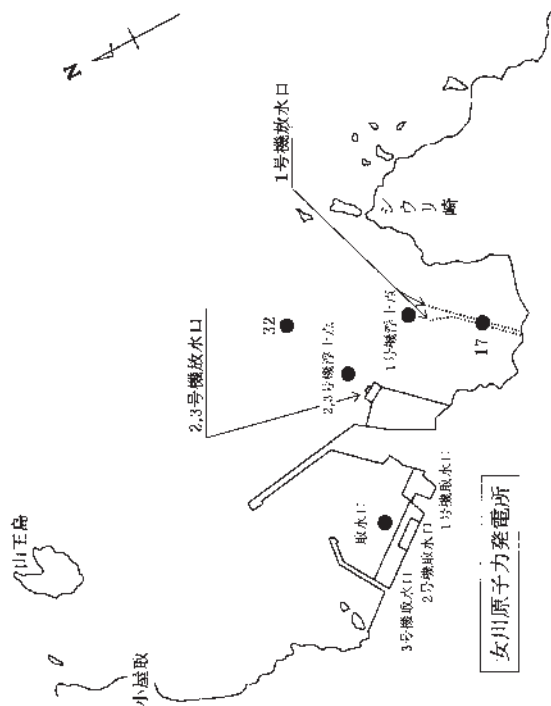

図一6 浮上点他と取水口位置

注1 「/」は海底に達したため測定不能箇所および較差が算出できない箇所を示す。
2 営業運転開始年月: 1号機 S59.6(19.12 運転終了), 2号機 H7.7, 3号機 H14.1

(2) 水温調査（モニタリング）

水温調査（モニタリング）においては、1～5、11を女川湾沿岸、6、8～10、12～15を前面海域、7を湾中央部として記述することとする。


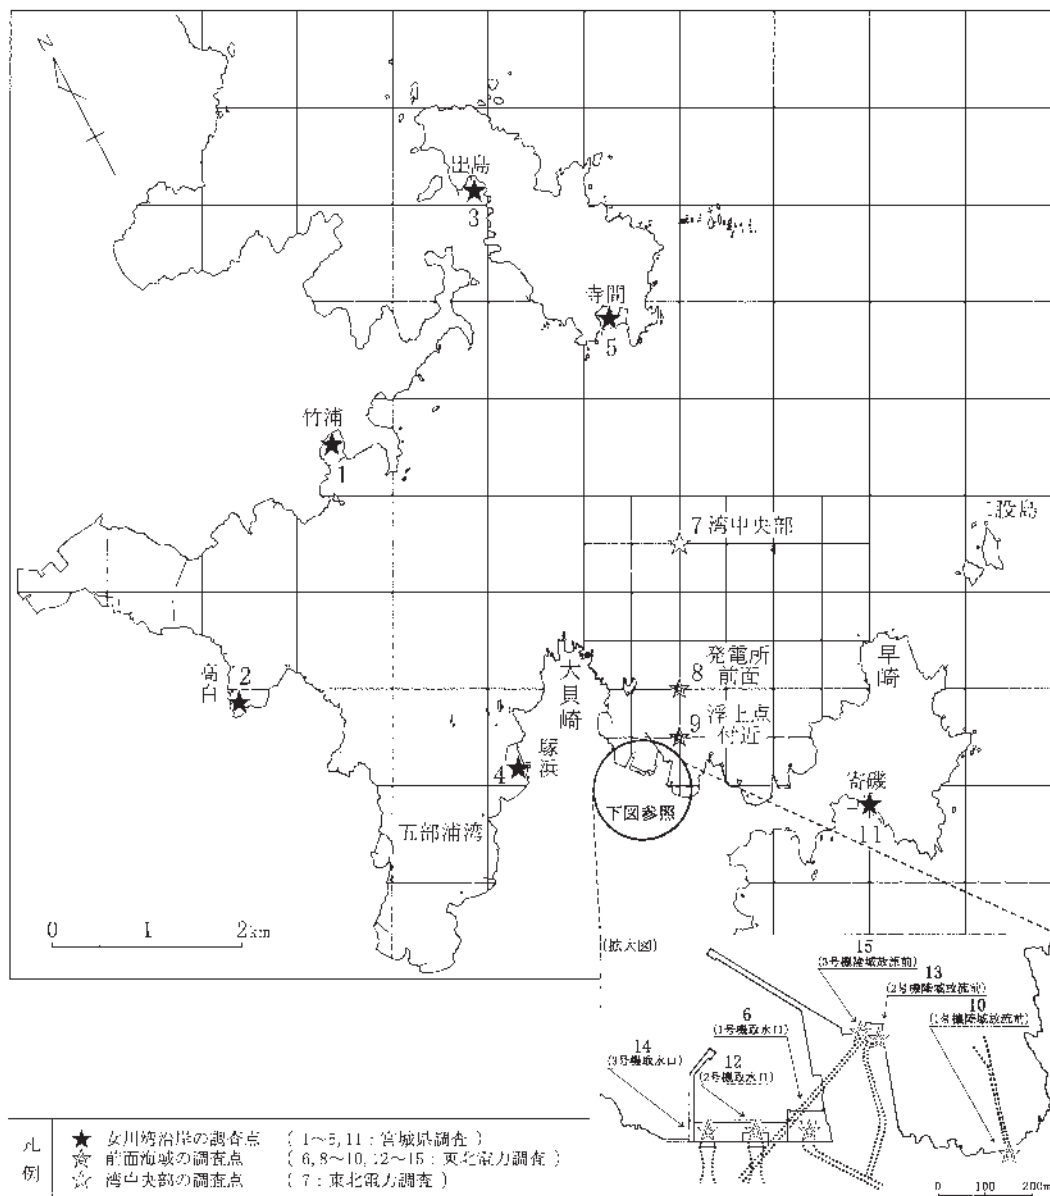


図-7 水温調査（モニタリング）位置

当該四半期の水温調査（モニタリング）で得られた結果からは、温排水の影響と考えられる異常な値は観測されなかった。なお、調査結果は以下に示す通りである。

女川湾沿岸（1～5、11）の水温と前面海域（6、8、9、12、14）の水温の調査結果は図-8、10および表-6に示す通りであり、前面海域の水温は、女川湾沿岸の水温と比較して、全体としてはほぼ同範囲で推移していた。浮上点付近と前面海域各調査点との水温較差の出現日数については、図-9に示す通りであり、特に偏りはなかった。


過去同期との比較では、水温は全ての調査海域において過去の測定範囲内にあった。

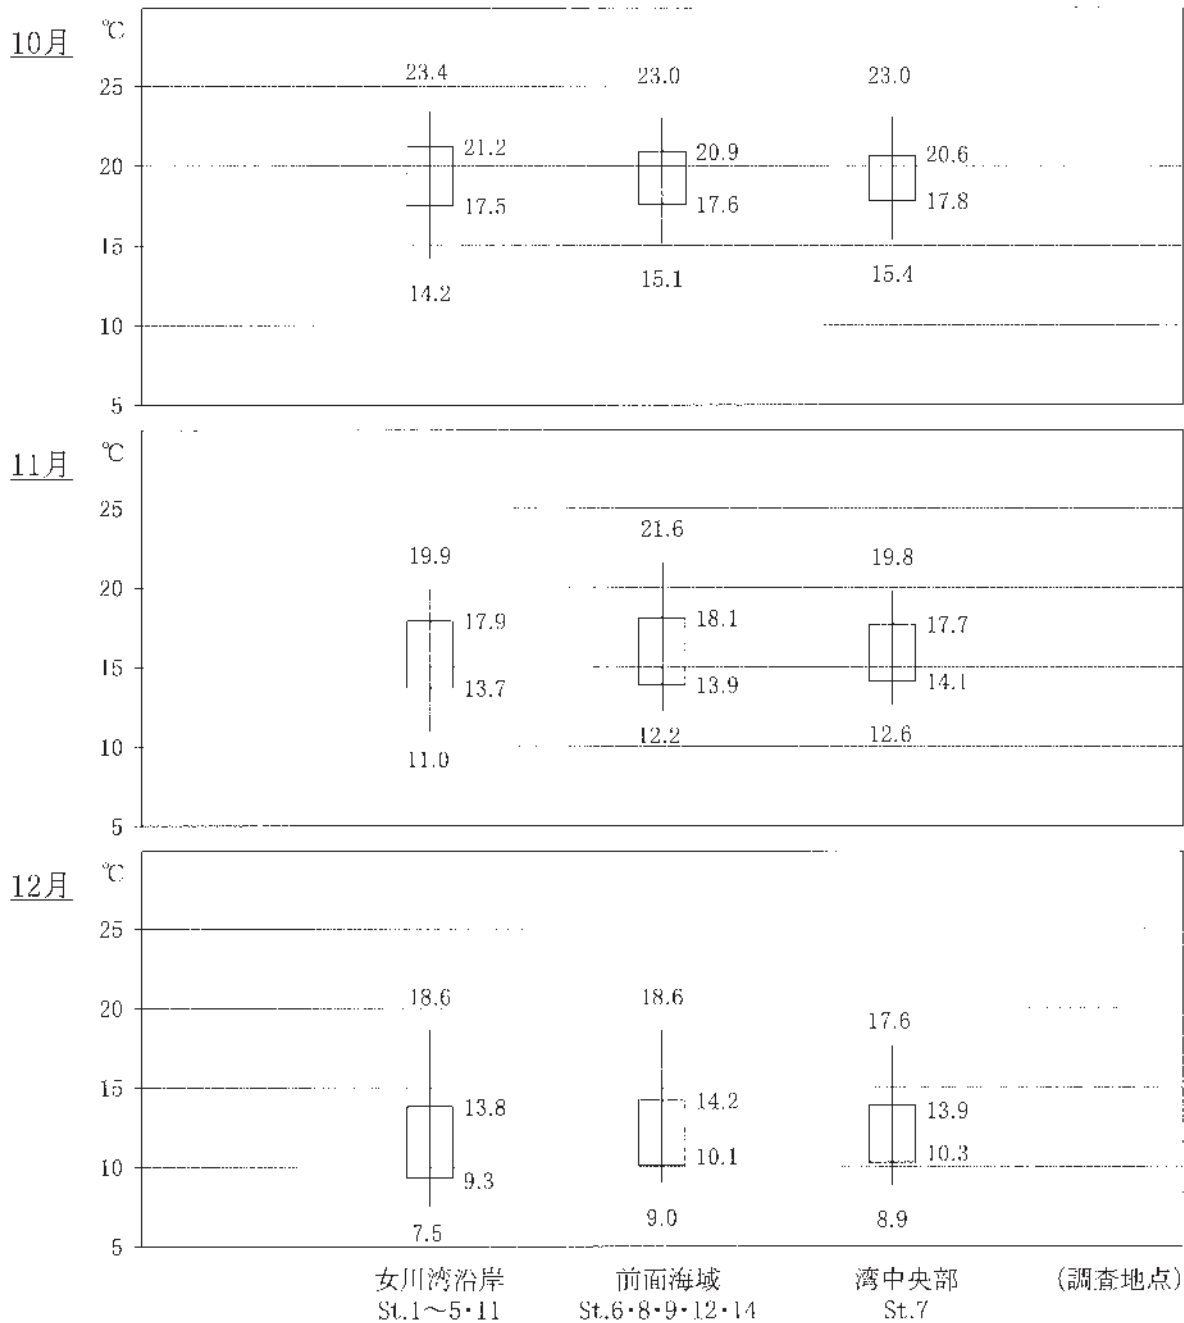


- 凡例
- ◁ 遅開(S59.6)からR1年度までの最大値(当該月)
 - ◀ 今回の最大値
 - ◁ 今回の最小値
 - ← 遅開(S59.6)からR1年度までの最小値(当該月)

図-8 水温調査(モニタリング)による水温測定範囲


10月

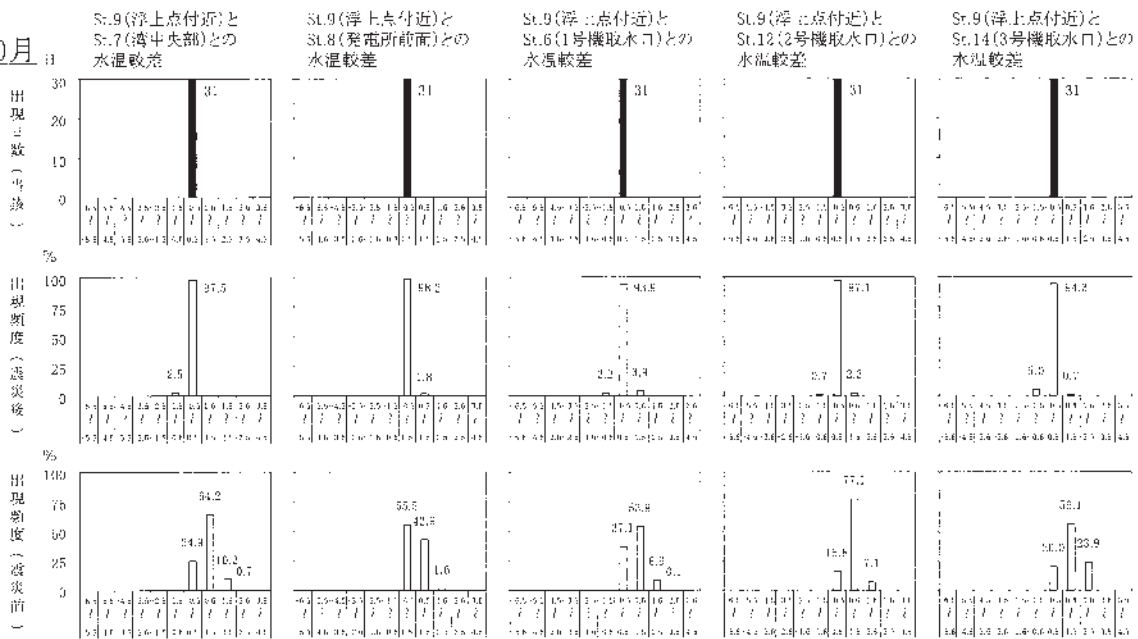

11月

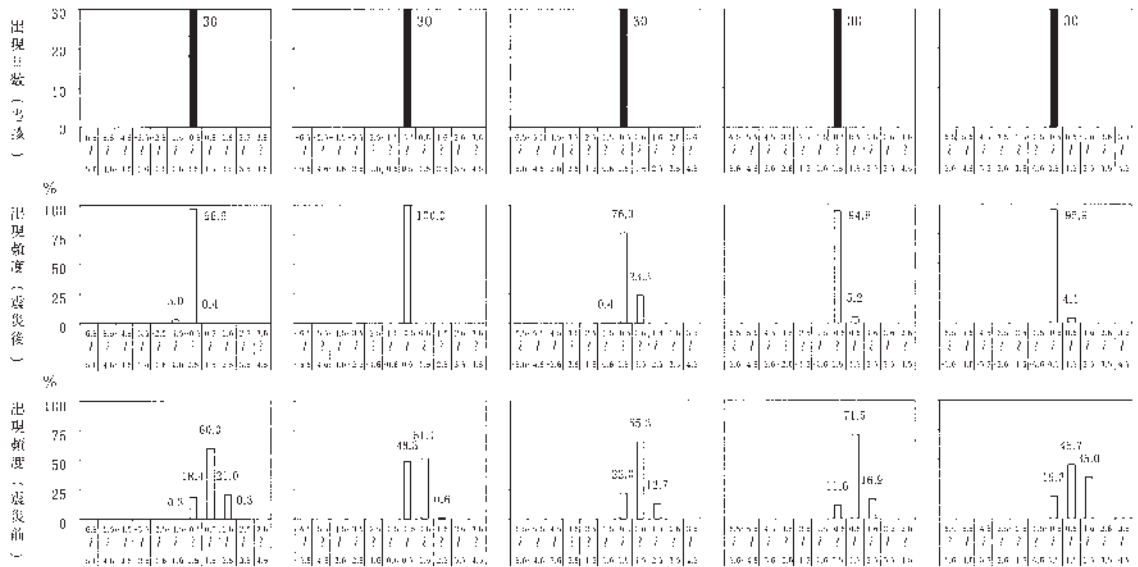

12月

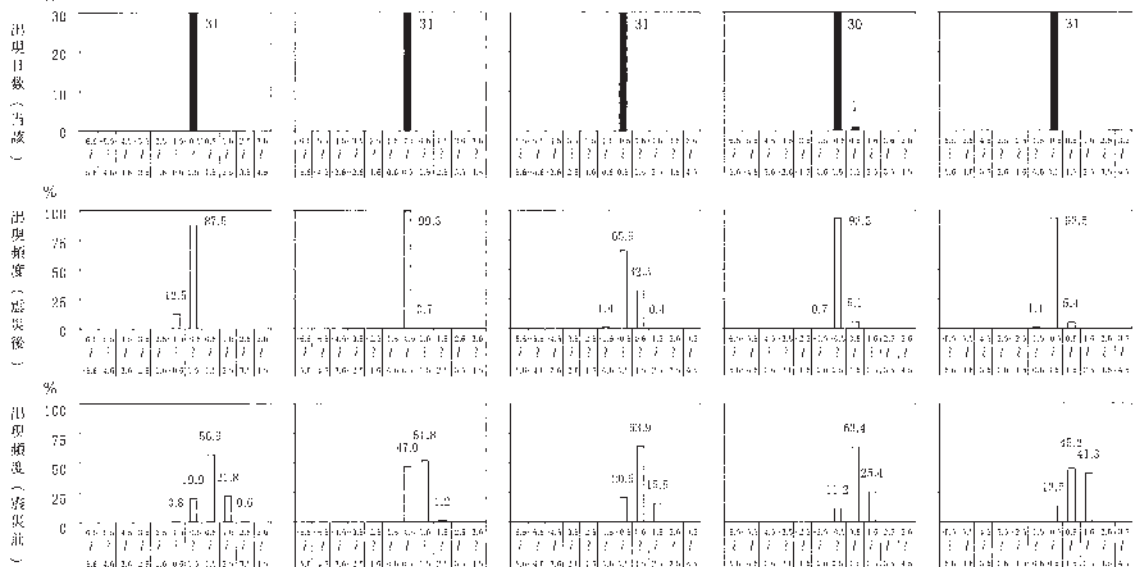

水温較差(℃)


注) 上段の黒色棒グラフは当該月の出現日数を示し、中段および下段の白抜き棒グラフは過去(震災前・後)の出現頻度を示す。
2 過去のデータ期間を、震災前(S59.6~H23.3.10)、震災後(H23.3.11~R2.3.31)とした。

図-9 浮上点付近と前面海域各調査点との水温較差の出現日数

表一6 水温調査(モニタリング)月旬平均水温

	宮城県調査地点		東北電力調査地点														
	最高温度	最低温度	St.7	St.8	St.9	St.6	St.10	St.12	St.13	St.14	St.15	St.11	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5
10月	20.6	19.1	20.2	20.6	20.4	20.2	20.9	20.3	21.1	20.4	20.9	20.1	20.3	20.9	20.4	20.9	20.9
11月	18.5	16.9	18.4	18.8	18.6	18.3	19.0	18.3	19.0	18.4	18.7	18.2	18.5	18.6	18.7	18.7	18.7
12月	15.0	13.3	14.7	15.0	14.5	14.6	15.3	14.6	15.0	14.6	14.9	14.3	14.7	14.5	14.6	14.9	14.9

単位：℃

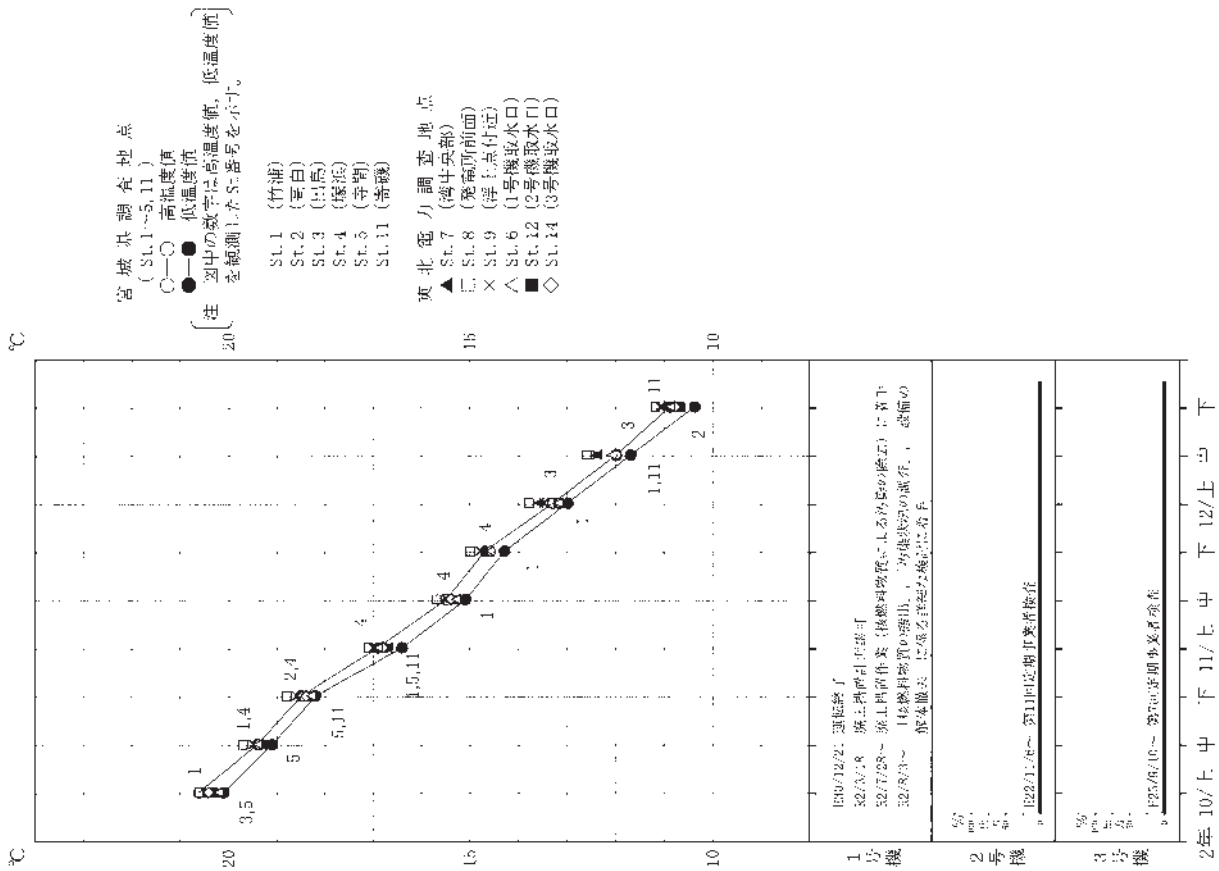

図一10 水温調査(モニタリング)月旬平均水温

資 料

表一7 調査方法

測定者：宮城県

調査事項	月日	地点数	観測層	方法	項目
物理調査	1.水温・塩分調査	43	0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 海底上2m	電気水温, 塩分計を用いて測定	水温, 塩分
	2.流動調査	1	2, 15m	電磁自記式流向流速計により, 15昼夜連続測定	流向, 流速
	3.海象調査	1	—	目視による測定	波高, 波向
	4.水質調査	10.15	0.5, 5, 10, 20, 海底上1m	電気水温, 塩分計を用いて測定 バンドーン型採水器を用いて採水し, 測定, 分析	水温, 塩分, SS, 透明度, pH, DO, COD, PO ₄ -P, NH ₄ -N, NO ₂ -N, NO ₃ -N
	5.底質調査	10.6	18	スミス・マッキンタイヤ型採泥器を用いて採泥し, 測定, 分析	泥温, Eh, 水分含有率, IL, T-S, COD, 粒度組成
	6.水温調査 (モニタリング)	周年	6	簡易記録式水温計による連続測定	水温
生物調査	—	6	現地観察調査 聞き取りによる調査 (養殖生物 … マガキ・ワカメ(2~3月), マボヤ [5~6月])	種類, 量, 生育状況など	

注 月日欄の「—」は, 今期の実施対象外調査を示す。

表一8 調査方法

測定者：東北電力

調査事項	月日	地点数	観測層	方法	項目
1.水温・塩分調査	11.16	43	0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 海底上2m	電気水温、塩分計を用いて測定	水温、塩分
2.流動調査	11.3 ~22	6	2, 海底上2m	電磁自記式流向流速計により、20昼夜連続測定	流向、流速
3.海象調査	11.16	1	—	超音波式自記波高計及び陸上からトランシットにより測定	波高、波向
4.水質調査	11.17	18	0.5, 5, 10, 20, 海底上1mまたは0.5m	バンドーン型採水器を用いて採水し、測定、分析	水温、塩分、SS、透明度、pH、DO、COD、n-ヘキ、PO ₄ -P、T-P、NH ₄ -N、NO ₂ -N、NO ₃ -N、Org-N、I-N、ケロフィレン、アソファイン
5.底質調査		18	0.5m	スミス・マツキタンタイプ型採泥器を用いて採泥し、測定、分析	CN、Cr(VI)、Cd、Pb、Zn、Cu、As、T-Fe、T-Mn、T-Cr、T-Hg、R-Hg、Org-P、PCR、大腸菌群数
6.気象観測	周年	1	—	発電所敷地内露場にて「地上気象観測指針」に基づき観測	泥温、Eh、水分含有率、I ₁ 、T-S、COD、Org-C、Org-N、粒度組成
7.水温調査 (モニタリング)	周年	9	0.5m St.10,13,15については水路敷上3m	水温計を搭載した観測ブイならびにフローテイング装置による連続モニタリング St.10,13,15については固定式水温計による連続モニタリング	CN、Cd、Pb、Zn、Cu、Cr(VI)、As、T-Fe、T-Mn、T-Cr、T-Hg、R-Hg、Org-P、PCR、IICH、n-ヘキ、大腸菌群数 風向、風速、気温、湿度、降水量など

注：月日欄の「—」は、今期の実施対象外調査を示す。

表一9 調査方法

測定者：東北電力

調査事項	月日	地点数	観測層	方法	項目
1. プランクトン調査	10.14	4	0～5, 5～10, 10～20, 20～海底上1m	北原式定量ネットNXX13の鉛直曳きにより採集	動物, 植物プランクトンの出現種, 出現量, 沈殿量
			0～5, 5～10, 10～20, 20～海底上1m	同上	同上
	11.17	18	表層, 10m	丸稚ネットGG54の水平曳きにより採集	大型動物プランクトンの出現種, 出現量
			表層, 10m	バンドーン型採水器を用いて採集	動物, 植物プランクトンの出現種, 出現量, 沈殿量
	12.15	4	0～5, 5～10, 10～20, 20～海底上1m	北原式定量ネットNXX13の鉛直曳きにより採集	同上
			表層, 10m	丸稚ネットGG54の水平曳きにより採集	魚卵, 稚仔魚の出現種, 出現量
	10.14	4	表層, 10m	同上	同上
			表層, 10m	同上	同上
	11.17	21	0～海底上1m	丸特ネットGG54の鉛直曳きにより採集	同上
			表層, 10m	丸稚ネットGG54の水平曳きにより採集	同上
12.15	4	表層, 10m	スミス・マッキンタイヤ型採泥器を用いて採集	マクロベントスの出現種, 出現量	
		表層, 10m	新野式ドレッジを用いて採集	メガロベントスの出現種, 出現量	
11.4～12	8	高, 中, 低, 潮下帯	ダイバーによる高潮帯から潮下帯までの観察及びびり方形枠取採集	海藻草類, 動物の出現種, 出現量, 生息密度, 現存量	
		0～15m	ダイバーによる水深0mから15mまでの観察及び写真撮影	海藻草類, 動物の出現種, 出現量	
—	8	5, 10, 15m	ダイバーによる水深5m, 10m, 及び15m地点の坪刈採集	海藻草類, 動物の出現種, 出現量, 現存量	
		—	定置網に捕獲された漁獲物を調査	漁獲物の出現種, 出現量	
5. 漁業漁獲調査	11.17～18	5※	定置網に捕獲された漁獲物を調査	同上	
		11.12～13	5	底刺網に捕獲された漁獲物を調査	同上

注1 月日欄の「—」は、今期の実施対象外調査を示す。

2 ※ 実施可能な寄磯地点の1地点で実施した。

表-10 水温・塩分調査時の観測条件

調査年月日：令和2年10月15日

8時03分～9時47分

波	高	1.03 m (日平均)		
波	向	NE		
潮	汐 (O.P.) ^{*1} 満潮	0.64 m	(1:51)	
	干潮	-0.34 m	(8:23)	
風	速	1.6 m/s		
風	向	NNW		
気	温	14.4 °C (日平均)		
湿	度	63 % (日平均)		
取水口温度	1号機	19.6 °C	2号機 19.4 °C	3号機 19.5 °C
陸域放流前温度	1号機	20.7 °C	2号機 20.2 °C	3号機 20.0 °C
放水量 ^{*2}	1号機	1 m ³ /sec.	2号機 3 m ³ /sec.	3号機 3 m ³ /sec.

※1 潮位の観測基準面は、発電所基準面O.P. = 0.0m(東京湾基準T.P. = -0.74m)である。

※2 定格熱出力一定運転時の放水量は、1号機 39m³/sec., 2号機 60m³/sec., 3号機 60m³/sec. であり、復水器設計水温上昇値は7°Cである。



調査年月日：令和2年11月16日

7時50分～9時05分

波	高	0.22 m (日平均)		
波	向	NE		
潮	汐 (O.P.) ^{*1} 満潮	0.54 m	(4:37)	
	干潮	0.04 m	(9:39)	
風	速	1.6 m/s		
風	向	WSW		
気	温	15.0 °C (日平均)		
湿	度	65 % (日平均)		
取水口温度	1号機	15.0 °C	2号機 15.2 °C	3号機 15.3 °C
陸域放流前温度	1号機	15.7 °C	2号機 15.7 °C	3号機 15.6 °C
放水量 ^{*2}	1号機	1 m ³ /sec.	2号機 3 m ³ /sec.	3号機 3 m ³ /sec.


※1 潮位の観測基準面は、発電所基準面O.P. = 0.0m(東京湾基準T.P. = -0.74m)である。

※2 定格熱出力一定運転時の放水量は、1号機 39m³/sec., 2号機 60m³/sec., 3号機 60m³/sec. であり、復水器設計水温上昇値は7°Cである。

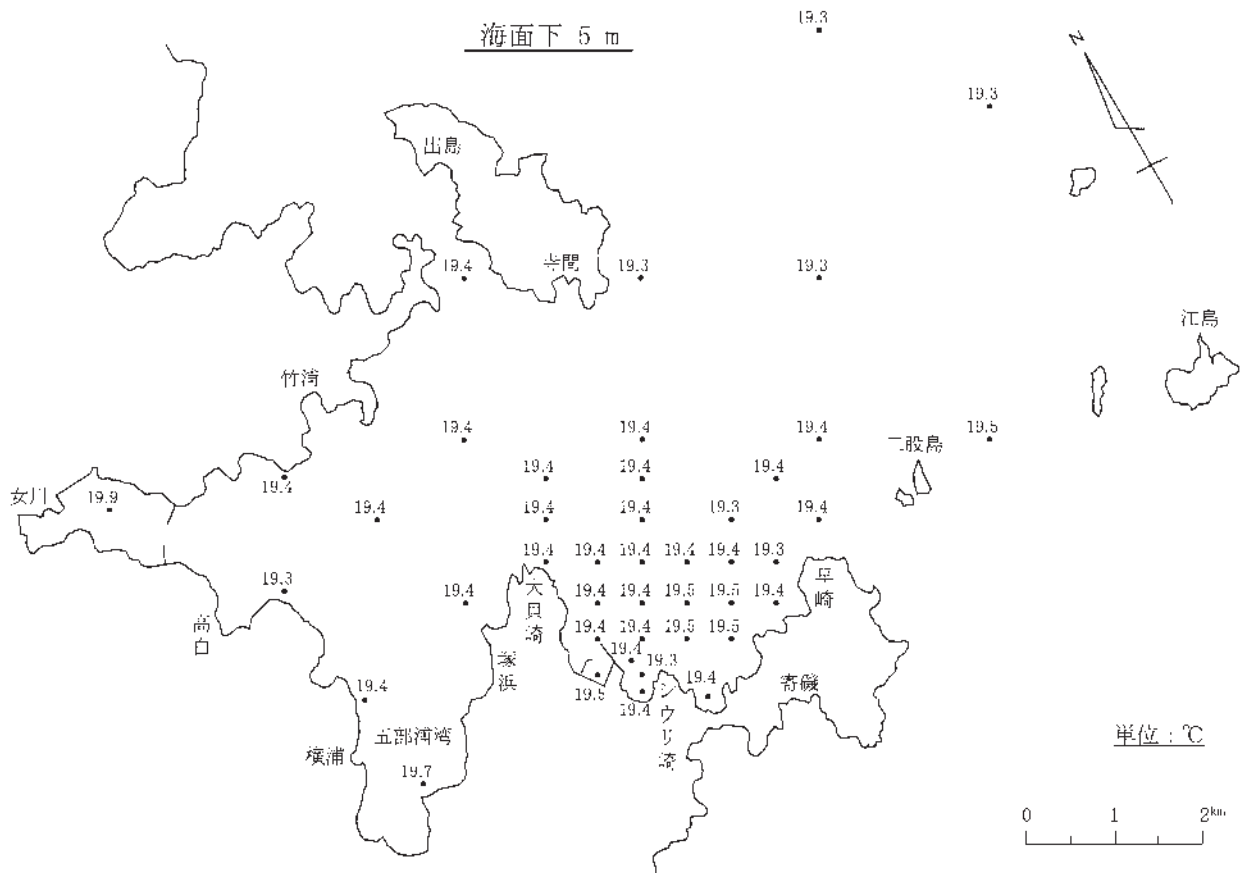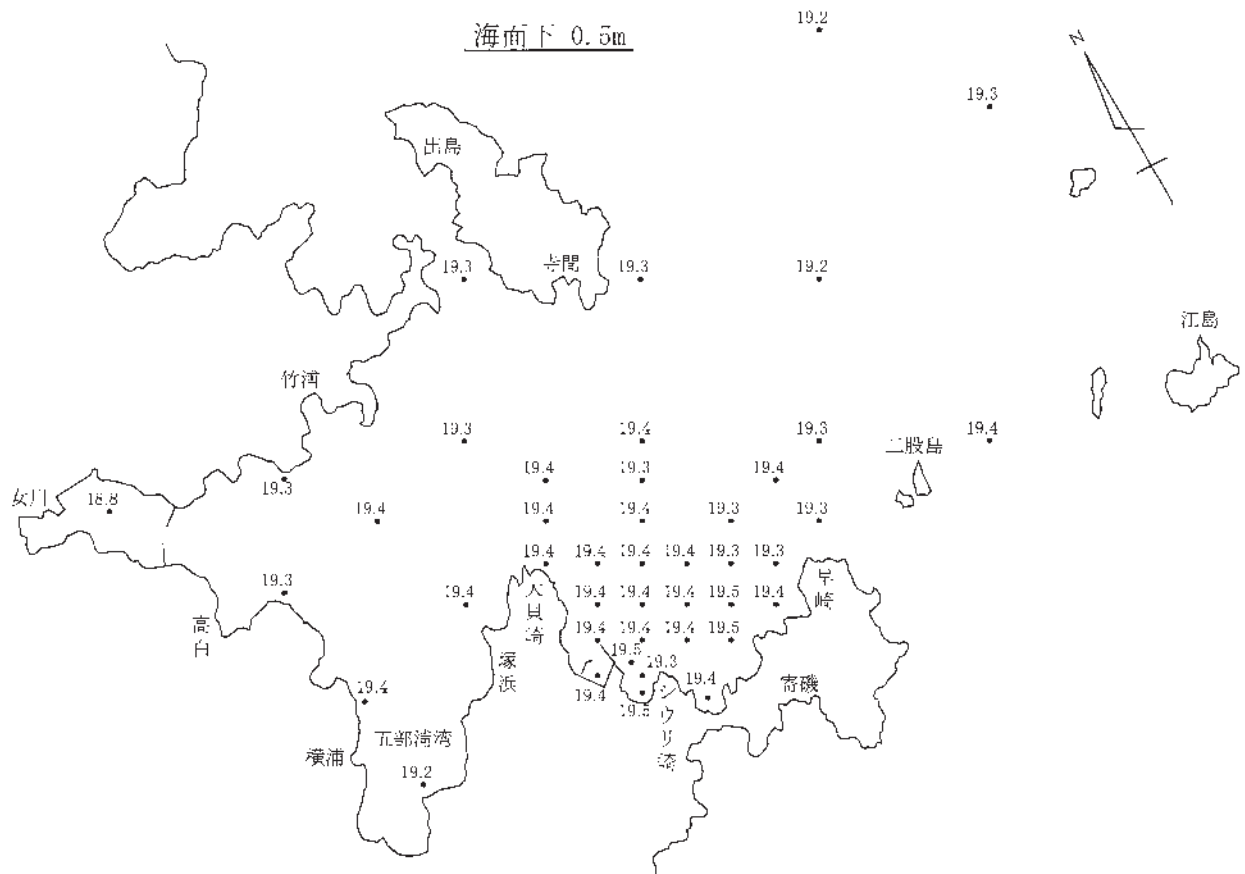


調査年月日：令和 2 年 10 月 15 日（干潮時） 測定者：宮城県

図-11-(1) 水温水平分布

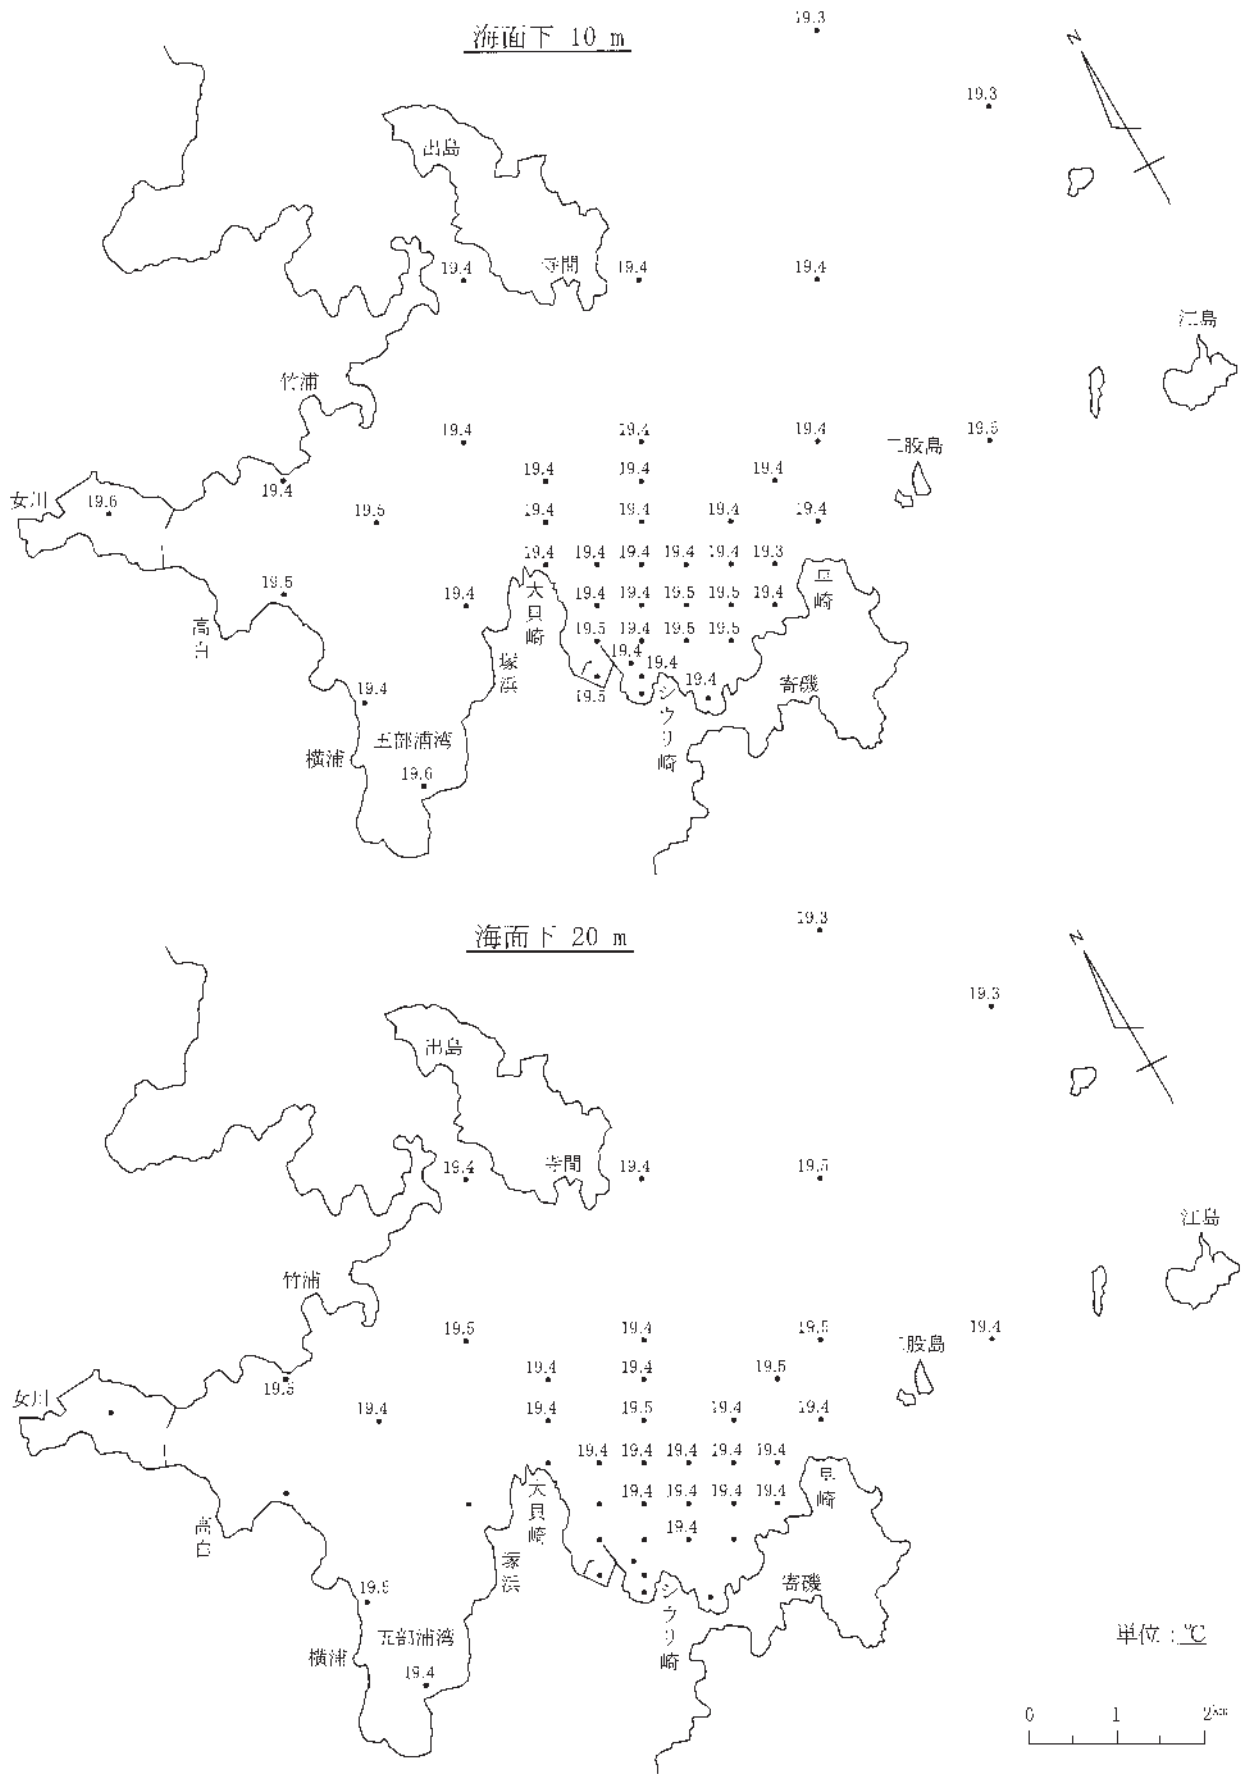

調査年月日：令和 2 年 10 月 15 日（干潮時） 測定者：宮城 県

図-11-(2) 水温水平分布

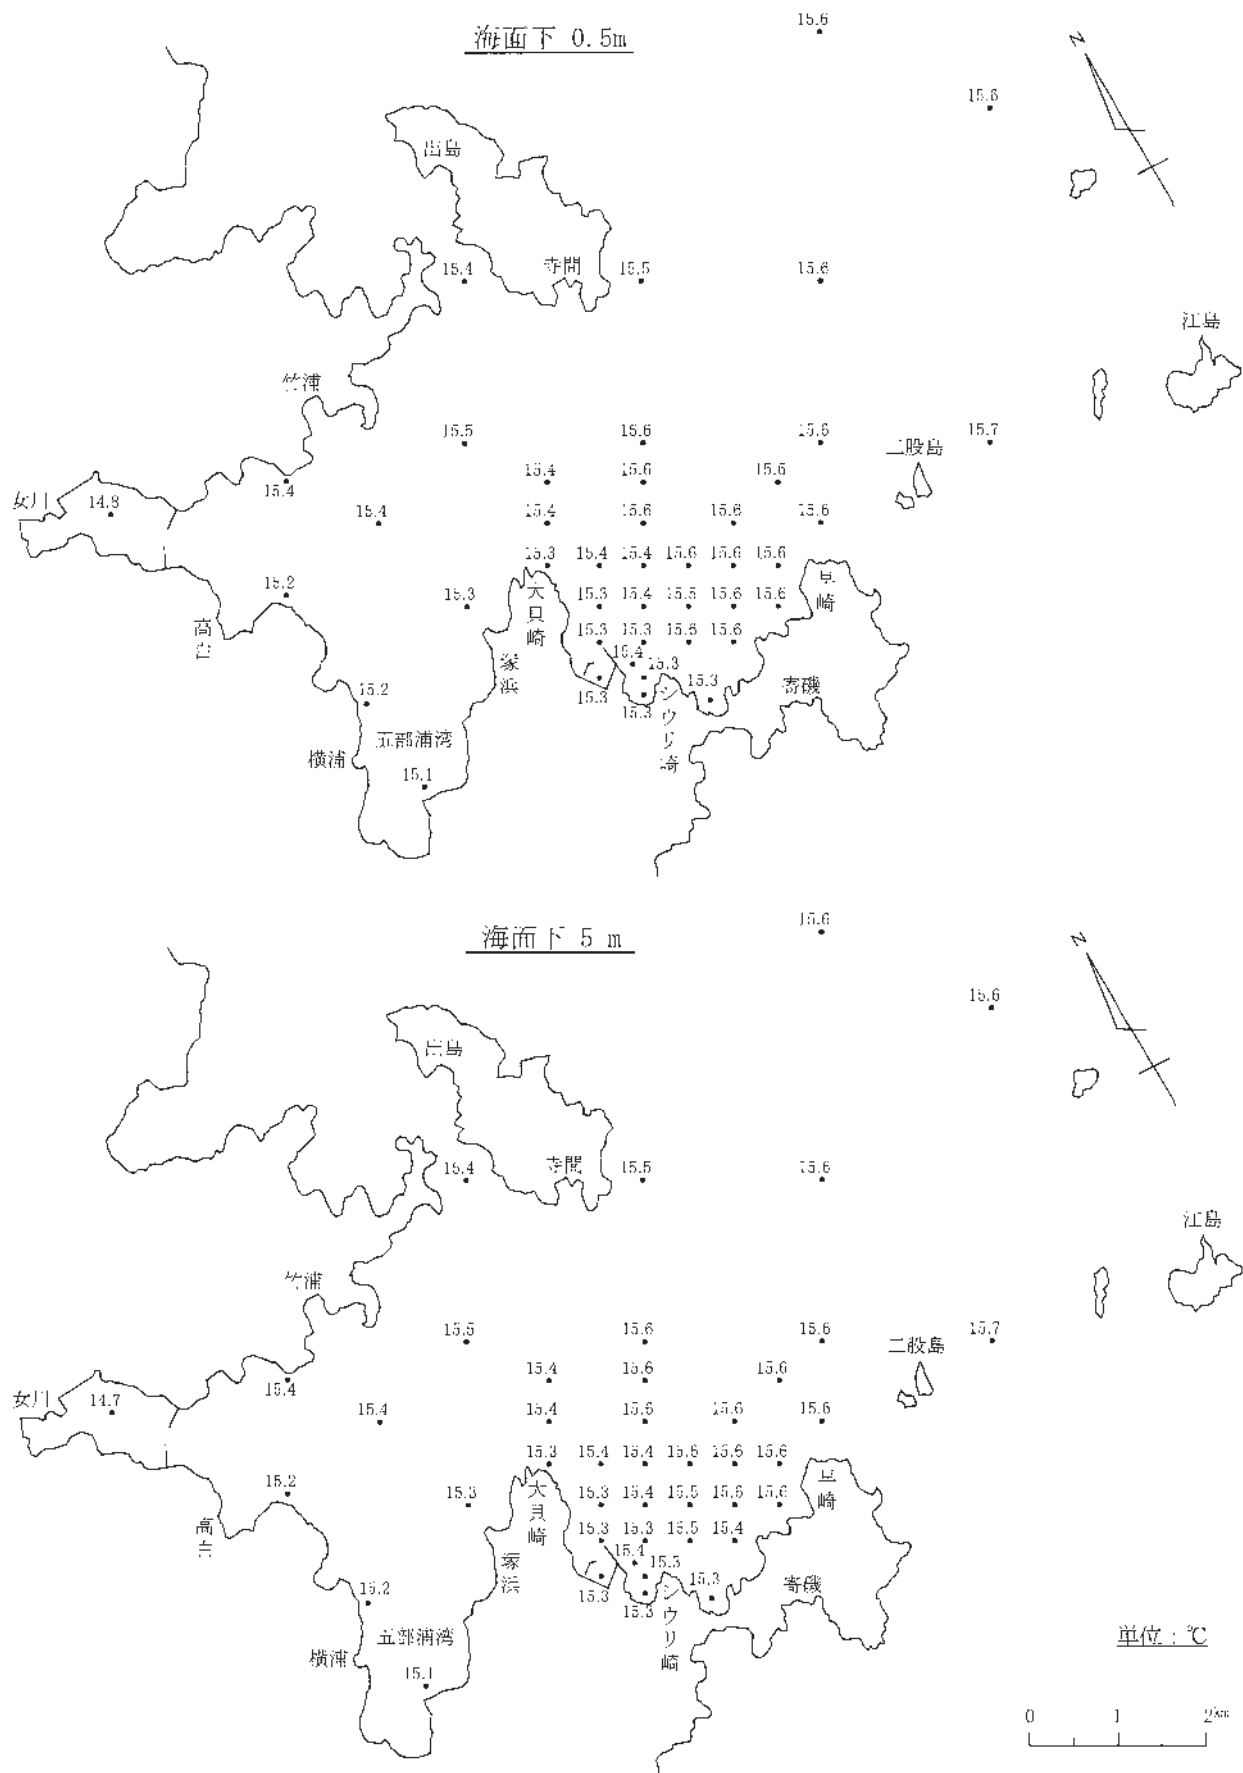

調査年月日：令和 2 年 11 月 16 日（干潮時） 測定者：東北電力

図-12-(1) 水温水平分布



調査年月日：令和 2 年 11 月 16 日（干潮時） 測定者：東北電力

図-12-(2) 水温水平分布




調査年月日：令和 2 年 10 月 15 日（干潮時） 測定者：宮 城 県

図-13-(1) 塩分水平分布





調査年月日：令和 2 年 10 月 15 日（干潮時） 測定者：宮城県

図-13-(2) 塩分水平分布

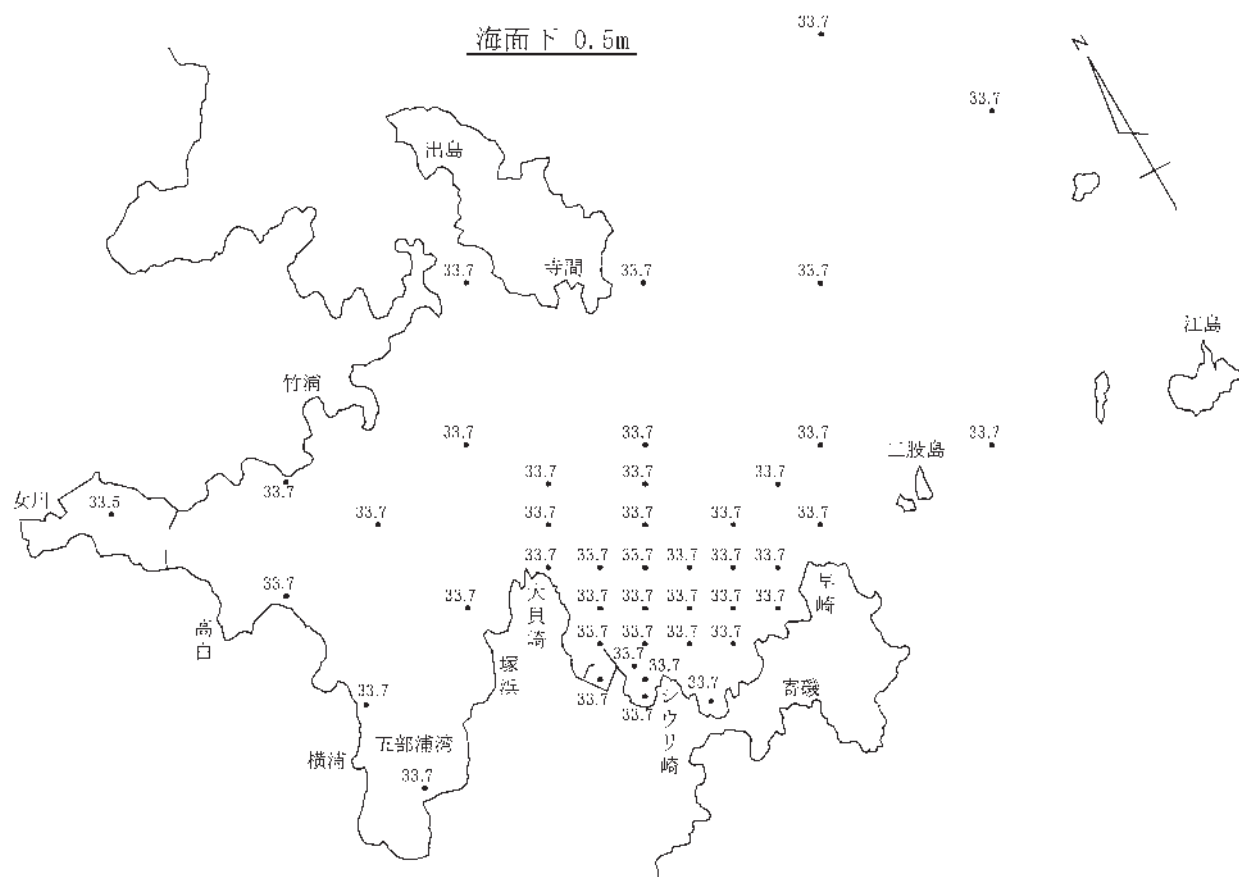

調査年月日：令和 2 年 11 月 16 日（干潮時） 測定者：東北電力

図-14-(1) 塩分水平分布

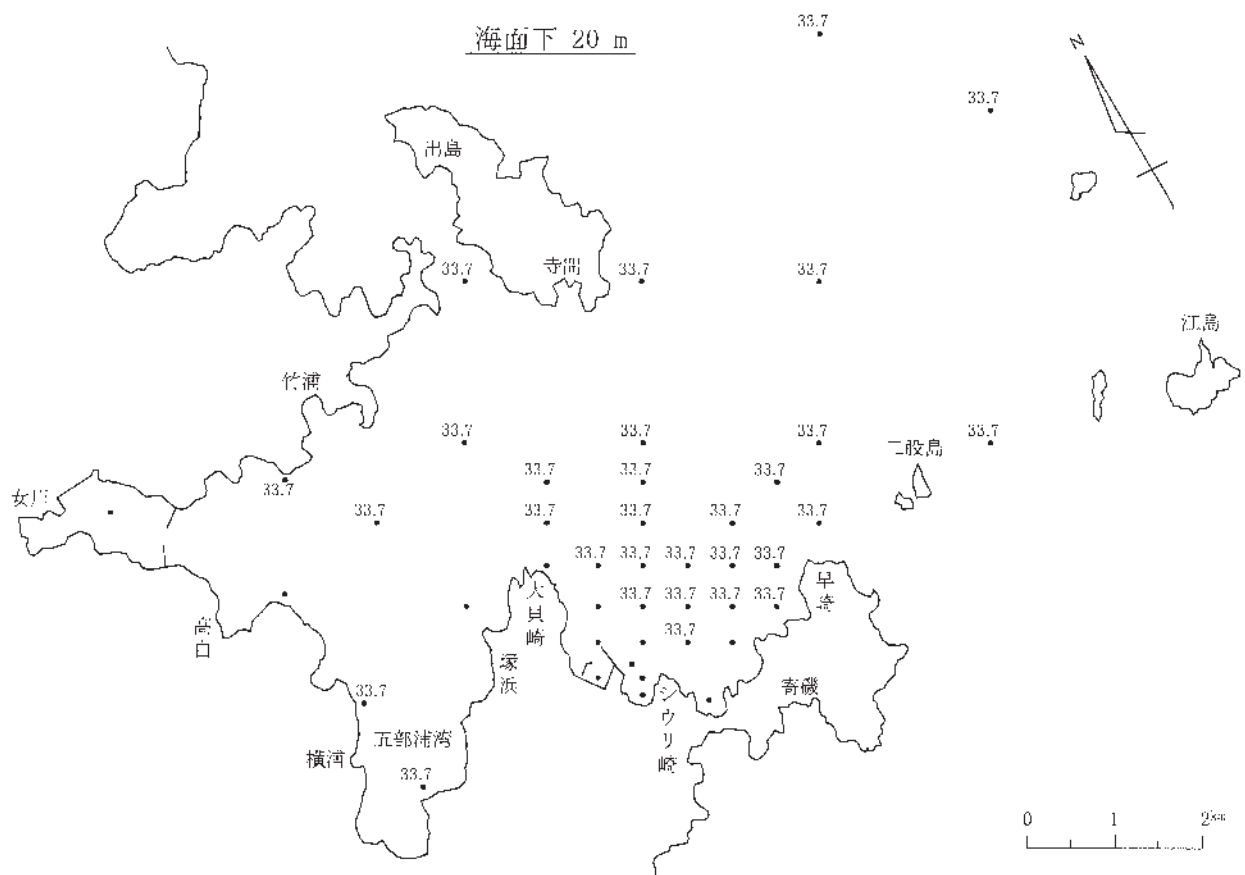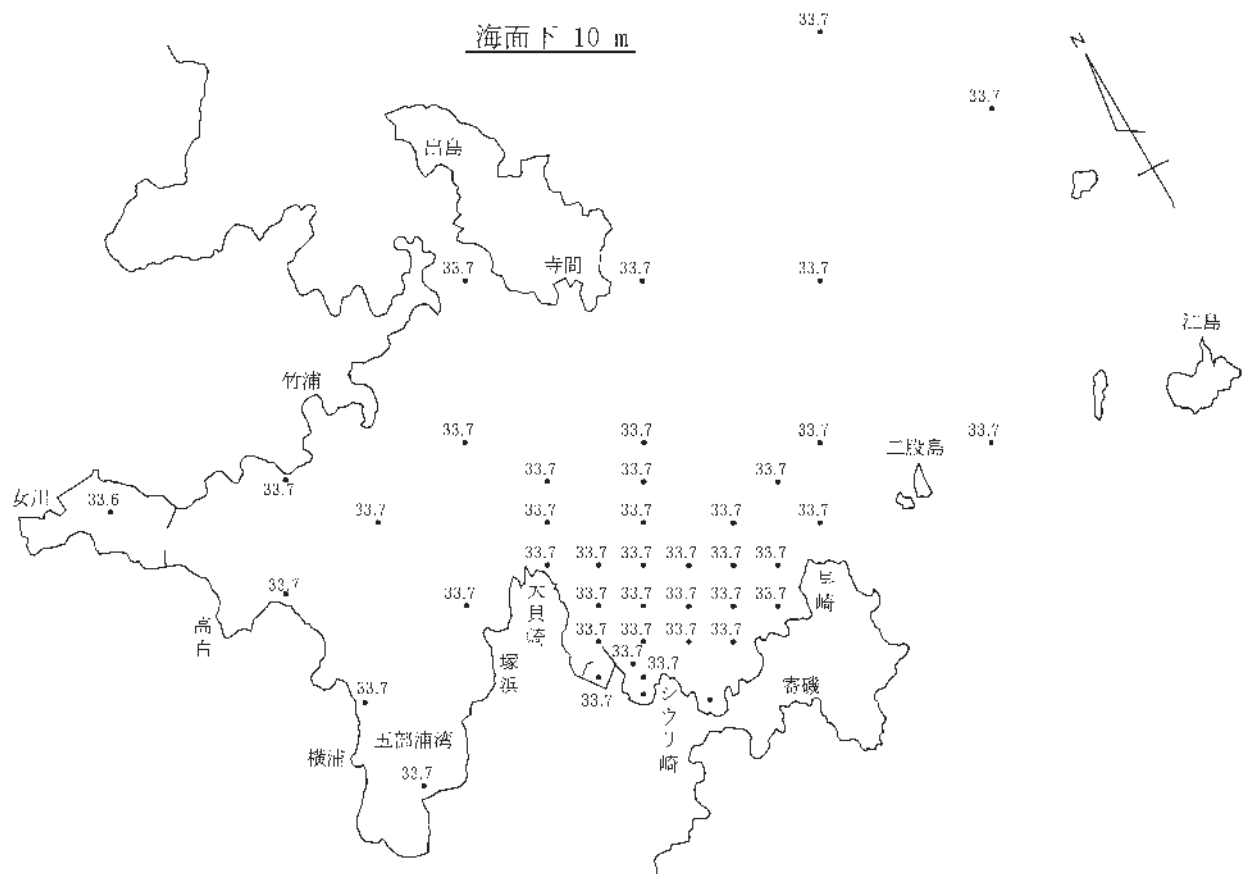

調査年月日：令和 2 年11 月16 日（干潮時） 測定者：東北電力

図-14-(2) 塩分水平分布

表-11 水温調査(モニタリング)

令和2年

Table with multiple columns: 日 (Date), 名称 (Name), 女川海岸 (Onnagawa Coast), 向き通風 (Wind Direction), 津中 (Tsu-naka), 西面海堤 (West Sea Wall), 陸中 (Ryūchū), 西面海堤 (West Sea Wall), 陸中 (Ryūchū), 西面海堤 (West Sea Wall), 陸中 (Ryūchū), 12月 (December), 西面海堤 (West Sea Wall), 陸中 (Ryūchū), 西面海堤 (West Sea Wall), 陸中 (Ryūchū), 西面海堤 (West Sea Wall), 陸中 (Ryūchū), 西面海堤 (West Sea Wall), 陸中 (Ryūchū), 西面海堤 (West Sea Wall), 陸中 (Ryūchū).

注: 破折号, 日平均である。ΣX/n で計算し, 小数点以下第2位を四捨五入した。
2. エ・中・下桁の平均値はΣ(X/10)で計算し, 小数点以下第2位を四捨五入した。
3. エ・中・下桁の偏差は標準偏差であり, 小数点以下第2位を四捨五入した。
(単位: 温度) n: 資料の個数 σ: 標準の偏差 Σ: 相加の符号 X/n: 平均値

