

女川原子力発電所 環境放射能調査結果(案)

平成27年度

目 次

1 環境モニタリングの概要 -----	1
(1) 調査実施期間 -----	1
(2) 調査担当機関 -----	1
(3) 調査項目 -----	1
2 環境モニタリングの結果 -----	3
(1) 原子力発電所からの予期しない放出の監視 -----	3
イ モニタリングステーションにおけるNaI(Tl)検出器による 空間ガンマ線線量率 -----	3
ロ 海水（放水）中の全ガンマ線計数率 -----	3
(2) 周辺環境の保全の確認 -----	7
イ 電離箱検出器による空間ガンマ線線量率 -----	7
ロ 放射性物質の降下量 -----	7
ハ 環境試料の放射性核種濃度 -----	7
ニ 萤光ガラス線量計又は熱螢光線量計による空間ガンマ線積算線量 -----	8
ホ 移動観測車による空間ガンマ線線量率 -----	8
(3) 実効線量の評価 -----	25

資 料

1 環境試料の放射能測定実績 -----	26
2 調査地点 -----	28
3 測定方法及び測定器等 -----	32
(1) 測定方法及び測定器 -----	32
(2) 検出下限値及び数値の表し方 -----	36
4 測定結果 -----	37
(1) モニタリングステーションでの測定結果 -----	37
イ 年間測定値 -----	37
ロ 月間測定値 -----	42
(2) 海水（放水）中の全ガンマ線計数率測定結果 -----	56
(3) 空間ガンマ線積算線量測定結果 -----	57
(4) 移動観測車による空間ガンマ線線量率測定結果 -----	59
(5) 環境試料の核種分析結果 -----	61
イ ゲルマニウム半導体検出器による分析結果 -----	61
ロ Sr（ストロンチウム）-90の分析結果 -----	86
ハ H-3（トリチウム）の分析結果 -----	87
5 自然放射線等による実効線量 -----	88
6 女川原子力発電所の運転状況 -----	90
(1) 1号機の運転実績 -----	90
(2) 2号機の運転実績 -----	91
(3) 3号機の運転実績 -----	92
(4) 放射性廃棄物の管理状況 -----	96
(5) モニタリングポスト測定結果 -----	97

1 環境モニタリングの概要

女川原子力発電所環境放射能測定基本計画及び同実施計画に基づき、平成27年度に実施した環境モニタリングの概要は、以下のとおりである。

(1) 調査実施期間

平成27年4月から平成28年3月まで

(2) 調査担当機関

調査担当機関	
宮 城 県	宮城県環境放射線監視センター
東北電力㈱	女川原子力発電所

(3) 調査項目

東北電力㈱女川原子力発電所から周辺地域への予期しない放射性物質の放出を監視するため、周辺7か所に設置したモニタリングステーションで空間ガンマ線線量率を、また発電所放水口付近3か所に設置した放水口モニターで海水（放水）中の全ガンマ線計数率を、それぞれ連続で測定した。

また、全壊したモニタリングステーションの代替として周辺5か所に設置した放射線測定器（可搬型モニタリングポスト（可搬MP））においても空間ガンマ線線量率を測定した。

さらに、周辺地域における放射性降下物の状況のほか、人工放射性核種の放射能濃度の推移を把握し、同発電所の運転に伴う環境への放射能の影響の有無を評価するため、各種環境試料について核種分析を行った。

なお、一部の試料については、震災の影響で採取できず、代替地点で採取した。

表-1に平成27年度の調査実績を示す。

表-1 平成27年度調査実績

調査象	検出器及び試料名	宮城県		東北電力		合計		
		地点数	測定頻度 または 試料数	地点数	測定頻度 または 試料数	地点数	測定頻度 または 試料数	
空間 ガンマ 線量 率	モニタリングステーション (MS)	N a I *1	3 *2	連続	4	連続	7	連続
		電離箱	3 *2	連続	4	連続	7	連続
	代替地点	N a I	5	連続			5	連続
	広域MS	電離箱	10	連続			10	連続
	移動観測車	N a I	24	4回	17	4回	41	各4回
	積算線量	RPLD *3	15 *4	4回	13	4回	28	各4回
海水(放水)中の全ガンマ線計数率		N a I			3	連続	3	連続
降下物	月間	2	24	2	24	4	48	
	四半期間	3 *5	12	2	8	5	20	
環境 放 射 能	農産物	1 *4	2	2	3	3	5	
	陸水	2	4	1	4	3	8	
	陸土	2	2	1	1	3	3	
	浮遊じん	2 *4	24	4	32	6	56	
	指標植物	2	2	4 *6	9	6	11	
	魚介類	7 *4	7	4 *4	6	11	13	
	海藻	2	2	1	2	3	4	
	海水(共沈法)	3	5	2	8	5	13	
	海水(迅速法)*7	(1)	6	(1)	6	(2)	12	
	海底土	3	5	2	8	5	13	
	指標海産物	4	14	4	14	8	28	
	指標海産物(迅速法)*7	(3)	12	(3)	12	(6)	24	
降下物及び環境試料数合計		33	121	29	137	62	258	

*1 下方を鉛で遮へいしている。

*2 震災により全壊した4局(飯子浜局、鮫浦局、谷川局、小積局)は欠測している。

*3 RPLDは蛍光ガラス線量計のことをいう。

*4 震災の影響により一部代替地点で実施した。代替地点がない地点は欠測とした。

*5 震災の影響により代替地点で実施した。

*6 ヨモギについては、計画した採取地点で採取できなかつたため、代替地点で採取した。

*7 迅速法を合わせて実施している場合は、迅速法の地点数をカッコ書きとし、地点数合計に含めない。

2 環境モニタリングの結果

平成27年度の環境モニタリングの結果、周辺7か所に設置したモニタリングステーションにおいて、東京電力㈱福島第一原子力発電所事故（以下「福島第一原発事故」という。）の影響により、それ以前と比較して空間ガンマ線線量率の値が高いレベルで推移していることが観測された。

一方、発電所放水口付近3か所に設置した放水口モニターの海水（放水）中の全ガンマ線計数率に異常な値は検出されなかった。

環境試料から検出された人工放射性核種は、対象核種であるCs（セシウム）-134、Cs-137、及び対象核種以外のSr（ストロンチウム）-90等であるが、これらの他に対象核種は検出されなかった。

以上の環境モニタリングの結果並びに女川原子力発電所の運転状況及び放射性廃棄物の管理状況から判断して、女川原子力発電所に起因する環境への影響は認められず、検出された人工放射性核種は福島第一原発事故と過去の核実験の影響と考えられた。

（1）原子力発電所からの予期しない放出の監視

イ モニタリングステーションにおけるNaI(Tl)検出器による空間ガンマ線線量率

原子力発電所からの予期せぬ放射性物質の放出を監視するため、周辺7か所のモニタリングステーションで、NaI(Tl)検出器（下方を鉛で遮へい）による空間ガンマ線線量率を連続で測定した。その結果を表-2に示す。

福島第一原発事故前と比較して線量率が高いレベルで推移しているが、その原因是同事故の影響によるものと考えられ、女川原子力発電所に起因する線量率の異常な増加は認められなかった。

ロ 海水（放水）中の全ガンマ線計数率

放水口付近の3か所の放水口モニターで海水（放水）中の全ガンマ線計数率を連続で測定した。その結果を表-3に示す。

海水（放水）中の全ガンマ線計数率の変動は降水及び海象条件他の要因による天然放射性核種の濃度の変動によるものであり、女川原子力発電所に起因する計数率の異常な増加は認められなかった。

表-2 NaI(Tl)検出器^{*1}による空間ガンマ線線量率測定結果

調査機関	局名	項目	H27年度測定値												H25～H26年度測定値(参考) ^{*3}		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	H21～H22年度測定値(参考) ^{*2}	H25～H26年度測定値(参考) ^{*3}	
宮城県	女川	平均値	13.7	13.7	13.8	13.9	14.1	13.8	13.9	14.3	14.1	13.9	13.5	13.5	13.8	11.6	14.4
		標準偏差	1.3	0.9	1.0	0.9	1.4	1.1	0.9	1.8	1.9	1.3	0.6	0.6	1.2	1.2	1.2
		最大値	22.3	23.1	22.2	22.9	24.2	20.5	24.6	26.7	40.6	24.5	17.4	19.7	40.6	24.6	29.5
	小屋取	最小値	12.4	12.6	12.5	12.3	12.3	12.1	12.6	12.4	12.4	12.1	12.6	12.1	12.1	9.8	11.7
		平均値	26.4	26.9	26.8	26.4	26.7	25.7	26.6	26.7	26.3	26.1	25.4	25.5	26.3	19.4	29.4
		標準偏差	1.6	1.1	1.1	0.9	1.6	1.4	0.9	2.3	2.2	1.4	0.8	0.9	1.5	1.4	2.2
東北電力	寄磯	最大値	37.1	37.4	34.9	34.3	37.9	40.8	36.0	42.3	54.1	37.5	32.0	38.0	54.1	36.6	49.7
		最小値	24.8	25.1	24.9	25.0	24.3	23.8	25.0	24.8	24.8	24.4	24.1	24.3	23.8	16.9	25.4
		平均値	20.0	20.1	20.0	20.0	20.0	19.6	20.0	20.1	19.7	19.7	19.3	19.3	19.8	13.6	22.1
	塚浜	標準偏差	1.1	0.8	0.8	0.7	1.2	1.1	0.5	1.8	1.6	0.9	0.6	0.6	1.1	1.1	1.6
		最大値	27.6	28.5	24.9	25.9	29.9	29.3	24.4	31.5	44.3	26.8	24.0	27.1	44.3	29.2	37.9
		最小値	18.6	19.0	18.9	18.7	18.2	18.1	18.6	18.4	18.4	18.4	18.2	18.4	18.1	11.8	19.0
東北電力	寺間江島	平均値	22.5	22.9	22.8	22.4	22.6	21.9	22.6	22.4	22.1	21.9	21.3	21.4	22.2	15.5	25.7
		標準偏差	1.5	1.1	1.1	0.9	1.7	1.5	0.9	2.2	2.1	1.3	0.7	0.9	1.5	1.3	2.3
		最大値	34.4	33.7	30.7	30.0	34.1	39.6	31.3	37.6	47.2	33.0	27.7	34.2	47.2	31.1	47.3
	前川	最小値	20.9	21.1	21.0	21.0	20.3	20.0	20.8	20.6	20.7	20.0	19.8	20.4	19.8	13.6	27.0
		平均値	18.0	18.3	18.1	18.0	18.1	17.8	18.0	14.2	14.0	13.8	13.4	13.5	16.3	13.7	20.0
		標準偏差	1.3	0.9	0.9	0.7	1.3	1.1	0.6	1.7	1.6	1.0	0.6	0.6	2.4	1.0	1.5
東北電力	江島	最大値	26.4	27.0	25.1	24.9	28.7	27.6	25.6	25.3	32.9	24.2	18.2	21.6	32.9	27.7	37.1
		最小値	16.7	17.2	16.8	16.6	16.3	16.2	17.1	12.6	12.9	12.3	12.2	12.8	12.2	12.2	20.4
		平均値	10.7	10.7	10.5	10.4	10.5	10.5	10.9	11.1	11.0	10.9	10.6	10.7	10.7	11.4	13.9
	前川	標準偏差	1.1	0.8	0.7	0.7	1.0	0.9	0.6	1.6	1.7	1.0	0.6	0.5	1.0	1.0	1.6
		最大値	18.1	18.5	15.8	17.1	18.5	16.7	15.9	21.3	36.6	19.5	16.2	18.4	36.6	27.2	28.9
		最小値	9.6	9.7	9.3	9.3	9.2	9.0	10.0	9.5	9.9	9.9	9.8	10.0	9.9	9.9	13.8

^{*1} 下方を縦で遮へいしたNaI(Tl)検出器により測定した。^{*2} 参考値は平成21年度及び平成22年度の2年間の10分値(福島第一原発事故前)に基づく統計値である。
^{*3} 参考値は平成25年度及び平成26年度の2年間の10分値(福島第一原発事故後)に基づく統計値である。

(参考) 代替地点におけるNa I (T 1) 検出器による空間ガソマ線線量率測定結果

調査機関	局名	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	H27年度 測定値	H25～H26年度 測定値(参考)	
			平均値	標準偏差	最大値	最小値	平均値	標準偏差	最大値	最小値	平均値	標準偏差	最大値	最小値	平均値	標準偏差	最大値
宮	尾浦可搬MP	平均値	42.1	41.8	41.6	41.4	41.7	41.3	41.4	41.9	41.4	40.9	40.2	40.7	41.4	43.8	43.8
		標準偏差	2.6	1.9	1.7	1.4	2.4	2.6	1.8	3.6	3.2	2.3	1.5	1.4	2.4	2.4	2.4
		最大値	60.7	58.5	56.0	53.7	59.5	76.1	64.1	67.9	90.0	58.8	52.4	59.6	90.0	72.9	72.9
	渡波可搬MP	平均値	38.0	38.3	38.4	38.4	37.9	37.3	38.4	38.1	37.6	34.8	35.8	37.5	34.8	34.7	34.7
		標準偏差	1.6	1.2	1.2	1.1	1.3	1.2	1.2	1.6	1.8	1.8	1.4	0.9	1.0	1.3	1.6
		最大値	59.1	57.1	58.6	55.3	56.6	55.7	61.5	57.6	64.9	58.5	53.3	57.6	64.9	72.9	72.9
城	塙浜可搬MP	平均値	44.9	44.8	44.6	44.4	44.1	44.2	44.5	44.2	44.5	43.7	44.5	44.3	43.7	40.4	40.4
		標準偏差	4.0	2.6	2.1	1.8	3.3	3.0	2.0	5.3	4.1	3.1	2.2	2.1	3.3	3.9	3.9
		最大値	71.9	69.0	59.8	61.3	74.8	70.1	61.9	81.9	112.6	68.6	60.3	76.2	112.6	87.3	87.3
	大原可搬MP	平均値	42.4	43.2	43.1	42.3	42.0	41.6	42.5	42.3	42.8	38.0	38.0	41.8	38.0	35.7	35.7
		標準偏差	2.1	1.5	1.3	1.4	1.6	1.6	1.0	2.9	1.7	2.2	1.1	1.1	1.8	3.0	3.0
		最大値	61.5	59.5	58.7	57.2	59.5	56.7	54.6	63.9	68.9	69.5	52.7	59.1	69.5	72.0	72.0
県	鈴川可搬MP	平均値	43.3	44.1	43.0	42.8	42.9	42.7	42.6	43.2	43.1	41.6	42.6	43.2	41.6	40.8	40.8
		標準偏差	66.2	64.4	63.8	62.8	62.7	61.9	63.2	63.5	62.4	61.7	62.1	63.1	72.6	72.6	
	最大値	84.4	84.5	80.7	76.9	83.5	78.6	74.1	92.4	93.9	87.5	71.7	80.4	93.9	104.8	104.8	
		最小値	61.1	58.9	59.1	58.2	56.5	57.2	58.9	57.7	55.8	57.9	58.4	55.8	60.3	60.3	

* 参考値は平成25年度及び平成26年度の2年間の10分値(福島第一原発事故後)に基づく統計値である。

平成27年度

表-3 海水(放水)中の全ガンマ線計数率測定結果

調査機関	局名	項目	H27年度測定値												H25～H26年度測定値(参考)*2	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
東北電力	1号機放水口モニター(A)	平均	291	292	281	279	285	280	287	260	264	263	268	271	276	250
		標準偏差	21	15	13	10	16	12	21	8	14	15	12	18	19	280
		最大	710	411	400	343	409	345	406	309	374	344	366	364	710	19
		最小	249	259	254	256	257	251	257	236	231	234	239	240	231	438
	1号機放水口モニター(B)	平均	271	273	265	264	270	265	267	261	262	259	264	268	266	225
		標準偏差	21	16	14	10	17	13	16	9	13	14	11	11	15	275
		最大	668	393	376	321	386	330	355	292	360	337	362	369	668	20
		最小	227	236	237	233	236	235	240	222	232	237	238	222	498	448
	2号機放水口モニター	平均	428	433	432	437	432	432	437	432	432	436	431	433	418	235
		標準偏差	8	7	7	7	7	7	8	7	8	8	7	7	8	434
		最大	461	459	460	469	461	458	467	457	485	469	457	459	485	8
		最小	393	407	409	412	406	407	411	405	407	407	407	406	502	482
	3号機放水口モニター	平均	466	470	469	469	468	468	471	468	469	474	472	470	464	399
		標準偏差	9	7	8	7	8	8	8	8	10	8	8	9	18	468
		最大	510	502	500	493	497	516	520	503	622	532	502	519	622	9
		最小	428	445	442	434	442	437	439	443	449	441	445	428	565	535
														409	427	

*1 平成21年度及び平成22年度の2年間の10分値(福島第一原発事故前)に基づく統計値である。
 *2 平成25年度及び平成26年度の2年間の10分値(福島第一原発事故後)に基づく統計値である。

(2) 周辺環境の保全の確認

女川原子力発電所の周辺環境において、空間ガンマ線線量率等のレベル並びに放射性核種の濃度及び分布について調査した結果、同発電所の影響は認められなかつた。

イ 電離箱検出器による空間ガンマ線線量率

図-1に、モニリングステーションにおける電離箱検出器による空間ガンマ線線量率の測定結果を示す。最大値が女川及び江島局で過去の測定値の範囲を、小屋取、寄磯、塙浜及び前網局で福島第一原発事故前の測定値の範囲を超過したが、気象条件等から降水により多量の天然放射性核種が降下したことによるものと考えられた。

ロ 放射性物質の降下量

降下物中の対象核種 ($Mn-54$ 、 $Co-58$ 、 $Fe-59$ 、 $Co-60$ 、 $Cs-134$ 、 $Cs-137$) について分析した結果は表-4-1及び表-4-2に示すとおりである。分析の結果、人工放射性核種としては、対象核種である $Cs-134$ 及び $Cs-137$ が検出されたが、他の対象核種が検出されていないことや女川原子力発電所の運転状況及び $Cs-134$ と $Cs-137$ に係る測定値の関係から、福島第一原発事故の影響によるものと考えられる。

図-2に昭和61年度以降の $Cs-137$ に係る月間降下量及び図-5に福島第一原発事故後の $Cs-137$ に係る四半期間降下量について、それぞれの推移を示す。

ハ 環境試料の放射性核種濃度

人工放射性核種の分布状況や推移等を把握するため、降下物以外の種々の環境試料についても核種分析を実施した。

表-4-3に迅速法による海水及びアラメ中の $I-131$ 分析結果を示す。

周辺海域のアラメの1試料から $I-131$ が検出されたが、 $Cs-137$ 等の対象核種の検出状況及び対照海域の試料との比較から女川原子力発電所由来のものではないと考えられる。

表-5に環境試料の核種分析結果の概要を示す(対照地点を除く)。

対象核種については、 $Cs-137$ が全ての対象物から検出された。ほとんどの試料が福島第一原発事故前の過去の測定値の範囲を超えており、その原因は、福島第一原発事故の影響によるものと考えられる。また、 $Cs-134$ が一部の試料から検出されたが、これら以外の対象核種はいずれの試料からも検出されなかった。

そのほか、Sr-90については、陸土、指標植物、海水及びアラメから検出された。陸土の放射能濃度は福島第一原発事故前における測定値範囲を超過していたが、その原因は福島第一原発事故の影響によるものと考えられた。

H-3（トリチウム）については、陸水から検出されたが、過去の測定値の範囲内であった。

図-3から図-4及び図-6から図-28には、福島第一原発事故後の各種環境試料中における人工放射性核種濃度の推移を示した。

ニ 蛍光ガラス線量計又は熱蛍光線量計による空間ガンマ線積算線量

周辺環境における空間ガンマ線の積算線量を把握するため、蛍光ガラス線量計(RPLD)による測定を実施した。

その結果を表-6に示す。年間積算値の最大値が福島第一原発事故前における測定値の範囲を超えており、これは、福島第一原発事故の影響によるものと考えられる。

ホ 移動観測車による空間ガンマ線線量率

モニリングステーションが設置されていない地点における空間ガンマ線線量率を把握するため、NaI(Tl)検出器を搭載した移動観測車による測定を実施した。

その結果を表-7に示す。四半期毎の測定値の最大値が福島第一原発事故前における測定値の範囲を超えており、これは、福島第一原発事故の影響によるものと考えられる。

凡例

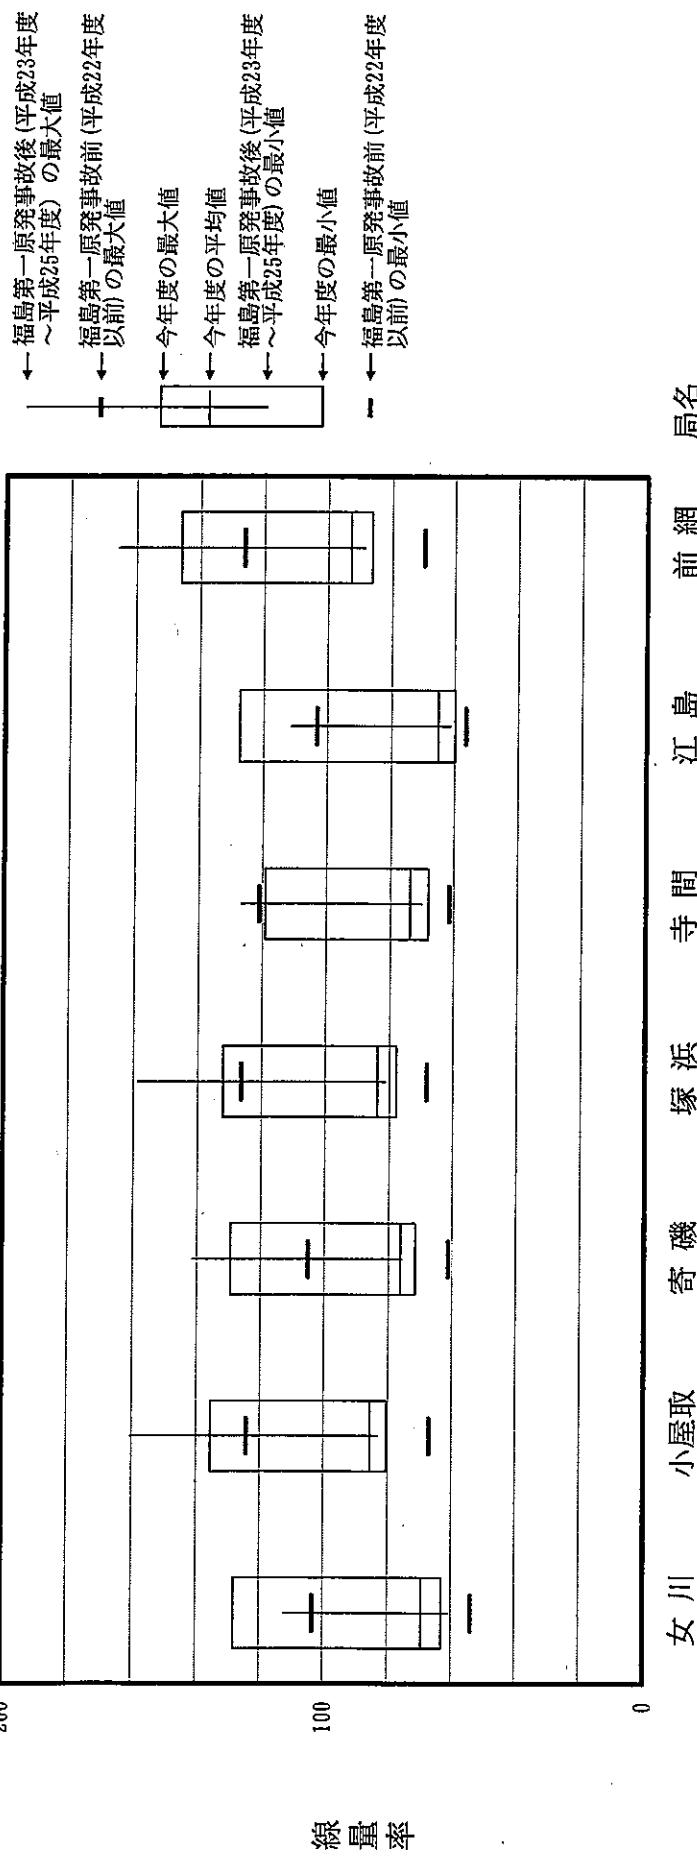


図-1 電離離検出器による空間ガンマ線線量率測定結果

(注1) 過去の最大・最小値は、小屋取については昭和57年度から、女川、寄磯局については昭和58年度から、塚浜、寺間、江島、前網局については昭和59年度からの測定に基づく数値である。

(注2) 震災の影響により全局測定を停止したが、女川、寄磯及び前網局は平成23年4月に、小屋取、塚浜局は同年5月に、寺間局は同年6月に、江島局は同年9月復旧した。

平成27年度


nGy/h

200

線量率

100

0

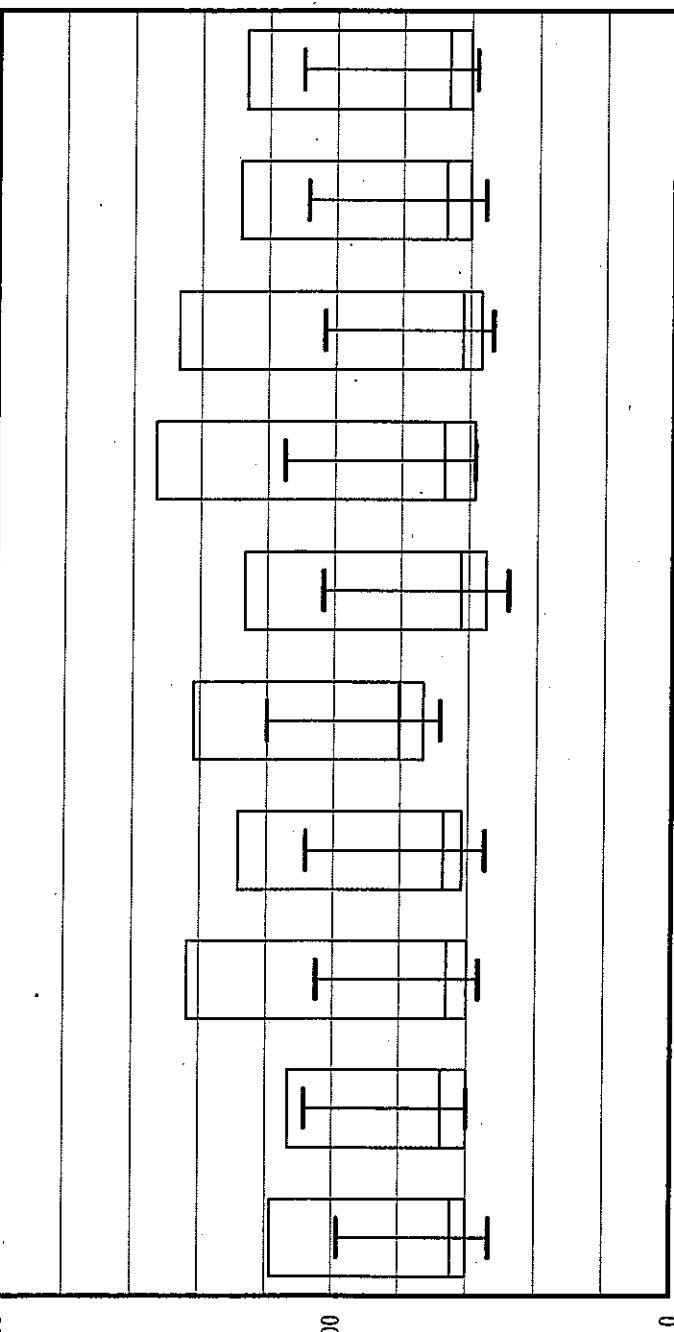

(参考) 広域モニタリングステーション*における電離箱検出器による空間ガンマ線線量率測定結果

* 原子力規制委員会「原子力災害対策指針」に示された「緊急時防護措置を準備する区域(IPZ)」内で県が平成25年度から運用を開始したモニタリングステーションをいう。

(注) 過去の最大・最小値は、平成25年度からの測定に基づく数値である。

平成27年度

表-4-1 月間降下物（雨水・ちり）中の放射性核種分析結果^{*}

核種	平成27年度測定値 ^{*2}		前年度までの測定値 ^{*3}		単位
			(上段) 平成2年度～平成23年2月	(下段) 平成23年3月～平成26年度	
	試料数	最小値～最大値	試料数	最小値～最大値	
Mn-54	36 ^{*4}	ND	749	ND ND	Bq/m ²
Co-58		ND		ND ND	
Fe-59		ND		ND ND	
Co-60		ND		ND ND	
Cs-134		ND～0.68		ND 0.12～9329	
Cs-137		0.19～3.13		ND～0.14 0.52～9248	

^{*}1 NDは検出されなかったことを示す。^{*}2 女川宿舎、小屋取及び牡鹿ゲートにおける測定値を表示した。対照地点（環境放射線監視センター）は含まれない。^{*}3 女川宿舎、原子力センター（女川）、小屋取及び牡鹿ゲートにおける測定値を福島第一原発事故の前後に分けて表示した。対照地点（保健環境センター及び原子力センター（仙台））は含まれない。^{*}4 前処理中に試料が一部損失したため、1試料を参考値扱いとする。表-4-2 四半期間降下物（雨水・ちり）中の放射性核種分析結果^{*}

核種	平成27年度測定値 ^{*2}		前年度までの測定値 ^{*3}		単位
			(上段) 平成11年度～平成22年12月	(下段) 平成23年1月～平成26年度	
	試料数	最小値～最大値	試料数	最小値～最大値	
Mn-54	20	ND	231	ND ND	Bq/m ²
Co-58		ND		ND ND	
Fe-59		ND		ND ND	
Co-60		ND		ND ND	
Cs-134		0.26～4.3		ND 0.40～8615	
Cs-137		1.05～17.9		ND～0.20 1.37～8438	

^{*}1 NDは検出されなかったことを示す。^{*}2 尾浦、渡波、大原、塙浜及び付替県道における測定値を表示した。^{*}3 鮫浦、飯子浜、谷川、塙浜及び付替県道における測定値を福島第一原発事故の前後に分けて表示した。表-4-3 迅速法による海水及びアラメ中のI-131分析結果^{*}

試料名	採取海域	平成27年度測定値		(参考)過去の測定値範囲 ^{*2}		単位
				(上段) 平成18年度～平成22年度	(下段) 平成23年度～平成26年度	
		試料数	最小値～最大値	試料数	最小値～最大値	
海水	放水口付近	1.2	ND	31 44	ND ND	mBq/L
アラメ	放水口付近	4	ND	52 13	ND～0.30 ND	Bq/kg 生
	前面海域	4	ND	24 16	ND～0.13 ND～1.34	
	周辺海域	4	ND～0.11	20 13	ND～0.13 ND	
	対照海域	1.2	ND～0.20	62 39	ND～0.47 ND～0.41	

^{*}1 NDは検出されなかったことを示す。^{*}2 参照として海水については平成20～26年度の測定値範囲を、アラメについては平成18年7月から平成26年度までに測定基本計画及び追加調査計画に基づき採取した試料の迅速法による測定結果のうち、今四半期と同採取地点における測定結果を福島第一原発事故の前後に分けて表示した。

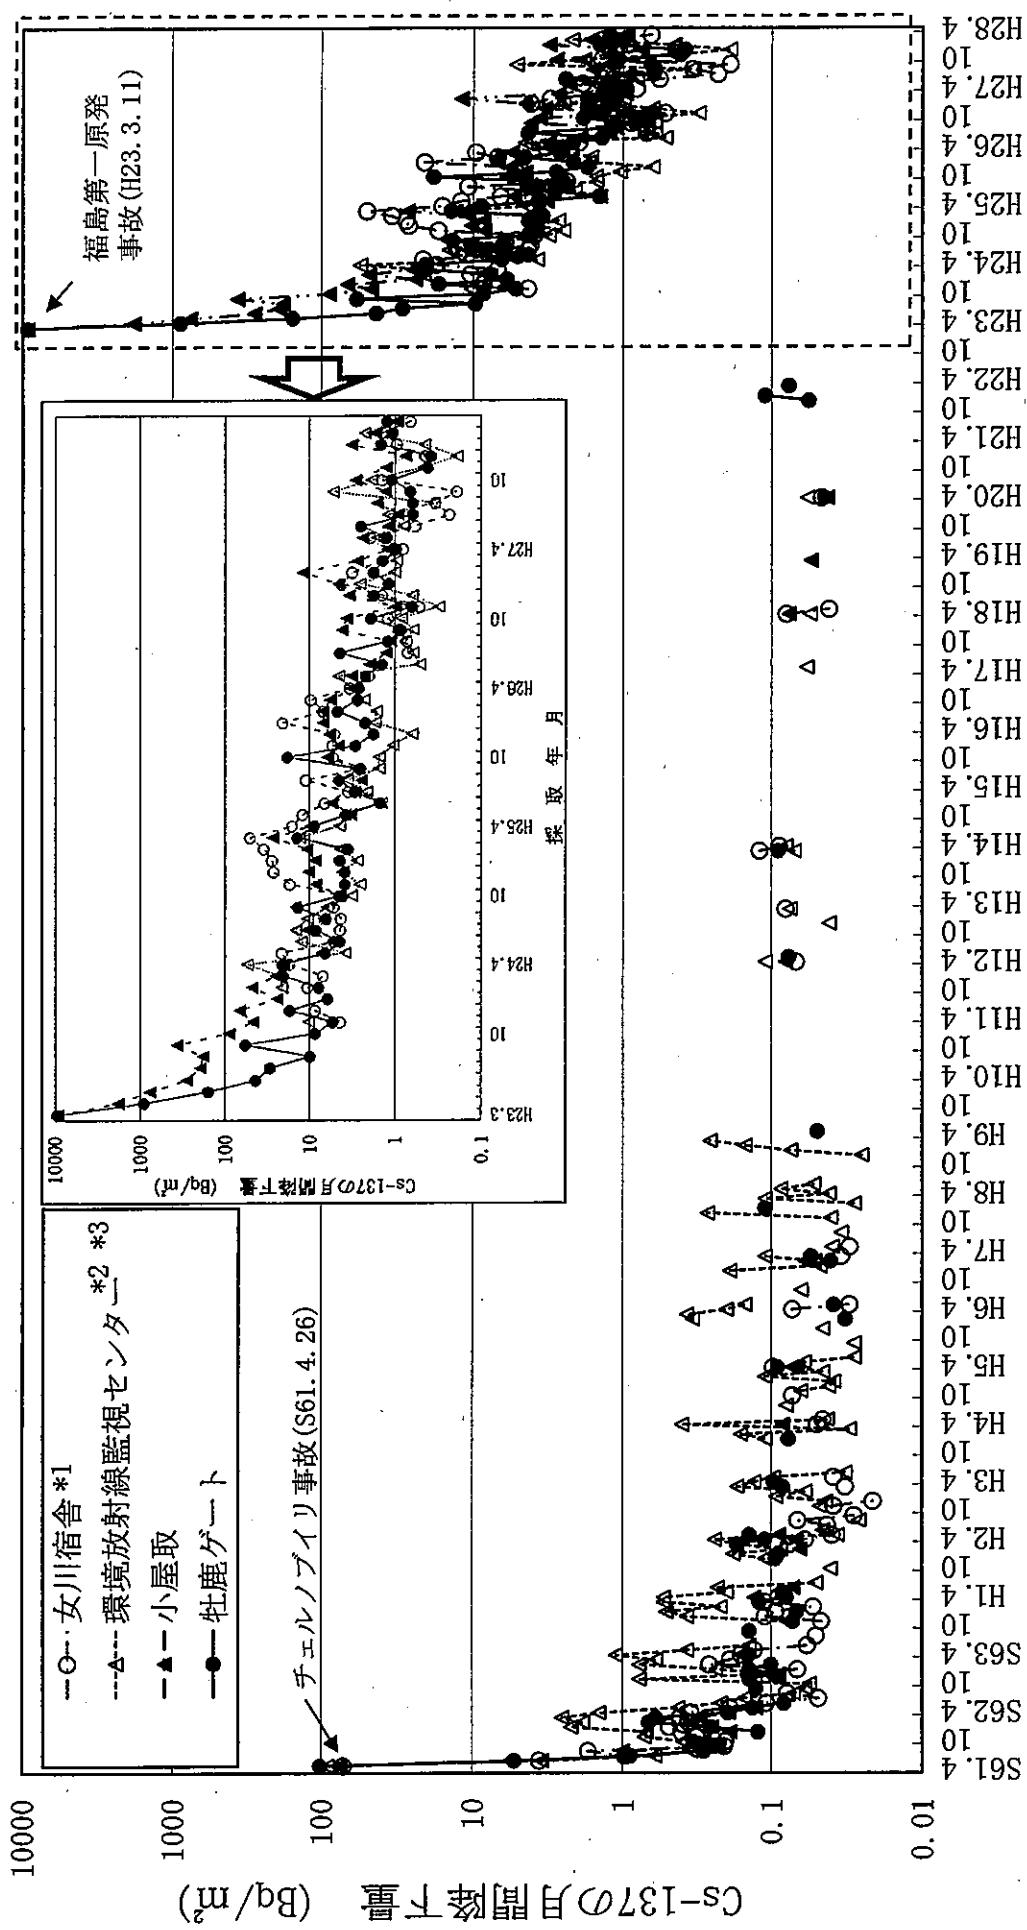


図-2 Cs(セシウム)-137の月間減少量の推移

(注) 検出下限値(約0.03~0.04 Bq/m²)以上の値を示す。

*1 平成23年8月から、採取地点を女川町女川浜の原子力センターから同町浦宿浜の県職員宿舎に変更した。

*2 平成9年4月から、保健環境センターにおける採取場所を、建物屋上から前庭地上へ変更した。

*3 平成27年3月30日から、採取地点を仙台市宮城野区安養寺の原子力センターから同区幸町の環境放射線監視センターに変更した。

表－5 環境試料の核種分析結果^{*1}

対象物	試料名	核種	平成27年度測定値		前年度までの測定値 ^{*2}		単位	
			試料数	最小値～最大値	平成2年度～平成22年度			
					最小値～最大値	最小値～最大値		
農産物	精米	Sr-90	1 ^{*3}	ND	ND～0.0089 ^{*4}	ND	Bq/kg生	
		Cs-137	1 ^{*3}	0.059	ND～0.035 ^{*4}	0.064～0.214		
	大葉	Cs-137	2 ^{*3}	0.034～0.063	ND～0.085	0.076～1.11	Bq/kg生	
	根	Cs-137	2 ^{*3}	ND	ND～0.015	ND～0.588	Bq/kg生	
陸水	水道原水(飲料水)	H-3	6	ND～430	ND～3200	ND～610	mBq/L	
		Cs-137	8	ND～2.6	ND	ND～282		
陸土	未耕土	Sr-90	1	1.8	1.3～1.6 ^{*5}	1.5～2.6	Bq/kg乾土	
		Cs-137	2	67.3～253	ND～13.1 ^{*5}	62.9～310		
浮遊じん	浮遊じん	Cs-137	56 ^{*6}	ND～0.022	ND	ND～23.70	mBq/m ³	
指標植物	ヨモギ	Sr-90	2	0.075～0.54	0.065～1.00	0.029～0.37	Bq/kg生	
		Cs-137	2	1.38～3.15	ND～0.17	1.95～40.1		
	松葉	Sr-90	1	1.31	0.86～1.83	0.91～2.10	Bq/kg生	
		Cs-137	8	1.38～3.55	ND～0.74	2.29～1476		
魚介類	アイナメ	Sr-90	2	ND	ND～0.011	ND	Bq/kg生	
		Cs-137	3	0.169～0.22	0.062～0.21	0.25～10.16		
	カキ	Sr-90	2 ^{*3}	ND	ND	ND～0.034	Bq/kg生	
		Cs-137	4 ^{*3}	ND～0.093	ND～0.058	0.040～1.13		
	ホヤ	Sr-90	2 ^{*3}	ND	ND	ND	Bq/kg生	
		Cs-137	3 ^{*3}	ND～0.090	ND～0.054	0.060～0.74		
	アワビ	Cs-137	1	ND	ND～0.053	0.089～0.22	Bq/kg生	
	ウニ	Cs-137	1	0.086	ND～0.063 ^{*7}	0.113～1.66	Bq/kg生	
海藻	ワカメ	Sr-90	2	ND	ND～0.081	ND～0.056	Bq/kg生	
		Cs-137	4	ND～0.057	ND～0.080	ND～2.39		
海水	表層水	H-3	6	ND	ND～670	ND	mBq/L	
		Sr-90	1	2.7	ND～2.9	1.7～3.6		
		Cs-137	12	ND～4.3	ND～4.1	ND～98		
海底土	表層土(砂)	Sr-90	1	ND	ND	ND	Bq/kg乾土	
		Cs-137	12	ND～73.5	ND～2.6	ND～299		
指標海産物	アラメ	Sr-90	3	ND～0.022	ND～0.073	ND～0.042	Bq/kg生	
		Cs-137	12	ND～0.15	ND～0.16	ND～12.76		
	ムラサキイガイ	Sr-90	1	ND	ND	ND	Bq/kg生	
		Cs-137	4	0.030～0.18	ND～0.096	0.12～0.54		

*1 この表にはCs-137、Sr-90及びH-3のみを示し、対照地点における値及び迅速法による海水及びアラメの値は含まない。

また、NDは検出されなかつことを示す。

*2 福島第一原発事故の前後に分けて示す。

*3 震災の影響により一部代替地点で実施した。代替地点がない地点は欠測とした。

*4 平成21年度からの測定基本計画変更によって測定地点が谷川1地点となつたため、精米の平成2～22年度の測定値範囲は谷川における値を示す。

*5 平成21～22年度の測定値を表示した。

*6 ダストサンプラーの集塵部より前に設置している流量計内部に一部のダストが付着し、試料が正常に捕集されなかつたため、4試料を参考値扱いとする。

*7 平成21～22年度の測定値を表示した。

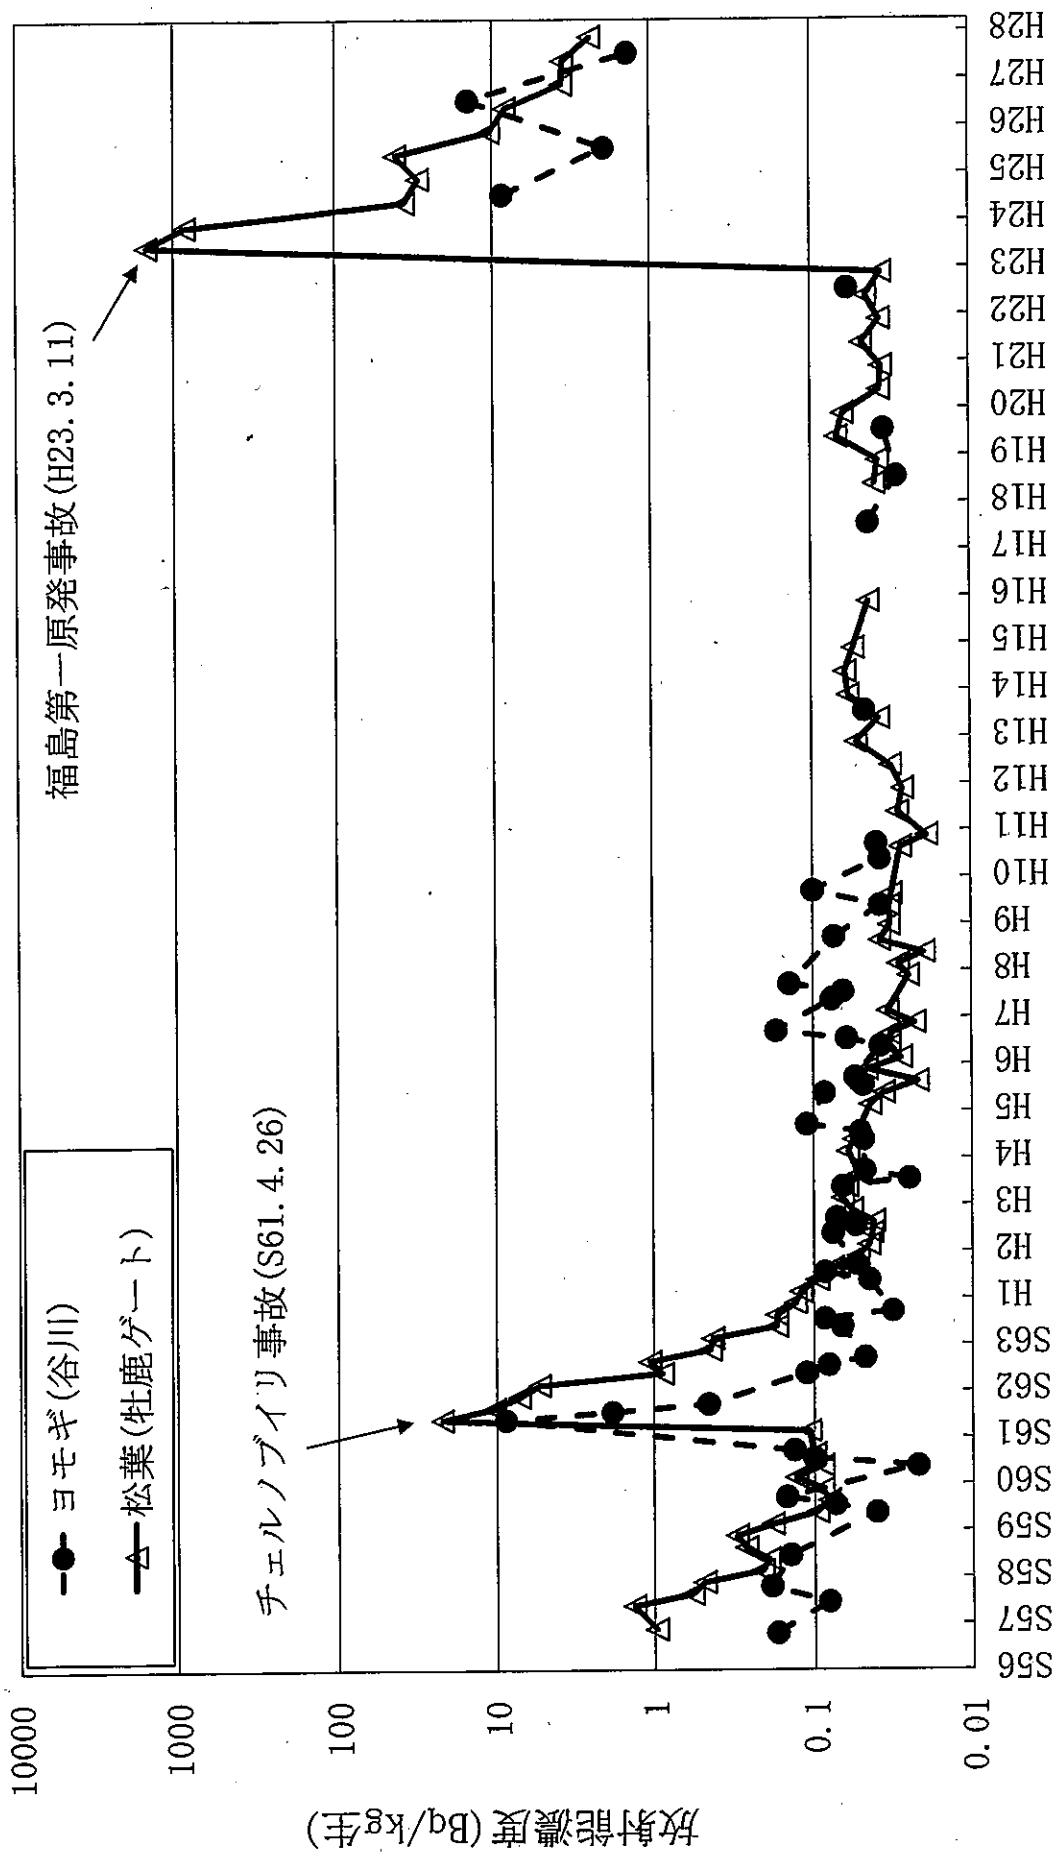
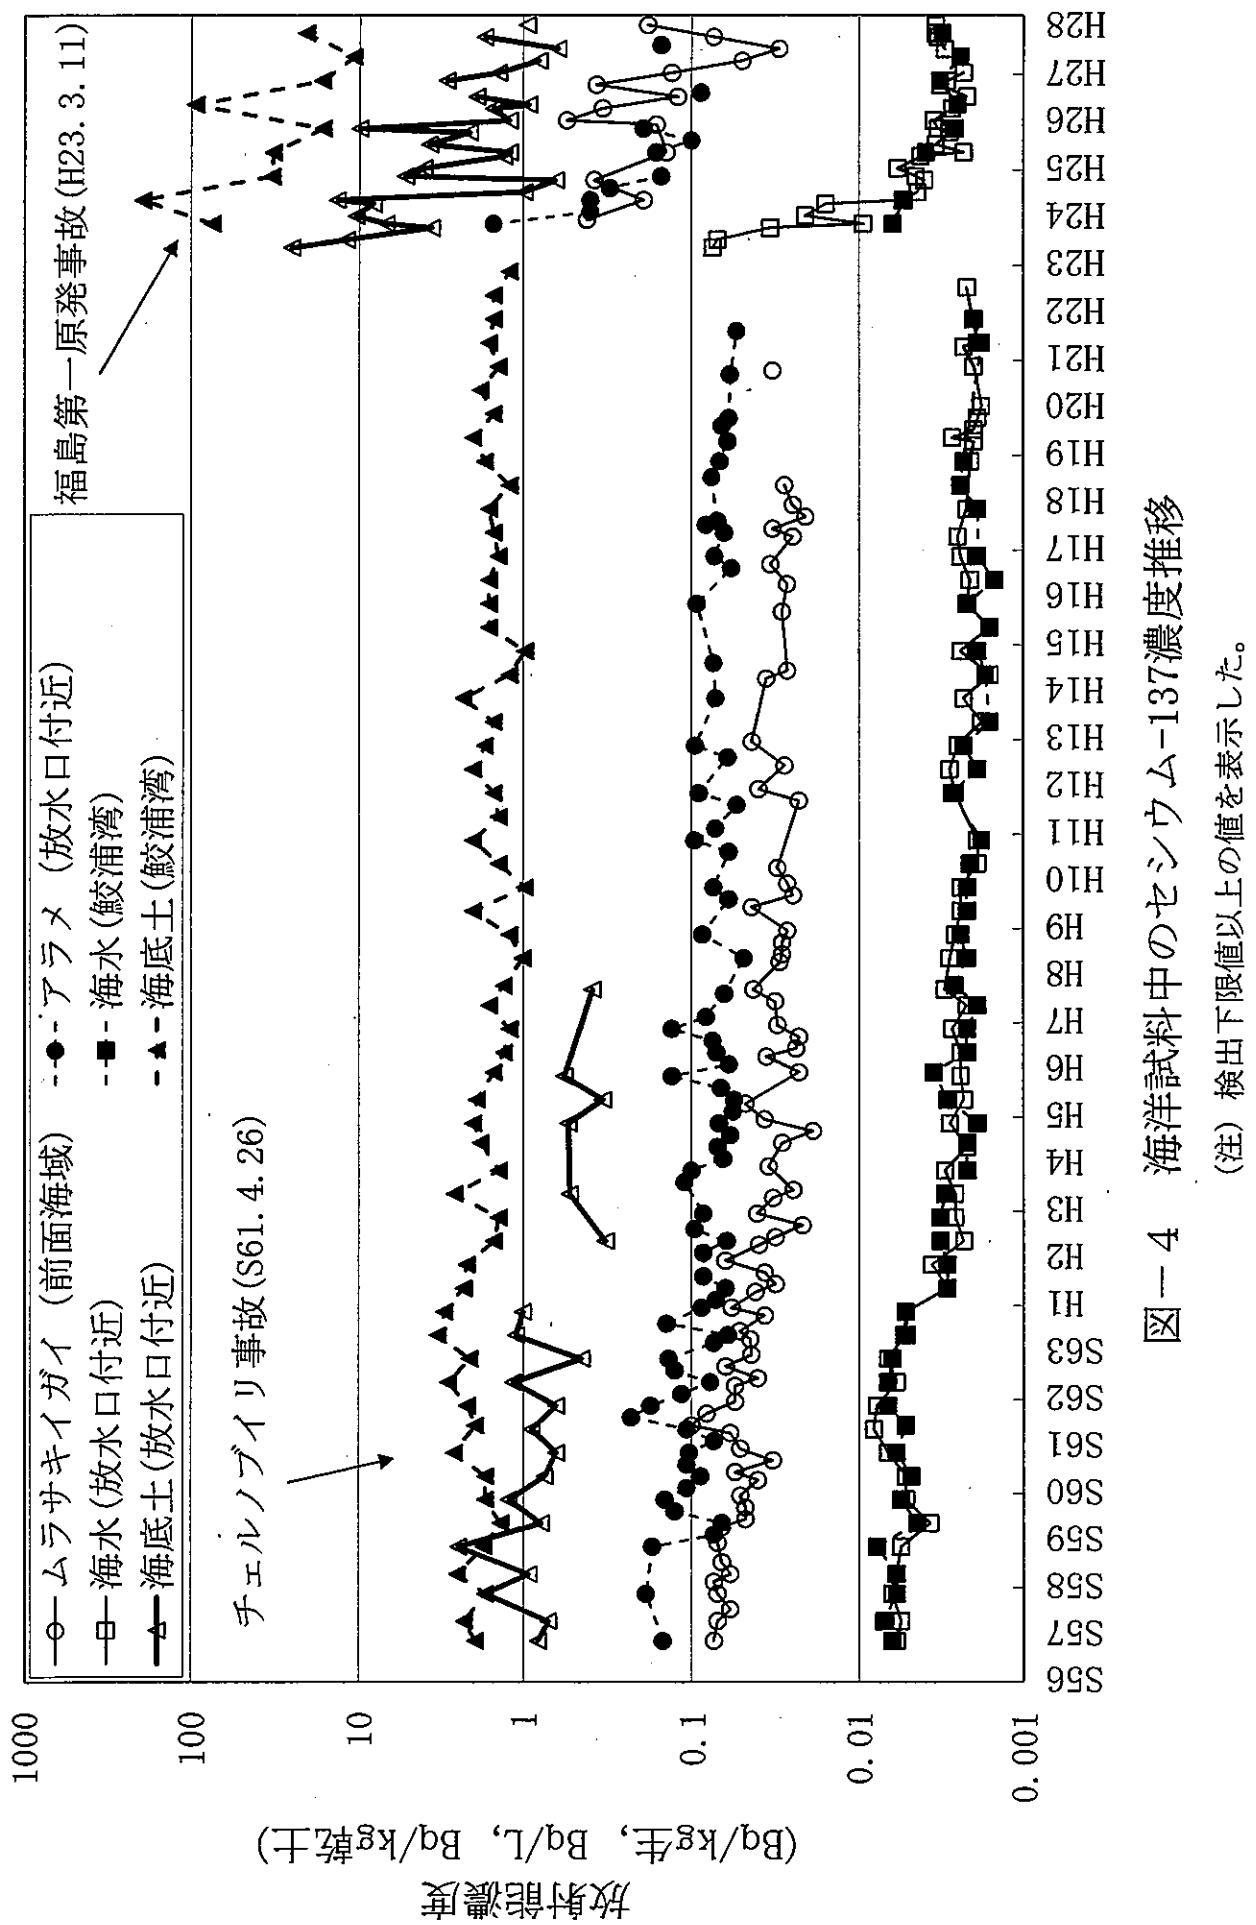


図-3 陸上試料中のセシウム-137濃度の推移

(注) 検出下限値以上の値を表示した。



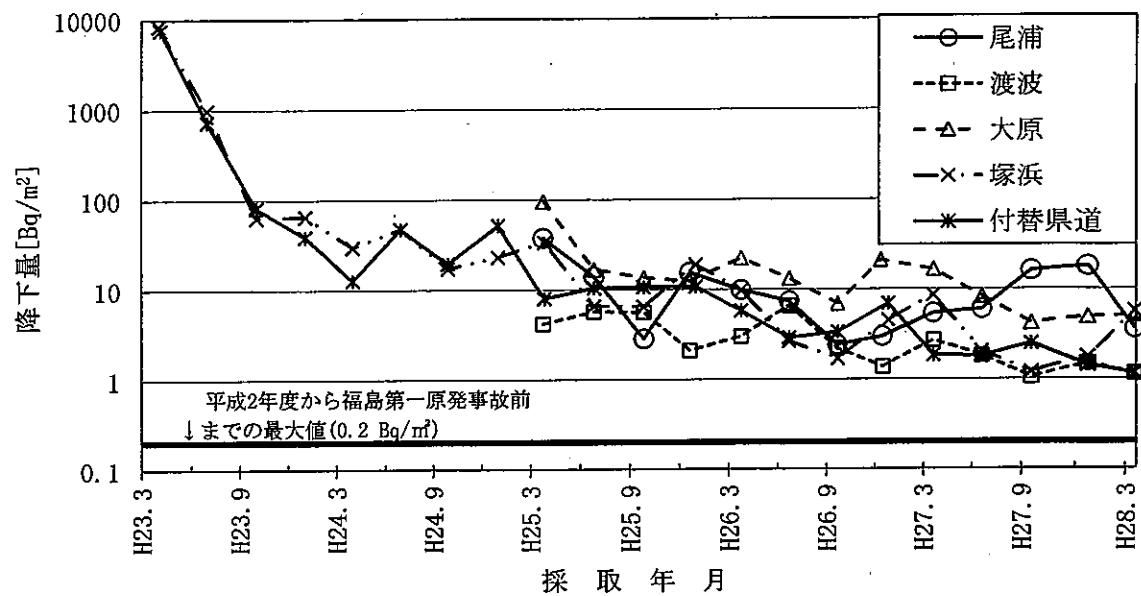


図-5 四半期間降下物（雨水・ちり）のCs-137降下量の推移

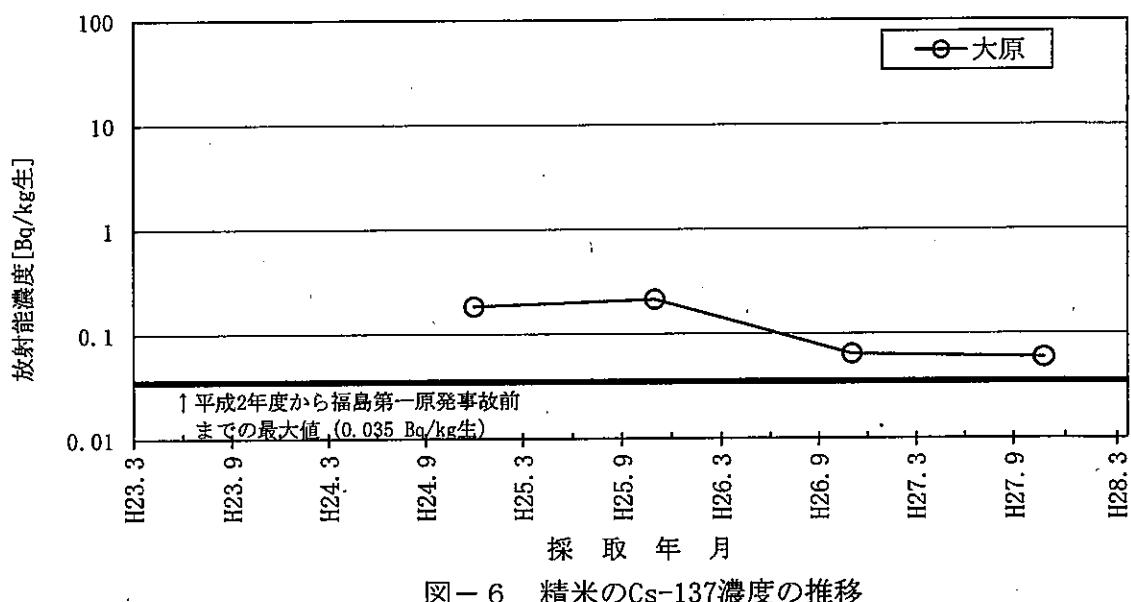


図-6 精米のCs-137濃度の推移

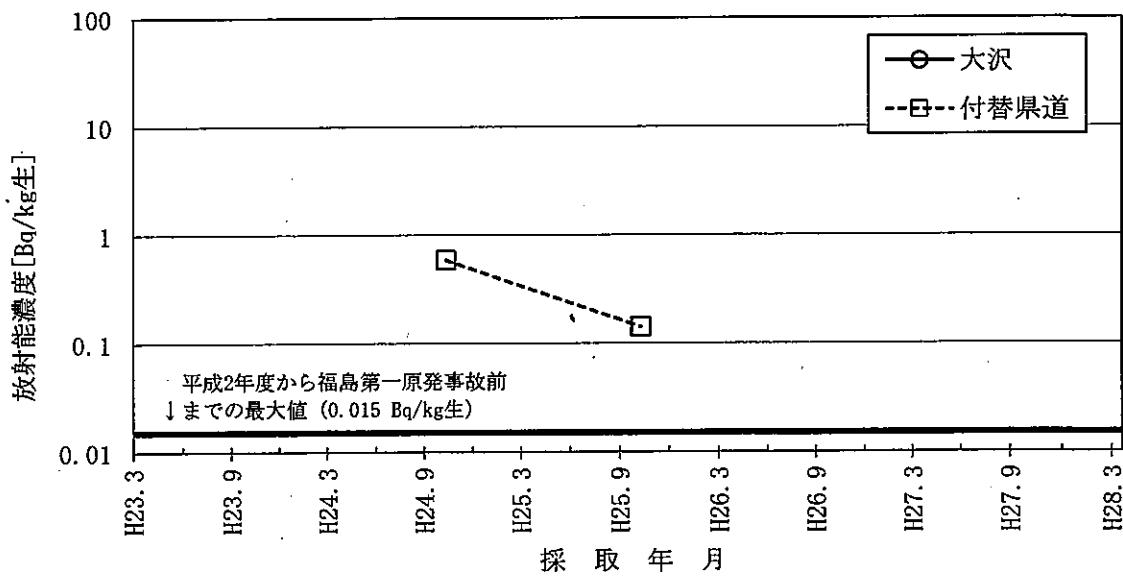


図-7 大根（根）のCs-137濃度の推移

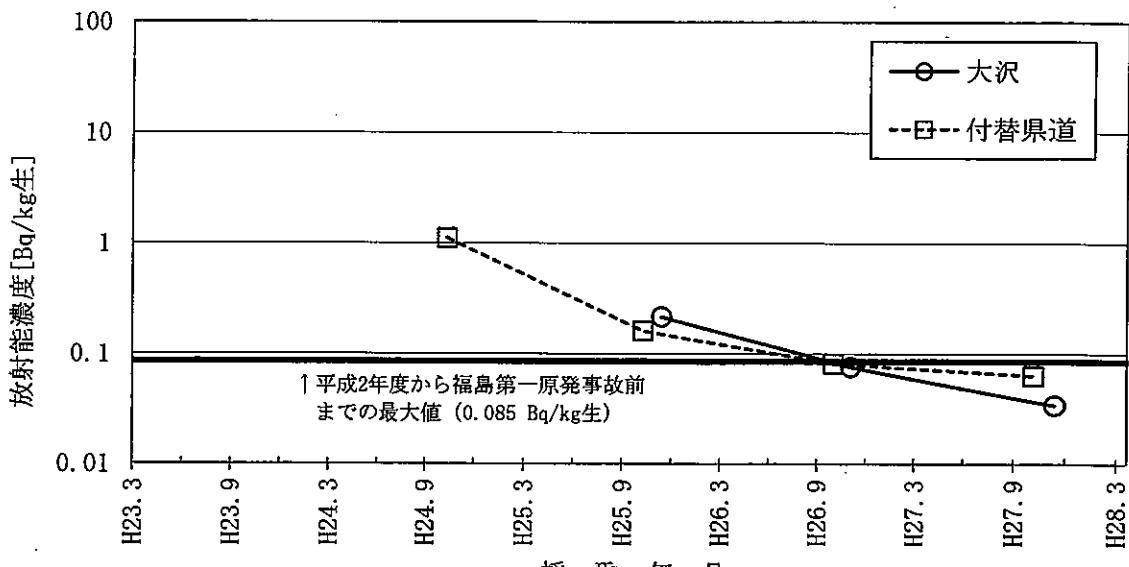


図-8 大根(葉)のCs-137濃度の推移

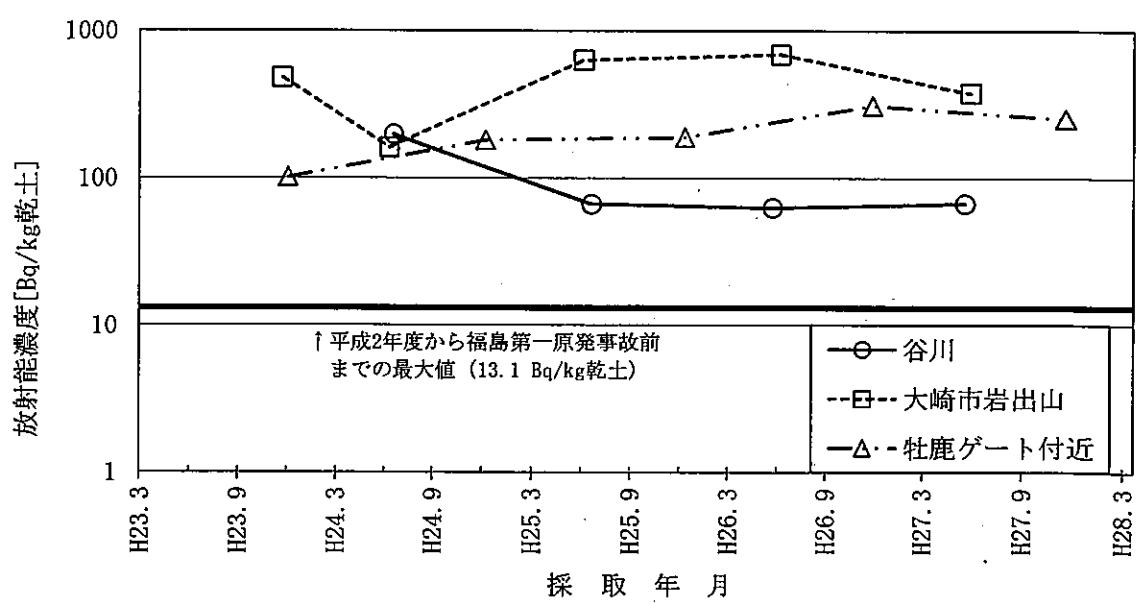


図-9 陸土のCs-137濃度の推移

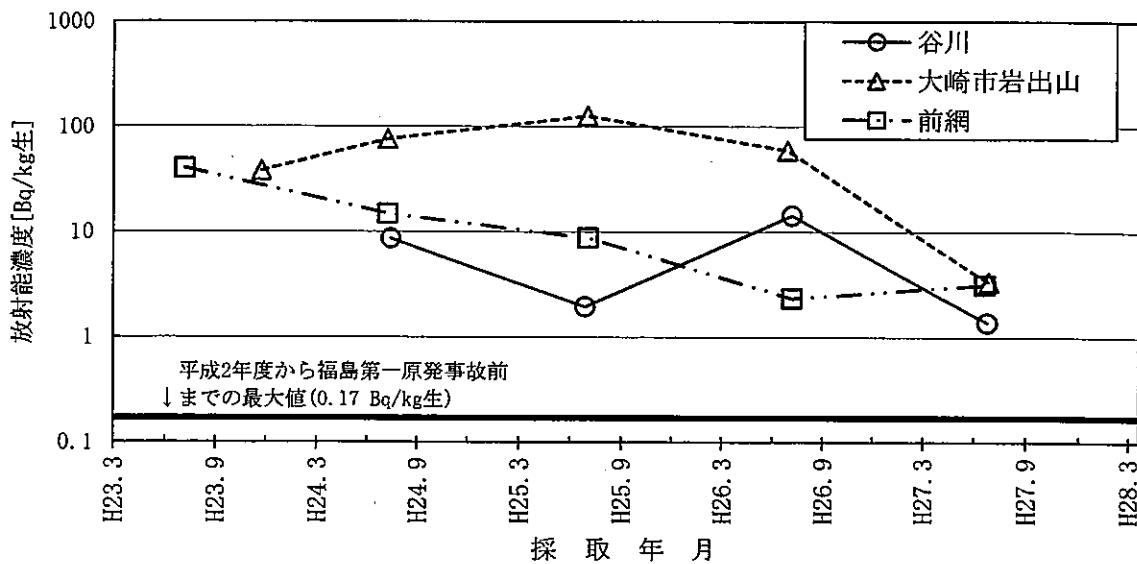


図-10 ヨモギのCs-137濃度の推移

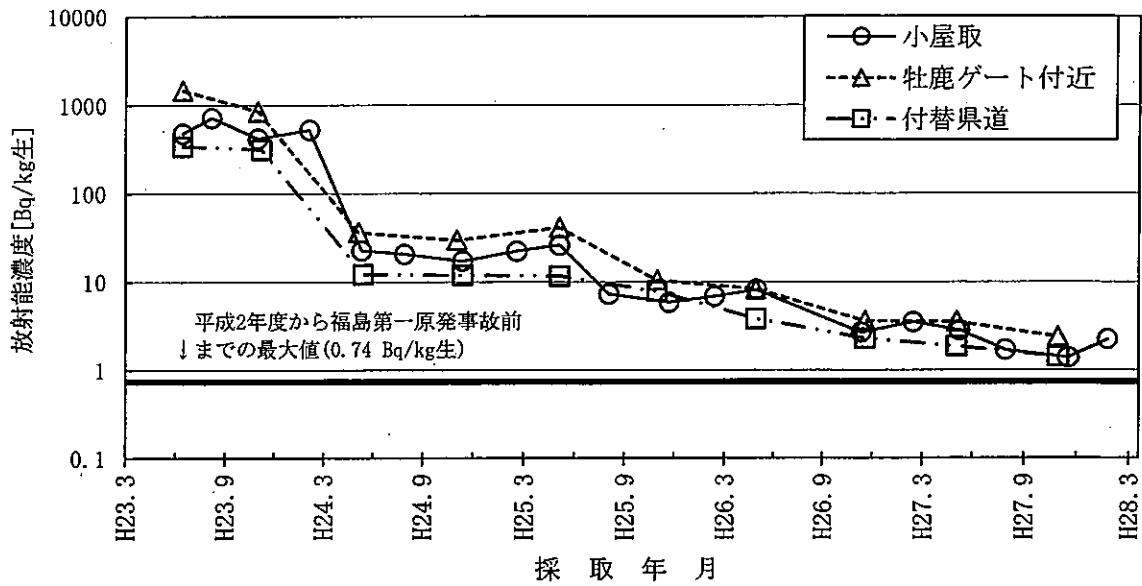


図-11 松葉のCs-137濃度の推移

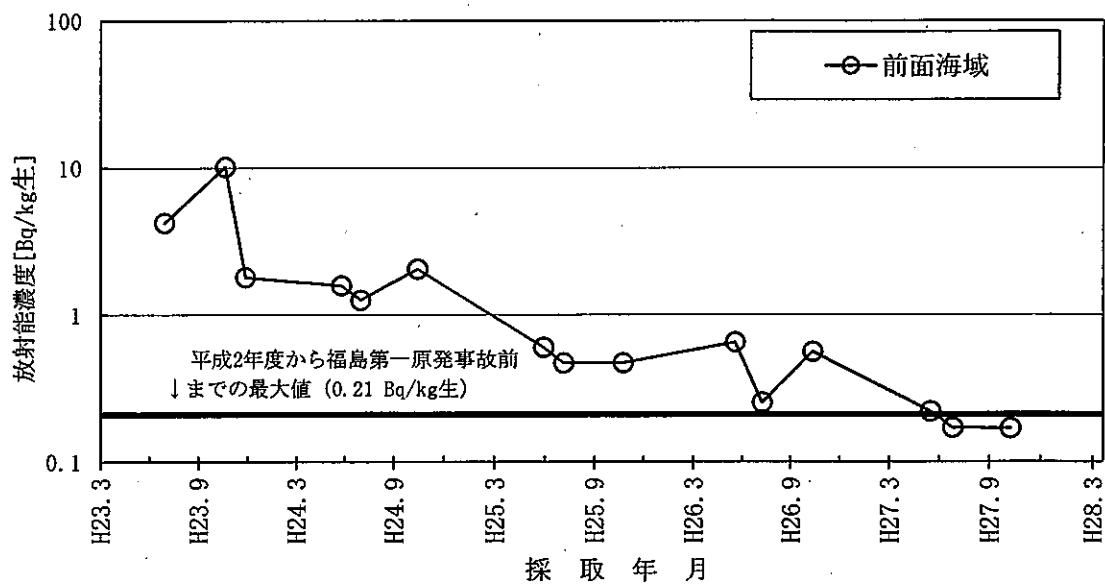


図-12 アイナメのCs-137濃度の推移

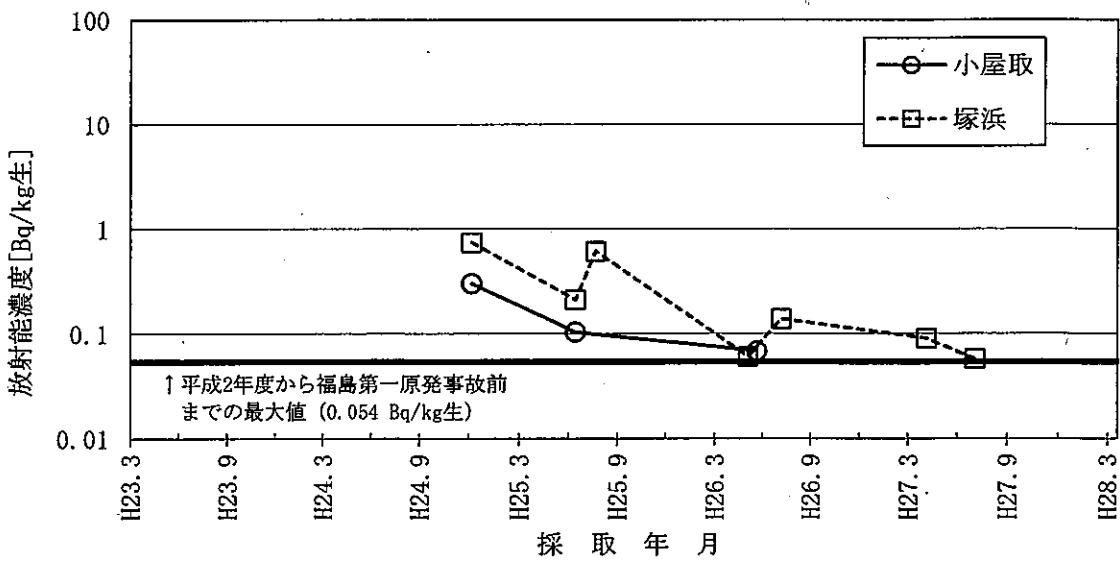


図-13 ホヤのCs-137濃度の推移

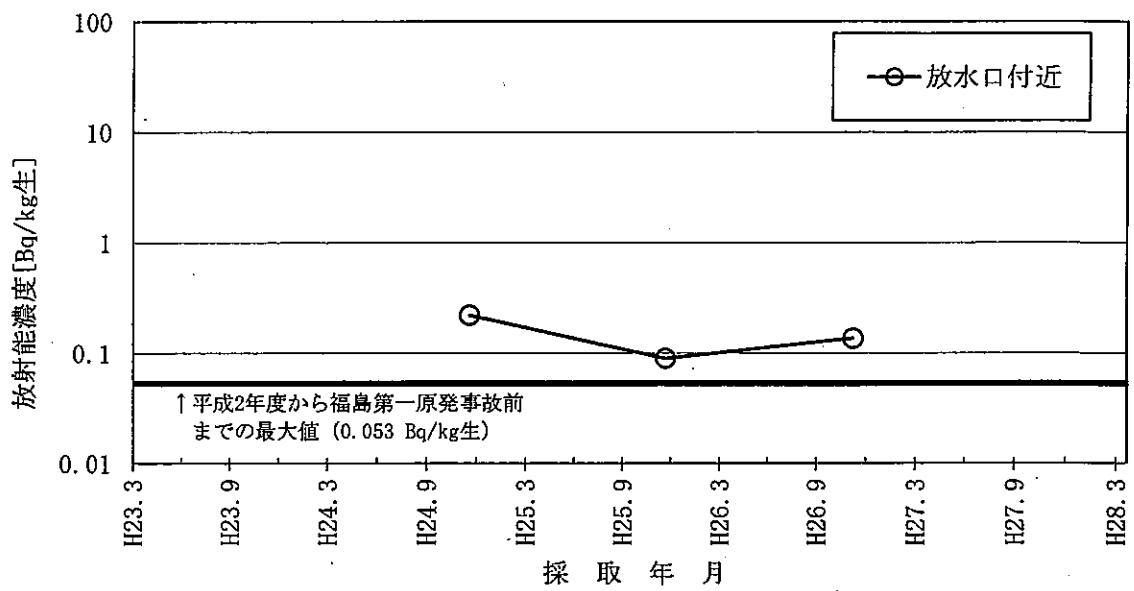


図-14 アワビのCs-137濃度の推移

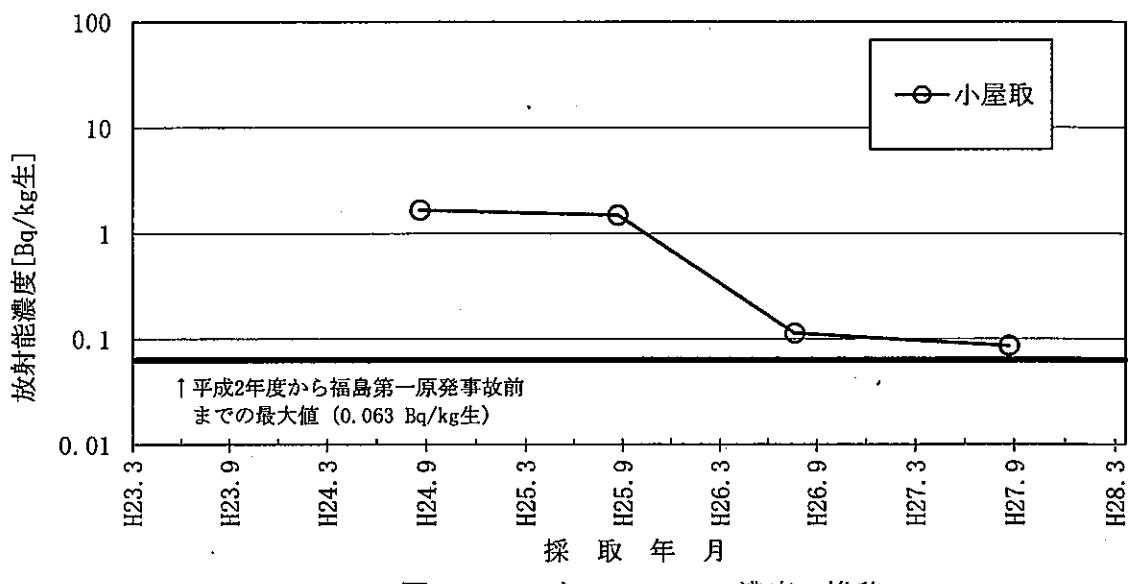


図-15 ウニのCs-137濃度の推移

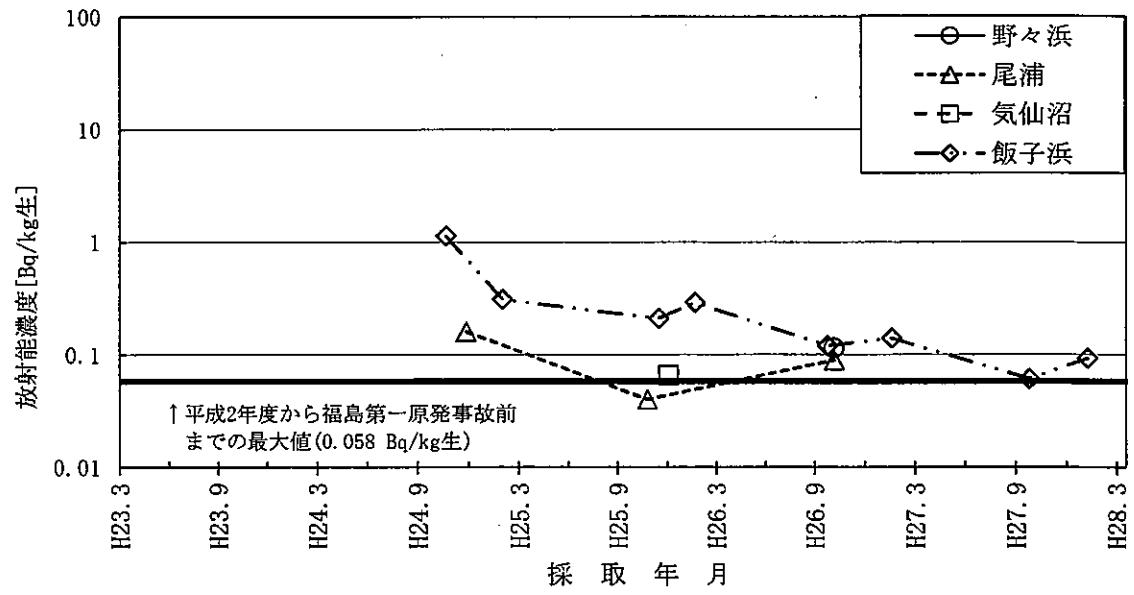


図-16 カキのCs-137濃度の推移

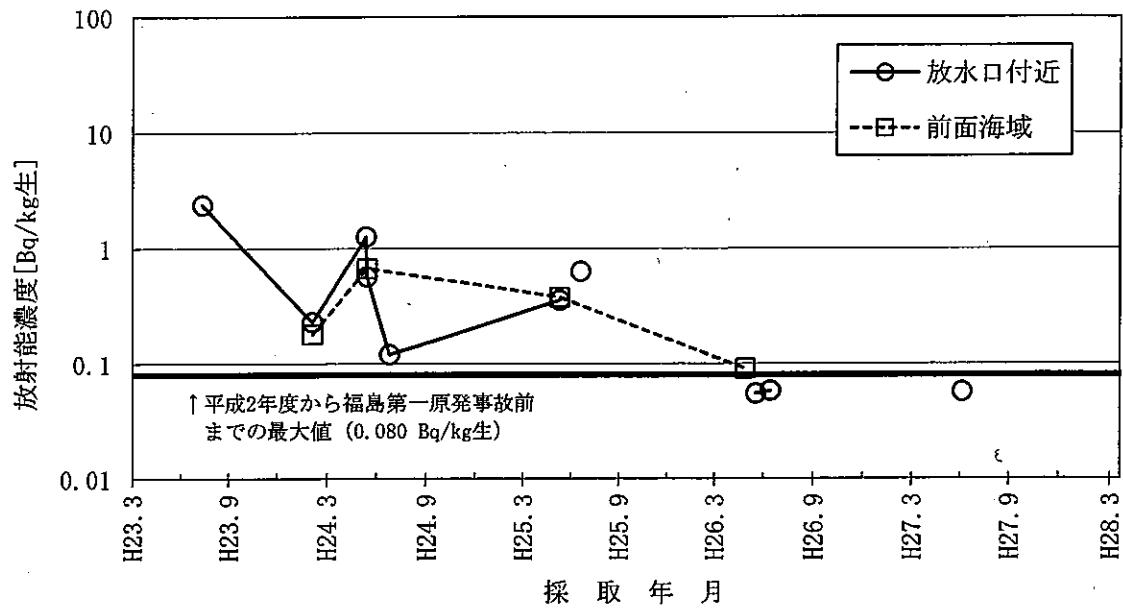


図-17 ワカメのCs-137濃度の推移

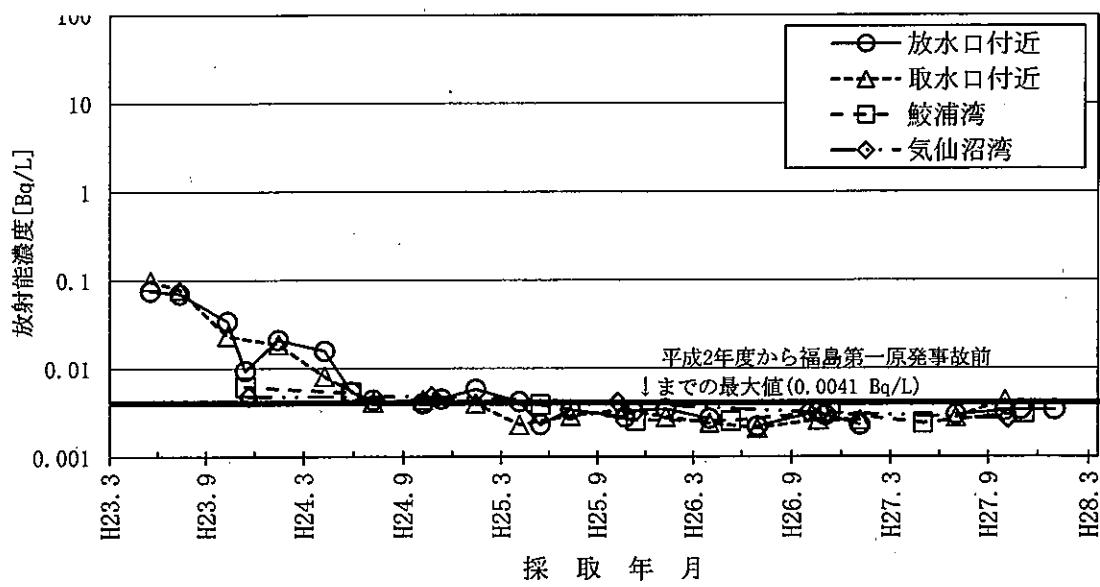


図-18 海水のCs-137濃度の推移

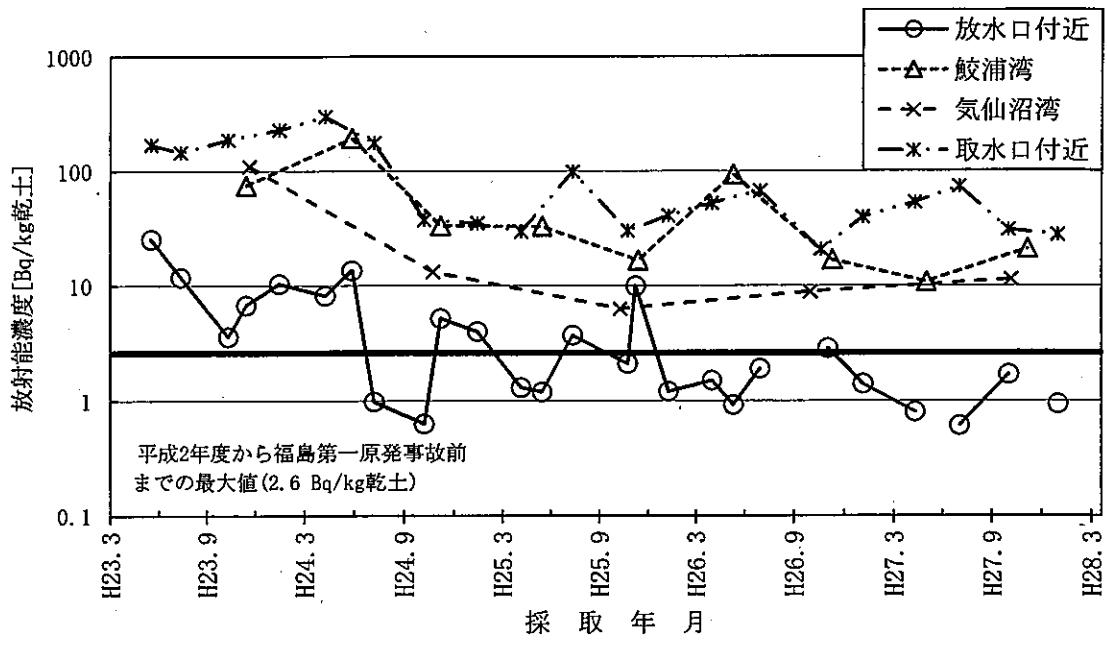
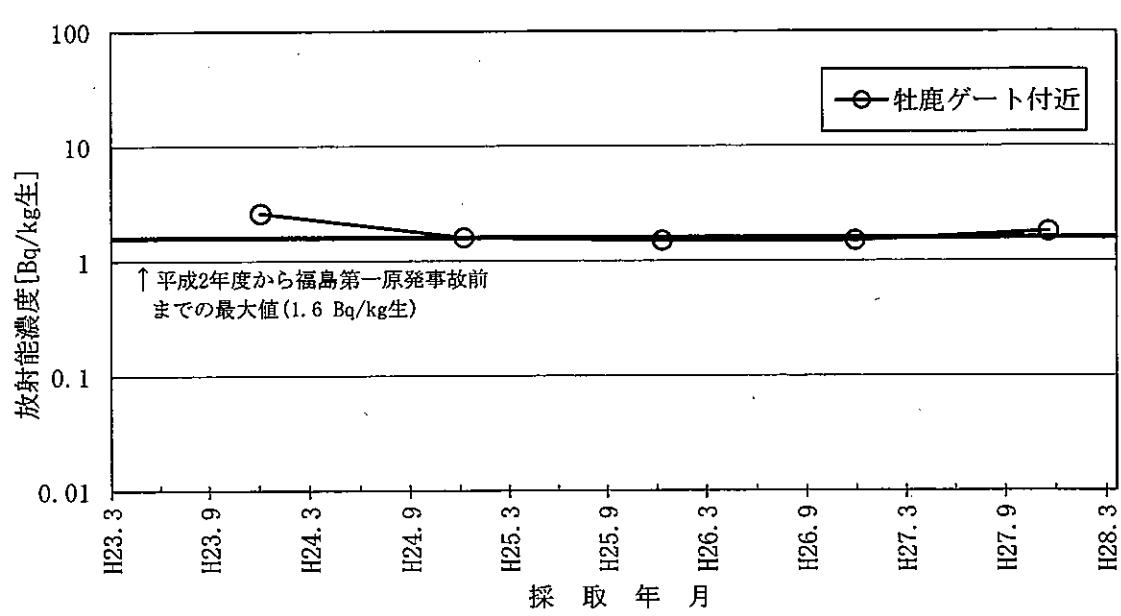
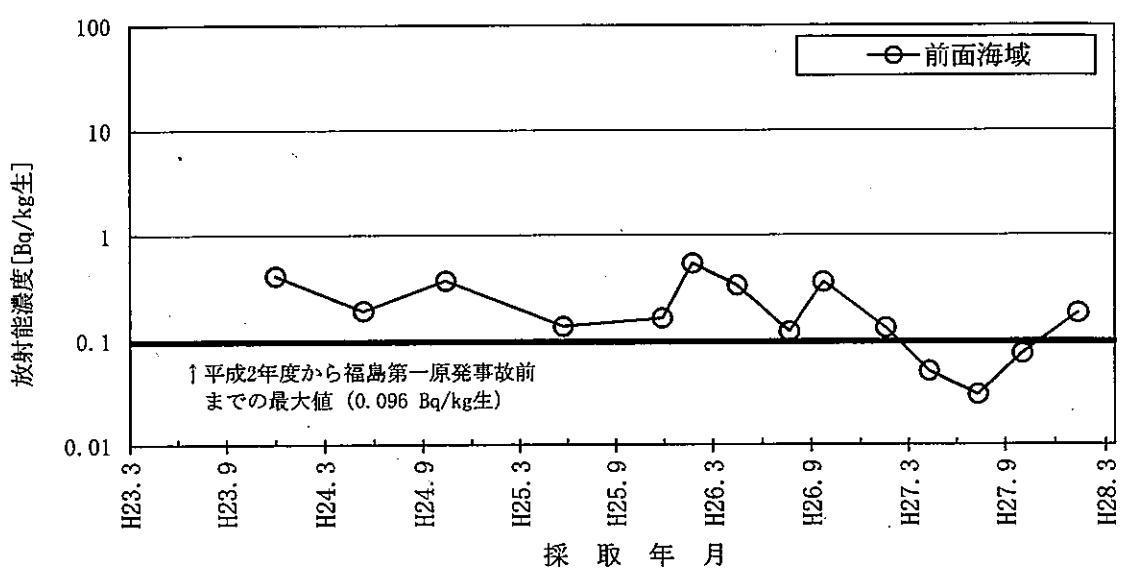
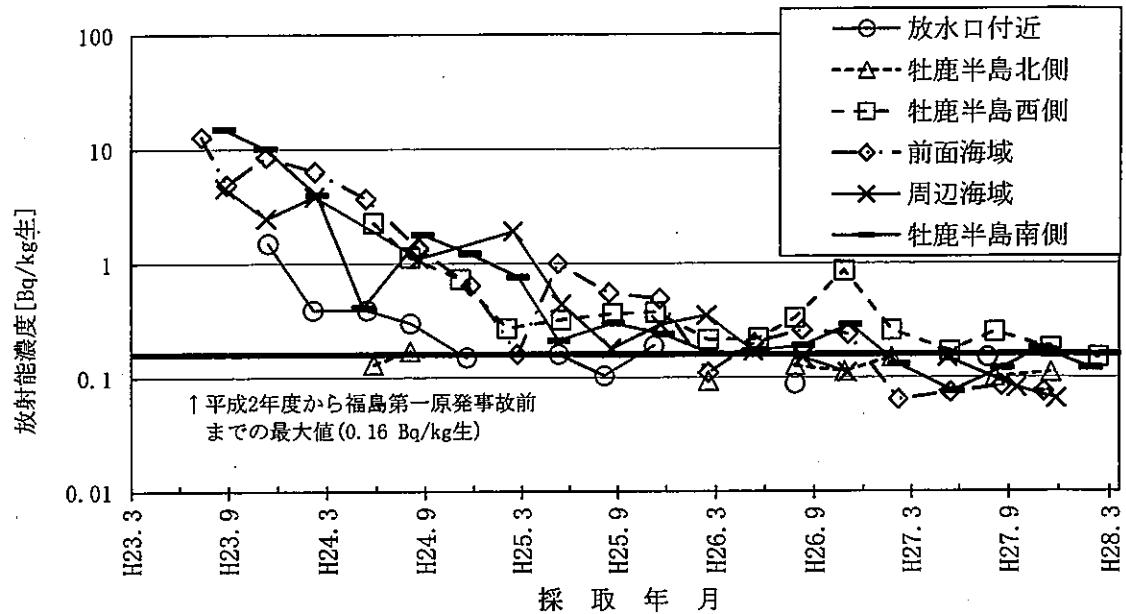


図-19 海底土のCs-137濃度の推移



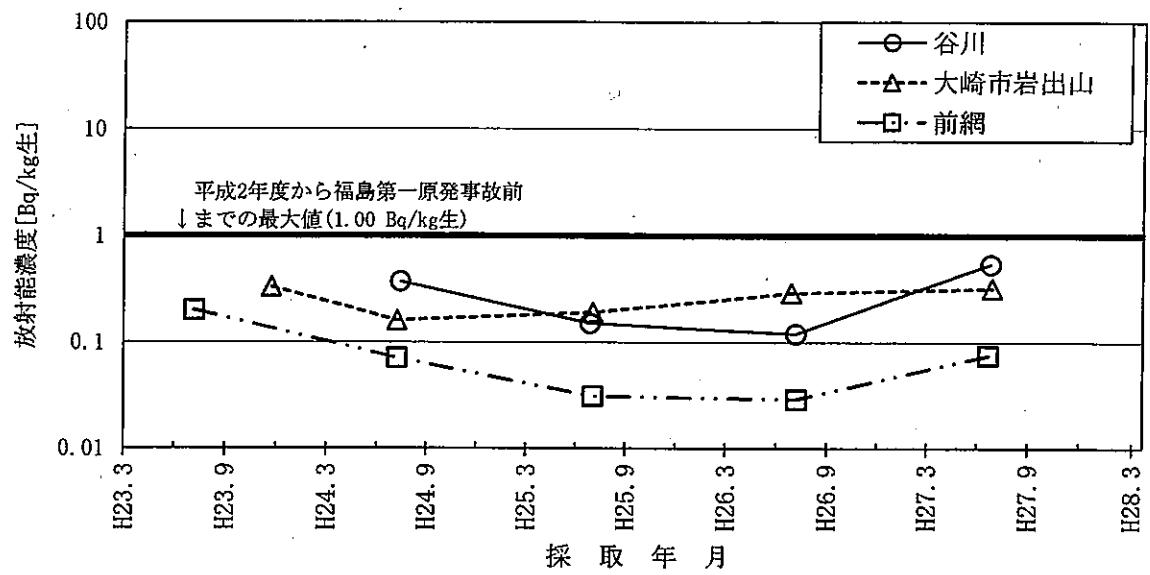


図-23 ヨモギのSr-90濃度の推移

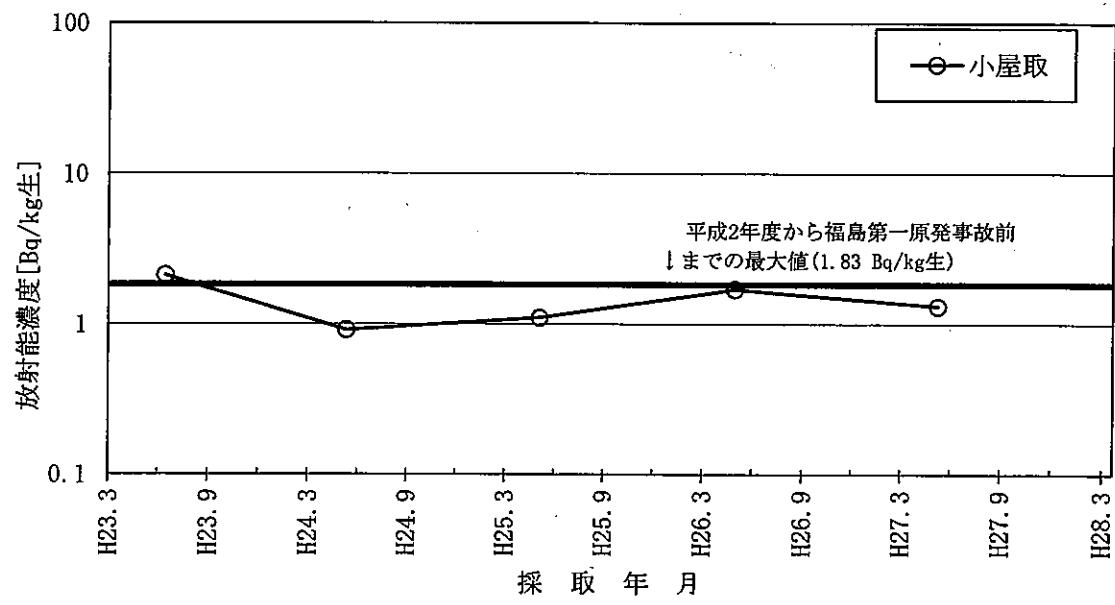


図-24 松葉のSr-90濃度の推移

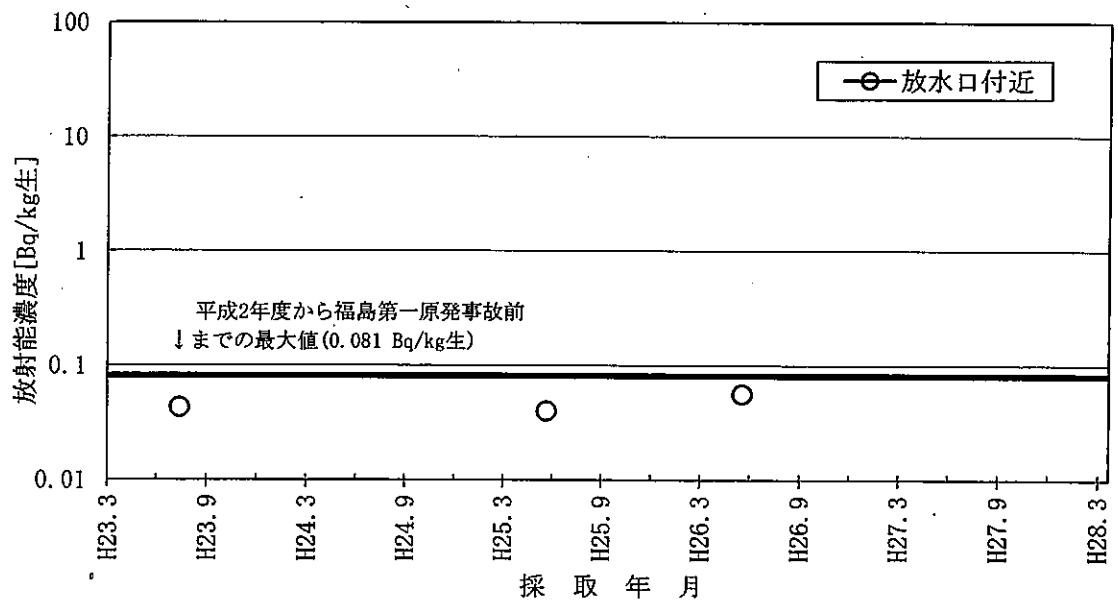


図-25 ワカメのSr-90濃度の推移

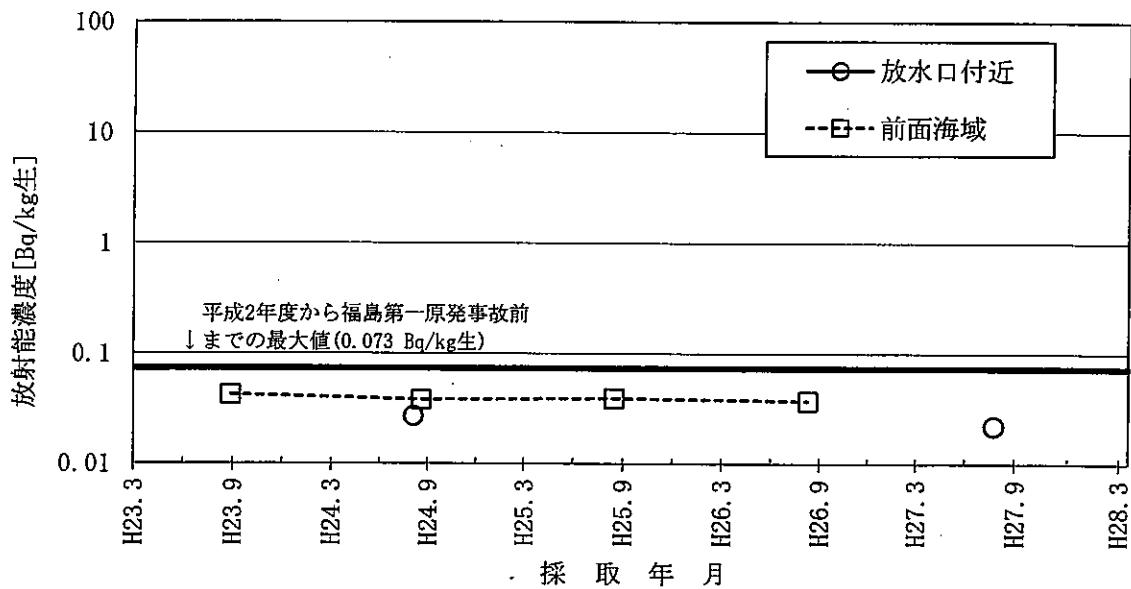


図-26 アラメのSr-90濃度の推移

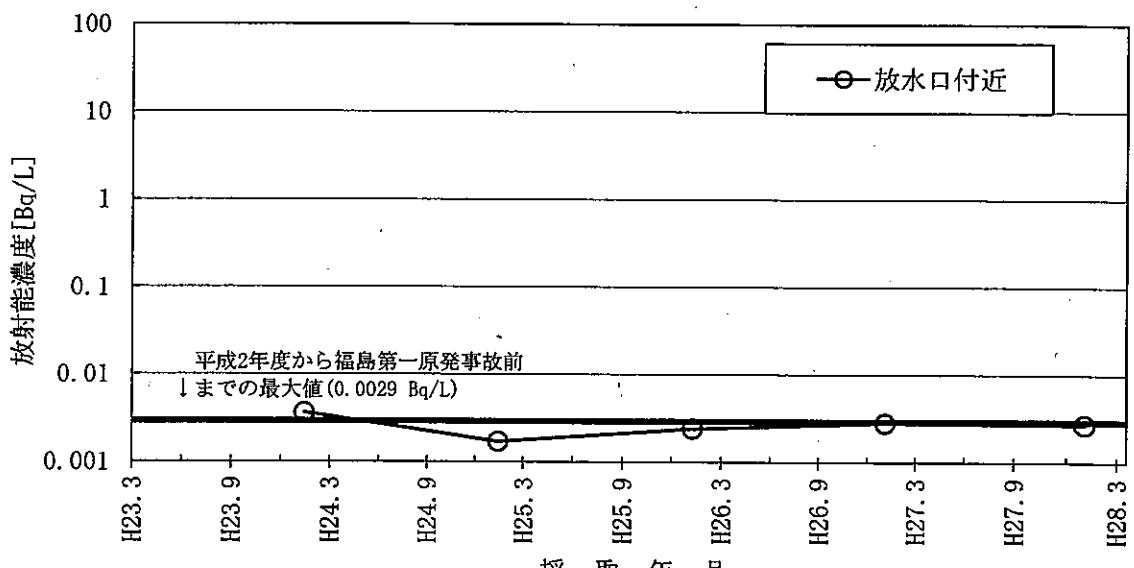


図-27 海水のSr-90濃度の推移

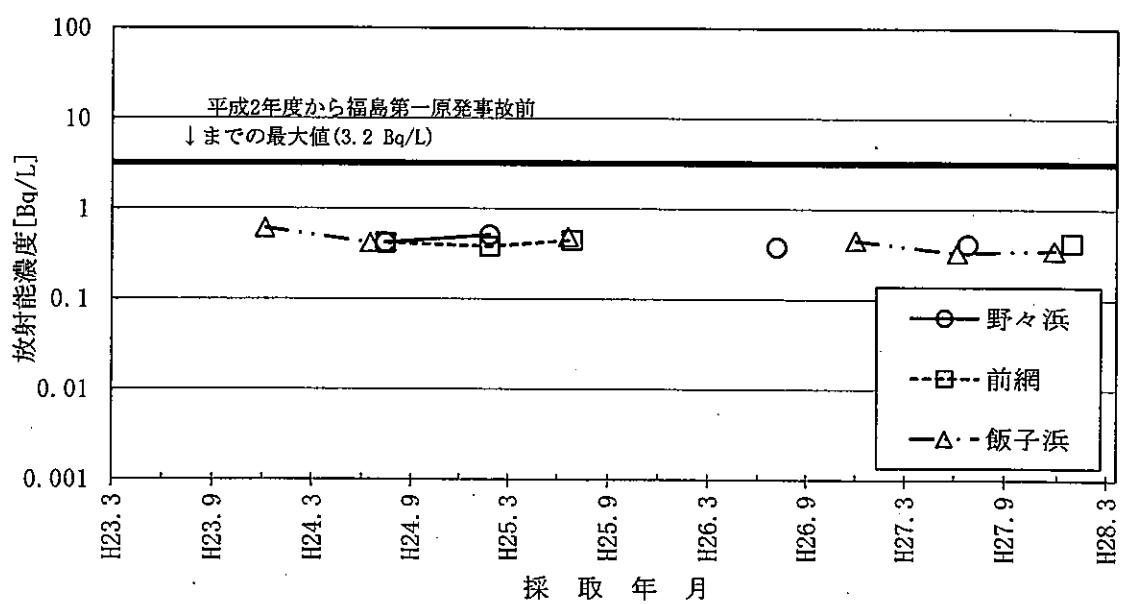


図-28 陸水のH-3濃度の推移

表-6

空間ガンマ線積算線量測定結果

調査機関	平成27年度測定値					前年度までの年間積算値 ¹ 最小値～最大値(参考)
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	年間積算値	
宮城県	0.14～0.20	0.14～0.20	0.14～0.20	0.14～0.20	0.57～0.79	(上段) S57年度～H21年度 (下段) H22年度～H26年度 ²
東北電力	0.13～0.22	0.13～0.22	0.13～0.22	0.13～0.21	0.53～0.88	0.43～0.78 0.56～0.85 0.50～0.85 0.56～1.31
単位	mGy／90日					mGy／365日

(注) 一部の地点では、震災の影響により、本来の測定地点付近において測定した。

*1 福島第一原発事故の前後に分けて過去の測定値の範囲を表示した。なお、測定地点を移動した大谷川、桃浦及び横浦の移動前データと震災の影響により参考値扱いとしたデータは含まない。

*2 宮城県分の平成22年度～平成23年度は震災の影響により設備や測定機器が流失したため欠測となった。

表-7

移動観測車による空間ガンマ線線量率測定結果

調査機関	平成27年度測定値				前年度までの測定値 ¹ 最小値～最大値(参考)
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
宮城県	H27.5.26	H27.8.28	H27.11.19	H28.2.17	(上段) S60年度～H22年度 (下段) H23年度～H26年度 ²
	34.9～94.1	36.0～87.1	36.9～90.1	36.3～84.8	
東北電力	H27.5.21	H27.8.6	H27.11.12	H28.2.5	20.0～61.8 36.8～133.0
	36.1～65.6	38.4～68.9	35.8～62.9	35.0～61.7	
単位	nGy/h				

(注) 一部の地点では、震災の影響により、従来の測定地点付近において測定した。

*1 測定地点を固定した昭和60年度からの測定値の範囲を福島第一原発事故の前後に分けて表示した。

*2 宮城県分の平成22年度第4四半期～平成23年度第4四半期は、震災の影響により欠測となった。

(3) 実効線量の評価

女川原子力発電所環境放射能測定基本計画及び同実施計画に基づく環境モニタリングの結果、女川原子力発電所の運転状況及び放射性廃棄物の管理状況から判断して、同発電所に起因する周辺住民の被ばくは認められなかつたことから実効線量の推定は省略した。

資料

1 環境試料の放射能測定実績

表-1 (1) 宮城県実施分

平成27年度

区分	調査対象	測定試料	測定地点	採取月												備考
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
陸上試料	農産物	精米	谷川													
		根葉	大沢							○						
		根葉	谷川							○						
	陸水	水道原水	野々浜				○	H					○	H		
			前網				○	H					○	H		
	陸土	未耕土	谷川		○											
			大崎市岩出山		○											
	浮遊じん	浮遊じん	女川MS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			寄磯MS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	降下物	雨水・ちり	女川宿舎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			環境放射線監視センター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			尾浦		○		○		○		○		○		○	
			渡波		○		○		○		○		○		○	
海洋試料	魚介類	大原		○		○		○		○		○		○		
		ヨモギ	谷川			○										
			大崎市岩出山		○											
		アイナメ	前面海域			○										
		ホヤ	小屋取	○												
	カキ	塚浜		○												
		野々浜							○							
		尾浦							○							
		出島														
	アワビ	気仙沼						○								
		放水口付近									○					
		ワカメ	放水口付近	○												
	海水	表層水	前面海域	○												
			放水口付近	○	☆	H		☆	☆	○	☆	H		☆	☆	
			鮫浦湾	○						○						
		表層土	気仙沼湾						○	H						
			放水口付近	○						○						
	海底土	表層土	鮫浦湾	○					○							
			気仙沼湾						○							
			放水口付近	○						○						
		アラメ	牡鹿半島北側	○	☆		○	☆		○	☆		○	☆		対照海域
指標海産物	アラメ	牡鹿半島西側	○	☆		○	☆		○	☆		○	☆			対照海域
		ムラサキイガイ	前面海域	○					○							
	検体数	Ge検出器による核種分析		8	16	9	9	11	8	10	17	8	6	11	8	計121検体
		Sr-90放射化学分析		1	1		3	1		2				1		計 9検体
		H-3分析				1		2			1	1		2		計 7検体

(注1)○印は、ゲルマニウム(Ge)半導体検出器による核種分析を表示した。

(注2)◎印は、ゲルマニウム(Ge)半導体検出器による核種分析及びストロンチウム90の放射化学分析を表示した。

(注3)☆印は、迅速法による核種分析を表示した(Ge半導体検出器を使用)。

(注4)H印は、トリチウム(H-3)分析を表示した。

表-1(2) 東北電力実施分

平成27年度

区分	調査対象	測定試料	測定地点	採取月												備考		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
陸上試料	農産物	精米	大原								◎							
		大根	付替県道 鮫浦						○									
									○									
	陸水	水道原水	飯子浜			○	H		○		○	H		○				
	陸土	未耕土	牡鹿ゲート付近								◎							
	浮遊じん	浮遊じん	塚浜MS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			前網MS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			寺間MS		○			○		○			○					
			江島MS		○			○		○			○					
	降下物	雨水・ちり	小屋取	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			牡鹿ゲート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			塚浜			○		○		○			○					
			付替県道		○			○		○			○					
海水試料	指標植物	ヨモギ	前網(東防波堤付近)				◎											
		松葉	小屋取	◎			○		○				○					
			牡鹿ゲート付近	○					○									
			付替県道	○					○									
	魚介類	アイナメ	前面海域	○					○									
		ホヤ	塚浜			◎												
		カキ	飯子浜						○			◎						
		ウニ	小屋取					○										
	海藻	ワカメ	放水口付近	◎	○													
	海水	表層水	放水口付近	○	☆	○	H		○	☆	☆	○	☆	H				
			取水口付近	○		○	H		○			○	H					
	海底土	表層土	放水口付近	○		○		○	○			○						
			取水口付近	○		○		○				○						
		アラメ	前面海域	○	☆			◎		○	☆		○	☆				
			周辺海域	○	☆			○	☆		○	☆	○	☆				
	指標海産物	牡鹿半島南側			○	☆		○	☆	○	☆		○	☆		対照海域		
		ムラサキイガイ	前面海域				◎					○						
検体数				Ge検出器による核種分析	9	13	13	12	7	14	13	12	13	11	11	9	計 137検体	
				Sr-90放射化学分析		2		3	1		2	1	1	2			計 12検体	
				H-3分析				1	2				1	2			計 6検体	

(注1)○印は、ゲルマニウム(Ge)半導体検出器による核種分析を表示した。

(注2)◎印は、ゲルマニウム(Ge)半導体検出器による核種分析及びストロンチウム90の放射化学分析を表示した。

(注3)☆印は、迅速法による核種分析を表示した(Ge半導体検出器を使用)。

(注4)H印は、トリチウム(H-3)分析を表示した。

2 調査地点

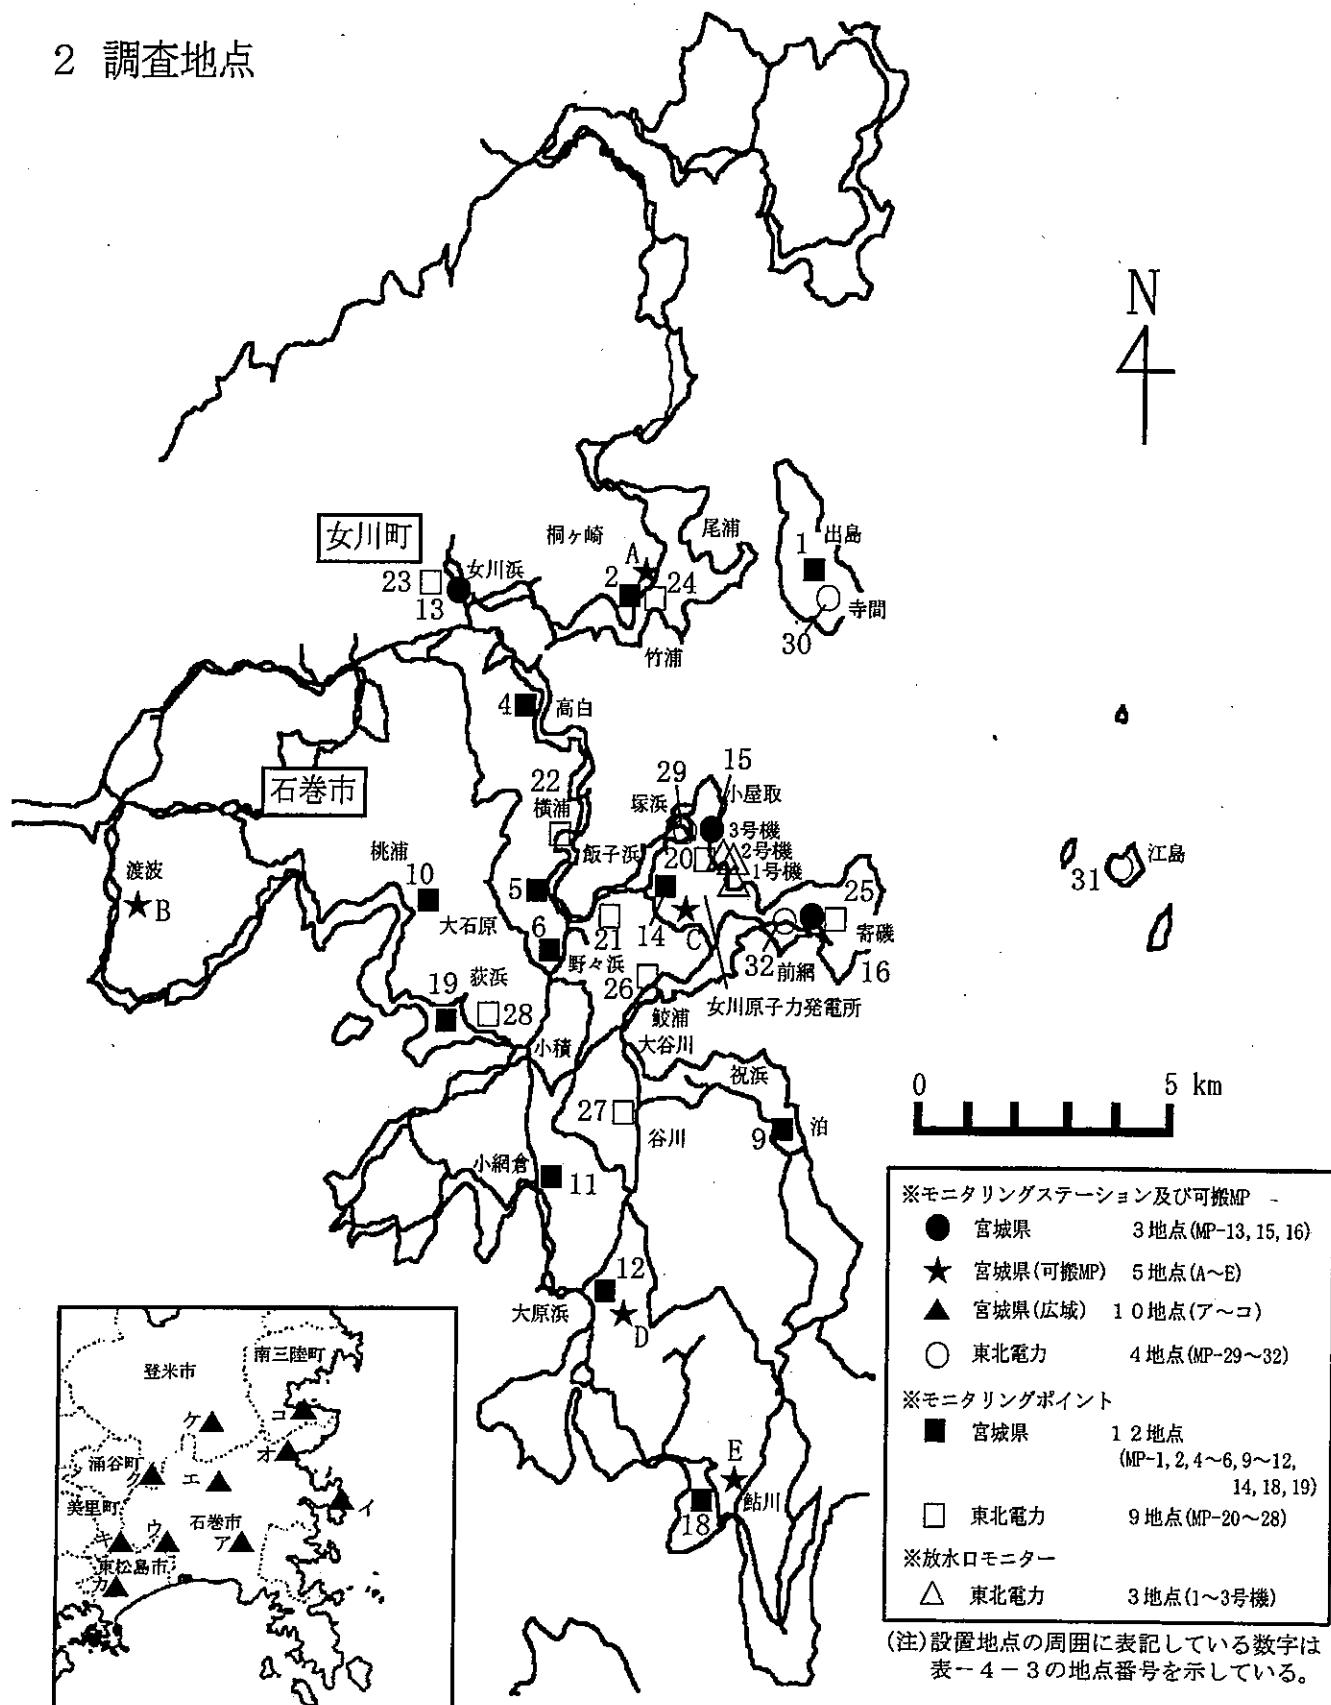


図-2-1 モニタリングステーション、可搬MP、モニタリング
ポイント及び放水口モニター設置地点

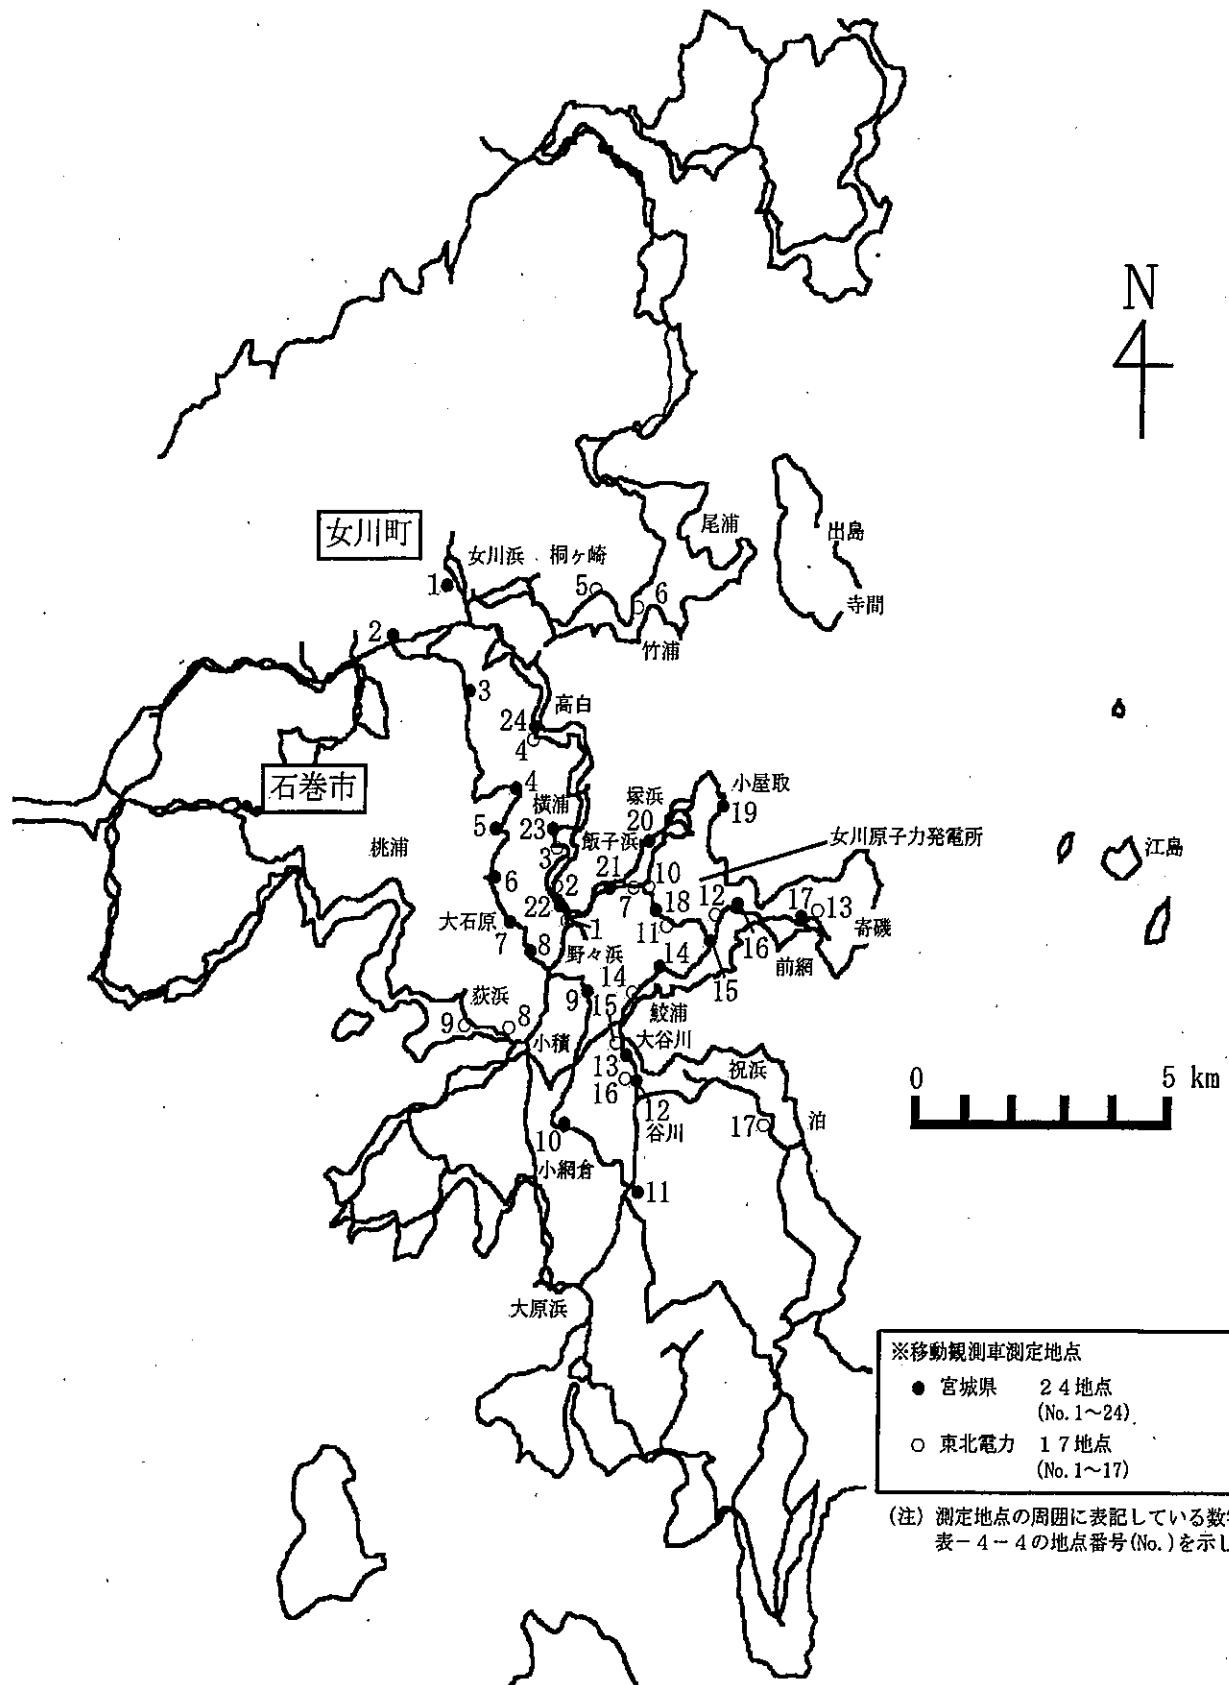


図-2-2 移動観測車測定地点

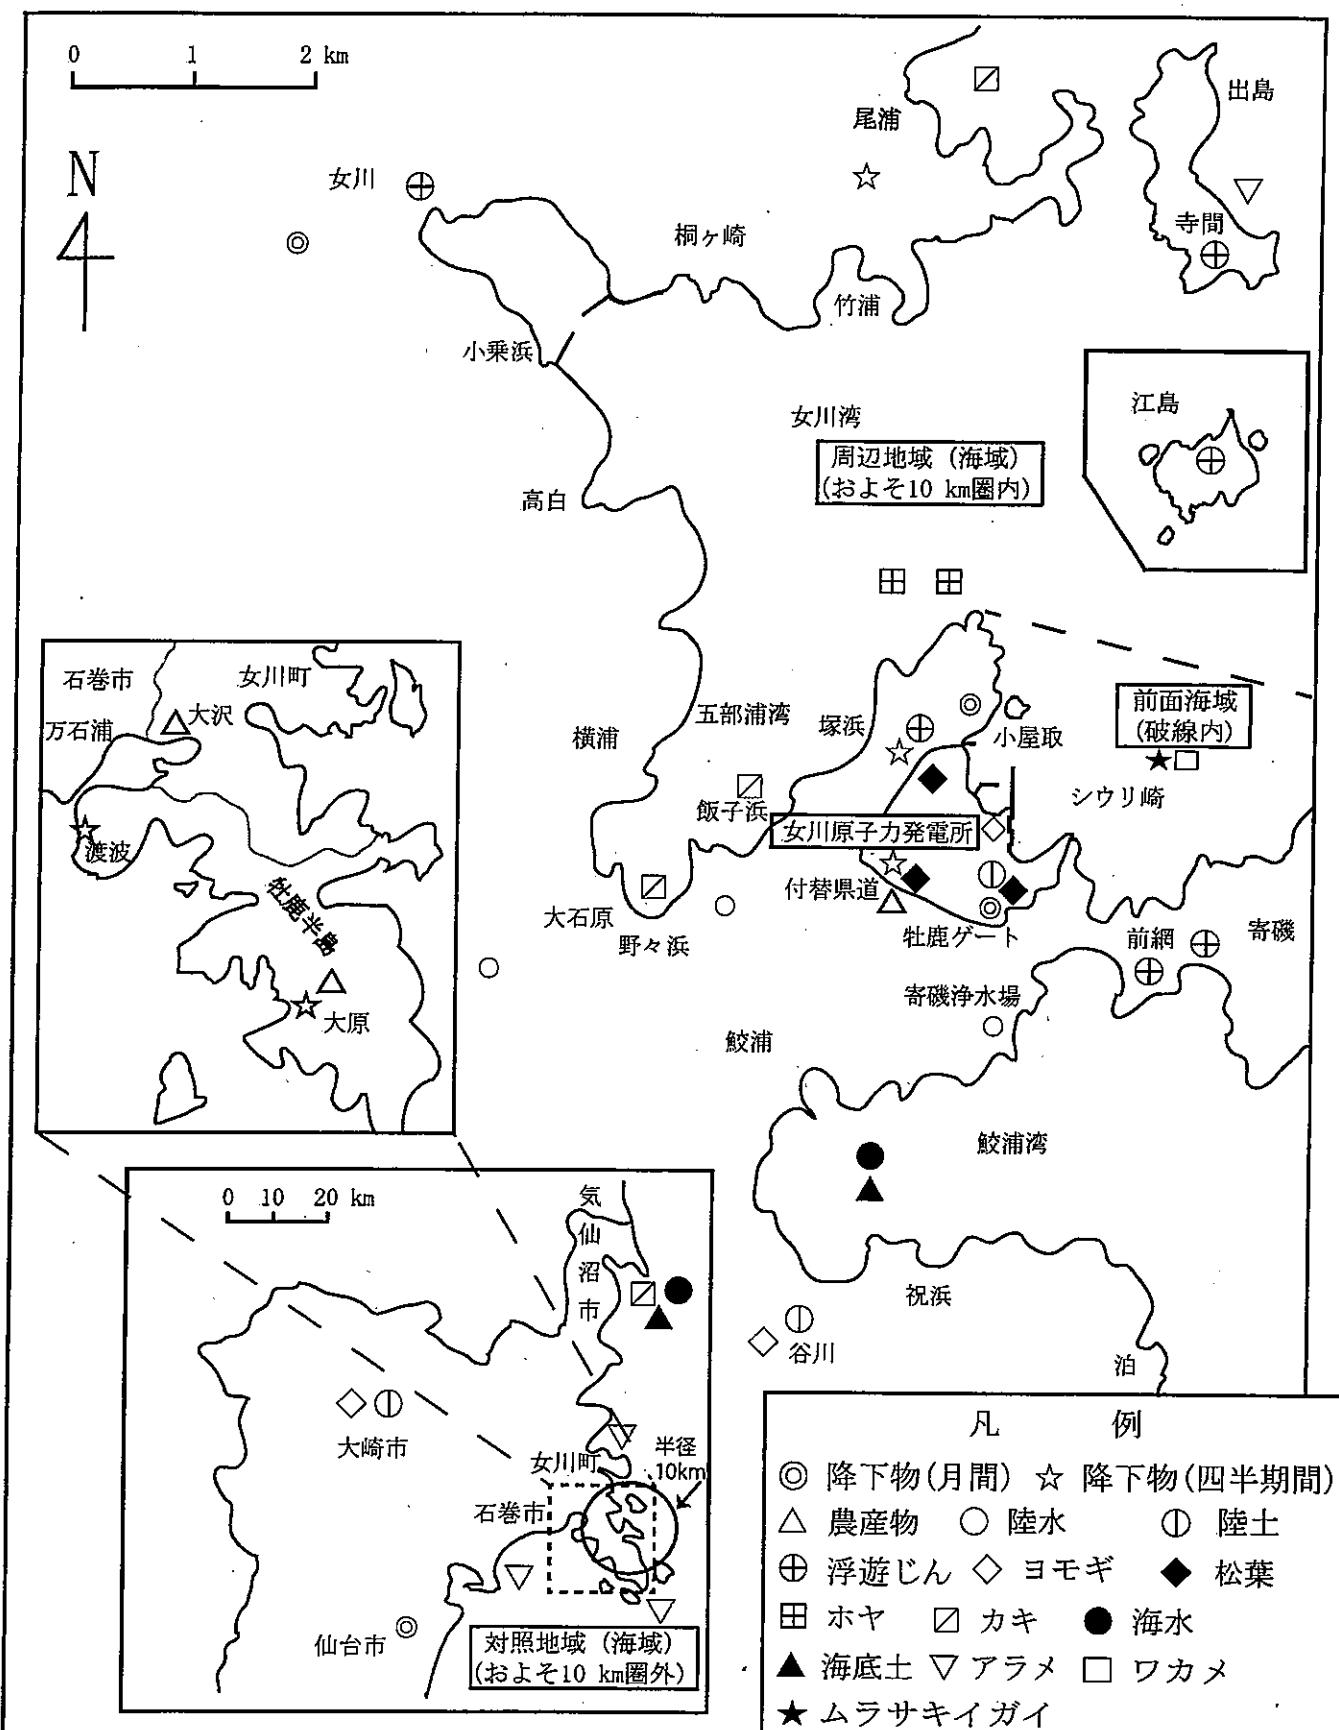


図-2-3 環境試料採取地点 (1)

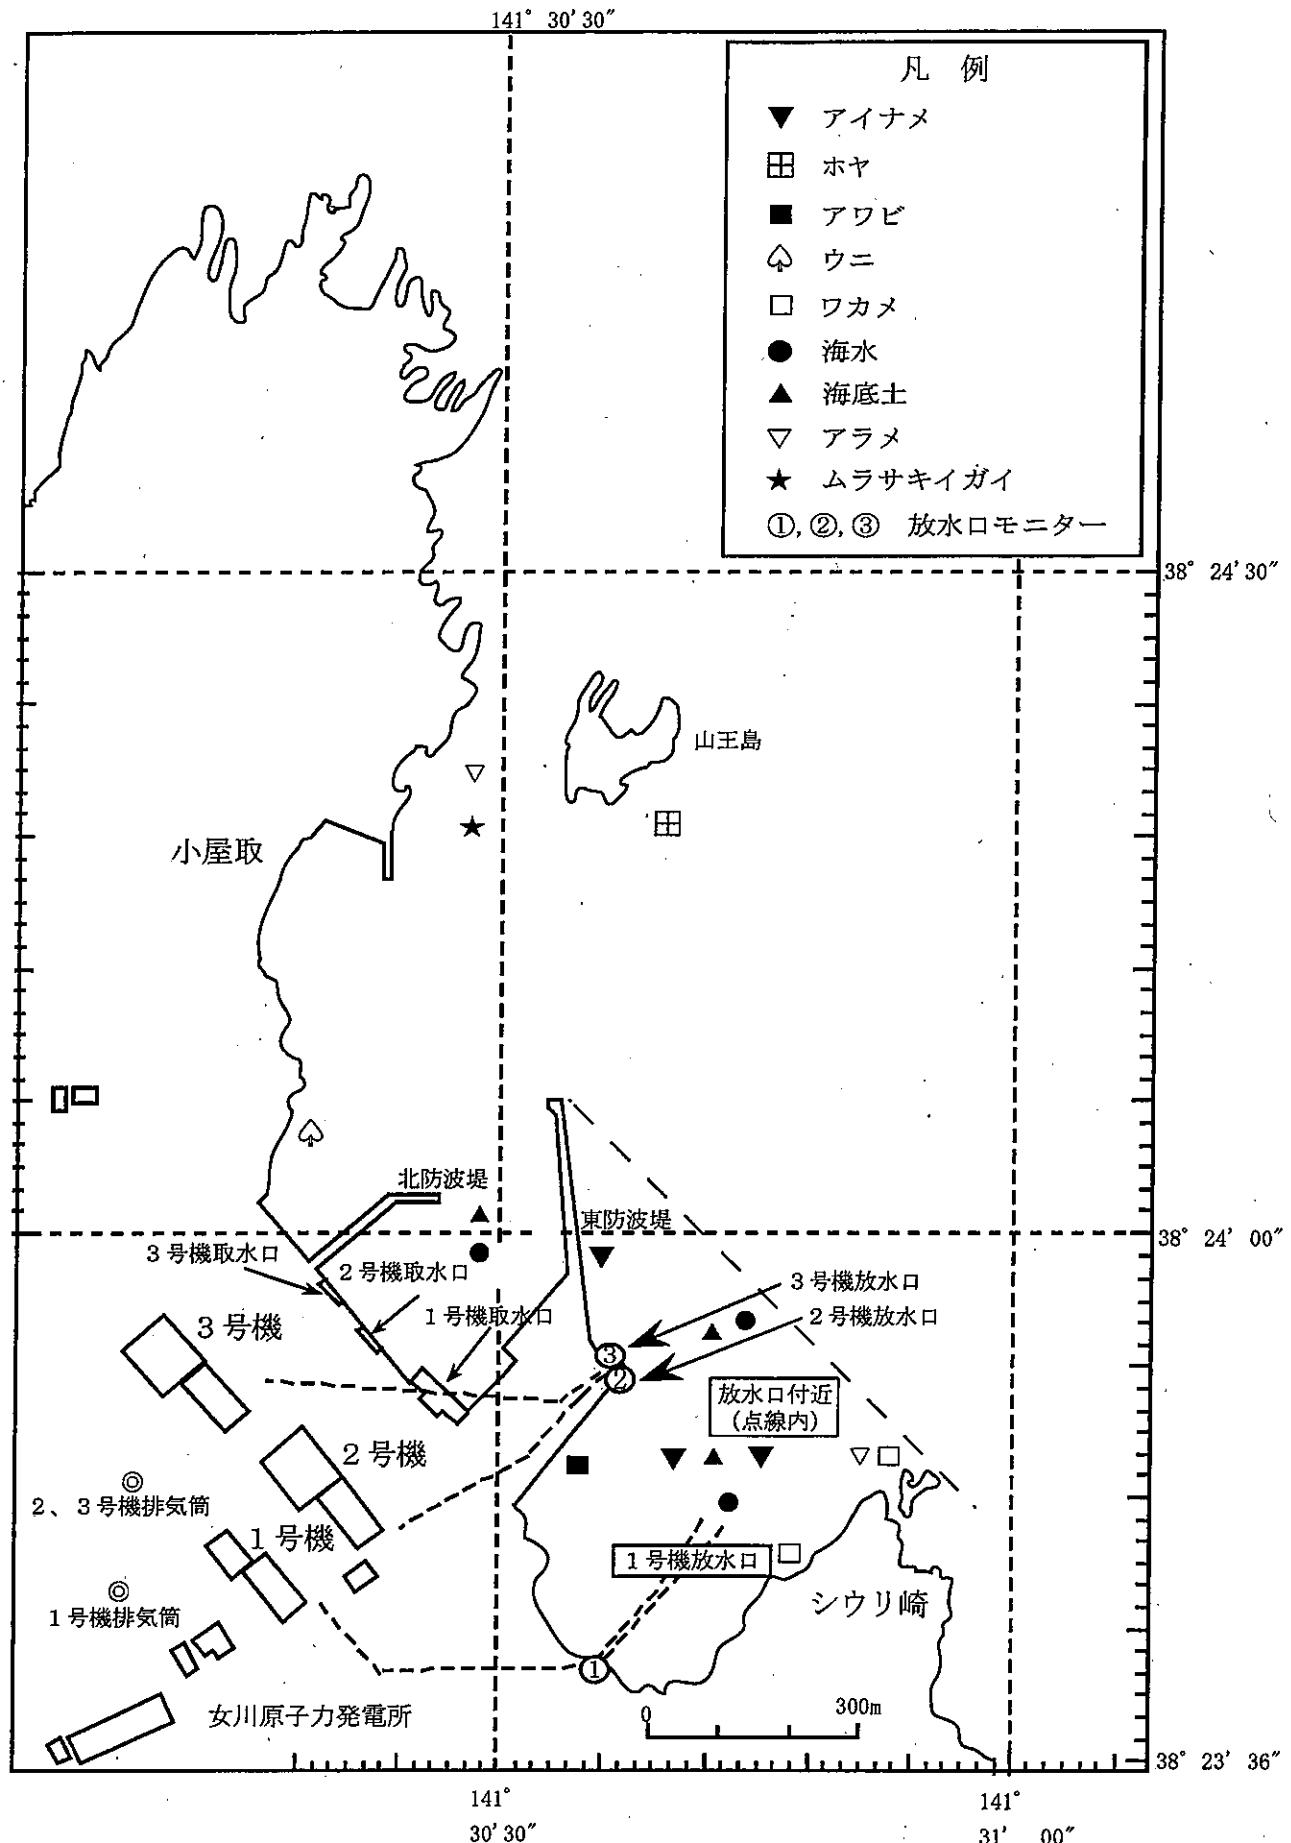


図-2-4 環境試料採取地点 (2)

3 測定方法及び測定機器等

(1) 測定方法及び測定機器

イ 環境試料の採取

「環境試料採取法」(昭和58年文部科学省)による。

ロ 大気浮遊じんの採取

調査機関	ダストサンプラー型式	流量
宮城県	応用光研 S-2766 (女川局) 日立アロカメディカル DSM-R41-22843 (寄磯局)	約30 L/分
東北電力㈱	アロカ DSM-R41-21069 (寺間局、前網局) 日立アロカメディカル DSM-R41-20392*	約150 L/分

* 平成27年10月26日～11月2日に寺間局、平成27年10月19日～26日に前網局のダストサンプラーを更新した。

ハ モニタリングステーションにおける空間ガンマ線線量率の測定

調査機関	測定方法		測定器
宮城県	① NaI(Tl) 検出器	NaI(Tl)検出器とスペクトロメータの組み合わせによりG(E)関数法で処理し、吸収線量率を連続測定する方法	検出器： アロカ製 ADP-132UR1型 3"φ×3"NaI(Tl)シンチレーション検出器、下方2π鉛遮へい ^{*1} 、恒温装置付 スペクトロメータ： アロカ製 ASM-352型
	② 電離箱検出器	電離箱により照射線量率を連続測定し、吸収線量率に換算する方法	検出器： アロカ製 RIC338型 Arガス封入球形加工電離箱検出器、有効容積 約14L
	③ データ収集	テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集	
東北電力㈱	① NaI(Tl) 検出器	NaI(Tl)検出器とスペクトロメータの組み合わせによりG(E)関数法で処理し、吸収線量率を連続測定する方法	検出器： アロカ製 ADP-132型 (寺間局、前網局) 又はADP-1132UR1型 ^{*2} 3"φ×3"NaI(Tl)シンチレーション検出器、下方2π鉛遮へい ^{*1} 、恒温装置付 スペクトロメータ： アロカ製 ASM-357型 (寺間局、前網局) 又はASM-RC41型 ^{*2}
	② 電離箱検出器	電離箱により照射線量率を連続測定し、吸収線量率に換算する方法	検出器： アロカ製 RIC338型 ^{*2} Arガス封入球形加工電離箱検出器、有効容積 約14L
	③ データ収集	テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集	

*1 上方の放射性物質に対する感度を高めるため、下方からのガンマ線影響を弱める目的で設置している。

*2 平成27年10月26日～11月2日に寺間局、平成27年10月19日～26日に前網局の測定器を更新した(電離箱検出器については更新の前後で型式の変更なし)。

(参考) モニタリングステーション代替地点(可搬MP)における空間ガンマ線線量率の測定

調査機関	測 定 方 法		測 定 器
宮 城 県	① NaI(Tl)検出器	NaI(Tl)検出器によりDBM方式で吸収線量率を連続測定する方法	応用光研工業製 HND-304A型 2"φ×2"NaI(Tl)シンチレーション検出器
	② データ収集	テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集	

(参考) 広域モニタリングステーションにおける空間ガンマ線線量率の測定

調査機関	測 定 方 法		測 定 器
宮 城 県	① 電離箱検出器	電離箱により照射線量率を連続測定し、吸収線量率に換算する方法	検出器： 富士電機製 NCE207K1型 Ar及び N ₂ ガス封入球形加圧電離箱検出器 有効容積 約14L
	② データ収集	テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集	

ニ 海水(放水)中の全ガンマ線計数率の測定

調査機関	測 定 方 法	測 定 器
東北電力㈱	① 1号機 放水路内に設置した検出器で、海水(放水)の全ガンマ線計数率を連続的に測定する方法 ② 2, 3号機 放水路から陸上に設置した遮へい容器に海水(放水)を汲み上げ、検出器で全ガンマ線計数率を連続的に測定する方法	1号機：日立製、 2"φ×2"NaI(Tl)シンチレーション検出器 2号機：アロカ製、 3"φ×3"NaI(Tl)シンチレーション検出器 3号機：アロカ製、 3"φ×3"NaI(Tl)シンチレーション検出器

ホ 空間ガンマ線積算線量の測定

調査機関	測 定 方 法	測 定 器	読み取り装置の校正
宮 城 県	各地点(モニタリングポイント及びモニタリングステーション)に3本(3素子)の蛍光ガラス線量計(RPLD)素子を配置し、3か月間の積算線量を測定する方法。 測定値は90日換算値で表わす。	AGCテクノグラス FGD252	Cs-137(3.7GBq) 標準照射装置による。
東北電力㈱		AGCテクノグラス FGD-202S	Cs-137(18.5GBq) 標準照射装置による。

へ 移動観測車による空間ガンマ線線量率の測定

調査機関	測 定 方 法	測 定 器
宮 城 県	NaI(Tl)検出器とスペクトロメータの組み合わせによりG(E)関数法で処理し、吸收線量率を測定する方法	検出器： アロカ製 ADP-1132 UR1型 3"φ ×3" NaI(Tl)シンチレーション検出器、温度補償型 スペクトロメータ： アロカ製 ASM-1306型
東北電力(株)		検出器： アロカ製 ADP-1132型 3"φ ×3" NaI(Tl)シンチレーション検出器、温度補償型 スペクトロメータ： アロカ製 ASM-R41型

ト ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

① 測定方法

「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー(平成4年3訂 文部科学省)」による。

測定試料	試 料 形 態	測定供試料量 ^{*1}	計測時間	報告単位
農産物	灰化物	灰 20g以上	30000～ 80000秒	Bq/kg生
陸水	蒸発濃縮物	10L以上		mBq/L
陸土	乾土	乾土 100g程度		Bq/kg乾土
浮遊じん	富城県：ろ紙 HE-40T CP-20 東北電力：ろ紙 HE-40T 灰化	1000m ³ 以上		mBq/m ³
降下物	月 間 蒸発濃縮物	0.5m ² 以上		Bq/m ²
	四半期間 蒸発濃縮物	0.166m ² 以上		
指標植物	灰化物	灰 20g以上		Bq/kg生
魚介藻類	灰化物	灰 20g以上		Bq/kg生
海 水	共沈法：AMP-MnO ₂ 共沈物 迅速法：未処理海水 ^{*2}	20L以上 2L		mBq/L mBq/L
海 底 土	乾 土	乾土 100g程度		Bq/kg乾土
指標海産物	灰化法：灰化物 迅速法：生または乾燥物 ^{*3}	灰 20g以上 生 1kg相当以上		Bq/kg生

*1. 降下物の測定供試料量の欄は、試料採取容器の開口部面積を表す。

*2 I(ヨウ素)-131も測定対象とするため。

*3 I-131を測定対象とするため。対象はアラメのみ。

② 測定器

調査機関	測 定 器
宮 城 県	オルテック 高純度Ge半導体検出器(相対効率 * 28%)
	セイコー E G & G 7600型多重波高分析装置
東北電力(株)	キヤンベラ 高純度Ge半導体検出器(相対効率 * 42, 43, 44%)
	キヤンベラ DSA-2000A型 多重波高分析装置

* 相対効率とは、距離25cmにおける⁶⁰Coの1.33MeVガンマ線に対する3"φ ×3"NaI(Tl)の効率に対する相対値を表す。

チストロンチウム-90の分析

調査機関	分析方法	測定器
宮城県	放射性ストロンチウム分析法(平成15年4訂文部科学省)による。	低バックグラウンド放射能自動測定装置 アロカ LBC-471Q (公財)日本分析センター所有) 日立アロカメディカル LBC-4202B*
東北電力㈱		低バックグラウンド放射能自動測定装置 アロカ LBC-4301

* 第3四半期から環境放射線監視センターで分析を実施した。

リトリチウムの分析

調査機関	分析方法	測定器
宮城県	トリチウム分析法(平成14年2訂文部科学省)による。	低バックグラウンド液体シンチレーション カウンター アロカ LSC-LB V (公財)日本分析センター所有) 日立アロカメディカル LSC-LB 7*
東北電力㈱		低バックグラウンド液体シンチレーション カウンター アロカ LSC-LB V

* 第3四半期から環境放射線監視センターで分析を実施した。

ヌ 気象観測

調査機関	観測方法	観測装置
宮城県	主に「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針(平成13年一部改訂 原子力安全委員会)」による。	風向風速計 小笠原計器 WS-BN6型 雨雪量計 小笠原計器 RS-222A-1型 感雨雪計 小笠原計器 NS-100型 温度計 小笠原計器 TS-3D1型 日射計 英弘精機 P-MS-402F-C型 放射收支計 英弘精機 P-MF-11型 土壤水分計 大起理化工業 P-DIK-321D型
東北電力㈱		風向風速計 (前網局) 小笠原計器 WS-111型 雨雪量計 (前網局) 小笠原計器 WS-BN6型 感雨雪計 小笠原計器 RS-222型 小笠原計器 RS-222A型* 小笠原計器 NS-100型

* 第3四半期から前網局の観測装置を更新した(感雨雪計については更新の前後で型式の変更なし)。

(参考) 広域モニタリングステーションの気象観測

調査機関	観測方法	観測装置
宮城県	主に「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針(平成13年一部改訂 原子力安全委員会)」による。	風向風速計 光進電気工業 KVS-500型 雨雪量計 光進電気工業 RT-1025型 感雨雪計 光進電気工業 RT-1201型

(2) 検出下限値及び数値の表し方

イ 検出下限値

① ゲルマニウム半導体検出器による分析

検出下限値は、試料の測定値（正味計数）の統計誤差（計数誤差）の3倍とする。

② Sr (ストロンチウム) -90及びH-3 (トリチウム) の分析

検出下限値は、試料の測定値の統計誤差の3倍とする。

ロ 数値の表し方

本報告書では、測定結果は以下の規定に従って表示する。数値の丸め方は、表示数値を (n) 衔とする場合、(n+1) 衔まで計算し (n+1) 衔目を四捨五入する。

① 環境放射線

(イ) RPLD及びTLDによる90日または365日間の空間ガンマ線積算線量のデータは、ミリグレイ単位で小数点以下2桁目まで表示する。

(ロ) 空間ガンマ線線量率のデータは、ナノグレイ毎時単位で小数点以下1桁目まで表示する

(ハ) 降水量は、最少計量単位である0.5mm以上の降水（雨雪）量を表示する。

(ニ) 感雨は、感雨（雪）のないときは「」（空白）とし、感雨（雪）があったときは「○」（まる）を表示する。

(ホ) 測定対象外の項目は「/」（斜線）、欠測した時は「-」（ハイフン）とする。

② 環境放射能

(イ) データはすべて統計誤差 (1σ) を併記する。

(ロ) 測定値の表示桁数は2桁とし、統計誤差は測定値の最下位桁まで表示する
(例1、2)。

(例1) $69.07 \pm 14.32 \rightarrow 69 \pm 14$

(例2) $69.07 \pm 1.432 \rightarrow 69 \pm 1$

(ハ) 測定値の最上位桁に比べて統計誤差の最上位桁が3桁目以下の場合、測定値は統計誤差の最上位桁と同じ位まで表示し、統計誤差は、最上位桁のみを表示する (例3、4)。

ただし、統計誤差を丸めた結果、位が上がり桁数が増えた場合は、統計誤差を2桁表示する (例5)。

(例3) $69.07 \pm 0.1432 \rightarrow 69.1 \pm 0.1$

(例4) $69.07 \pm 0.01432 \rightarrow 69.07 \pm 0.01$

(例5) $69.07 \pm 0.964 \rightarrow 69.1 \pm 1.0$

(ニ) 測定対象外の項目は「/」（斜線）、欠測した項目は「」（空白）とする。

(ホ) 測定結果が検出下限値よりも小さいものは「ND」(Not Detected) とする。

ただし、ゲルマニウム半導体検出器による核種分析結果については以下の方法で表示する

1) 検出下限値未満であるがスペクトルに光電ピークが存在する場合は、その時の検出下限値を「()」（カッコ）でくくって表示する。

2) 検出下限値未満であり、かつスペクトルに光電ピークが存在しない場合は、「ND」(Not Detected) で表示する。

(ヘ) 測定時間はライブタイムで表示し、単位は「秒」とする。

(ト) 陸土の分析結果の換算係数は、Bq/kg乾土からBq/m²への乗数を表す。

③ 海水放射線

単位はcpmとし、整数値で表す。

4 測定結果

(1) モニタリングステーションでの測定結果

イ 年間測定値

表-4-1-1 電離箱検出器による空間ガンマ線線量率測定結果^{*1}

単位:nGy/h

調査機関	局名	項目	平成27年度測定値	前年度までの測定値(参考) ^{*2}	
				平成22年度までの値 (福島第一原発事故前)	平成23年度以降の値 (福島第一原発事故後)
宮城県	女川	平均値	69.4	58.4 ~ 65.1	70.5 ~ 81.5
		最大値	128.0	79.8 ~ 103.3	97.0 ~ 112.0
		最小値	63.0	53.7 ~ 59.8	60.7 ~ 71.8
	小屋取	平均値	85.6	73.5 ~ 83.0	87.4 ~ 123.2
		最大値	135.5	95.2 ~ 124.3	121.8 ~ 160.3
		最小値	80.3	67.0 ~ 78.0	83.3 ~ 105.2
	寄磯	平均値	76.2	66.0 ~ 70.6	78.8 ~ 102.6
		最大値	129.5	85.5 ~ 105.0	111.0 ~ 141.3
		最小値	71.6	61.2 ~ 66.3	73.5 ~ 87.5
東北電力	塙浜	平均値	83.8	73.6 ~ 80.4	87.1 ~ 114.5
		最大値	132.1	93.5 ~ 126.3	128.6 ~ 158.4
		最小値	77.8	68.2 ~ 76.8	79.9 ~ 97.1
	寺間	平均値	73.7	66.8 ~ 74.5	74.3 ~ 91.0
		最大値	119.2	85.5 ~ 121.0	107.0 ~ 126.5
		最小値	68.0	61.4 ~ 71.6	68.0 ~ 78.6
	江島	平均値	65.1	61.3 ~ 68.7	66.5 ~ 76.4
		最大値	127.5	77.8 ~ 103.3	95.1 ~ 111.2
		最小値	59.7	56.4 ~ 65.5	61.2 ~ 70.9
	前網	平均値	92.9	76.8 ~ 83.0	94.2 ~ 123.7
		最大値	146.1	85.3 ~ 126.3	126.2 ~ 165.2
		最小値	86.4	69.7 ~ 79.7	88.7 ~ 107.0

*1 各測定値は、いずれも10分値から求めたものである。

*2 「前年度までの測定値」は、小屋取局は昭和57年度から、女川、寄磯局は昭和58年度から、塙浜、寺間、江島、前網局は昭和59年度からの測定値について、各年度毎に求めた平均値、最大値、最小値の範囲を福島第一原発事故前後で区別して参考として示す。なお、震災の影響により、平成23年3月11日から平成23年4月～9月まで欠測が生じている（復旧時期は局により異なる）。

平成27年度

(参考) 広域モニタリングステーションにおける空間ガンマ線線量率
測定結果^{*1} (電離箱検出器による線量率)

単位: nGy/h

調査機関	局名	項目	平成27年度 測定値	前年度までの 測定値(参考) ^{*2}
宮城県	石巻稲井	平均値	64.6	65.3 ~ 67.5
		最大値	118.4	93.3 ~ 98.3
		最小値	60.0	53.3 ~ 58.3
	雄勝	平均値	67.5	70.0 ~ 73.1
		最大値	113.3	106.7 ~ 108.3
		最小値	60.0	60.0 ~ 63.3
	河南	平均値	66.1	68.9 ~ 72.3
		最大値	143.4	103.3 ~ 105.0
		最小値	60.0	56.7 ~ 58.3
	河北	平均値	67.1	68.9 ~ 70.3
		最大値	128.3	98.3 ~ 108.3
		最小値	61.7	55.0 ~ 60.0
	北上	平均値	80.5	82.7 ~ 85.4
		最大値	141.7	115.0 ~ 120.0
		最小値	73.3	68.3 ~ 69.8
	鳴瀬	平均値	62.3	64.0 ~ 67.1
		最大値	126.7	100.0 ~ 103.3
		最小値	55.0	55.0
	南郷	平均値	67.4	71.0 ~ 73.7
		最大値	153.3	110.0 ~ 115.0
		最小値	58.3	58.3 ~ 60.0
	涌谷	平均値	62.2	64.2 ~ 66.4
		最大値	146.7	100.0 ~ 103.3
		最小値	56.7	53.3 ~ 55.0
	津山	平均値	67.3	69.6 ~ 75.2
		最大値	128.3	106.7 ~ 108.3
		最小値	60.0	56.7 ~ 60.0
	志津川	平均値	66.5	68.4 ~ 71.5
		最大値	126.7	105.0 ~ 110.0
		最小値	60.0	58.3 ~ 61.7

*1 各測定値は、いずれも10分値から求めたものである。

*2 平成25年度からの測定値の範囲を示す。

平成27年度

表-4-1-2 年間風速出現頻度

調査機関	局名	風速 (m/s)							欠測率	
		CALM*1	≤1	≤2	≤3	≤4	≤5	≤6		
宮城県	女川	9.4	29.9	30.0	16.2	8.6	3.9	1.4	0.3	0.1
	小屋取	30.5	36.6	27.4	5.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	寄磯	6.7	18.8	28.9	19.9	12.1	6.2	3.4	1.8	0.9
東北電力	塙浜	40.2	32.3	23.1	4.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5
	寺間	22.6	23.8	29.6	13.2	6.3	2.7	1.0	0.3	0.0
	江島	1.8	10.3	22.2	17.2	11.0	8.4	7.2	6.0	5.5
	前網	27.4	28.8	24.9	9.9	4.2	1.9	1.1	0.6	0.4

*1 CALMは、0.5m/秒未満を表わす。


表-4-1-3 年間大気安定度出現頻度

調査機関	局名	大気安定度*2							欠測率			
		A	A - B	B	B - C	C	C - D	D				
宮城県	女川	3.1	8.1	10.9	2.1	5.3	1.6	34.2	2.5	3.6	28.6	2.2


*2 A：強不安定、B：並不安定、C：弱不安定、D：中立、E：弱安定、F：並安定、G：強安定
(原子力安全委員会、「発電用原子炉施設の安全解析に關する氣象指針」の分類による)

平成27年度

女川

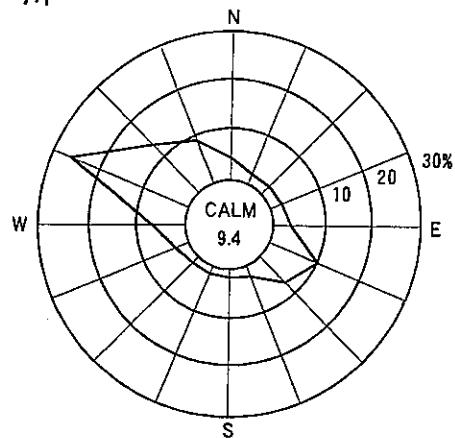

小屋取

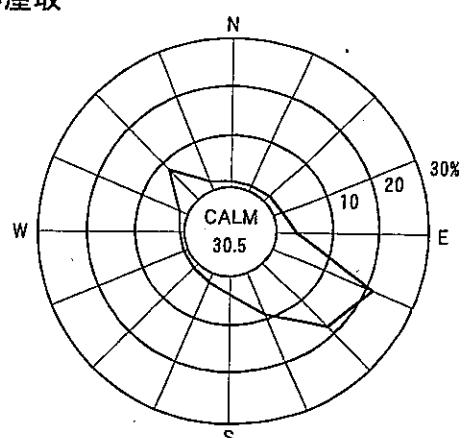

寄磯

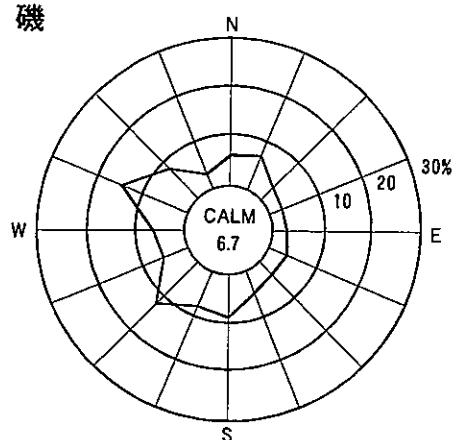


図-4-1-1 年間風配図(宮城県調査分)

平成27年度

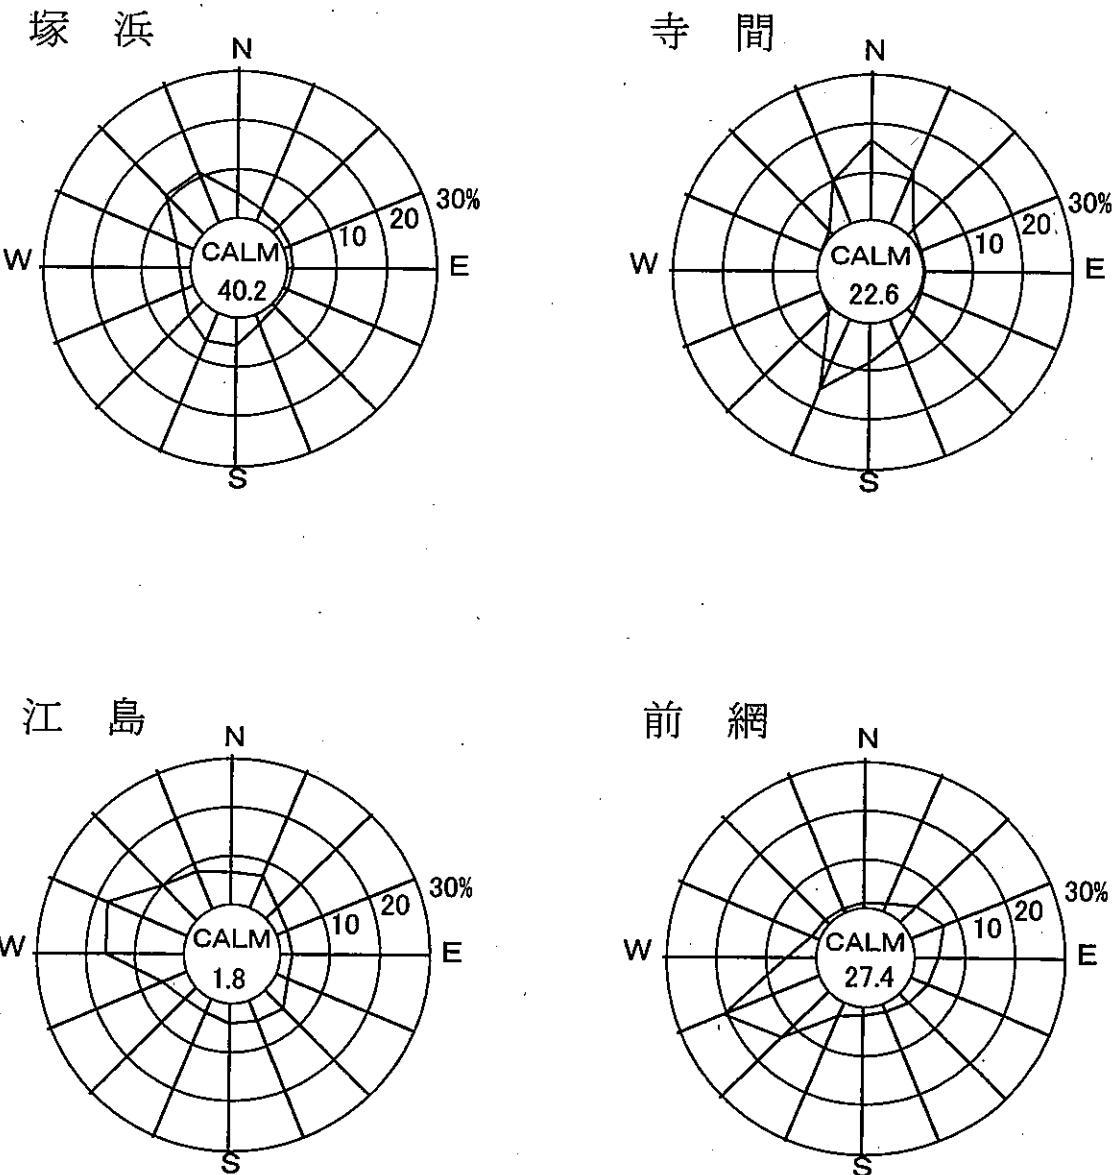


図-4-2-1 年間風配図(東北電力調査分)

平成27年度

口 月間測定値
表-4-1-4 女川局 (1)

月	4		5		6	
項目	NaI(Tl) ^{*1}	電離箱	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	13.7	68.8	13.7	69.3	13.8	69.8
標準偏差 (nGy/h)	1.3	3.0	0.9	2.1	1.0	1.9
最頻値 (nGy/h)	13.2	68.2	13.4	68.8	13.6	69.1
最大値 (nGy/h)	22.3	88.2	23.1	89.7	22.2	88.4
最小値 (nGy/h)	12.4	64.5	12.6	65.9	12.5	66.2
積算値 (μ Gy)	9.86	49.52	10.14	51.57	9.72	49.24
積算降水増分 (μ Gy) ^{*2}	0.30	0.69	0.15	0.32	0.14	0.30
降水增加率 (nGy/mm) ^{*2}	2.4	5.6	2.7	5.9	1.3	2.8
最多出現風向	WNW		WNW		ESE	
平均風速 (m/s)	1.7		1.8		1.8	
降水量 (mm)	123.5		54.0		120.0	
平均土壤水分 (%)	63.2 ± 3.2		54.0 ± 4.4		45.7 ± 6.9	
平均気温 (°C)	10.8		16.5		18.7	
最多出現大気安定度	D		D		D	

月	7		8		9	
項目	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	13.9	70.0	14.1	70.5	13.8	69.9
標準偏差 (nGy/h)	0.9	1.8	1.4	2.6	1.1	2.3
最頻値 (nGy/h)	13.6	69.9	13.0	69.4	13.5	68.8
最大値 (nGy/h)	22.9	87.4	24.2	92.0	20.5	84.6
最小値 (nGy/h)	12.3	66.4	12.3	66.3	12.1	65.3
積算値 (μ Gy)	10.32	52.09	10.46	52.48	9.86	50.11
積算降水増分 (μ Gy)	0.12	0.21	0.29	0.60	0.34	0.66
降水增加率 (nGy/mm)	2.6	4.9	2.2	4.6	1.2	2.4
最多出現風向	WNW		ESE		WNW	
平均風速 (m/s)	1.4		1.7		1.6	
降水量 (mm)	44.0		129.5		274.0	
平均土壤水分 (%)	51.6 ± 5.5		49.9 ± 9.1		67.8 ± 6.1	
平均気温 (°C)	23.5		23.2		19.6	
最多出現大気安定度	D		D		D	

*1 下方を鉛で遮へいたNaI(Tl)検出器により測定した(以下、同様)。

*2 積算降水増分とは、その月の降水に伴う線量率上昇の和を表し、降水増加率は、その値を降水量で割った値である。

表-4-1-4 女川局 (2)

月	10		11		12	
項目	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	13.9	69.4	14.3	70.1	14.1	69.3
標準偏差 (nGy/h)	0.9	1.9	1.8	3.9	1.9	4.2
最頻値 (nGy/h)	14.0	69.5	13.5	68.5	13.1	67.8
最大値 (nGy/h)	24.6	93.0	26.7	96.6	40.6	128.0
最小値 (nGy/h)	12.6	65.9	12.4	65.6	12.4	65.2
積算値 (μ Gy)	10.36	51.60	10.27	50.48	10.13	50.55
積算降水増分 (μ Gy)	0.11	0.23	0.49	1.04	0.32	0.67
降水增加率 (nGy/mm)	4.2	9.1	3.6	7.6	3.8	7.8
最多出現風向	WNW		WNW		WNW	
平均風速 (m/s)	1.6		1.6		1.8	
降水量 (mm)	25.0		138.0		86.0	
平均土壤水分 (%)	48.2 ± 9.8		59.4 ± 10.2		70.0 ± 2.2	
平均気温 (°C)	14.6		10.6		5.4	
最多出現大気安定度	G		D		G	

月	1		2		3	
項目	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	13.9	69.1	13.5	68.2	13.5	68.3
標準偏差 (nGy/h)	1.3	3.1	0.6	1.5	0.6	1.4
最頻値 (nGy/h)	13.3	68.2	13.2	67.9	13.2	68.3
最大値 (nGy/h)	24.5	93.4	17.4	79.0	19.7	82.6
最小値 (nGy/h)	12.4	63.0	12.1	63.8	12.6	65.4
積算値 (μ Gy)	10.31	51.41	9.33	47.27	10.01	50.84
積算降水増分 (μ Gy)	0.21	0.50	0.05	0.15	0.08	0.17
降水增加率 (nGy/mm)	2.7	6.5	2.2	6.0	3.8	8.4
最多出現風向	WNW		WNW		WNW	
平均風速 (m/s)	1.8		1.8		1.8	
降水量 (mm)	77.0		24.5		20.0	
平均土壤水分 (%)	69.9 ± 5.0		73.1 ± 1.6		72.8 ± 1.6	
平均気温 (°C)	2.3		3.1		6.2	
最多出現大気安定度	D		D		G	

平成27年度

表-4-1-5 小屋取局 (1)

月	4		5		6	
項目	NaI(T1)	電離箱	NaI(T1)	電離箱	NaI(T1)	電離箱
平均値 (nGy/h)	26.4	84.8	26.9	86.3	26.8	86.2
標準偏差 (nGy/h)	1.6	3.1	1.1	2.0	1.1	2.0
最頻値 (nGy/h)	26.1	83.1	26.7	85.6	26.4	85.4
最大値 (nGy/h)	37.1	107.0	37.4	104.7	34.9	100.2
最小値 (nGy/h)	24.8	80.8	25.1	82.4	24.9	82.4
積算値 (μ Gy)	18.81	61.03	20.01	64.18	18.65	60.05
積算降水増分 (μ Gy)	0.41	0.80	0.17	0.29	0.18	0.34
降水增加率 (nGy/mm)	3.0	5.9	2.7	4.8	1.1	1.9
最多出現風向	SE		ESE		SE	
平均風速 (m/s)	0.8		0.9		0.9	
降水量 (mm)	137.0		60.5		174.0	
平均土壤水分 (%)						
平均気温 (°C)						
最多出現大気安定度						

月	7		8		9	
項目	NaI(T1)	電離箱	NaI(T1)	電離箱	NaI(T1)	電離箱
平均値 (nGy/h)	26.4	85.9	26.7	86.3	25.7	84.7
標準偏差 (nGy/h)	0.9	1.6	1.6	2.7	1.4	2.3
最頻値 (nGy/h)	26.3	85.7	27.2	86.7	25.3	84.2
最大値 (nGy/h)	34.3	100.9	37.9	105.4	40.8	107.7
最小値 (nGy/h)	25.0	82.4	24.3	81.5	23.8	80.9
積算値 (μ Gy)	19.67	63.92	19.83	64.19	18.39	60.52
積算降水増分 (μ Gy)	0.14	0.22	0.41	0.69	0.37	0.58
降水增加率 (nGy/mm)	2.4	3.8	2.4	4.1	1.3	2.0
最多出現風向	ESE		SE		SE	
平均風速 (m/s)	0.6		0.8		0.8	
降水量 (mm)	58.0		165.5		288.5	
平均土壤水分 (%)						
平均気温 (°C)						
最多出現大気安定度						

平成27年度

表-4-1-5 小屋取局 (2)

月	10		11		12	
項目	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	26.6	85.9	26.7	86.8	26.3	85.9
標準偏差 (nGy/h)	0.9	1.9	2.3	4.1	2.2	4.2
最頻値 (nGy/h)	26.8	86.2	25.9	85.1	25.6	85.0
最大値 (nGy/h)	36.0	100.5	42.3	113.5	54.1	135.5
最小値 (nGy/h)	25.0	81.7	24.8	81.6	24.8	82.1
積算値 (μ Gy)	19.78	63.89	19.22	62.49	19.20	62.81
積算降水増分 (μ Gy)	0.10	0.18	0.62	1.10	0.35	0.65
降水增加率 (nGy/mm)	4.3	7.6	4.5	7.9	4.6	8.4
最多出現風向	ESE		ESE		ESE	
平均風速 (m/s)	1.0		0.8		1.0	
降水量 (mm)	23.5		140.0		77.5	
平均土壤水分 (%)						
平均気温 (°C)						
最多出現大気安定度						

月	1		2		3	
項目	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	26.1	85.4	25.4	84.3	25.5	84.5
標準偏差 (nGy/h)	1.4	2.9	0.8	1.6	0.9	1.8
最頻値 (nGy/h)	26.3	85.6	25.3	83.5	25.4	83.8
最大値 (nGy/h)	37.5	112.5	32.0	97.2	38.0	107.6
最小値 (nGy/h)	24.4	80.3	24.1	80.5	24.3	81.1
積算値 (μ Gy)	19.40	63.57	17.54	58.16	18.96	62.80
積算降水増分 (μ Gy)	0.24	0.48	0.07	0.14	0.12	0.22
降水增加率 (nGy/mm)	3.6	7.2	2.5	5.3	4.7	8.5
最多出現風向	ESE		ESE		ESE	
平均風速 (m/s)	1.0		1.0		0.9	
降水量 (mm)	66.5		27.0		26.0	
平均土壤水分 (%)						
平均気温 (°C)						
最多出現大気安定度						

平成27年度

表-4-1-6 寄磯局 (1)

月	4		5		6	
項目	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	20.0	76.7	20.1	77.3	20.0	76.7
標準偏差 (nGy/h)	1.1	2.6	0.8	1.8	0.8	1.7
最頻値 (nGy/h)	19.7	75.7	19.9	77.1	19.4	76.8
最大値 (nGy/h)	27.6	93.5	28.5	95.1	24.9	87.6
最小値 (nGy/h)	18.6	72.7	19.0	74.2	18.9	73.1
積算値 (μ Gy)	14.41	55.24	14.93	57.50	14.13	54.22
積算降水増分 (μ Gy)	0.26	0.65	0.12	0.25	0.14	0.29
降水增加率 (nGy/mm)	2.2	5.3	2.5	5.2	0.8	1.7
最多出現風向	SW		SW		S	
平均風速 (m/s)	2.5		2.8		2.3	
降水量 (mm)	121.0		49.0		170.5	
平均土壤水分 (%)						
平均気温 (°C)						
最多出現大気安定度						

月	7		8		9	
項目	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	20.0	76.2	20.0	76.2	19.6	75.7
標準偏差 (nGy/h)	0.7	1.4	1.2	2.4	1.1	2.3
最頻値 (nGy/h)	19.8	76.2	19.2	74.6	19.4	75.0
最大値 (nGy/h)	25.9	87.6	29.9	95.7	29.3	95.0
最小値 (nGy/h)	18.7	72.9	18.2	72.0	18.1	71.6
積算値 (μ Gy)	14.85	56.71	14.86	56.73	14.09	54.27
積算降水増分 (μ Gy)	0.10	0.18	0.31	0.60	0.30	0.58
降水增加率 (nGy/mm)	1.9	3.6	2.1	4.1	1.1	2.1
最多出現風向	SW		NNE		N	
平均風速 (m/s)	1.8		1.8		1.9	
降水量 (mm)	51.5		146.0		282.5	
平均土壤水分 (%)						
平均気温 (°C)						
最多出現大気安定度						

平成27年度

表-4-1-6 寄磯局 (2)

月	10		11		12	
項目	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	20.0	76.3	20.1	76.5	19.7	75.8
標準偏差 (nGy/h)	0.5	1.2	1.8	3.8	1.6	3.5
最頻値 (nGy/h)	20.1	76.2	19.4	74.9	19.0	75.1
最大値 (nGy/h)	24.4	85.4	31.5	100.2	44.3	129.5
最小値 (nGy/h)	18.6	73.5	18.4	72.1	18.4	72.0
積算値 (μ Gy)	14.88	56.79	14.45	55.05	14.40	55.36
積算降水増分 (μ Gy)	0.06	0.13	0.45	0.93	0.21	0.46
降水增加率 (nGy/mm)	55.1	127.4	3.5	7.3	6.5	14.5
最多出現風向	WNW		WNW		WNW	
平均風速 (m/s)	2.7		2.0		2.4	
降水量 (mm)	1.0		128.0		82.0	
平均土壤水分 (%)						
平均気温 (°C)						
最多出現大気安定度						

月	1		2		3	
項目	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	19.7	76.1	19.3	75.4	19.3	75.5
標準偏差 (nGy/h)	0.9	2.4	0.6	1.4	0.6	1.5
最頻値 (nGy/h)	19.2	76.0	19.0	74.9	19.1	75.3
最大値 (nGy/h)	26.8	94.3	24.0	86.8	27.1	93.6
最小値 (nGy/h)	18.4	71.7	18.2	72.6	18.4	72.6
積算値 (μ Gy)	14.62	56.65	13.34	52.26	14.34	56.14
積算降水増分 (μ Gy)	0.16	0.41	0.05	0.13	0.07	0.18
降水增加率 (nGy/mm)	2.4	6.0	1.9	4.9	3.1	7.7
最多出現風向	WNW		WNW		WNW	
平均風速 (m/s)	2.5		2.8		2.3	
降水量 (mm)	68.5		26.0		24.0	
平均土壤水分 (%)						
平均気温 (°C)						
最多出現大気安定度						

平成27年度

表-4-1-7 塚浜局 (1)

月	4		5		6	
項目	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱
平均値 (nGy/h)	22.5	84.4	22.9	85.1	22.8	84.8
標準偏差 (nGy/h)	1.5	3.1	1.1	2.0	1.1	1.9
最頻値 (nGy/h)	22.1	83.3	22.8	84.8	22.2	84.2
最大値 (nGy/h)	34.4	107.3	33.7	103.9	30.7	98.8
最小値 (nGy/h)	20.9	80.5	21.1	81.5	21.0	80.9
積算値 (μ Gy)	16.22	60.78	17.01	63.31	16.37	60.98
積算降水増分 (μ Gy)	0.38	0.78	0.17	0.29	0.22	0.40
降水増加率 (μ Gy/mm)	2.8	5.7	2.9	4.8	1.3	2.3
最多出現風向	SSW		S		S	
平均風速 (m/s)	0.8		0.8		0.6	
降水量 (mm)	137.0		60.5		174.0	
平均土壤水分 (%)						
平均気温 (°C)						
最多出現大気安定度						

*積算降水増分及び降水増加率は小屋取局の降水データを使用した。

月	7		8		9	
項目	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱
平均値 (nGy/h)	22.4	84.1	22.6	84.3	21.9	83.0
標準偏差 (nGy/h)	0.9	1.6	1.7	2.9	1.5	2.6
最頻値 (nGy/h)	22.3	84.1	23.2	82.6	21.6	82.2
最大値 (nGy/h)	30.0	98.5	34.1	103.8	39.6	113.4
最小値 (nGy/h)	21.0	80.9	20.3	79.6	20.0	79.2
積算値 (μ Gy)	16.68	62.57	16.84	62.74	15.31	58.07
積算降水増分 (μ Gy)	0.14	0.24	0.44	0.71	0.42	0.69
降水増加率 (μ Gy/mm)	2.4	4.1	2.7	4.3	1.5	2.4
最多出現風向	S		ENE		NNW	
平均風速 (m/s)	0.5		0.5		0.5	
降水量 (mm)	58.0		165.5		288.5	
平均土壤水分 (%)						
平均気温 (°C)						

平成27年度

表-4-1-7 塚浜局 (2)

月	10		11		12	
項目	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱
平均値 (nGy/h)	22.6	84.0	22.4	83.8	22.1	83.4
標準偏差 (nGy/h)	0.9	1.7	2.2	4.3	2.1	4.2
最頻値 (nGy/h)	22.8	84.0	21.7	82.1	21.5	82.1
最大値 (nGy/h)	31.3	100.3	37.6	113.0	47.2	132.1
最小値 (nGy/h)	20.8	80.0	20.6	79.8	20.7	79.5
積算値 (μ Gy)	16.78	62.47	16.13	60.19	16.37	61.95
積算降水増分 (μ Gy)	0.11	0.19	0.46	0.88	0.34	0.66
降水增加率 (μ Gy/mm)	4.5	8.1	3.3	6.3	4.4	8.5
最多出現風向	NNW		NNW		NW	
平均風速 (m/s)	0.9		0.7		1.0	
降水量 (mm)	23.5		140.0		77.5	
平均土壤水分 (%)						
平均気温 (°C)						
最多出現大気安定度						

月	1		2		3	
項目	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱
平均値 (nGy/h)	21.9	83.4	21.3	82.5	21.4	82.8
標準偏差 (nGy/h)	1.3	2.9	0.7	1.7	0.9	1.8
最頻値 (nGy/h)	22.1	83.6	21.3	82.0	21.2	82.4
最大値 (nGy/h)	33.0	111.6	27.7	96.3	34.2	107.7
最小値 (nGy/h)	20.0	77.8	19.8	78.6	20.4	80.1
積算値 (μ Gy)	16.26	62.06	14.86	57.41	15.92	61.50
積算降水増分 (μ Gy)	0.21	0.47	0.07	0.17	0.11	0.24
降水增加率 (μ Gy/mm)	3.1	7.1	2.5	6.2	4.4	9.2
最多出現風向	NW		NW		NW	
平均風速 (m/s)	1.0		1.1		0.9	
降水量 (mm)	66.5		27.0		26.0	
平均土壤水分 (%)						
平均気温 (°C)						

平成27年度

表-4-1-8 寺間局 (1)

月	4		5		6	
項目	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱
平均 値 (nGy/h)	18.0	73.1	18.3	73.5	18.1	73.1
標準偏差 (nGy/h)	1.3	2.9	0.9	2.0	0.9	1.9
最 頻 値 (nGy/h)	17.5	72.3	18.1	73.3	17.5	72.7
最 大 値 (nGy/h)	26.4	92.2	27.0	93.0	25.1	88.3
最 小 値 (nGy/h)	16.7	69.1	17.2	70.8	16.8	69.9
積 算 値 (μ Gy)	12.99	52.64	13.59	54.72	13.03	52.57
積算降水増分 (μ Gy)	0.30	0.73	0.13	0.27	0.16	0.35
降 水 增 加 率 (μ Gy/mm)	2.4	5.8	2.1	4.4	0.8	1.8
最 多 出 現 風 向	NNE		SSW		SSW	
平 均 風 速 (m/s)	1.5		1.4		1.0	
降 水 量 (mm)	125.5		62.5		197.5	
平均土壤水分 (%)						
平 均 気 温 (°C)						
最 多 出 現 大 気 安 定 度						

月	7		8		9	
項目	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱
平 均 値 (nGy/h)	18.0	72.6	18.1	72.8	17.8	72.1
標 準 偏 差 (nGy/h)	0.7	1.6	1.3	2.7	1.1	2.3
最 頻 値 (nGy/h)	17.9	72.2	17.4	72.0	17.5	71.5
最 大 値 (nGy/h)	24.9	87.1	28.7	94.5	27.6	94.6
最 小 値 (nGy/h)	16.6	69.7	16.3	68.5	16.2	68.0
積 算 値 (μ Gy)	13.38	54.03	13.49	54.18	12.63	51.27
積算降水増分 (μ Gy)	0.10	0.21	0.33	0.70	0.29	0.62
降 水 增 加 率 (μ Gy/mm)	2.0	4.3	2.1	4.4	1.0	2.1
最 多 出 現 風 向	SSW		NNE		NNE	
平 均 風 速 (m/s)	0.9		0.6		0.8	
降 水 量 (mm)	50.5		159.0		298.5	
平均土壤水分 (%)						
平 均 気 温 (°C)						

平成27年度

表-4-1-8 寺間局 (2)

月	10		11		12			
項目	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱		
平均 値 (nGy/h)	18.0	72.7	14.2	75.2	14.0	75.0		
標準 偏 差 (nGy/h)	0.6	1.6	1.7	3.8	1.6	3.9		
最 頻 値 (nGy/h)	17.7	72.5	13.7	74.0	13.4	73.5		
最 大 値 (nGy/h)	25.6	89.8	25.3	100.0	32.9	119.2		
最 小 値 (nGy/h)	17.1	70.0	12.6	70.8	12.9	71.1		
積 算 値 (μ Gy)	10.96	44.25	9.73	51.59	10.40	55.71		
積算降水増分 (μ Gy)	0.06	0.16	0.44	0.99	0.27	0.62		
降水增加率 (μ Gy/mm)	2.7	7.0	2.9	6.6	2.9	6.8		
最多出現風向	N		NNE		N			
平均風速 (m/s)	1.6		1.7		1.8			
降 水 量 (mm)	22.5		151.5		91.5			
平均土壤水分 (%)								
平均氣溫 (°C)								
最多出現大気安定度								

月	1		2		3			
項目	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱		
平均 値 (nGy/h)	13.8	75.1	13.4	74.5	13.5	74.7		
標準 偏 差 (nGy/h)	1.0	2.7	0.6	1.6	0.6	1.5		
最 頻 値 (nGy/h)	13.4	74.6	13.4	74.2	13.4	74.6		
最 大 値 (nGy/h)	24.2	101.8	18.2	87.4	21.6	93.8		
最 小 値 (nGy/h)	12.3	68.9	12.2	70.3	12.8	71.8		
積 算 値 (μ Gy)	10.16	55.31	9.34	51.82	10.04	55.52		
積算降水増分 (μ Gy)	0.16	0.44	0.05	0.12	0.06	0.12		
降水增加率 (μ Gy/mm)	2.6	7.1	1.7	4.2	3.0	6.5		
最多出現風向	N		N		N			
平均風速 (m/s)	1.9		2.1		2.0			
降 水 量 (mm)	62.5		29.0		19.0			
平均土壤水分 (%)								
平均氣溫 (°C)								

平成27年度

表-4-1-9 江島局 (1)

月	4		5		6			
項目	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱		
平均 値 (nGy/h)	10.7	64.0	10.7	64.1	10.5	63.7		
標準 偏 差 (nGy/h)	1.1	2.5	0.8	1.7	0.7	1.6		
最 頻 値 (nGy/h)	10.3	63.4	10.5	63.7	9.9	63.4		
最 大 値 (nGy/h)	18.1	81.3	18.5	81.6	15.8	76.0		
最 小 値 (nGy/h)	9.6	60.2	9.7	61.4	9.3	60.6		
積 算 値 (μ Gy)	7.72	46.08	7.96	47.67	7.54	45.80		
積算降水増分 (μ Gy)	0.28	0.66	0.11	0.23	0.12	0.27		
降水增加率 (μ Gy/mm)	2.4	5.7	1.6	3.2	0.9	2.1		
最 多 出 現 風 向	NNW		W		SE			
平 均 風 速 (m/s)	3.1		3.0		2.7			
降 水 量 (mm)	115.5		70.0		130.5			
平均土壤水分 (%)								
平 均 気 温 (°C)								
最多出現大気安定度								

月	7		8		9			
項目	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱		
平 均 値 (nGy/h)	10.4	63.2	10.5	63.4	10.5	64.0		
標準 偏 差 (nGy/h)	0.7	1.4	1.0	2.0	0.9	2.2		
最 頻 値 (nGy/h)	10.0	63.0	9.8	62.6	10.4	64.7		
最 大 値 (nGy/h)	17.1	77.1	18.5	79.9	16.7	78.0		
最 小 値 (nGy/h)	9.3	61.0	9.2	60.1	9.0	59.7		
積 算 値 (μ Gy)	7.71	47.04	7.82	47.18	7.39	45.20		
積算降水増分 (μ Gy)	0.10	0.20	0.24	0.56	0.11	0.34		
降水增加率 (μ Gy/mm)	1.8	3.5	1.8	4.3	0.4	1.4		
最 多 出 現 風 向	S		NNE		WNW			
平 均 風 速 (m/s)	2.1		2.8		3.4			
降 水 量 (mm)	57.0		129.5		245.5			
平均土壤水分 (%)								
平 均 気 温 (°C)								

平成27年度

表-4-1-9 江島局 (2)

月	10		11		12	
項目	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱
平均 値 (nGy/h)	10.9	65.7	11.1	66.7	11.0	66.7
標準 偏 差 (nGy/h)	0.6	1.3	1.6	3.5	1.7	4.0
最 頻 値 (nGy/h)	10.5	65.5	10.3	65.6	10.3	65.2
最 大 値 (nGy/h)	15.9	77.4	21.3	90.2	36.6	127.5
最 小 値 (nGy/h)	10.0	63.0	9.5	62.8	9.9	63.2
積 算 値 (μ Gy)	8.10	48.86	7.91	47.49	8.14	49.57
積算降水増分 (μ Gy)	0.08	0.21	0.42	0.93	0.24	0.56
降水增加率 (μ Gy/mm)	4.1	10.4	3.2	7.1	2.8	6.3
最 多 出 現 風 向	WNW		W		WNW	
平 均 風 速 (m/s)	3.7		4.2		5.4	
降 水 量 (mm)	20.0		130.5		88.0	
平均土壤水分 (%)						
平 均 気 温 (°C)						
最多出現大気安定度						

月	1		2		3	
項目	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱
平 均 値 (nGy/h)	10.9	67.1	10.6	66.3	10.7	66.3
標準 偏 差 (nGy/h)	1.0	2.4	0.6	1.5	0.5	1.2
最 頻 値 (nGy/h)	10.6	66.6	10.4	65.9	10.5	66.2
最 大 値 (nGy/h)	19.5	89.0	16.2	79.3	18.4	83.0
最 小 値 (nGy/h)	9.9	64.1	9.8	63.5	10.0	63.9
積 算 値 (μ Gy)	8.14	49.89	7.41	46.18	7.93	49.31
積算降水増分 (μ Gy)	0.15	0.43	0.05	0.12	0.06	0.15
降水增加率 (μ Gy/mm)	2.2	6.5	1.6	3.9	6.1	14.4
最 多 出 現 風 向	WNW		WNW		WNW	
平 均 風 速 (m/s)	5.7		5.2		4.3	
降 水 量 (mm)	66.0		32.0		10.5	
平均土壤水分 (%)						
平 均 気 温 (°C)						

平成27年度

表-4-1-10 前網局 (1)

月	4		5		6	
項目	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱
平均値 (nGy/h)	30.1	91.8	30.6	92.7	30.3	92.0
標準偏差 (nGy/h)	1.2	2.7	0.8	1.8	0.8	1.7
最頻値 (nGy/h)	29.5	91.2	30.7	92.4	30.0	91.4
最大値 (nGy/h)	37.9	109.0	38.5	109.9	35.1	101.3
最小値 (nGy/h)	28.5	87.8	29.0	89.3	28.4	87.7
積算値 (μ Gy)	21.64	66.11	22.80	68.95	21.82	66.19
積算降水増分 (μ Gy)	0.29	0.66	0.13	0.26	0.14	0.30
降水增加率 (μ Gy/mm)	2.4	5.4	2.6	5.4	0.8	1.8
最多出現風向	WSW		WSW		WSW	
平均風速 (m/s)	1.5		1.6		1.2	
降水量 (mm)	121.0		49.0		170.5	
平均土壤水分 (%)						
平均気温 (°C)						
最多出現大気安定度						

* 積算降水増分及び降水増加率は寄磯局の降水データを使用した。

月	7		8		9	
項目	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱
平均値 (nGy/h)	29.8	91.3	29.9	91.4	29.0	90.4
標準偏差 (nGy/h)	0.7	1.4	1.2	2.4	1.0	2.0
最頻値 (nGy/h)	29.8	91.0	29.0	92.2	28.9	90.1
最大値 (nGy/h)	35.3	102.3	37.3	107.3	37.1	107.2
最小値 (nGy/h)	28.4	87.8	27.7	86.5	27.3	86.4
積算値 (μ Gy)	22.20	67.95	22.25	67.99	20.51	63.89
積算降水増分 (μ Gy)	0.09	0.18	0.26	0.52	0.24	0.46
降水增加率 (μ Gy/mm)	1.7	3.4	1.8	3.6	0.8	1.6
最多出現風向	SW		ENE		ENE	
平均風速 (m/s)	1.0		1.2		1.0	
降水量 (mm)	51.5		146.0		282.5	
平均土壤水分 (%)						
平均気温 (°C)						

平成27年度

表-4-1-10 前網局 (2)

月	10		11		12			
項目	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱		
平均値 (nGy/h)	29.2	92.6	26.6	94.6	26.2	94.2		
標準偏差 (nGy/h)	1.2	2.3	1.6	3.5	1.6	3.5		
最頻値 (nGy/h)	29.3	92.0	25.6	93.4	25.7	93.3		
最大値 (nGy/h)	35.4	104.6	37.0	116.9	51.1	146.1		
最小値 (nGy/h)	26.3	88.7	24.9	90.5	24.7	90.7		
積算値 (μ Gy)	15.48	49.04	19.14	68.12	19.47	70.02		
積算降水増分 (μ Gy)	0.06	0.13	0.32	0.71	0.24	0.50		
降水增加率 (μ Gy/mm)	56.6	127.4	2.5	5.5	2.9	6.1		
最多出現風向	WSW		WSW		WSW			
平均風速 (m/s)	1.5		1.4		1.2			
降水量 (mm)	1.0		128.0		82.0			
平均土壤水分 (%)								
平均気温 (°C)								
最多出現大気安定度								

月	1		2		3			
項目	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱	N a I (T 1)	電離箱		
平均値 (nGy/h)	26.2	94.7	25.7	94.0	25.8	94.5		
標準偏差 (nGy/h)	1.0	2.2	0.6	1.4	0.7	1.5		
最頻値 (nGy/h)	26.5	94.6	25.8	93.8	25.7	94.4		
最大値 (nGy/h)	34.5	114.4	30.1	104.0	35.0	113.2		
最小値 (nGy/h)	24.5	89.9	24.5	90.7	24.6	91.1		
積算値 (μ Gy)	19.50	70.44	17.88	65.44	19.16	70.24		
積算降水増分 (μ Gy)	0.16	0.35	0.05	0.11	0.08	0.17		
降水增加率 (μ Gy/mm)	2.3	5.1	2.0	4.2	3.3	6.9		
最多出現風向	WSW		WSW		WSW			
平均風速 (m/s)	1.2		1.6		1.4			
降水量 (mm)	68.5		26.0		24.0			
平均土壤水分 (%)								
平均気温 (°C)								

平成27年度

(2) 海水(放水)中の全ガンマ線計数率測定結果

表-4-2-1 海水(放水)中の全ガンマ線計数率測定結果

月	4				5				6			
項目	1号機(A)	1号機(B)	2号機	3号機	1号機(A)	1号機(B)	2号機	3号機	1号機(A)	1号機(B)	2号機	3号機
平均値(cpm)	291	271	428	466	292	273	433	470	281	265	432	469
標準偏差(cpm)	21	21	8	9	15	16	7	7	13	14	7	8
最頻値(cpm)	287	264	430	467	288	268	432	467	280	259	431	469
最大値(cpm)	710	668	461	510	411	393	459	502	400	376	460	500
最小値(cpm)	249	227	393	428	259	236	407	445	254	237	409	442

月	7				8				9			
項目	1号機(A)	1号機(B)	2号機	3号機	1号機(A)	1号機(B)	2号機	3号機	1号機(A)	1号機(B)	2号機	3号機
平均値(cpm)	279	264	437	469	285	270	432	468	280	265	432	468
標準偏差(cpm)	10	10	7	7	16	17	7	7	12	13	7	8
最頻値(cpm)	277	262	436	469	281	263	430	466	278	260	432	466
最大値(cpm)	343	321	469	493	409	386	461	497	345	330	458	516
最小値(cpm)	256	233	412	434	257	236	406	442	251	235	407	437

月	10				11				12			
項目	1号機(A)	1号機(B)	2号機	3号機	1号機(A)	1号機(B)	2号機	3号機	1号機(A)	1号機(B)	2号機	3号機
平均値(cpm)	287	267	437	471	260	261	432	468	264	262	432	469
標準偏差(cpm)	21	16	8	8	8	9	7	8	14	13	8	10
最頻値(cpm)	274	260	434	471	258	261	430	466	262	258	431	468
最大値(cpm)	406	355	467	520	309	292	457	503	374	360	485	622
最小値(cpm)	257	240	411	439	236	222	405	443	231	232	407	439

月	1				2				3			
項目	1号機(A)	1号機(B)	2号機	3号機	1号機(A)	1号機(B)	2号機	3号機	1号機(A)	1号機(B)	2号機	3号機
平均値(cpm)	263	259	436	474	268	264	431	472	271	268	431	470
標準偏差(cpm)	15	14	8	8	12	11	7	8	12	11	7	8
最頻値(cpm)	256	254	434	473	260	257	431	470	265	264	428	469
最大値(cpm)	344	337	469	532	366	362	457	502	364	369	459	519
最小値(cpm)	234	232	407	449	239	237	407	441	240	238	406	445

平成27年度

(3) 空間ガンマ線積算線量測定結果

表-4-3 (1) 蛍光ガラス線量計による積算線量測定結果（宮城県調査分）

調査機関	地點番号	測定地點名	平成27年度測定値					前年度までの年間積算値 ^{*1} 最小値～最大値（参考） (上段) H56年度～H22年度第3四半期 (下段) H24年度～H26年度 ^{*2}	
			第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	年間積算値		
宮城県	MP-1	出島 ^{*3}	0.19	0.19	0.19	0.19	0.77	0.51～0.63 0.73～0.78	
	MP-2	尾浦 ^{*4}	0.15	0.15	0.16	0.15	0.62	0.48～0.55 ^{*5} 0.60～0.66	
	MP-3	桐ヶ崎 ^{*4}	—	—	—	—	—	0.46～0.53 — ^{*6}	
	MP-4	高白 ^{*7}	0.17	0.16	0.17	0.18	0.69	0.46～0.52 0.67～0.70	
	MP-5	大石原 ^{*8}	0.17	—	0.18	0.17	(0.71) ^{*9}	0.53～0.59 0.68～0.74	
	MP-6	野々浜 ^{*10}	0.18	0.18	0.17	0.17	0.71	0.53～0.64 0.69～0.74	
	MP-7	大谷川 ^{*11}	—	—	—	—	—	0.50～0.56 ^{*12} — ^{*6}	
	MP-8	祝浜 ^{*11}	—	—	—	—	—	0.54～0.64 — ^{*6}	
	MP-9	泊浜	0.17	0.17	0.19	0.16	0.70	0.65～0.78 0.68～0.79	
	MP-10	桃浦 ^{*13}	0.16	0.16	0.18	0.16	0.67	0.43～0.49 ^{*14} 0.68～0.75	
	MP-11	小網倉 ^{*15}	0.20	0.20	0.18	0.20	0.79	0.49～0.63 0.74～0.79	
	MP-12	大原浜	0.14	0.14	0.15	0.14	0.58	0.49～0.55 0.56～0.68	
	MP-13	女川MS	0.14	0.14	0.14	0.14	0.57	0.46～0.50 0.56～0.59	
	MP-14	飯子浜MS ^{*16}	0.19	0.19	0.20	0.19	0.78	0.59～0.65 0.78～0.85	
	MP-15	小屋取MS	0.16	0.16	0.16	0.16	0.65	0.57～0.63 0.66～0.72	
	MP-16	寄磯MS	0.17	0.17	0.18	0.17	0.70	0.55～0.62 0.72～0.84	
	MP-17	鮫浦MS ^{*11}	—	—	—	—	—	0.57～0.64 — ^{*6}	
	MP-18	谷川MS ^{*17}	0.17	0.17	0.17	0.16	0.68	0.54～0.61 0.68～0.73 ^{*18}	
	MP-19	小積MS ^{*19}	0.18	0.18	0.18	0.18	0.73	0.62～0.67 ^{*20} 0.72～0.75	
測定値の単位			mGy／90日				mGy／365日		

*1 福島第一原発事故の前後に分けて過去の測定値の範囲を表示した。なお昭和56～平成22年度第3四半期測定値は、熱蛍光線量計によるものである。

*2 平成22年度第4四半期～平成23年度第4四半期は震災の影響により測定機器が流出し欠測となった。

*3 出島：震災の影響により設備が消失したため、出島町営グラウンド応急仮設住宅敷地内で測定した。

*4 尾浦、桐ヶ崎：震災の影響により設備が消失したため、旧女川第三小学校応急仮設住宅敷地内で測定した。
データは尾浦の欄に記載した。

*5 尾浦：平成14年3月11日に測定地点を移動したが、旧地点のデータを含んでいる。

*6 震災の影響により設備が消失したため、平成22年度第4四半期～平成26年度第4四半期は欠測となった。

*7 高白：震災の影響により設備が消失したため、高白浜地区応急仮設住宅敷地内で測定した。

*8 大石原：震災の影響により設備が消失したため、平成24年第1四半期～平成27年第1四半期は大石原地区応急仮設住宅敷地内に、平成27年第3四半期からは大石原浜団地内集会所に移転して測定した。

*9 移転後の第3及び第4四半期の値より計算し、参考値として記載した。

*10 野々浜：震災の影響により設備が消失したため、野々浜地区応急仮設住宅敷地内で測定した。

*11 震災の影響により設備が消失したため、欠測となった。

*12 大谷川：昭和58年3月25日に測定地点を移動したため、昭和58年度第1四半期からのデータを示している。

*13 桃浦：震災の影響により設備が消失したため、桃浜小学校敷地内で測定した。

*14 桃浦：昭和57年11月29日に測定地点を移動したため、昭和57年度第4四半期からのデータを示している。

*15 小網倉：震災の影響により設備が消失したため、小網倉地区応急仮設住宅敷地内で測定した。

*16 飯子浜MS：震災の影響により設備が消失したため、飯子浜地区応急仮設住宅敷地内で測定した。

*17 谷川MS：震災の影響により設備が消失したため、鮫川小学校敷地内で測定した。

*18 平成24年度は参考値であったため、平成25年度～平成26年度の測定値を記載した。

*19 小積MS：震災の影響により設備が消失したため、荻浜中学校敷地内で測定した。

*20 小積MS：平成13年4月から測定を開始したため、平成13年度からのデータを示している。

表－4－3（2）蛍光ガラス線量計による積算線量測定結果（東北電力調査分）

調査機関	地点番号	測定地点名	平成27年度測定値					前年度までの年間積算値 ^{*1} 最小値～最大値（参考） (上段) H57年度～H21年度 (下段) H22年度～H26年度	
			第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	年間積算値		
東北電力	MP-20	小屋取	0.17	0.17	0.17	0.17	0.69	0.60～0.67 0.73～0.96	
	MP-21	飯子浜	0.17	0.17	0.16	0.16	0.67	0.60～0.70 0.65～0.75 ^{*3}	
	MP-22	横浦	0.16	0.16	0.16	0.15	0.64	0.50～0.55 ^{*6} 0.68～0.82 ^{*4}	
	MP-23	女川	0.14	0.14	0.14	0.13	0.56	0.50～0.56 0.59～0.69	
	MP-24	竹浦 ^{*2}	0.13	0.13	0.13	0.13	0.53	0.50～0.58 ^{*7} 0.56～0.66 ^{*3}	
	MP-25	寄磯 ^{*2}	0.16	0.17	0.16	0.16	0.66	0.57～0.66 0.69～0.88 ^{*3}	
	MP-26	鮫浦	0.16	0.16	0.16	0.15	0.64	0.54～0.65 0.68～0.92 ^{*3}	
	MP-27	谷川	0.16	0.16	0.16	0.15	0.64	0.53～0.65 ^{*8} 0.65～0.67 ^{*5}	
	MP-28	荻浜	0.17	0.18	0.17	0.16	0.69	0.58～0.65 0.63～0.76	
	MP-29	塙浜 MS	0.18	0.18	0.18	0.17	0.72	0.64～0.71 0.78～1.01	
	MP-30	寺間 MS	0.17	0.17	0.16	0.16	0.67	0.60～0.69 0.72～0.91	
	MP-31	江島 MS	0.15	0.16	0.15	0.15	0.62	0.52～0.58 0.68～0.90	
	MP-32	前綱 MS	0.22	0.22	0.22	0.21	0.88	0.75～0.85 0.95～1.31	
測定値の単位			mGy／90日				mGy／365日		

*1 福島第一原発事故前後に分けて過去の年間積算値の範囲を表示した。参考値は含まれない。

*2 震災の影響により、本来の地点付近において測定した。

*3 平成22年度は参考値であったため、平成23年度～平成26年度の測定値を記載した。

*4 平成22年度及び平成23年度は参考値であったため、平成24年度～平成26年度の測定値を記載した。

*5 平成22年度～平成24年度は参考値であったため、平成25年度～平成26年度の測定値を記載した。

*6 横浦：昭和63年9月29日測定地点移動のため昭和63年度第3四半期からのデータである。

*7 竹浦：平成16年11月30日に測定地点を移動したが、旧地点のデータを含む。

*8 谷川：平成9年3月27日に測定地点を移動したが、旧地点のデータを含む。

平成27年度

(4) 移動観測車による空間ガンマ線線量率測定結果

表一4-4(1)宮城県調査分

単位:nGy/h

地 点 名		測定時期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	前年度までの測定値 ^{*1} 最小値～最大値(参考)
		測定年月日	H27.5.26	H27.8.28	H27.11.19	H28.2.17	(上段) H60年度～H22年度第3四半期 (下段) H24年度～H26年度 ^{*2}
		天候	晴れ	曇	晴れ	晴れ	
1	旧原子力センター ^{*3}	34.9	36.0	36.9	36.5		33.9～42.6 37.5～46.8
2	コバルトライン入口 ^{*3}	38.8	39.0	39.0	38.7		25.2～35.7 38.1～46.4
3	コバルトライン料金所跡 ^{*3}	41.5	40.8	41.5	41.4		24.3～35.7 ^{*4} 40.4～53.3
4	大六天駐車場	38.4	37.6	39.2	38.0		22.1～34.8 36.8～50.9
5	コバルトライン横浦西	53.8	52.6	53.3	52.5		27.5～39.2 50.0～66.5
6	コバルトライン大石原西	58.4	57.1	59.3	55.7		31.8～49.7 56.7～78.1
7	コバルトライン野々浜西	64.9	64.7	67.4	63.7		42.9～61.8 63.7～86.5
8	コバルトライン小積インター	94.1	87.1	90.1	84.8		38.3～55.8 87.4～133.0
9	コバルトライン小積展望所	45.5	44.4	47.1	44.4		27.0～38.2 45.3～50.5 ^{*5}
10	コバルトライン大谷川林道	63.7	60.9	65.0	58.1		27.0～36.8 64.3～77.2 ^{*5}
11	コバルトライン大原インター	56.9	58.4	55.9	53.6		28.7～46.8 55.1～76.8
12	水産技術総合センター ^{*3} 旧養殖生産部構内	43.3	43.2	45.0	42.6		27.0～39.4 42.9～54.4
13	大谷川ポンプ小屋付近	46.5	46.8	47.7	45.0		27.0～39.8 43.8～54.2
14	宮城県漁業協同組合 鮫浦支所前	39.6	39.9	42.6	43.7		24.7～37.4 37.6～48.2
15	付替県道牡鹿側交差点	49.9	51.1	52.2	49.5		28.6～44.4 50.1～77.3
16	発電所牡鹿ゲート	49.7	49.6	53.2	47.0		24.4～42.6 51.7～78.0
17	寄磯小学校入口	54.4	56.0	56.7	53.8		33.9～44.8 55.4～73.1
18	東北電力PRセンター前	40.9	41.2	42.1	38.8		24.7～35.7 39.2～56.0
19	小屋取駐車場	38.6	39.4	38.6	36.3		24.6～35.7 38.5～47.4
20	夏浜海水浴場前	40.1	39.7	41.6	39.1		23.5～33.1 39.2～52.8
21	飯子浜バス停前	41.3	41.5	42.8	40.2		20.0～31.5 40.7～50.6
22	野々浜旧六小・四中前 ^{*3}	56.4	53.9	55.0	48.9		27.0～43.1 52.1～63.0
23	横浦入口 ^{*3}	38.6	39.9	40.8	38.6		26.1～37.3 39.4～49.1
24	高白	40.7	41.7	44.4	39.6		23.5～33.2 41.1～61.4

^{*1} 測定地点を固定した昭和60年度からの測定値の範囲を福島第一原発事故の前後に分けて表示した。^{*2} 平成22年度第4四半期～平成23年度第4四半期は、震災の影響により欠測となった。^{*3} 震災の影響により、従来の測定地点付近において測定した。^{*4} 平成17年度第3四半期に測定地点を移動したが、旧地点のデータを含む。^{*5} 平成25年第3四半期からの測定値の範囲を表示した。

平成27年度

表－4－4 (2) 東北電力調査分

単位:nGy/h

地 点 名		測定時期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	前年度までの測定値 ^{*1} 最小値～最大値(参考)
		測定年月日	H27.5.21	H27.8.6	H27.11.12	H28.2.5	
		天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
1	野々浜県道交差点 ^{*2}		36.9	38.4	35.8	35.5	33.1 ~ 47.9 36.7 ~ 73.9
2	大石原入口		62.5	66.1	61.2	61.7	42.9 ~ 54.8 59.9 ~ 114.1
3	横浦入口 ^{*2}		44.0	46.9	42.2	41.1	26.1 ~ 35.7 44.9 ~ 102.0
4	高白入口		47.4	49.0	43.9	41.1	28.7 ~ 38.3 46.9 ~ 102.4
5	桐ヶ崎 ^{*2}		41.8	44.0	40.3	41.2	20.0 ~ 29.6 28.1 ~ 51.7
6	竹浦 ^{*2}		36.1	38.4	35.9	35.0	25.2 ~ 35.7 35.6 ~ 54.8
7	飯子浜入口		53.5	56.6	51.1	50.6	31.3 ~ 45.2 52.3 ~ 79.1
8	小積防波堤付近		52.5	55.8	50.8	50.3	29.6 ~ 45.6 ^{*3} 49.8 ~ 110.7
9	茨浜 ^{*2}		43.8	46.5	42.9	42.9	30.5 ~ 40.1 43.3 ~ 67.8
10	発電所女川ゲート		51.5	54.8	49.4	48.4	31.8 ~ 40.9 48.5 ~ 101.6
11	付替県道第四駐車場		45.9 ^{*2}	48.1 ^{*2}	43.4 ^{*2}	38.7	29.0 ~ 47.0 47.0 ~ 123.3
12	発電所牡鹿ゲート		42.9	44.7	41.3	41.0	25.2 ~ 33.3 43.1 ~ 100.7
13	寄磯岸壁 ^{*2}		44.9	44.9	41.3	42.5	24.7 ~ 31.3 39.1 ~ 53.4
14	鮫浦M.P.前 ^{*2}		42.5	44.3	40.0	40.7	32.2 ~ 45.2 41.0 ~ 92.9
15	大谷川ポンプ小屋前 ^{*2}		44.5	46.1	43.3	43.3	31.3 ~ 43.5 41.2 ~ 71.4
16	水産技術総合センター ^{*2} 旧養殖生産部前(谷川)		51.9	54.1	50.4	49.8	30.7 ~ 41.8 42.8 ~ 101.3
17	泊地区コミュニティセンター付近		65.6	68.9	62.9	60.3	44.5 ~ 59.2 66.6 ~ 107.0

*1 参考として、測定値を固定した昭和60年度からの測定値の範囲を福島第一原発事故の前後で分けて過去の測定値の範囲を表示した。

*2 震災の影響により、従来の測定地点付近において測定した。

*3 平成9年度第1四半期から測定地点を移動したが、旧地点のデータを含む。

平成27年度

(5) 環境試料の核種分析結果

イ ゲルマニウム半導体検出器による分析結果

表-4-5-1 月間降下物の核種分析結果(1)

単位: Bq/m²

調査機関		宮 城 県					
試 料 名		降 下 物					
採取地点		雨水・ちり 女川宿舎 ^{*1}					
採取期間		27.4.1 ～ 27.5.1	27.5.1 ～ 27.6.1	27.6.1 ～ 27.7.2	27.7.2 ～ 27.8.3	27.8.3 ～ 27.9.1	27.9.1 ～ 27.10.1
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	0.20 ± 0.03	0.48 ± 0.03	0.17 ± 0.03	0.080 ± 0.023	N D	(0.072)
	Cs-137	0.81 ± 0.03	1.88 ± 0.05	0.57 ± 0.03	0.23 ± 0.02	0.34 ± 0.03	0.19 ± 0.02
天然核種	Be- 7	195 ± 1	79.9 ± 0.9	144 ± 1	22.6 ± 0.5	220 ± 1	195 ± 1
	K - 40	2.0 ± 0.4	1.4 ± 0.5 ^{*2}	(1.3) ^{*3}	N D	N D	N D
試料採取面積(m ²)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
蒸発残渣量(g/m ²)		8.6	11.1	6.6	2.7	4.6	3.0
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考							

*1 震災の影響により、平成23年8月10日から採取地点を女川町女川浜の旧原子力センターから同町浦宿浜の県職員宿舎に変更した。

*2 数値を丸める前は統計誤差の3倍以上であったが、数値を丸めた結果、表記上測定値の統計誤差の3倍未満の値となった。

*3 カッコ()内の値は、検出下限値未満であってスペクトルに光電ピークが存在する場合の検出下限値を示す(以下、同様)。

表-4-5-2 月間降下物の核種分析結果(2)

単位: Bq/m²

調査機関		宮 城 県					
試 料 名		降 下 物					
採取地点		雨水・ちり 女川宿舎					
採取期間		27.10.1 ～ 27.11.4	27.11.4 ～ 27.12.1	27.12.1 ～ 28.1.4	28.1.4 ～ 28.2.1	28.2.1 ～ 28.3.1	28.3.1 ～ 28.4.1
対象核種	Mn- 54	N D	[N D]	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	[N D]	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	[N D]	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	[N D]	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	0.36 ± 0.03	[N D]	0.098 ± 0.023	0.19 ± 0.03	0.31 ± 0.03	0.17 ± 0.02
	Cs-137	1.40 ± 0.04	[1.1±0.2]	0.44 ± 0.03	0.93 ± 0.04	1.39 ± 0.04	0.65 ± 0.03
天然核種	Be- 7	62.4 ± 0.9	[190±4]	42.1 ± 0.6	61.2 ± 0.8	47.7 ± 0.7	42.5 ± 0.6
	K - 40	2.6 ± 0.5	[N D]	(1.3)	2.8 ± 0.4	3.4 ± 0.5	2.5 ± 0.4
試料採取面積(m ²)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
蒸発残渣量(g/m ²)		7.3	[1.2]	2.6	8.3	7.9	5.3
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考		*					

* 前処理中に試料が一部損失したため、参考値扱いとしカッコ[]書きで示す。

表-4-5-3 月間降下物の核種分析結果（3）

単位 : Bq/m²

調査機関		宮 城 県					
試 料 名		降 下 物					
採取地点		雨水・ちり					
採取期間		27.3.30 ～ 27.5.1	27.5.1 ～ 27.6.1	27.6.1 ～ 27.7.2	27.7.2 ～ 27.8.3	27.8.3 ～ 27.9.1	27.9.1 ～ 27.10.1
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	0.36 ± 0.03	0.45 ± 0.03	0.21 ± 0.03	0.31 ± 0.03	0.10 ± 0.02	1.38 ± 0.04
	Cs-137	1.21 ± 0.04	1.55 ± 0.04	0.81 ± 0.03	1.19 ± 0.04	0.35 ± 0.03	5.21 ± 0.07
天然核種	Be- 7	88.8 ± 1.0	58.6 ± 0.8	142 ± 1	31.0 ± 0.7	279 ± 1	253 ± 1
	K - 40	1.3 ± 0.4	(1.3)	N D	N D	N D	N D
試料採取面積(m ²)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
蒸発残渣量(g/m ²)		4.2	6.3	3.6	2.5	2.5	2.6
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考	対 照 地 点						

* 平成27年3月30日から採取地点を仙台市宮城野区安養寺の原子力センター（旧消防学校）から同区幸町の環境放射線監視センターに変更した。

表-4-5-4 月間降下物の核種分析結果（4）

単位 : Bq/m²

調査機関		宮 城 県					
試 料 名		降 下 物					
採取地点		雨水・ちり					
採取期間		27.10.1 ～ 27.11.4	27.11.4 ～ 27.12.1	27.12.1 ～ 28.1.4	28.1.4 ～ 28.2.1	28.2.1 ～ 28.3.1	28.3.1 ～ 28.4.1
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	0.42 ± 0.03	0.14 ± 0.02	0.085 ± 0.023	0.092 ± 0.022	0.40 ± 0.03	0.22 ± 0.03
	Cs-137	1.84 ± 0.05	0.46 ± 0.03	0.19 ± 0.02	0.45 ± 0.03	2.23 ± 0.05	0.98 ± 0.04
天然核種	Be- 7	32.1 ± 0.7	119 ± 1	35.6 ± 0.5	30.3 ± 0.5	37.4 ± 0.6	21.8 ± 0.5
	K - 40	N D	N D	N D	N D	1.3 ± 0.4	1.4 ± 0.4
試料採取面積(m ²)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
蒸発残渣量(g/m ²)		3.7	1.2	0.9	1.7	3.1	3.2
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考	対 照 地 点						

表-4-5-5 月間降下物の核種分析結果(5)

単位:Bq/m²

調査機関		東北電力					
試料名		降下物					
		雨水・ちり					
採取地点		小屋取					
採取期間		27.4.1 ～27.5.1	27.5.1 ～27.6.1	27.6.1 ～27.7.1	27.7.1 ～27.8.3	27.8.3 ～27.9.1	27.9.1 ～27.10.1
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	0.30 ± 0.02	0.63 ± 0.02	0.32 ± 0.02	0.23 ± 0.02	0.42 ± 0.02	0.33 ± 0.02
	Cs-137	1.13 ± 0.03	2.33 ± 0.04	1.20 ± 0.03	0.92 ± 0.03	1.60 ± 0.03	1.27 ± 0.03
天然核種	Be- 7	189 ± 1	59.4 ± 0.6	129.4 ± 0.8	20.6 ± 0.3	227 ± 1	238 ± 1
	K - 40	1.1 ± 0.2	1.4 ± 0.2	0.80 ± 0.18	0.60 ± 0.18	0.78 ± 0.18	1.4 ± 0.2
試料採取面積(m ²)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
蒸発残渣量(g/m ²)		2.7	4.1	2.3	1.4	2.4	4.4
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備考							

表-4-5-6 月間降下物の核種分析結果(6)

単位:Bq/m²

調査機関		東北電力					
試料名		降下物					
		雨水・ちり					
採取地点		小屋取					
採取期間		27.10.1 ～27.11.2	27.11.2 ～27.12.1	27.12.1 ～28.1.4	28.1.4 ～28.2.1	28.2.1 ～28.3.1	28.3.1 ～28.4.1
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	0.67 ± 0.02	0.31 ± 0.02	0.12 ± 0.02	0.67 ± 0.03	0.32 ± 0.02	0.22 ± 0.02
	Cs-137	2.80 ± 0.04	1.24 ± 0.03	0.75 ± 0.03	3.13 ± 0.05	1.66 ± 0.03	0.94 ± 0.03
天然核種	Be- 7	40.0 ± 0.4	162.5 ± 0.9	53.3 ± 0.5	40.5 ± 0.4	37.3 ± 0.4	55.5 ± 0.5
	K - 40	1.5 ± 0.2	0.89 ± 0.16	0.66 ± 0.19	2.4 ± 0.2	1.4 ± 0.2	1.6 ± 0.2
試料採取面積(m ²)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
蒸発残渣量(g/m ²)		3.6	2.5	1.4	6.9	2.4	4.2
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備考							

表-4-5-7 月間降下物の核種分析結果(7)

単位:Bq/m²

調査機関	東北電力					
試料名	降下物					
	雨水・ちり					
採取地点	牡鹿ゲート					
採取期間	27.4.1 ～27.5.1	27.5.1 ～27.6.1	27.6.1 ～27.7.1	27.7.1 ～27.8.3	27.8.3 ～27.9.1	27.9.1 ～27.10.1
対象核種	Mn-54	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	Co-58	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	Fe-59	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	Co-60	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	Cs-134	0.28 ± 0.02	0.27 ± 0.02	0.68 ± 0.03	0.15 ± 0.02	0.16 ± 0.02
	Cs-137	0.95 ± 0.03	1.21 ± 0.03	2.44 ± 0.04	0.62 ± 0.02	0.61 ± 0.02
天然核種	Be-7	182.9 ± 0.9	47.1 ± 0.5	124.6 ± 0.8	26.6 ± 0.4	221 ± 1
	K-40	1.2 ± 0.2	2.6 ± 0.2	0.59 ± 0.15	0.83 ± 0.16	1.5 ± 0.2
	試料採取面積(m ²)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	蒸発残渣量(g/m ²)	2.4	4.5	2.9	2.4	3.2
	測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	80000
	備考					

表-4-5-8 月間降下物の核種分析結果(8)

単位:Bq/m²

調査機関	東北電力					
試料名	降下物					
	雨水・ちり					
採取地点	牡鹿ゲート					
採取期間	27.10.1 ～27.11.2	27.11.2 ～27.12.1	27.12.1 ～28.1.4	28.1.4 ～28.2.1	28.2.1 ～28.3.1	28.3.1 ～28.4.1
対象核種	Mn-54	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	Co-58	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	Fe-59	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	Co-60	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	Cs-134	0.26 ± 0.02	0.095 ± 0.015	0.10 ± 0.01	0.34 ± 0.02	0.18 ± 0.02
	Cs-137	1.08 ± 0.03	0.41 ± 0.02	0.38 ± 0.02	1.44 ± 0.03	1.05 ± 0.03
天然核種	Be-7	30.3 ± 0.4	140.0 ± 0.9	39.1 ± 0.4	48.8 ± 0.5	36.5 ± 0.4
	K-40	3.0 ± 0.2	1.6 ± 0.2	0.68 ± 0.16	4.4 ± 0.2	1.6 ± 0.2
	試料採取面積(m ²)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	蒸発残渣量(g/m ²)	4.1	3.1	1.9	11.2	3.7
	測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	80000
	備考					

表-4-5-9 四半期間降下物の核種分析結果（1）

単位 : Bq/m²

調査機関		宮 城 県			
試 料 名		降 下 物			
		雨水・ちり			
採取地点		尾 浦*			
採取期間		27.4.1 ～ 27.7.2	27.7.2 ～ 27.10.1	27.10.1 ～ 28.1.4	28.1.4 ～ 28.4.1
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	1.48 ± 0.10	3.6 ± 0.1	4.3 ± 0.1	0.65 ± 0.08
	Cs-137	6.0 ± 0.1	16.0 ± 0.2	17.9 ± 0.2	3.6 ± 0.1
天然核種	Be- 7	288 ± 3	339 ± 3	127 ± 2	101 ± 2
	K - 40	N D	N D	N D	8.2 ± 1.3
試料採取面積(m ²)	0.1689	0.1689	0.1689	0.1689	
蒸発残渣量(g/m ²)	12.8	9.7	7.9	15.8	
測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	
備 考					

* 震災の影響により飯子浜MSで採取ができなかったため、代替として、尾浦において採取した。

表-4-5-10 四半期間降下物の核種分析結果（2）

単位 : Bq/m²

調査機関		宮 城 県			
試 料 名		降 下 物			
		雨水・ちり			
採取地点		渡 波*			
採取期間		27.4.1 ～ 27.7.2	27.7.2 ～ 27.10.1	27.10.1 ～ 28.1.4	28.1.4 ～ 28.4.1
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	0.54 ± 0.08	0.26 ± 0.07	0.35 ± 0.08	0.30 ± 0.06
	Cs-137	1.83 ± 0.10	1.05 ± 0.08	1.48 ± 0.09	1.14 ± 0.08
天然核種	Be- 7	199 ± 2	218 ± 2	98 ± 2	81 ± 2
	K - 40	4.5 ± 1.3	N D	5.5 ± 1.3	4.2 ± 1.2
試料採取面積(m ²)	0.1689	0.1689	0.1689	0.1689	
蒸発残渣量(g/m ²)	17.2	7.9	12.3	9.9	
測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	
備 考					

* 震災の影響により鮫浦MSで採取ができなかったため、代替として、渡波において採取した。

表-4-5-11 四半期間降下物の核種分析結果（3）

単位: Bq/m²

調査機関		宮 城 県			
試 料 名	降 下 物				
	雨水・ちり				
採取地点	大 原*				
採取期間	27.4.1 ～ 27.7.2	27.7.2 ～ 27.10.1	27.10.1 ～ 28.1.4	28.1.4 ～ 28.4.1	
Mn- 54	N D	N D	N D	N D	
Co- 58	N D	N D	N D	N D	
Fe- 59	N D	N D	N D	N D	
Co- 60	N D	N D	N D	N D	
Cs-134	2.2 ± 0.1	0.94 ± 0.09	1.06 ± 0.08	1.12 ± 0.09	
Cs-137	8.3 ± 0.2	4.2 ± 0.1	4.9 ± 0.1	5.1 ± 0.1	
天然	Be- 7	219 ± 3	275 ± 3	119 ± 2	85 ± 2
核種	K - 40	6.8 ± 1.3	N D	5.0 ± 1.3	5.6 ± 1.3
試料採取面積(m ²)	0.1689	0.1689	0.1689	0.1689	
蒸発残渣量(g / m ²)	27.2	5.7	12.7	11.4	
測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	
備 考					

* 震災の影響により谷川IMSで採取ができなかつたため、代替として、大原において採取した。

表-4-5-12 四半期間降下物の核種分析結果（4）

単位: Bq/m²

調査機関		東 北 電 力			
試 料 名	降 下 物				
	雨水・ちり				
採取地点	塚 浜				
採取期間	27.4.1 ～ 27.7.1	27.7.1 ～ 27.10.1	27.10.1 ～ 28.1.4	28.1.4 ～ 28.4.1	
Mn- 54	N D	N D	N D	N D	
Co- 58	N D	N D	N D	N D	
Fe- 59	N D	N D	N D	N D	
Co- 60	N D	N D	N D	N D	
Cs-134	0.53 ± 0.05	0.26 ± 0.04	0.35 ± 0.05	1.36 ± 0.06	
Cs-137	2.05 ± 0.07	1.19 ± 0.06	1.76 ± 0.07	5.7 ± 0.1	
天然	Be- 7	204 ± 2	519 ± 3	111 ± 1	93 ± 1
核種	K - 40	3.5 ± 0.5	2.3 ± 0.5	7.6 ± 0.7	3.8 ± 0.6
試料採取面積(m ²)	0.173	0.173	0.173	0.173	
蒸発残渣量(g / m ²)	7.6	7.2	8.8	11.3	
測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	
備 考					

表-4-5-13 四半期間降下物の核種分析結果（5）

単位: Bq/m²

調査機関		東北電力			
試料名		降下物			
		雨水・ちり			
採取地点		付替県道			
採取期間		27.4.1 ～27.7.1	27.7.1 ～27.10.1	27.10.1 ～28.1.4	28.1.4 ～28.4.1
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	0.44 ± 0.05	0.64 ± 0.05	0.42 ± 0.04	0.39 ± 0.04
	Cs-137	1.79 ± 0.07	2.48 ± 0.08	1.42 ± 0.06	1.15 ± 0.06
天然核種	Be- 7	245 ± 2	463 ± 2	76 ± 1	82 ± 1
	K - 40	3.8 ± 0.6	2.8 ± 0.5	5.3 ± 0.5	2.9 ± 0.5
試料採取面積(m ²)	0.173	0.173	0.173	0.173	
蒸発残渣量(g/m ²)	7.3	6.9	6.8	5.6	
測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	
備考					

表-4-5-14 農産物の核種分析結果（1）

単位: Bq/kg生

調査機関		宮城県	東北電力
試料名		精米	
採取地点		谷川	大原
採取月日		27.11.6	
対象核種	Mn- 54		N D
	Co- 58		N D
	Fe- 59		N D
	Co- 60		N D
	Cs-134	0.011 ± 0.002	
	Cs-137	0.059 ± 0.003	
天然核種	Be- 7	(0.091)	
	K - 40	22.2 ± 0.2	
試料量(kg生)		5.10	
測定時間(秒)		80000	
備考	*		

* 震災の影響により試料を入手できなかつたため、欠測とした。

表-4-5-15 農産物の核種分析結果(2)

単位:Bq/kg生

調査機関		宮 城 県			
試 料 名		大 根			
		根	葉	根	葉
採取地点		大 沢 ^{*1}		谷 川	
採取月日		27.11.26	27.11.26		
対象核種	Mn- 54	N D	N D		
	Co- 58	N D	N D		
	Fe- 59	N D	N D		
	Co- 60	N D	N D		
	Cs-134	N D	N D		
	Cs-137	N D	0.034 ± 0.009		
天然核種	Be- 7	(0.19)	10.1 ± 0.2		
	K - 40	57.5 ± 0.4	57.1 ± 0.6		
試料量(kg生)		4.03	2.11		
測定時間(秒)		80000	80000		
備 考				*2	*2

*1 震災の影響により横浦で採取ができなかつたため、大沢で採取した。

*2 震災の影響により試料を入手できなかつたため、欠測とした。

表-4-5-16 農産物の核種分析結果(3)

単位:Bq/kg生

調査機関		東 北 電 力	
試 料 名		大 根	
		根	葉
採取地点		付替県道	
採取月日		27.10.19	27.10.19
対象核種	Mn- 54	N D	N D
	Co- 58	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D
	Co- 60	N D	N D
	Cs-134	N D	N D
	Cs-137	(0.012)	0.063 ± 0.008
天然核種	Be- 7	0.25 ± 0.02	7.7 ± 0.1
	K - 40	73.8 ± 0.3	124.9 ± 0.6
試料量(kg生)		5.10	2.02
測定時間(秒)		80000	80000
備 考			

表-4-5-17 陸水の核種分析結果(1)

単位: mBq/L

調査機関	宮 城 県			
試 料 名	陸 水			
	水道原水			
採取地点	野々浜		前網	
採取月日	27.7.7	28.1.8	27.7.7	28.1.8
Mn- 54	N D	N D	N D	N D
Co- 58	N D	N D	N D	N D
Fe- 59	N D	N D	N D	N D
Co- 60	N D	N D	N D	N D
Cs-134	N D	N D	N D	N D
Cs-137	N D	(1.6)	N D	2.6 ± 0.5
天然 核種	Be- 7	N D	(17)	N D
	K - 40	N D	N D	N D
試料量(L)	20.0	20.0	20.0	20.0
測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000
備 考				

表-4-5-18 陸水の核種分析結果(2)

単位: mBq/L

調査機関	東 北 電 力			
試 料 名	陸 水			
	水道原水			
採取地点	飯子浜			
採取月日	27.6.18	27.9.24	27.12.9	28.3.9
Mn- 54	N D	N D	N D	N D
Co- 58	N D	N D	N D	N D
Fe- 59	N D	N D	N D	N D
Co- 60	N D	N D	N D	N D
Cs-134	N D	N D	N D	N D
Cs-137	N D	N D	1.3 ± 0.3	1.4 ± 0.5*
天然 核種	Be- 7	N D	N D	N D
	K - 40	25 ± 5	28 ± 5	(13) (14)
試料量(L)	20.0	20.0	20.0	20.0
測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000
備 考				

* 数値を丸める前は統計誤差の3倍以上であったが、数値を丸めた結果、表記上測定値の統計誤差の3倍未満の値となった。

表-4-5-19 陸土の核種分析結果

単位: Bq/kg乾土

調査機関	宮 城 県		東北電力
試 料 名	陸 土		
	未耕土		
採取地点	谷川	大崎市岩出山	牡鹿ゲート付近
採取月日	27.6.1	27.6.11	27.12.1
対象核種	Mn- 54	N D	N D
	Co- 58	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D
	Co- 60	N D	N D
	Cs-134	17.5 ± 0.5	99 ± 1
	Cs-137	67.3 ± 0.9	377 ± 2
天然核種	Be- 7	N D	N D
	K - 40	431 ± 9	205 ± 9
換算係数*		56.9	34.5
試料量(g乾土)		129	89.7
測定時間(秒)		80000	80000
備 考		対照地点	

* 換算係数とは、Bq/kg乾土からBq/m²への換算乗数を表す。

表-4-5-20 浮遊じんの核種分析結果(1)

単位: mBq/m³

調査機関	宮 城 県					
試 料 名	浮 遊 じ ん					
採取地点	女川MS					
採取期間	27.3.31 ～ 27.4.30	27.4.30 ～ 27.5.29	27.5.29 ～ 27.6.30	27.6.30 ～ 27.7.31	27.7.31 ～ 27.8.31	27.8.31 ～ 27.10.5
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	N D	(0.025)	N D	N D
天然核種	Be- 7	3.9 ± 0.1	4.9 ± 0.2	2.9 ± 0.1	2.0 ± 0.1	2.6 ± 0.1
	K - 40	N D	N D	N D	N D	N D
試料量(m ³)		1174	1174	1317	1259	1230
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000
備 考						

表-4-5-21 浮遊じんの核種分析結果(2)

単位: mBq/m³

調査機関		宮 城 県					
試 料 名		浮 遊 じ ん					
採取地点		女川MS					
採取期間		27.10.5 ～ 27.11.2	27.11.2 ～ 27.11.30	27.11.30 ～ 27.12.25	27.12.25 ～ 28.1.29	28.1.29 ～ 28.2.29	28.2.29 ～ 28.3.31
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	N D	N D	0.022 ± 0.007	N D	N D
天然	Be- 7	4.3 ± 0.2	3.3 ± 0.2	3.5 ± 0.1	2.7 ± 0.1	3.2 ± 0.1	3.7 ± 0.1
核種	K - 40	N D	N D	N D	N D	N D	N D
試料量(m ³)		1092	1093	1062	1384	1151	1099
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考							

表-4-5-22 浮遊じんの核種分析結果(3)

単位: mBq/m³

調査機関		宮 城 県					
試 料 名		浮 遊 じ ん					
採取地点		寄磯MS ^{*1}					
採取期間		27.3.31 ～ 27.4.30	27.4.30 ～ 27.5.29	27.5.29 ～ 27.6.30	27.6.30 ～ 27.7.31	27.7.31 ～ 27.8.31	27.9.15 ～ 27.10.2
対象核種	Mn- 54	N D	[N D]	[N D]	[N D]	[N D]	N D
	Co- 58	N D	[N D]	[N D]	[N D]	[N D]	N D
	Fe- 59	N D	[N D]	[N D]	[N D]	[N D]	N D
	Co- 60	N D	[N D]	[N D]	[N D]	[N D]	N D
	Cs-134	N D	[N D]	[N D]	[N D]	[N D]	N D
	Cs-137	N D	[N D]	[N D]	[N D]	[N D]	N D
天然	Be- 7	3.1 ± 0.1	[3.3 ± 0.1]	[1.18 ± 0.07]	[0.73 ± 0.08]	[0.52 ± 0.07]	2.9 ± 0.2
核種	K - 40	N D	[N D]	[N D]	[N D]	[N D]	N D
試料量(m ³)		1316	1336	1682	1423	1525	692
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考			*2	*2	*2	*2	

*1 震災の影響により鮫浦MSで採取ができなかったため、寄磯MSで採取した。

*2 ダストサンプラーの集塵部より前に設置している流量計内部に一部のダストが付着し、試料が正常に捕集されなかったため、参考値扱いとしカッコ[]書きで示す。

表-4-5-23 浮遊じんの核種分析結果(4)

単位: mBq/m³

調査機関		宮 城 県					
試 料 名		浮 遊 じ ん					
採取地点		寄磯MS					
採取期間		27.10.2 ～ 27.11.2	27.11.2 ～ 27.11.30	27.11.30 ～ 27.12.25	27.12.25 ～ 28.1.29	28.1.29 ～ 28.2.29	28.2.29 ～ 28.3.31
対象核種	Mn- 54	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Co- 58	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Fe- 59	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Co- 60	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Cs-134	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Cs-137	ND	ND	ND	ND	ND	ND
天然核種	Be- 7	3.6 ± 0.1	3.0 ± 0.1	3.3 ± 0.1	2.21 ± 0.10	3.0 ± 0.1	3.1 ± 0.1
	K - 40	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	試料量(m ³)	1341	1231	1102	1516	1315	1289
	測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	80000	80000
	備 考						

表-4-5-24 浮遊じんの核種分析結果(5)

単位: mBq/m³

調査機関		東 北 電 力					
試 料 名		浮 遊 じ ん					
採取地点		塚浜MS					
採取期間		27.4.1 ～ 27.5.1	27.5.1 ～ 27.6.1	27.6.1 ～ 27.7.1	27.7.1 ～ 27.8.3	27.8.3 ～ 27.9.1	27.9.1 ～ 27.10.1
対象核種	Mn- 54	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Co- 58	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Fe- 59	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Co- 60	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Cs-134	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Cs-137	ND	(0.0077)	ND	ND	ND	ND
天然核種	Be- 7	3.29 ± 0.04	4.14 ± 0.04	2.39 ± 0.03	1.50 ± 0.02	2.61 ± 0.03	3.10 ± 0.03
	K - 40	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	試料量(m ³)	6435	6879	6530	7454	6552	6615
	測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	80000	80000
	備 考						

表-4-5-25 浮遊じんの核種分析結果(6)

単位: mBq/m³

調査機関		東北電力 浮遊じん					
試料名		—					
採取地点		塙浜MS					
採取期間		27.10.1 ～27.11.2	27.11.2 ～27.12.1	27.12.1 ～28.1.4	28.1.4 ～28.2.1	28.2.1 ～28.3.1	28.3.1 ～28.4.1
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	N D	N D	N D	N D	N D
天然核種	Be- 7	4.02 ± 0.04	2.90 ± 0.03	3.00 ± 0.03	2.72 ± 0.03	3.10 ± 0.03	3.37 ± 0.03
	K - 40	N D	N D	N D	N D	N D	N D
試料量(m ³)		7037	6449	7544	6218	6481	6916
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備考							

表-4-5-26 浮遊じんの核種分析結果(7)

単位: mBq/m³

調査機関		東北電力					
試料名		浮遊じん					
採取地点		前網MS					
採取期間		27.4.1 ～27.5.1	27.5.1 ～27.6.1	27.6.1 ～27.7.1	27.7.1 ～27.8.3	27.8.3 ～27.9.1	27.9.1 ～27.10.1
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	N D	N D	N D	N D	N D
天然核種	Be- 7	3.34 ± 0.04	4.03 ± 0.04	2.39 ± 0.03	1.44 ± 0.02	2.76 ± 0.03	3.26 ± 0.03
	K - 40	N D	N D	N D	N D	N D	N D
試料量(m ³)		6481	6741	6594	7181	6525	6613
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備考							

表-4-5-27 浮遊じんの核種分析結果(8)

単位: mBq/m³

調査機関		東北電力 浮遊じん					
試料名							
採取地点		前網MS					
採取期間		27.10.1 ～27.11.2	27.11.2 ～27.12.1	27.12.1 ～28.1.4	28.1.4 ～28.2.1	28.2.1 ～28.3.1	28.3.1 ～28.4.1
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	N D	N D	N D	N D	N D
天然核種	Be- 7	3.86 ± 0.04	3.08 ± 0.03	3.16 ± 0.03	2.84 ± 0.03	3.17 ± 0.03	3.52 ± 0.03
	K - 40	N D	N D	N D	N D	N D	N D
試料量(m ³)	5226	6487	6844	5943	6178	6490	
測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	80000	80000	
備考	*1		*2				

*1 設備の更新工事に伴い、10月19日～10月27日は採取していない。

*2 設備の不具合(サンプルポンプ停止)に伴い、12月8日～12月10日は採取していない。

表-4-5-28 浮遊じんの核種分析結果(9)

単位: mBq/m³

調査機関		東北電力			
試料名		浮遊じん			
採取地点		寺間MS			
採取期間		27.3.26 ～27.6.22	27.6.22 ～27.9.25	27.9.25 ～27.12.24	27.12.24 ～28.3.22
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	N D	N D	N D
天然核種	Be- 7	2.58 ± 0.02	1.78 ± 0.01	2.54 ± 0.02	2.67 ± 0.02
	K - 40	N D	N D	N D	N D
試料量(m ³)	19481	21970	16877	19494	
測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	
備考			*		

* 設備の更新工事に伴い、10月26日～11月9日は採取していない。

表-4-5-29 浮遊じんの核種分析結果(10)

単位: mBq/m³

調査機関	東北電力			
試料名	浮遊じん			
採取地点	江島MS			
採取期間	27.3.23 ～27.6.22	27.6.22 ～27.9.25	27.9.25 ～27.12.24	27.12.24 ～28.3.22
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	N D	N D
天然核種	Be- 7	2.71 ± 0.02	1.90 ± 0.02	2.40 ± 0.02
	K - 40	N D	N D	N D
試料量(m ³)	19971	21047	19620	19920
測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000
備考				

表-4-5-30 指標植物の核種分析結果(1)

単位: Bq/kg生

調査機関	宮城県		東北電力
試料名	ヨモギ		
	葉		
採取地点	谷川	大崎市岩出山	前網 [*] (東防波堤付近)
採取月日	27.7.7	27.7.10	27.7.3
対象核種	Mn- 54	N D	N D
	Co- 58	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D
	Co- 60	N D	N D
	Cs-134	0.33 ± 0.02	0.86 ± 0.03
	Cs-137	1.38 ± 0.03	3.33 ± 0.05
天然核種	Be- 7	24.8 ± 0.5	72.2 ± 0.7
	K - 40	184 ± 1	261 ± 2
試料量(kg生)	2.08	2.18	1.50
測定時間(秒)	80000	80000	80000
備考		対照地点	

* 植生の変化により前網で採取ができなかつたため、代替として東防波堤付近で採取した。

表-4-5-3-1 指標植物の核種分析結果（2）

単位：Bq/kg生

調査機関		東北電力			
試料名		松 葉			
採取地点		小屋取			
採取月日		27.5.21	27.8.11	27.11.30	28.2.3
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	0.72 ± 0.01	0.40 ± 0.01	0.296 ± 0.010	0.46 ± 0.01
	Cs-137	2.82 ± 0.03	1.70 ± 0.02	1.38 ± 0.02	2.24 ± 0.02
天然核種	Be- 7	28.7 ± 0.2	29.2 ± 0.2	51.7 ± 0.3	27.1 ± 0.2
	K - 40	52.4 ± 0.4	58.2 ± 0.4	71.8 ± 0.5	58.3 ± 0.4
試料量(kg生)		2.01	2.02	2.01	2.01
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000
備考					

表-4-5-3-2 指標植物の核種分析結果（3）

単位：Bq/kg生

調査機関		東北電力			
試料名		松 葉			
採取地点		牡鹿ゲート付近		付替県道	
採取月日		27.5.15	27.11.12	27.5.15	27.11.12
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	0.90 ± 0.01	0.56 ± 0.01	0.49 ± 0.01	0.315 ± 0.010
	Cs-137	3.55 ± 0.03	2.39 ± 0.02	1.86 ± 0.02	1.43 ± 0.02
天然核種	Be- 7	28.0 ± 0.2	44.7 ± 0.3	35.2 ± 0.2	45.4 ± 0.3
	K - 40	59.9 ± 0.4	86.6 ± 0.5	54.9 ± 0.4	71.6 ± 0.5
試料量(kg生)		2.01	2.01	2.01	2.03
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000
備考					

表-4-5-33 魚介類の核種分析結果（1）

単位：Bq/kg生

調査機関	宮城県	東北電力			
試料名	アイナメ 皮、筋肉				
採取地点	前面海域				
採取月日	27.7.8	27.5.28	27.10.21		
対象核種	Mn- 54	N D	N D		
	Co- 58	N D	N D		
	Fe- 59	N D	N D		
	Co- 60	N D	N D		
	Cs-134	(0.031)	0.047 ± 0.008		
	Cs-137	0.17 ± 0.01	0.22 ± 0.01		
天然核種	Be- 7	N D	N D		
	K - 40	115.5 ± 0.7	125.2 ± 0.7		
試料量(kg生)	4.39	1.51	1.50		
測定時間(秒)	80000	80000	80000		
備考					

表-4-5-34 魚介類の核種分析結果（2）

単位：Bq/kg生

調査機関	宮 城 県		東北電力	
	ホ ヤ	アワビ	ホ ヤ	ウ ニ
試料名	筋肉層		軟体部 (除内臓)	筋肉層
				生殖巣
採取地点	小屋取	塙浜	放水口付近	塙浜*
採取月日	27.4.27	27.4.16	27.12.1	27.7.16
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	0.090 ± 0.017	(0.043)
天然核種	Be- 7	7.0 ± 0.3	6.2 ± 0.2	(0.46)
	K - 40	80.6 ± 0.8	73.2 ± 0.8	66.1 ± 0.7
試料量(kg生)	2.34	2.23	1.54	2.02
測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000
備考				

* 震災の影響により小屋取で採取ができなかったため、塙浜で採取した。

表-4-5-35 魚介類の核種分析結果（3）

単位：Bq/kg生

調査機関	宮 城 県				東北電力			
試 料 名	カキ							
	軟体部							
採取地点	野々浜 ^{*1}	尾浦 ^{*2}	出島	気仙沼	飯子浜			
採取月日	27.10.23	27.10.23		27.10.26	27.10.7	28.1.20		
対象核種	Mn- 54	N D	N D		N D	N D		
	Co- 58	N D	N D		N D	N D		
	Fe- 59	N D	N D		N D	N D		
	Co- 60	N D	N D		N D	N D		
	Cs-134	N D	N D		N D	N D (0.025)		
	Cs-137	(0.040)	(0.033)		N D	0.061 ± 0.008		
天然核種	Be- 7	1.3 ± 0.2	1.8 ± 0.1		1.5 ± 0.1	2.26 ± 0.08		
	K - 40	61.1 ± 0.7	60.5 ± 0.6		80.8 ± 0.8	62.9 ± 0.5		
試料量(kg生)	1.93	2.23		1.94	2.00	2.01		
測定時間(秒)	80000	80000		80000	80000	80000		
備 考			*3	対照地点				

*1 震災の影響により飯子浜で採取ができなかつたため、野々浜で採取した。

*2 震災の影響により竹浦で採取ができなかつたため、尾浦で採取した。

*3 震災の影響により試料を入手できなかつたため、欠測とした。

表-4-5-36 海藻の核種分析結果

単位：Bq/kg生

調査機関	宮 城 県		東北電力			
試 料 名	ワカメ					
	葉 部					
採取地点	放水口付近		前面海域			
採取月日	27.5.11	27.4.21	27.5.27	27.6.17		
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D		
	Co- 58	N D	N D	N D		
	Fe- 59	N D	N D	N D		
	Co- 60	N D	N D	N D		
	Cs-134	N D	N D	N D		
	Cs-137	N D	N D	(0.045) 0.057 ± 0.013		
天然核種	Be- 7	N D	0.85 ± 0.22	0.50 ± 0.07		
	K - 40	155 ± 1	172 ± 1	172 ± 1		
試料量(kg生)	1.89	1.96	1.50	1.50		
測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000		
備 考						

表-4-5-37 海水の核種分析結果（1）

単位：mBq/L

調査機関		宮 城 県					
試 料 名		海 水					
採取地点		表 層 水					
採取月日		27.5.20		27.8.4		27.9.15	
処理方法		共沈法		迅速法		迅速法	
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	(2.1)	N D	N D	N D	3.4 ± 0.8	N D
天然核種	Be- 7		N D	N D	N D		N D
	K - 40		10500 ± 500	11400 ± 500	10400 ± 500		10000 ± 500
参考核種	I - 131		N D	N D	N D		N D
試料量(L)	20.0	2.0	2.0	2.0	20.0	2.0	
測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	80000	80000	
備 考							

表-4-5-38 海水の核種分析結果（2）

単位：mBq/L

調査機関		宮 城 県					
試 料 名		海 水					
採取地点		放水口付近		鮫浦湾		気仙沼湾	
採取月日		28.2.2		28.3.17		27.5.12	
処理方法		迅速法		共沈法		共沈法	
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	N D	2.4 ± 0.8	3.1 ± 0.7	2.7 ± 0.7	
天然核種	Be- 7	N D	N D				
	K - 40	11100 ± 500	10700 ± 500				
参考核種	I - 131	N D	N D				
試料量(L)	2.0	2.0	20.0	20.0	20.0		
測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	80000		
備 考							対照地点

表-4-5-39 海水の核種分析結果(3)

単位: mBq/L

調査機関	東北電力				
試料名	海水				
	表層水				
採取地点	放水口付近				
採取月日	27.4.21	27.6.17	27.7.14		
処理方法	共沈法	迅速法	迅速法	共沈法	迅速法
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	(2.5)	N D	N D	3.0 ± 0.8
天然核種	Be-7		N D	N D	N D
	K-40		11500 ± 400	11600 ± 400	12600 ± 400
参考核種	I-131		N D	N D	N D
試料量(L)	20.0	2.0	2.0	20.0	2.0
測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	80000
備考					

表-4-5-40 海水の核種分析結果(4)

単位: mBq/L

調査機関	東北電力				
試料名	海水				
	表層水				
採取地点	放水口付近				
採取月日	27.10.14	27.12.8	28.1.13		
処理方法	共沈法	迅速法	迅速法	共沈法	迅速法
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	(1.7)	N D	N D	N D
	Cs-137	3.3 ± 0.7	N D	N D	3.4 ± 0.7
天然核種	Be-7		N D	N D	N D
	K-40		12300 ± 400	12000 ± 400	12200 ± 400
参考核種	I-131		N D	N D	N D
試料量(L)	20.0	2.0	2.0	20.0	2.0
測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	80000
備考					

表-4-5-41 海水の核種分析結果(5)

単位: mBq/L

調査機関	東北電力			
試料名	海水			
	表層水			
採取地点	取水口付近			
採取月日	27.4.21	27.7.14	27.10.14	28.1.13
処理方法	共沈法	共沈法	共沈法	共沈法
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D
	Cs-137	(2.1)	2.8 ± 0.8	4.3 ± 0.7
試料量(L)	20.0	20.0	20.0	20.0
測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000
備考				

表-4-5-42 海底土の核種分析結果(1)

単位: Bq/kg乾土

調査機関	宮城県				
試料名	海底土				
	表層土				
採取地点	放水口付近		鮫浦湾		気仙沼湾
採取月日	27.5.20	27.11.12	27.5.12	27.11.18	27.10.19
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	2.2 ± 0.3	4.6 ± 0.4
	Cs-137	N D	(0.72)	10.8 ± 0.4	21.0 ± 0.6
天然核種	Be- 7	N D	N D	N D	17 ± 5
	K - 40	406 ± 9	453 ± 9	453 ± 10	490 ± 10
試料量(g乾土)	137	135	118	113	100
測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	80000
備考					対照地点

表-4-5-43 海底土の核種分析結果（2）

単位：Bq/kg乾土

調査機関		東北電力			
試料名		海底土			
		表層土			
採取地点		放水口付近			
採取月日		27.4.21	27.7.14	27.10.14	28.1.13
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	(0.45)	N D
	Cs-137	0.80 ± 0.14	0.61 ± 0.14	1.7 ± 0.2	0.94 ± 0.17
天然核種	Be- 7	N D	N D	N D	N D
	K - 40	501 ± 6	501 ± 6	490 ± 6	503 ± 6
試料量(g乾土)		162	163	164	163
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000
備考					

表-4-5-44 海底土の核種分析結果（3）

単位：Bq/kg乾土

調査機関		東北電力			
試料名		海底土			
		表層土			
採取地点		取水口付近			
採取月日		27.4.21	27.7.14	27.10.14	28.1.13
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	13.5 ± 0.3	17.6 ± 0.3	6.9 ± 0.2	6.0 ± 0.2
	Cs-137	53.4 ± 0.6	73.5 ± 0.7	30.9 ± 0.4	27.8 ± 0.4
天然核種	Be- 7	9.3 ± 1.5	20 ± 2	26 ± 2	12 ± 1
	K - 40	568 ± 7	570 ± 7	557 ± 7	573 ± 7
試料量(g乾土)		138	144	155	156
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000
備考					

表-4-5-45 指標海産物の核種分析結果（1）

単位：Bq/kg生

調査機関		宮 城 県					
試 料 名		ア ラ メ					
		葉 部					
採取地点		放水口付近				牡鹿半島北側	
採取月日	27.5.11	27.8.5	27.11.16	28.2.3	27.5.26	27.8.18	
灰化法	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	(0.087)	0.15 ± 0.03	N D	N D	N D	0.10 ± 0.03
	天然核種	Be- 7	N D	2.29 ± 0.4	N D	N D	0.83 ± 0.24
	K - 40	268 ± 2	242 ± 2	299 ± 2	385 ± 3	266 ± 2	232 ± 2
	試料量(kg生)	1.44	1.64	0.71	0.71	1.57	1.71
	測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	80000	80000
迅速法	参考核種	I - 131	N D	N D	N D	N D	N D
	試料量(kg生)	1.96	1.86	1.96	1.94	1.82	1.68
	測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考				迅速法における その他検出核種 Cs-137: (0.10)		対照海域	対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-137: 0.12 ± 0.03

表-4-5-46 指標海産物の核種分析結果（2）

単位：Bq/kg生

調査機関		宮 城 県					
試 料 名		ア ラ メ					
		葉 部					
採取地点		牡鹿半島北側		牡鹿半島西側			
採取月日	27.11.30	28.2.22	27.5.26	27.8.18	27.11.30	28.2.22	
灰化法	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	0.094 ± 0.025	N D	N D
	Cs-137	0.11 ± 0.03	N D	0.17 ± 0.03	0.25 ± 0.03	0.18 ± 0.04	0.15 ± 0.03
	天然核種	Be- 7	N D	N D	N D	N D	N D
	K - 40	380 ± 3	327 ± 2	375 ± 2	245 ± 2	395 ± 3	333 ± 2
	試料量(kg生)	0.71	0.81	1.40	1.64	0.70	0.79
	測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	80000	80000
迅速法	参考核種	I - 131	N D	N D	(0.15)	0.20 ± 0.04	N D
	試料量(kg生)	1.98	1.85	1.59	1.80	1.59	1.76
	測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考		対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-137: 0.12 ± 0.03	対照海域	対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-137: 0.18 ± 0.04	対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-137: 0.19 ± 0.03	対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-137: 0.17 ± 0.04	対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-137: 0.14 ± 0.04

表-4-5-47 指標海産物の核種分析結果(3)

単位:Bq/kg生

調査機関		東北電力					
試料名		アラメ 葉部					
採取地点		前面海域				周辺海域	
採取月日		27.5.27	27.8.31	27.11.17	28.2.10	27.5.22	27.9.28
灰化法	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	(0.051)	N D
	Cs-137	0.074 ± 0.016	0.084 ± 0.015	0.075 ± 0.017	(0.058)	0.15 ± 0.01	0.081 ± 0.016
天然核種	Be- 7	0.46 ± 0.10	3.0 ± 0.1	1.2 ± 0.1	N D	(0.57)	2.4 ± 0.1
	K - 40	320 ± 1	290 ± 1	392 ± 2	382 ± 2	299 ± 1	311 ± 1
試料量(kg生)		1.50	1.52	1.50	1.50	1.50	1.50
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
迅速法	参考核種	I - 131	N D	N D	N D	N D	0.11 ± 0.02
	試料量(kg生)	1.92	1.95	1.95	1.94	1.92	2.00
	測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考		迅速法におけるその他検出核種 Cs-137:(0.092)	迅速法におけるその他検出核種 Cs-137:(0.085)	迅速法におけるその他検出核種 Cs-137:(0.090)	迅速法におけるその他検出核種 Cs-137:(0.098)		迅速法におけるその他検出核種 Cs-137:(0.086)

表-4-5-48 指標海産物の核種分析結果(4)

単位:Bq/kg生

調査機関		東北電力					
試料名		アラメ 葉部					
採取地点		周辺海域		牡鹿半島南側			
採取月日		27.12.10	28.2.9	27.6.1	27.9.1	27.11.11	28.2.8
灰化法	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	(0.060)	N D
	Cs-137	0.065 ± 0.016	N D	0.076 ± 0.015	0.12 ± 0.01	0.18 ± 0.02	0.12 ± 0.02
天然核種	Be- 7	0.63 ± 0.10	N D	N D	0.92 ± 0.12	(0.64)	N D
	K - 40	412 ± 2	424 ± 2	348 ± 1	335 ± 1	396 ± 2	397 ± 2
試料量(kg生)		1.51	1.51	1.50	1.51	1.51	1.50
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
迅速法	参考核種	I - 131	(0.084)	N D	N D	(0.081)	N D
	試料量(kg生)	1.94	1.85	1.91	1.96	1.97	1.76
	測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考				対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-137: 0.095±0.026	対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-137: 0.12±0.02	対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-137: 0.15±0.03	対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-134:(0.082) Cs-137: 0.22±0.03

表-4-5-49 指標海産物の核種分析結果(5)

単位:Bq/kg生

調査機関	宮 城 県		東北電力	
試 料 名	ムラサキイガイ			
	軟体部			
採取地点	前面海域			
採取月日	27.4.21	27.10.14	27.7.23	28.1.25
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	0.029 ± 0.006
	Cs-137	0.050 ± 0.014	0.074 ± 0.017	0.030 ± 0.008
天然核種	Be- 7	8.4 ± 0.2	1.8 ± 0.2	3.0 ± 0.1
	K - 40	87.5 ± 0.8	74.2 ± 0.9	69.7 ± 0.5
試料量(kg生)	2.53	1.85	1.51	1.50
測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000
備 考				

口 Sr(ストロンチウム)-90の分析結果

表-4-5-50 Sr-90の分析結果

調査機関	試料名	部位	採取地点	採取月日	Sr-90 濃度		Ca濃度 (g/kg生)	Sr 単位 (Bq/g・Ca)
					測定値	単位		
宮城県	精米	精米	谷川	*2	*2	Bq/kg生	*2	*2
	ヨモギ ^{*1}	葉	谷川	27. 7. 7	0.54±0.03	Bq/kg生	3.4	0.160±0.008
	ヨモギ ^{*1}	葉	大崎市岩出山 (対照地点)	27. 7. 10	0.32±0.02	Bq/kg生	2.1	0.157±0.010
	アイナメ ^{*1}	皮、筋肉	前面海域	27. 7. 8	ND	Bq/kg生	1.7	ND
	カキ	軟体部	尾浦 ^{*3}	27. 10. 23	ND	Bq/kg生	0.40	ND
	カキ	軟体部	気仙沼 (対照地点)	27. 10. 26	ND	Bq/kg生	0.27	ND
	ホヤ ^{*1}	筋肉層	小屋取	27. 4. 27	ND	Bq/kg生	0.29	ND
	ワカメ ^{*1}	葉部	放水口付近	27. 5. 11	ND	Bq/kg生	0.99	ND
	アラメ ^{*1}	葉部	放水口付近	27. 8. 5	0.022±0.007	Bq/kg生	2.2	ND
	アラメ	葉部	放水口付近	28. 2. 3	ND	Bq/kg生	1.6	ND
東北電力	精米	精米	大原	27. 11. 6	ND	Bq/kg生	0.06	ND
	陸土	未耕土	牡鹿ゲート付近	27. 12. 1	1.8 ± 0.2	Bq/kg乾土		
	ヨモギ	葉	東防波堤付近 ^{*4}	27. 7. 3	0.075±0.012	Bq/kg生	3.8	0.020±0.003
	松	葉	小屋取	27. 5. 21	1.31±0.04	Bq/kg生	2.87	0.45±0.01
	アイナメ	皮、筋肉	前面海域	27. 10. 21	ND	Bq/kg生	2.11	ND
	カキ	軟体部	飯子浜	28. 1. 20	ND	Bq/kg生	0.84	ND
	ホヤ	筋肉層	塚浜 ^{*5}	27. 7. 16	ND	Bq/kg生	0.20	ND
	ワカメ	葉部	放水口付近	27. 5. 27	ND	Bq/kg生	0.95	ND
	ムラサキイガイ	軟体部	前面海域	27. 7. 23	ND	Bq/kg生	0.43	ND
	アラメ	葉部	前面海域	27. 8. 31	ND	Bq/kg生	2.4	ND
	海水	表層水	放水口付近	28. 1. 13	2.7±0.5	mBq/L		
	海底土	表層土	放水口付近	27. 10. 14	ND	Bq/kg乾土		

*1 宮城県実施分は公益財団法人日本分析センターで測定した。

*2 震災の影響により試料を入手できなかつたため欠測とした。

*3 震災の影響により飯子浜で採取ができなかつたため、尾浦で採取した。

*4 植生の変化により前網で採取ができなかつたため、代替として東防波堤付近で採取した。

*5 震災の影響により小屋取で採取ができなかつたため、塚浜で採取した。

ハ H-3(トリチウム)の分析結果

表-4-5-51 H-3の分析結果

調査機関	試料名		採取地点	採取年月日	H-3濃度	
					測定値	単位
宮城県	陸水	水道原水	野々浜	27. 7. 7	410±110 *	mBq/L
				28. 1. 8	N D	
	海水	表層水	前網	27. 7. 7	N D *	
				28. 1. 8	430±110	
	海水	表層水	放水口付近	27. 5. 20	N D *	
				27. 11. 12	N D	
			気仙沼湾 (対照地点)	27. 10. 19	N D	
東北電力	陸水	水道原水	飯子浜	27. 6. 18	330±80	mBq/L
				27. 12. 9	350±80	
	海水	表層水	放水口付近	27. 7. 14	N D	
				28. 1. 13	N D	
		表層水	取水口付近	27. 7. 14	N D	
				28. 1. 13	N D	

* 宮城県実施分は公益財団法人日本分析センターで測定した。

5 自然放射線等による実効線量

女川原子力発電所に起因する被ばくは認められなかつたが、参考のために自然放射線及び福島第一原発事故影響による外部被ばく並びに福島第一原発事故及び核実験由来の人工放射性核種等による内部被ばく線量を計算した。計算方法は「環境放射線モニタリング指針(原子力安全委員会)」による。

外部被ばくによる実効線量については、平成27年度における蛍光ガラス線量計(RPLD)による空間ガンマ線積算線量の最大値から推定したところ、0.70mSv(ミリシーベルト)であった。

内部被ばくによる預託実効線量(摂取後50年間の総線量)については、表-5に示したとおり、平成27年度に測定された人工放射性核種のCs-134、Cs-137、Sr-90及びH-3の最大濃度から推定したところ、約0.00049mSvであった。

(注)公益財団法人原子力安全研究協会「新版 生活環境放射線(国民線量の算定)」(平成23年12月)によると、外部被ばくと内部被ばくを合計した国民の「自然放射線による1人当たりの年間実効線量」は2.1mSv(外部被ばく:0.63mSv、内部被ばく:1.47mSv)とされている。

(参考)1988年に放射線医学総合研究所が全国の自然放射線量(宇宙線、大地から来る放射線、食物摂取によって受ける放射線量で、ラドン等の吸入による内部被ばくを除く。)を調査したところ、1.19mSv/年から0.81mSv/年の範囲となっており、宮城県は0.94mSv/年であった。

表—5 内部被ばくによる預託実効線量計算結果(平成27年度)

核種等	飲食物の種類	葉根菜	米・加工品	魚	無脊椎動物	海藻	飲料水	合計
	1日当たり 経口摂取量	100 g	359.9 g	200 g	20 g	40 g	2.65 L	
Cs-134	最大濃度(Bq/kg 生)	N D	0.011	0.047	N D	N D	N D (Bq/L)	0.09
	預託実効線量 (μ Sv)	0.00	0.027	0.065	0.00	0.00	0.00	
Cs-137	最大濃度(Bq/kg 生)	0.063	0.059	0.22	0.093	0.057	0.0026 (Bq/L)	0.39
	預託実効線量 (μ Sv)	0.030	0.10	0.21	0.009	0.011	0.033	
Sr-90	最大濃度(Bq/kg 生)		N D	N D	N D	N D		0.00
	預託実効線量 (μ Sv)		0.00	0.00	0.00	0.00		
H-3	最大濃度(Bq/L)						0.43	0.01
	預託実効線量 (μ Sv)						0.01	
該当する環境試料	大根 (葉根)	精米	アイナメ	カキ ホヤ アワビ ウニ	ワカメ	水道原水	預託実効線量 合計 0.49 (μ Sv)	

(注1) 平成27年度の環境試料の核種分析結果のうち、飲食物中で測定された人工放射性核種等(Cs-134、Cs-137、Sr-90及びH-3)の最大濃度を用いて、1年間の飲食物の摂取量から預託実効線量を計算した。

計算方法は原子力安全委員会「環境放射線モニタリング指針(平成20年3月決定)」によった。計算式は以下のとおりである。

$$[\text{預託実効線量}(\text{mSv})] = [\text{実効線量係数}(\text{mSv/Bq})] \times [\text{飲食物の1日当たり摂取量}(\text{kg})] \times 365 \times [\text{飲食物中の核種の年間最大濃度}(\text{Bq/kg})]$$

ここで、実効線量係数の値はCs-134、Cs-137、Sr-90及びH-3に対して、それぞれ 1.9×10^{-5} 、 1.3×10^{-5} 、 2.8×10^{-5} 、 1.8×10^{-8} である。

(注2) 「N D」(Not Detected)はその核種が検出下限値未満であることを示す。空白の欄は測定対象外であることを示す。

(注3) 成人が1人当たり摂取する精米の量には、厚生労働省発行の「平成26年国民健康・栄養調査報告」に記載されている東北地方の平均値を用いた。なお、平成13年版より食料の分が変更され「米」が「米・加工品」となった。その他の食品及び飲料水の摂取量は「環境放射線モニタリング指針」に引用されている値を用いた。

(注4) $1 \mu \text{Sv}$ (マイクロシーベルト) = $1 / 1000 \text{ mSv}$ (ミリシーベルト)

(注5) 預託実効線量の合計値は、各核種の寄与を合計したものである。

6 女川原子力発電所の運転状況

(1) 1号機の運転実績 (平成27年度)

項目	月	平成27年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成28年 1月	2月	3月	計
発電日数(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発電時間数(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電力量(発電端) (10 ³ kWh)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最大電力(kW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間稼動率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
設備利用率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(注1) 時間稼動率 = $\frac{\text{発電時間}}{\text{時間}} \times 100\%$
 (注2) 設備利用率 = $\frac{\text{発電電力量}}{\text{認可出力} \times \text{時間}} \times 100\%$

(2) 2号機の運転実績 (平成27年度)

項目	月	平成27年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成28年 1月	2月	3月	計
発電日数(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発電時間数(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電力量(発電端) (10 ³ kWh)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最大電力(kW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間稼動率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
設備利用率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(注1) 時間稼動率 = (発電時間／暦時間) × 100%

(注2) 設備利用率 = (発電電力量／(認可出力 × 暦時間)) × 100%


(3) 3号機の運転実績（平成27年度）

項目	月	平成27年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成28年 1月	2月	3月	計
発電日数(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発電時間数(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電力量(発電端) (10 ³ kWh)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最大電力(kW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間稼動率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
設備利用率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


(注1) 時間稼動率 = (発電時間／暦時間) × 100%
 (注2) 設備利用率 = (発電電力量／(認可出力×暦時間)) × 100%

女川原子力発電所1号機の運転状況（平成27年度）

(1/3)

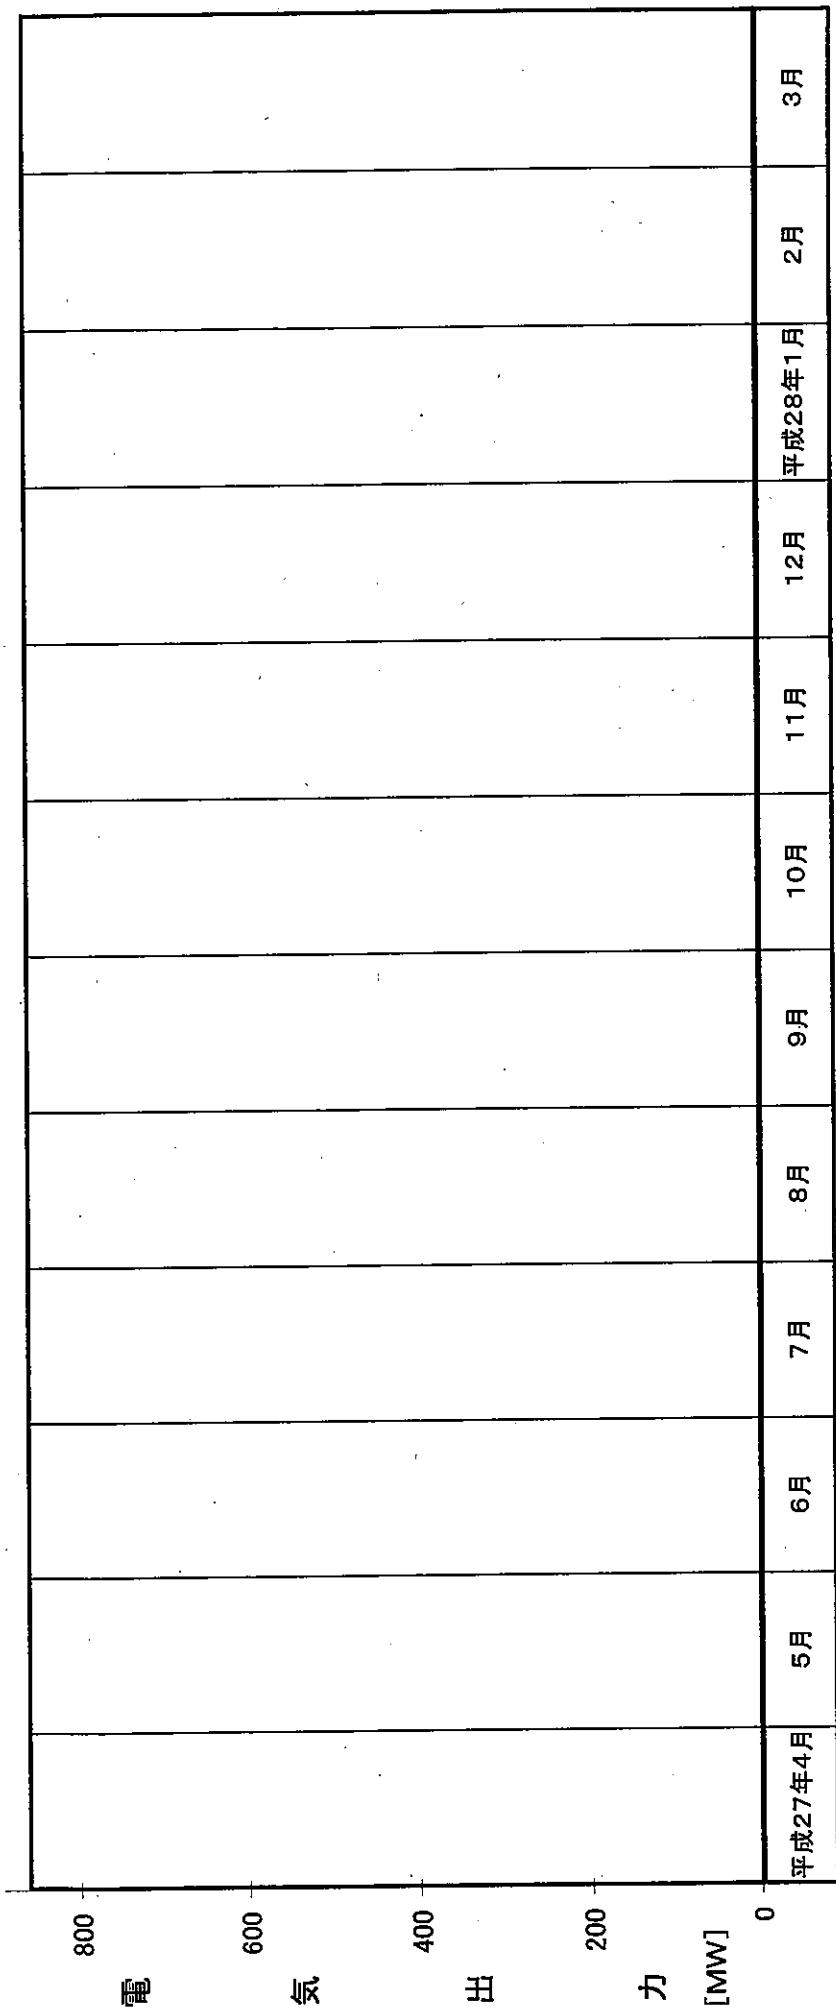

〔運転状況〕
H23/ 3/11 地震による原子炉自動停止
H23/ 9/10 ~ 第20回定期検査

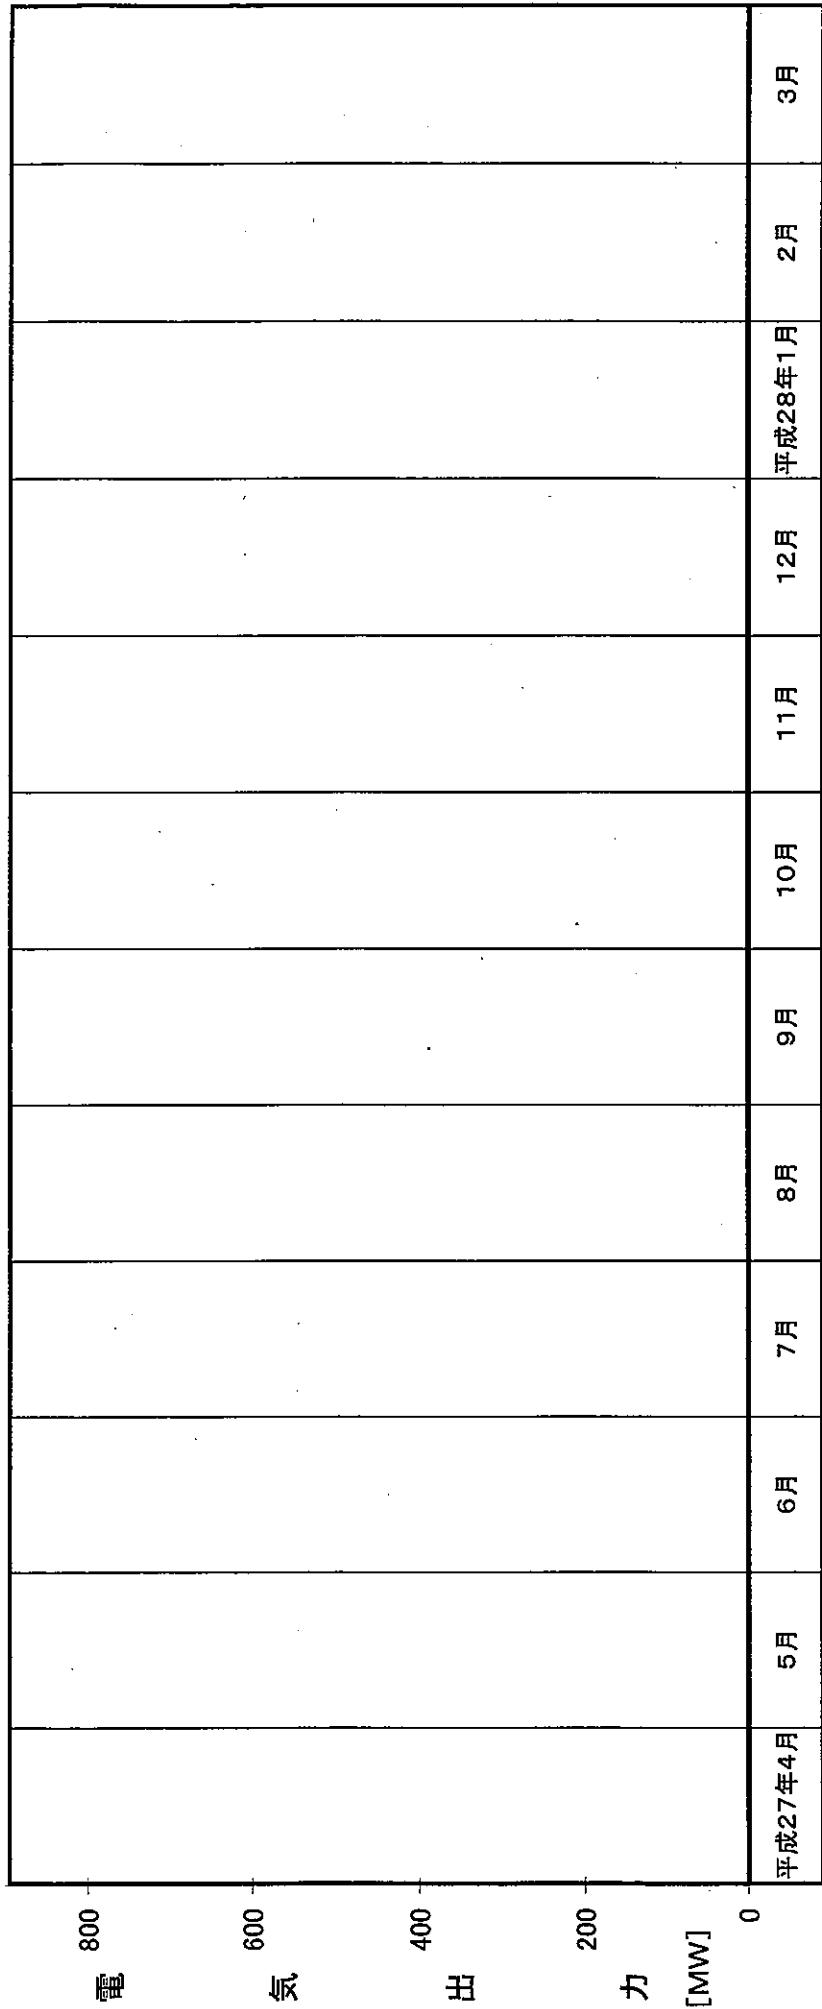


【運転状況】

H22/ 11/6 ~ 第11回定期検査
H23/ 3/11 地震による原子炉自動停止

女川原子力発電所2号機の運転状況（平成27年度）

(2/3)

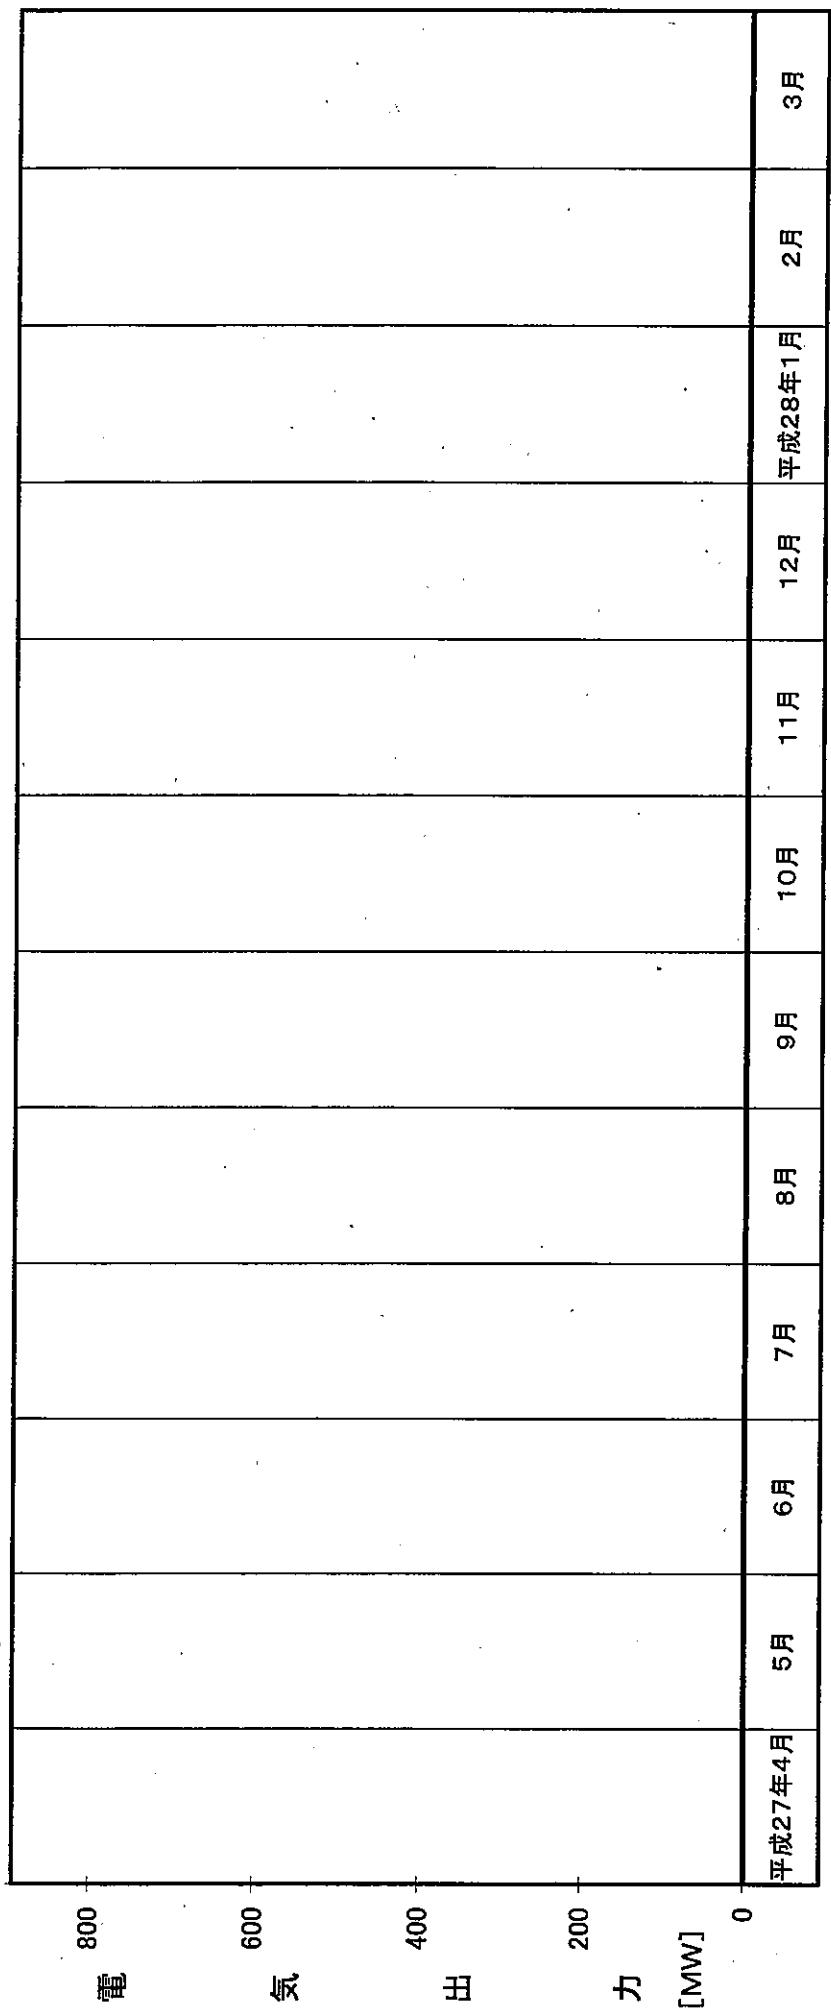

【運転状況】

H23/ 3/11 地震による原子炉自動停止
H23/ 9/10 ~ 第7回定期検査

女川原子力発電所3号機の運転状況（平成27年度）

(3/3)

(4) 放射性廃棄物の管理状況(平成27年度)

放 射 性 気 体 廃 棄 物		放 射 性 液 体 廃 棄 物 ^{*1}		放 射 性 固 体 廃 棄 物	
放 射 性 希ガス ^{*2} (Bq)	放 射 性 よう素 (I-131) ^{*3} (Bq)	トリチウム を除く ^{*4} (Bq)	トリチウム (Bq)	ド ラ ム 缶 等 発 生 量 (本相当) ^{*8}	ド ラ ム 缶 等 保 管 量 ^{*7} (本相当)
1 号 機 N D	N D	— ^{*5}	— ^{*5}	— ^{*5}	— ^{*5}
2 号 機 N D	N D	N D	N D	2.9×10 ⁹	2,268
3 号 機 N D	N D	N D	N D	1.2×10 ⁷	30,276
原 子 炉 施 設 合 計 N D	N D	N D	N D	2.9×10 ⁹	
年 間 放 出 管 理 目 標 値	3.8×10 ¹⁵	1.3×10 ¹¹	1.1×10 ¹⁰	*6	

*1 平成27年度は、洗濯溶液の処理水のみである。(1・2号機洗濯溶液処理設備は共用設備であり、洗濯溶液の処理水の放出は原則として1号機放水路から行う。)

*2 測定下限濃度は2×10⁻²Bq/cm³である。

*3 測定下限濃度は7×10⁻⁹Bq/cm³である。

*4 測定下限濃度は2×10⁻²Bq/cm³である。^(⁶⁰Coで代表した。)

*5 ——は当該号機放水路からの放射性液体廃棄物の放出がなかつたことを表す。

*6 原子炉設置許可申請書記載の被ばく線量算定に用いる前提条件は年間1.11×10¹³Bqである。

*7 放射性固体廃棄物貯蔵能力は、55,488本相当である。

*8 200リットルドラム缶に換算した本数。

(5) モニタリングポスト測定結果(平成27年度)

(単位: nGy/h)

	MP-1			MP-2			MP-3			MP-4			MP-5			MP-6				
	最大	平均	最小	標準偏差	最大	平均	最小	標準偏差	最大	平均	最小	標準偏差	最大	平均	最小	標準偏差	最大	平均	最小	標準偏差
4月	64	48	45	2.5	65	50	47	2.4	63	44	41	2.7	64	45	41	2.7	65	46	43	2.8
5月	66	49	46	1.8	66	50	47	1.7	61	45	42	1.8	63	45	43	1.8	64	46	43	1.9
6月	58	48	45	1.6	59	50	46	1.6	56	45	41	1.7	57	45	42	1.6	59	46	42	1.7
7月	60	48	45	1.5	59	49	46	1.4	57	44	41	1.5	57	44	42	1.4	56	45	42	1.4
8月	67	48	44	2.6	66	49	44	2.6	67	45	40	2.8	65	45	41	2.5	64	45	42	2.6
9月	64	47	44	2.1	63	47	44	1.9	65	43	40	2.3	68	43	41	2.1	69	44	41	2.2
10月	63	48	45	1.6	61	49	46	1.3	57	44	41	1.4	59	44	42	1.5	61	45	42	1.5
11月	71	48	45	3.5	68	48	45	3.2	74	44	41	4.4	68	44	41	3.6	72	46	42	3.8
12月	106	47	45	3.4	102	48	45	3.4	94	43	41	3.1	108	43	41	3.9	94	45	42	3.6
1月	62	46	41	2.0	61	47	41	2.2	61	43	37	2.5	60	43	37	2.3	64	44	39	2.3
2月	55	45	42	1.3	56	46	42	1.5	55	42	37	1.6	53	42	38	1.5	55	43	40	1.6
3月	65	45	43	1.4	66	46	44	1.4	60	42	40	1.5	65	42	40	1.5	66	44	42	1.6

測定器: 2" φ × 2" NaI(Tl) シンチレーション検出器 溫度補償型
なお、モニタリングステーションと異なり、下方2π遮蔽は使用していない。

備考