

【記入例⑥ 自動式車両洗淨施設】

様式第1 (第3条関係) (表面)

特定施設~~（有害物質貯蔵指定施設）~~設置~~（使用、変更）~~届出書

該当しない事項を二重線で見え消し

年 月 日

年号を記載
(平成, 令和等)

宮城県知事 ○○ ○○ 殿

仙台市青葉区本町○丁目○番○号

○○自動車株式会社

代表取締役 宮城 太郎

電話番号 022-○○○-○○○○

(氏名又は名称及び住所並びに法人に
あつては、その名称及び代表者の氏名)

届出者

設置届…第5条第1項
変更届…第7条
その他について詳細は保健所職員まで
お問い合わせください。

水質汚濁防止法第5条第1項、~~第2項又は第3項（第6条第1項又は第2項、第7条）~~
の規定により、特定施設~~（有害物質貯蔵指定施設）~~について、次のとおり届け出ます。

工場又は事業場の名称		○○自動車株式会社○○事業所	※整理番号	
工場又は事業場の所在地		○○市○○町○丁目○番○号	※受理年月日	年 月 日
第5条第1項関係	特定施設の種類	71 自動式車両洗淨施設	※施設番号	
	有害物質使用特定施設の該当の有無	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	※審査結果	
	△特定施設の構造	別紙1のとおり。	※備考	
	△特定施設の設備（有害物質使用特定施設の場合に限る。）			
	△特定施設の使用の方法	別紙2のとおり。		
	△汚水等の処理の方法	別紙3のとおり。		
	△排出水の汚染状態及び量	別紙4のとおり。		
	△排出水の排水系統別の汚染状態及び量			
△排出水に係る用水及び排水の系統	別紙6のとおり。			
第5条第2項関係	有害物質使用特定施設の種類			
	△有害物質使用特定施設の構造			
	△有害物質使用特定施設の使用の方法			
	△汚水等の処理の方法			
	△特定地下浸透水の浸透の方法			
	△特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統			

様式第1（第3条関係）（裏面）

第5条第3項関係	有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別			
	△有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造			
	△有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備			
	△有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法			
	△施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統又は施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統			

- 備考
- 1 特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指定地域特定施設にあつては、名称）を記載すること。
 - 2 有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙1の2を提出することを要しない。
 - 3 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。
 - 4 △印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。
 - 5 ※印の欄には、記載しないこと。
 - 6 排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限つて欄を設けること。
 - 7 変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。
 - 8 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とすること。

変更届出の場合は、変更の前後がわかるように記載すること。
(変更前、変更後でそれぞれ欄を設け、並べて記載すること。)

特定施設の構造

工場又は事業場における施設番号	No. 1	門型洗車機（特定施設）についての情報を記入するページです。カタログ等に記載されている仕様を参考に記入をお願いします。
特定施設番号及び名称	71 自動式車両洗淨施設	
型 式	A社製 ○○－○○	
構 造	鉄骨	
主 要 寸 法	全高 2750mm 全幅 3600mm 奥行 2340mm	
能 力	12台/時間	
配 置	別添配置図参照	
設 置 年 月 日	ⒸⒺ 年 月 日	設置届…記入不要 変更届…記入必要
工事着手予定年月日	ⒸⒺ 年 月 日	
工事完成予定年月日	ⒸⒺ 年 月 日	
使用開始予定年月日	ⒸⒺ 年 月 日	
その他参考となるべき事項	詳細はカタログ参照	

- 備考 1 配置の欄には、当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。
- 2 その他参考となるべき事項の欄には、当該施設が有害物質使用特定施設に該当する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。

特定施設の使用の方法

門型洗車機（特定施設）
の使用方法についての
情報を記入するページ
です。
業務での使用時間や使
用方法を確認し、記入
をお願いします。

工場又は事業場における施設番号		No. 1			
特定施設号番号及び名称		71 自動式車両洗浄施設			
設置場所		別添配置図参照			
操業の系統					
使用時間間隔		断続的に使用			
1日当たりの使用時間		12時間			
使用の季節的変動		なし			
原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び1日当たりの使用量		シャンプー 〇〇mL ワックス 〇〇mL 詳細については成分表参照			
汚水等の汚染状態	種類・項目	通常	最大	通常	最大
	pH	6.5~7.5	6.5~7.5		
	BOD (mg/L)	40	50		
	SS (mg/L)	20	30		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	5	8		
汚水等の量 (m ³ /日)	通常	最大			
		0.3	0.5		
その他参考となるべき事項					

門型洗車機より排出される汚水の汚染状態について、記入をお願いします。

pH…酸性，アルカリ性の度合
BOD…水の汚れ具合
SS…微小粒子の濃度
n-ヘキサン…油分の濃度

種類・項目の内容について、不明な点は保健所職員までお問い合わせください。

備考 汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙3

門型洗車機（特定施設）からの排水や生活排水の処理方法について、記入するページです。
 排水を処理する施設について確認し、記入をお願いします。
 処理を行わずに放流する場合、「排水水の排出方法」の記入をお願いします。

油水分離槽について		汚水等の処理の方法				合併処理浄化槽について			
工場又は事業場における施設番号		No. 2				No. 3			
処理施設の設置場所		別添配置図参照				別添配置図参照			
設置年月日		ⓍⓍ 年 月 日		ⓍⓍ 年 月 日		ⓍⓍ 年 月 日		ⓍⓍ 年 月 日	
工事着手予定年月日		ⓍⓍ 年 月 日		ⓍⓍ 年 月 日		ⓍⓍ 年 月 日		ⓍⓍ 年 月 日	
工事完成予定年月日		ⓍⓍ 年 月 日		ⓍⓍ 年 月 日		ⓍⓍ 年 月 日		ⓍⓍ 年 月 日	
使用開始予定年月日		ⓍⓍ 年 月 日		ⓍⓍ 年 月 日		ⓍⓍ 年 月 日		ⓍⓍ 年 月 日	
種類及び型式						B社製 ○○-○○			
構造		鉄筋コンクリート製				FRP			
主要寸法		別添資料参照				別添資料参照			
能力		別添資料参照				別添資料参照			
処理の方式		自然浮遊分離式				嫌気ろ床接触ばっ気方式			
処理の系統		別添配置図参照				別添配置図参照			
集水及び導水の方法		落差による				落差による			
使用時間間隔		随時				随時			
1日当たりの使用時間		12時間				12時間			
使用の季節変動		なし				なし			
消耗資材の1日当たりの用途別使用量									
汚水等の汚染状態及び量	種類・項目	通常		最大		通常		最大	
		処理前	処理後	処理前	処理後	処理前	処理後	処理前	処理後
	pH	6.5~7.5	6.5~7.5	6.5~7.5	6.5~7.5	6.5~7.5	6.5~7.5	6.5~7.5	6.5~7.5
	BOD(mg/L)	20	2	40	4	400	40	600	60
	SS(mg/L)	5	1	20	2	200	20	400	40
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)	5	1	8	2	2	1	2	1
	量(m ³ /日)	1.2	1.2	2.0	2.0	0.6	0.6	1.0	1.0
残さの種類、1月間の種類別生成量及び処理方法		業者委託による定期管理				業者委託による定期管理			
排水水の排出方法		排水口 → 側溝 → ○○				排水口 → 側溝 → ○○			
その他参考となるべき事項									

備考 1 汚水等の汚染状態の欄には、**最終的に流れ込む河川・湾まで記入をお願いします。**公共下水道に排除する場合は、「公共下水道に排除」としてください。

2 排水水の排出方法の欄には、排水口の位置及び数並びに排水孔を占め記載すること。

排水口から放流する水の汚染状態について記入するページです。


排水水の汚染状態及び量

工場又は事業場における施設番号		排水口 1 ←		排水口が複数ある場合は、排水口 1, 2, 3...のように欄を分けて記入をお願いします。
排水水の汚染状態	種類・項目	通常	最大	
	pH	6.5~7.5	6.5~7.5	
	BOD (mg/L)	15	23	
	SS (mg/L)	7	14	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1	1.5	
排水水の量 (m ³ /日)		通常	最大	
		1.8	3.0	
その他参考となるべき事項		排水口 → 側溝 → ○○川		

備考 排水水の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排水水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

用水と排水の系統について、
全体の流れを記入するページです。

用水及び排水の系統

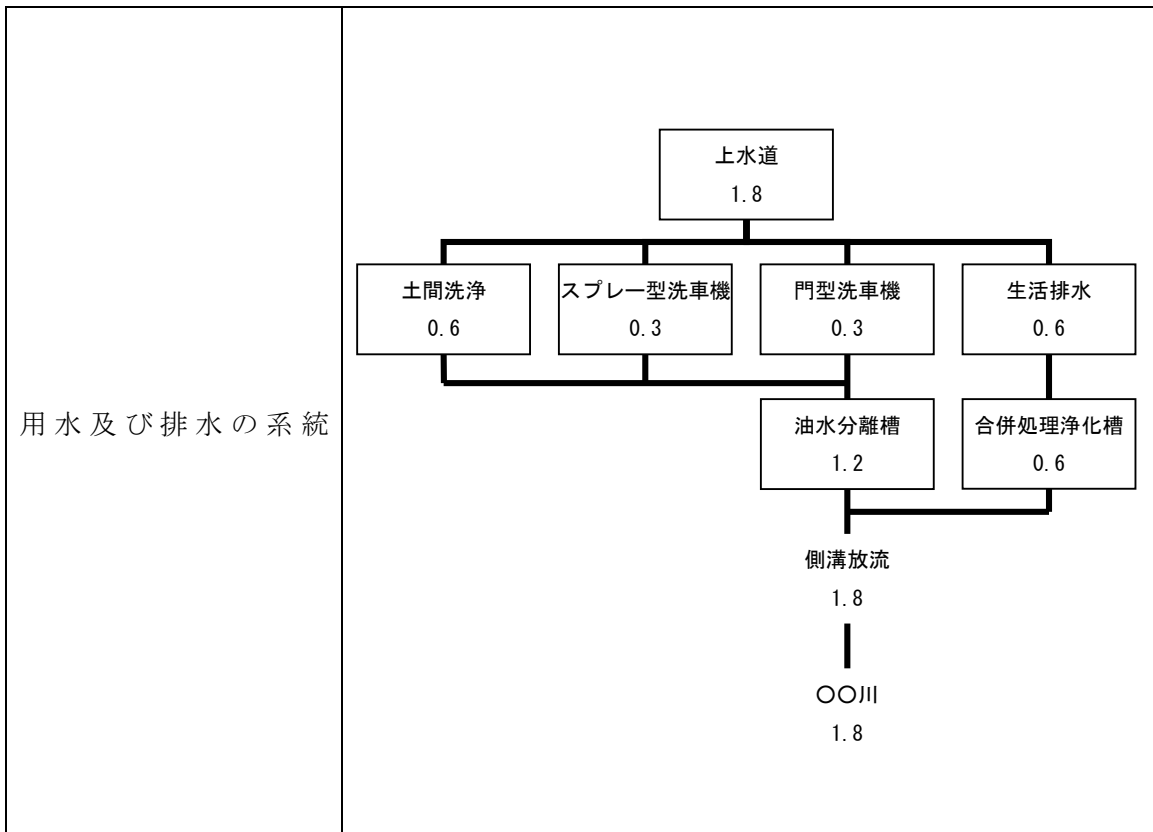

用途	使用水	用水使用量(m ³ /日)
土間洗浄	上水道	0.6
スプレー型洗車機	上水道	0.3
門型洗車機	上水道	0.3
生活排水	上水道	0.6
	計	1.8

用途別用水使用量