
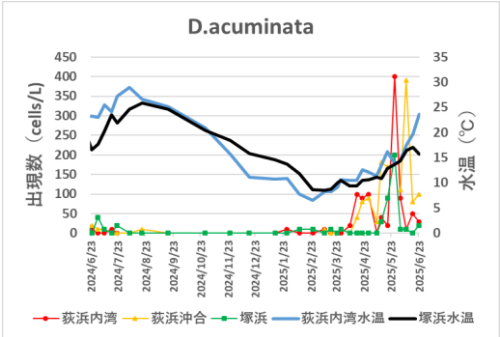
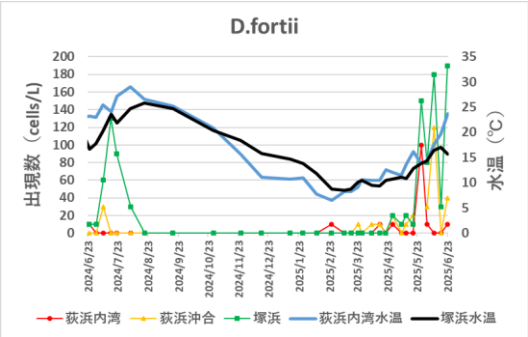


令和7年度貝毒原因プランクトン出現状況（No.12）

通報番号 (MG) - (37) - (20)
通報月日 令和7年6月23日
機 関 名 宮城県水産技術総合センター

調査地点	調査月日	採水層 (m)	水深B (m)	透明度 (m)	水温(℃)		塩分	貝毒原因プランクトン出現数（細胞／L）						備 考	
								<i>D. fortii</i>		<i>D. acuminata</i>		他 <i>Dinophysis</i> 属	<i>Alexandrium</i> spp.		
								6月23日調査	6月16日調査	6月23日調査	6月16日調査	6月23日調査	6月23日調査		6月16日調査
荻浜内湾	6/23	0～10	12.5	6.0	0m	23.7	30.37	10	0	30	50	30	10	10	<i>D.rotundata</i> 30
					5m	19.0	32.10								
					10m	14.2	33.13								
					B-1	13.8	33.22								
荻浜沖合	6/23	0～10	14.0	7.0	0m	23.0	30.81	40	0	100	80	10	10	0	<i>D.rotundata</i> 10
					5m	19.9	32.27								
					10m	14.0	33.16								
					B-1	13.2	33.39								
塚浜	6/23	0～20	28.9	4.0	0m	15.7	33.35	190	30	20	0	0	0	0	
					5m	13.1	33.49								
					10m	12.7	33.52								
					20m	12.2	33.60								
					B-1	11.9	33.63								

- ・まひ性貝毒原因プランクトン*Alexandrium* spp.は荻浜内湾、沖合で10 細胞/L確認されました。
- ・下痢性貝毒原因プランクトン*D.acuminata*が荻浜内湾で30細胞/L、沖合で100 細胞/L、塚浜で20細胞/L確認されました。*D. fortii*は荻浜内湾で10細胞/L、荻浜沖合で40細胞/L、塚浜で190 細胞/L確認されました。
- ・表面水温は荻浜で23.0 ～23.7℃（前回19.6 ～19.7℃、前年同期23.2～23.3℃）、塚浜で15.7℃(前回17.1℃、前年同期16.6℃)でした。
- ・次回は令和7年6月30日(月)を予定しています。
- ・これまでの調査結果

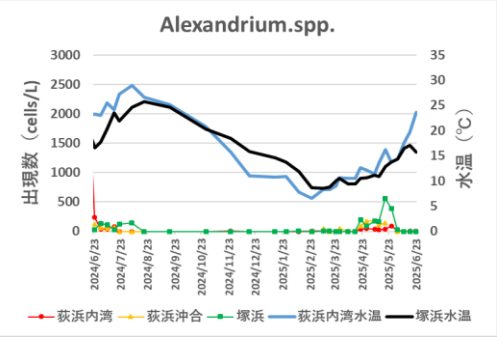

担当:環境資源チーム 小島
TEL:0225-24-0139,FAX:0225-97-3444

図 貝毒プランクトンの出現数