


# 鳴瀬川水系沖新堀川 洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）

## 位置図



- 1 説明文
- (1) この図は、鳴瀬川水系沖新堀川の下記区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による浸水継続時間を表示した図面です。
  - (2) この洪水浸水想定区域等は、指定時点の沖新堀川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により沖新堀川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
  - (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合があります。想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
- 2 基本事項等
- |                |   |
|----------------|---|
| (1) 作成主体       | 宮城県   |
| (2) 指定年月日      | 令和4年3月15日   |
| (3) 告示番号       | 宮城県告示第138号  |
| (4) 指定の根拠法令    | 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項  |
| (5) 対象となる河川    | 鳴瀬川水系沖新堀川<br>（左岸）：遠田郡美里町二郷字八丁15番地先から鞍坪川の合流点まで<br>（右岸）：遠田郡美里町二郷字八丁15番地先から鞍坪川の合流点まで |
| (6) 指定の前提となる降雨 | 沖新堀川流域の24時間の総雨量709mm  |
| (7) 関係市町村      | 東松島市、石巻市、美里町、涌谷町  |

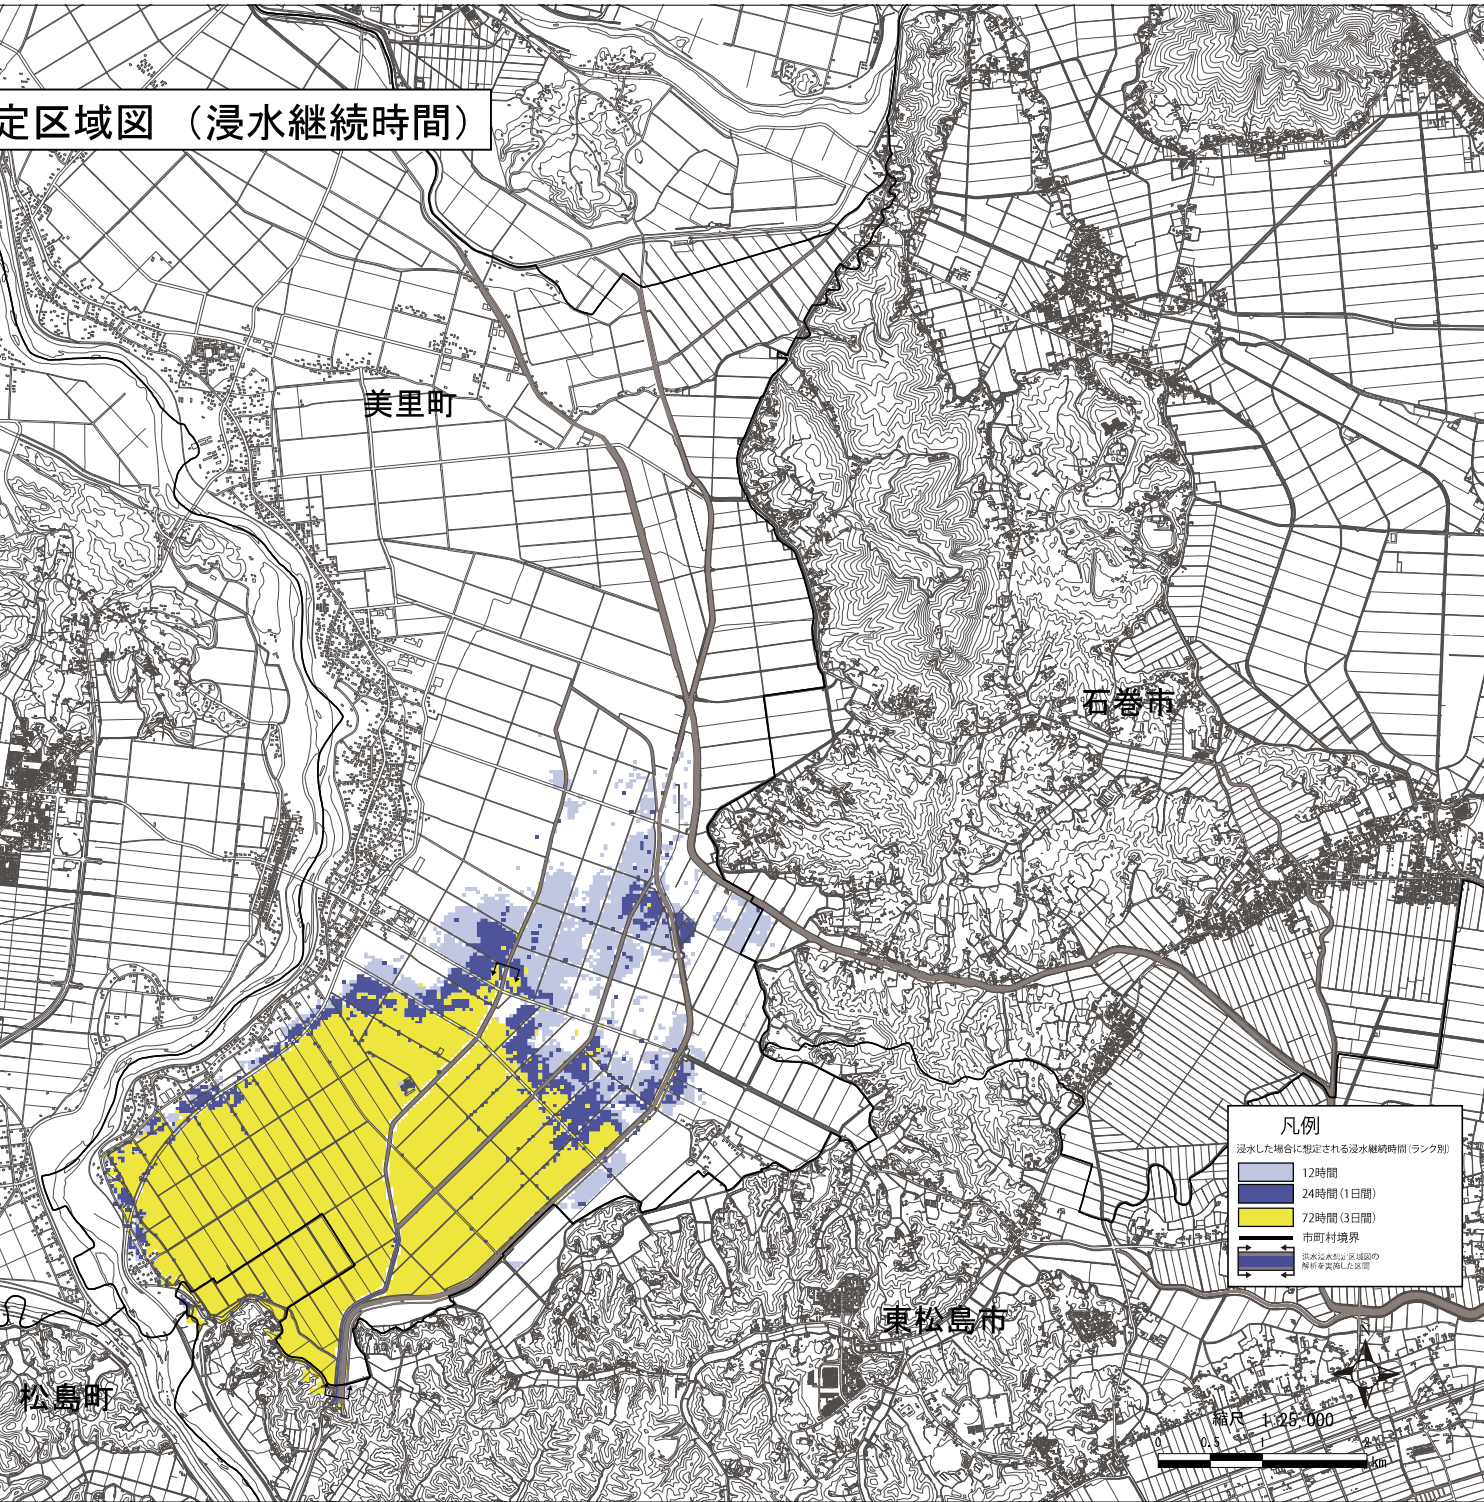

凡例

	浸水した場合に想定される浸水継続時間（ランク別）
	12時間
	24時間（1日間）
	72時間（3日間）
	市町村境界
	指定された区域の境界（河川名称は省略）

