


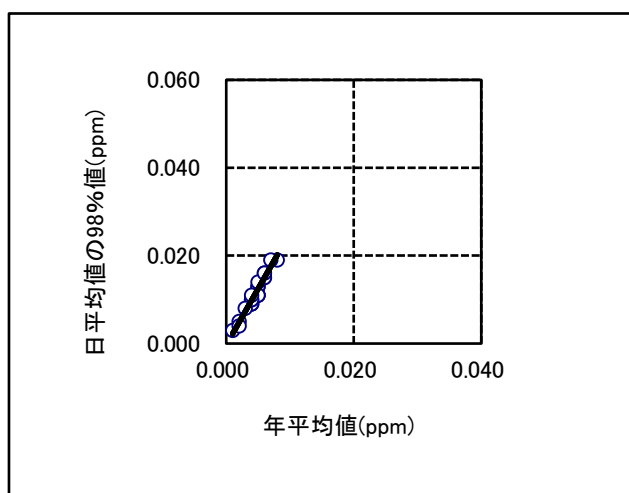

(一般局 NO₂)


年平均値 [X]

日平均値の98%値 [Y]

$$Y = 2.5572X - 0.0003$$

データ数=24

相関係数=0.97470

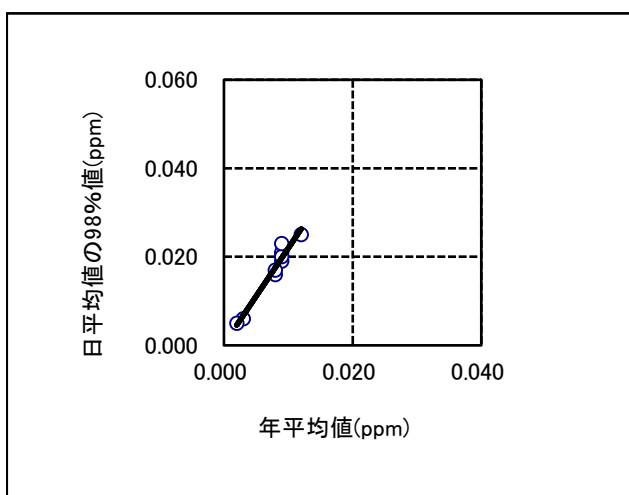

(自排局 NO₂)


年平均値 [X]

日平均値の98%値 [Y]

$$Y = 1.9000X + 0.0014$$

データ数=9

相関係数=0.9771

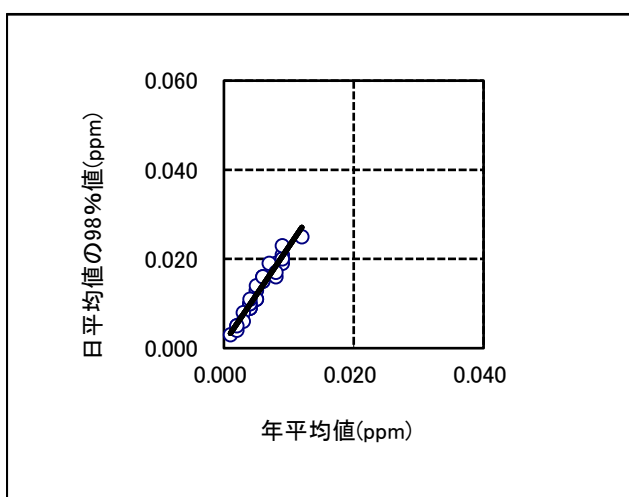

(全局 NO₂)

年平均値 [X]

日平均値の98%値 [Y]

$$Y = 2.1615X + 0.0012$$

データ数=33

相関係数=0.9717

▲ 図2-4-1-1 年平均値と日平均値の年間98%値の関係(NO₂)

【保健環境センター】