においの変化を確認した試験の方法

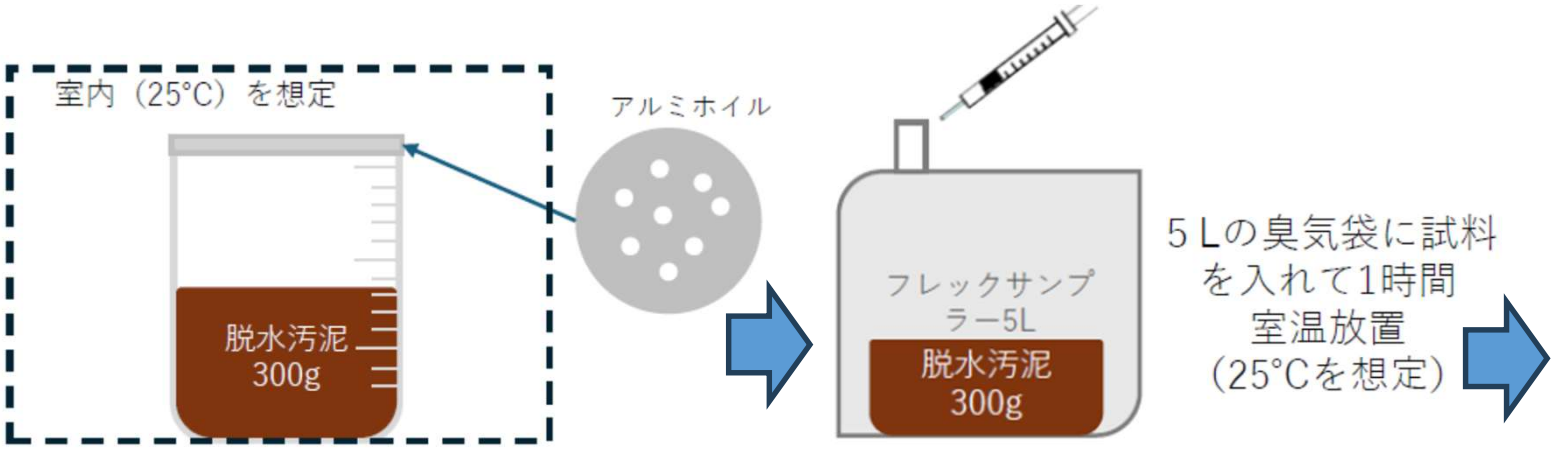

4、10、21日間貯留
（室温25℃を想定）

分析項目	測定方法
含水率	加熱
アンモニア	検知管
メチルメルカプタン	GC
硫化水素	GC
硫化メチル	GC
二硫化メチル	GC
臭気指数	官能

ガスクロマトグラフ（GC）、
検知管で臭気成分を測定。
臭気指数も測定。

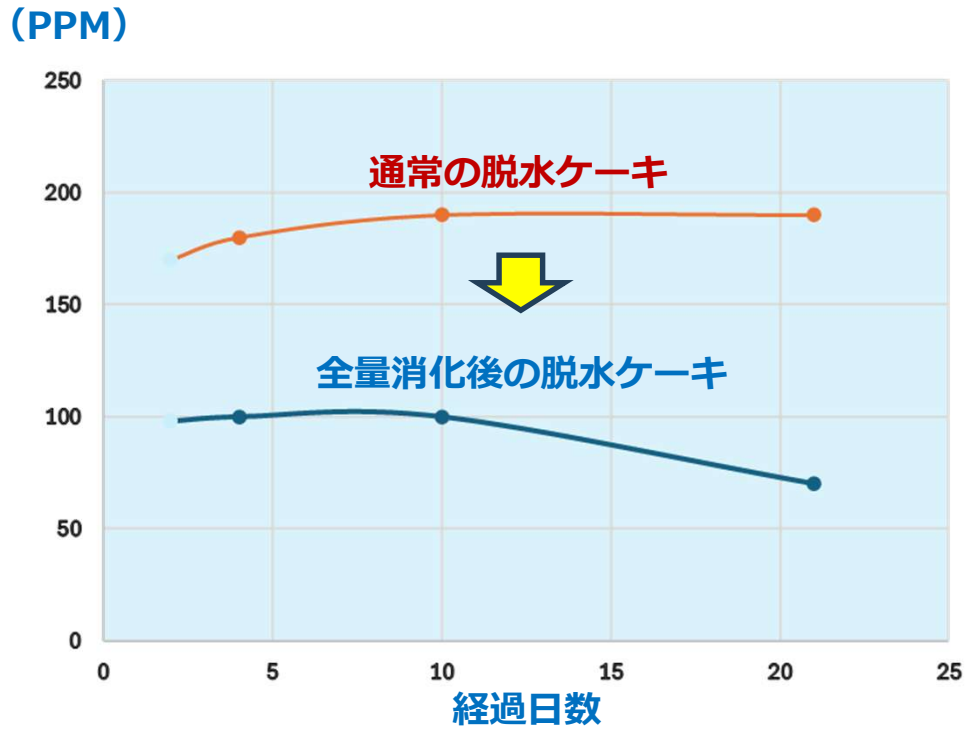

通常の脱水ケーキ：
2024年10月23日採取

全量消化の脱水ケーキ：
2024年10月24日採取

アンモニア濃度の例